

(参考 2)

新たな凝集薬品に関する研究結果（一部）


新たな凝集薬品（高塩基度PAC）に関する研究結果（一部）

神奈川県内広域水道企業団
第1回新ビジョン検討委員会


フィルターろ過 (H27)

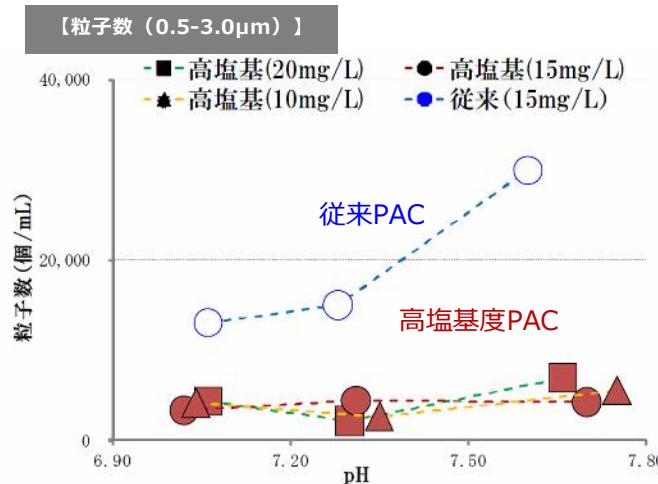


原水ジャーテスト (H28)

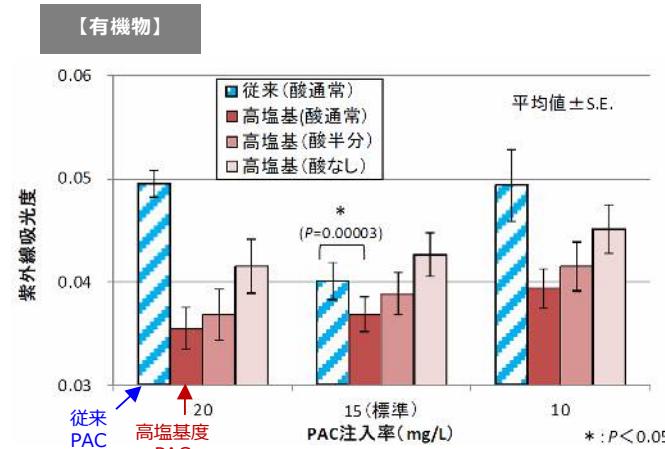


ろ過筒 (H29)

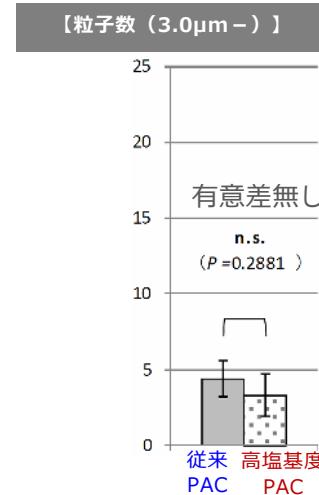

【アルミニウム】

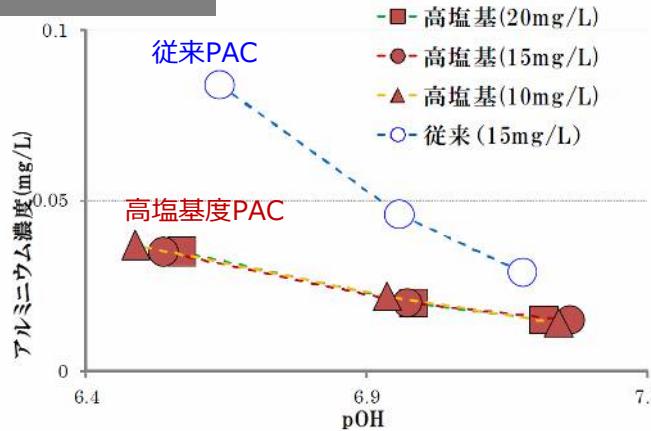

【トリハロメタン】

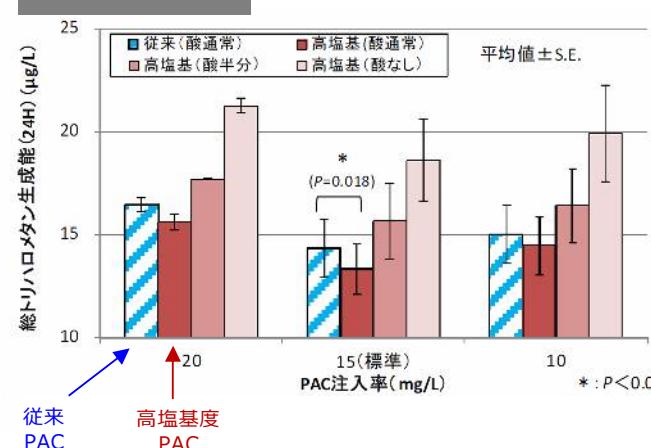

水に希釈したPACを一定期間放置 (H28)

