

神奈川県内広域水道企業団

KANAGAWA WATER SUPPLY AUTHORITY

水質試験成績並びに調査報告

第43集 平成27年度

広域水質管理センター

海老名市社家 4587 番地

4587 Shake Ebina-Shi

Kanagawa JAPAN

目 次

平成27年度 水質検査計画	1
平成27年度 水源水質検査実施計画	1 8
水質試験成績表示方法	2 4
平成27年度の水質概況	3 0
施設概要図	3 8
水位関係図	3 9
水源概要図	4 0
I 定期試験	4 1
理化学並びに微生物試験	
試験担当区分	4 2
1. 水源水域	
1) 丹沢湖流入河川	4 3
玄倉川	
河内川（中川川）	
世附川	
2) 丹沢湖	4 6
堰堤側湖心（表層）	
取水口側湖心（表層、5 m層、底層）	
丹沢湖放流口（三保ダム常用放流設備分水槽）	
取水口側湖心垂直分布	
3) 宮ヶ瀬湖流入河川	5 2
早戸川	
中津川	
4) 宮ヶ瀬湖放流口（石小屋ダム湛水域）	5 4
5) 山中湖・河口湖	5 5
山中湖	
河口湖	
6) 相模湖	5 6
桂川橋	
相模湖大橋（表層、5 m層、15m層、底層）	
弁天橋（沼本調整池）	
7) 津久井湖	7 0
三井大橋（表層、底層）	
8) 酒匂川	7 2
酒匂川（飯泉橋上流）	
狩 川（狩川橋）	
金瀬川（酒匂川合流前）	
酒匂川（鮎沢川系）（峰下橋）	
酒匂川（十文字橋）	
9) 相模川	7 7
相模川（座架依橋）	
中津川（第一鮎津橋）	
小鮎川（第二鮎津橋）	
貫抜川（貫抜橋）	
2. 水道施設	
1) 飯泉取水管理事務所	8 1

原水（導水管）	
2) 社家取水管理事務所	8 7
原水（吸水井）	
3) 伊勢原浄水場	9 3
原水（着水井）	
浄水場出口水（調整池出口）	
4) 相模原浄水場	9 7
原水（着水井）	
浄水場出口水（調整池出口）	
5) 西長沢浄水場	1 0 2
原水（着水井）	
浄水場出口水（浄水池出口）	
6) 綾瀬浄水場	1 1 1
原水（着水井）	
浄水場出口水（調整池出口）	
3. 給水地点	
1) 伊勢原浄水場系統	1 1 6
吉 沢	
有 馬	
2) 相模原浄水場系統	1 1 9
淵野辺	
上和田	
上鶴間	
西 谷	
3) 西長沢浄水場系統	1 2 4
鷺 沼	
恩 田	
川 井	
末 吉	
港 北	
4) 綾瀬浄水場系統	1 3 0
上今泉	
大 和	
稲 荷	
金 沢	
大 和	
久 木	
港南台	
太田和調整池	
農業試験	1 3 8
試験担当区分	1 3 9
1. 相模湖	
1) 桂川橋	1 4 0
2) 弁天橋（沼本調整池）	1 4 2
2. 酒匂川	
1) 酒匂川（飯泉橋上流）	1 4 4
2) 狩川（狩川橋）	1 4 6
3) 金瀬川（酒匂川合流前）	1 4 8
4) 酒匂川（峰下橋）（鮎沢川系）	1 5 0

3. 相模川	
1) 相模川（座架依橋）	1 5 2
2) 中津川（第一鮎津橋）	1 5 4
3) 小鮎川（第二鮎津橋）	1 5 6
4) 貫抜川（貫抜橋）	1 5 8
4. 原水	
1) 飯泉取水管理事務所（導水管）	1 6 0
2) 社家取水管理事務所（吸水井）	1 6 4
3) 西長沢浄水場（着水井）	1 6 8
5. 浄水場出口水	
1) 伊勢原浄水場	1 7 2
2) 相模原浄水場	1 7 6
3) 西長沢浄水場	1 8 0
4) 綾瀬浄水場	1 8 4
生物試験	1 8 8
試験担当区分	1 8 9
1. 丹沢湖	
1) 堰堤側湖心（表層）	1 9 0
2) 取水口側湖心（表層、5m層、底層）	1 9 2
3) 丹沢湖放流口（三保ダム常用放流設備分水槽）	1 9 8
2. 宮ヶ瀬湖放流口（石小屋ダム湛水域）	2 0 2
3. 山中湖・河口湖	2 0 6
4. 相模湖	
1) 弁天橋（沼本調整池）	2 1 2
2) 相模湖大橋（表層、5m層、15m層、底層）	2 1 6
3) 桂川橋	2 2 8
5. 津久井湖	
三井大橋（表層、底層）	2 3 2
6. 原水	
1) 飯泉取水管理事務所（導水管）	2 4 0
2) 西長沢浄水場（着水井）	2 4 4
3) 社家取水管理事務所（吸水井）	2 4 8
7. 浄水場出口水及び給水地点	
1) 伊勢原浄水場	2 5 2
2) 相模原浄水場	2 5 4
3) 西長沢浄水場	2 5 6
4) 綾瀬浄水場	2 5 8
8. 原虫試験	
1) 原水	2 6 0
飯泉取水管理事務所（導水管）	
西長沢浄水場（着水井）	
社家取水管理事務所（吸水井）	
2) 相模川支流	2 6 0
中津川（第一鮎津橋）	
小鮎川（第二鮎津橋）	
その他試験	2 6 1
試験担当区分	2 6 2
1. 水処理薬品品質試験	

1) ポリ塩化アルミニウム	2 6 3
2) 次亜塩素酸ナトリウム	2 6 3
3) 粉末活性炭	2 6 3
4) 濃硫酸	2 6 4
2. 変異原性試験	
1) 原水	2 6 5
飯泉取水管理事務所（導水管）	
西長沢浄水場（着水井）	
社家取水管理事務所（吸水井）	
2) 浄水	2 6 5
伊勢原浄水場	
相模原浄水場	
西長沢浄水場	
綾瀬浄水場	
3. アスベスト試験	
1) 原水	2 6 6
飯泉取水管理事務所（導水管）	
社家取水管理事務所（吸水井）	
2) 浄水	2 6 6
伊勢原浄水場	
相模原浄水場	
西長沢浄水場	
綾瀬浄水場	
4. 放射性物質の測定	
1) 原水	2 6 7
飯泉取水管理事務所（導水管）	
社家取水管理事務所（吸水井）	
2) 浄水	2 6 8
伊勢原浄水場	
相模原浄水場	
西長沢浄水場	
綾瀬浄水場	
II 臨時試験	2 6 9
試験担当区分	2 7 0
1. 法律に基づく届出試験及び臨時試験等	
1) 水道法第13条第1項に規定する給水開始前届に関する水質検査関係 （水道技術管理者による水質検査について）	2 7 1
2) 水道法第20条による臨時試験	2 7 1
2. 水源水質情報及び対応状況	2 7 2
III 調査研究等に関する報告	2 7 8
調査研究等に関する報告表題	2 7 9
1. ピコプランクトンカウンタを用いた浄水場内の藻類調査	2 8 0
2. 相模川・酒匂川の水道原水における農薬検出状況の推移	2 8 1
3. 酒匂川流域及び相模川流域における無機物の検出状況についての考察	2 8 8
4. アナベナ起因のジェオスミン対策について	2 9 0
付 神奈川県内広域水道企業団技術部組織図（水質担当）	2 9 4

平成27年度

神奈川県内広域水道企業団

水 質 検 査 計 画



(伊勢原浄水場 急速ろ過池)

〔表紙の写真〕

「伊勢原浄水場 急速ろ過池」～覆蓋化と併せた太陽光発電設備～

神奈川県内広域水道企業団では小水力発電設備、太陽光発電設備の設置等の再生可能エネルギー活用に取り組んでいます。

神奈川県内広域水道企業団（以下「企業団」という。）では、県民・市民の皆さまに安全で良質な水道用水を安心してご利用いただくために、水源から給水地点まで一貫した水質管理を行っております。

企業団では、水道法第4条で定められた水道水質基準に照らし、水道用水が水道法に適合しているかどうかを判定するために行う測定を「水質検査」としています。水質検査以外で、水源から給水地点までの一貫した水質管理を行うための測定を「水質試験」としています。

本計画は、水道法施行規則第15条に基づき、定期水質検査等について検査（採水）地点、検査項目、検査回数などを記載し、公表するものです。なお、水源水質検査（水源水質試験）につきましては本計画の対象外ですが、別に定める「水源水質検査実施計画」に基づき実施いたします。

本計画の内容は、次のとおりです。

- 1 基本方針
- 2 事業の概要
- 3 水源及び原水の水質状況並びに水質管理の概要等
- 4 水質検査及び水質試験を行う項目・地点・頻度及びその理由
- 5 臨時の水質検査及び水質試験
- 6 水質検査及び水質試験の方法
- 7 水質検査の信頼性の保証
- 8 検査結果の公表と水質検査計画の見直し
- 9 関係機関との連携

1 基本方針

企業団が神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市（以下、「構成団体」という。）の各水道事業体に供給している水（以下、「水道用水」という。）が、水道水質基準に適合し安全であることを確認するために、以下の地点、項目及び頻度で水質検査及び水質試験を行います。

（１）水質検査及び水質試験を実施する地点

水質検査は、水道用水の受け渡し地点である給水地点または浄水場出口で実施します（水道法施行規則第52条に準拠）。

水質試験は、水源、取水地点、浄水場出口及び給水地点等で実施します。

（２）水質検査及び水質試験項目

水質検査は、全ての水道水質基準項目について実施します。

水質試験は、水道水質基準項目、水質管理目標設定項目及び企業団が水質管理上必要な項目について実施します。

（３）水質検査及び水質試験頻度

水質検査は、水道法で定められた頻度で実施します。

水質試験は、過去3年間（平成23年度から平成25年度）の試験結果を考慮して水質管理上必要な頻度を決定し実施します。

2 事業の概要 （図1）

（１）水源及び水道原水

企業団の水源は酒匂川と相模川であり、河川表流水を水道原水（以下、「原水」という。）として使用しています。それぞれの河川の上流には、丹沢湖及び宮ヶ瀬湖があります。酒匂川については飯泉地点で原水を取水し、伊勢原、相模原、西長沢の3浄水場に導水しています。相模川については社家地点で原水を取水し、綾瀬浄水場に導水しています。2つの原水は社家から伊勢原浄水場間に布設した導水管で連絡され、双方向利用が可能となっています（通常は社家から伊勢原浄水場方向に導水しています）。

また、淵野辺接合井から西長沢浄水場へは、川崎市第2導水ずい道を利用して原水を導水しているため（図1；紫色破線部分）、相模湖系原水の影響を受ける場合があります。

（２）給水対象

企業団は直営事業として38の給水地点から水道用水を供給しています。また、相模川水系寒川事業については、業務委託により、3つの給水地点（寒川〈県〉、小雀第2〈横浜市〉、小雀第2〈横須賀市〉）から供給を行っています。

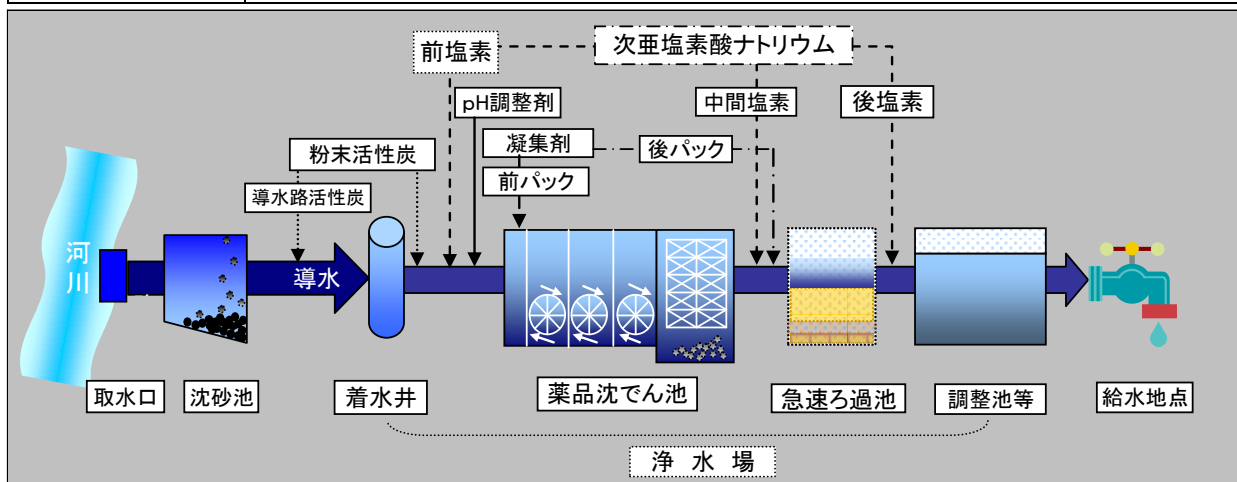


図1 企業団施設の概要

(3) 浄水場の概要と浄水処理

企業団には、伊勢原浄水場、相模原浄水場、西長沢浄水場及び綾瀬浄水場の4つの浄水場があります。浄水場の概要と処理方式を下表に示します。

浄水場 項 目	伊勢原浄水場	相模原浄水場	西長沢浄水場	綾瀬浄水場
原 水	酒匂川表流水 相模川表流水 の混合水		酒匂川表流水 相模川表流水 (相模湖水*) の混合水	相模川表流水 (酒匂川表流水が混 合する場合あり)
所 在 地	伊勢原市	相模原市	川崎市	綾瀬市
計画1日最大 給水量(m ³ /日)	204,600	490,700	872,000	465,000
薬品沈でん池	横流式傾斜板	横流式傾斜板	横流式傾斜板	横流式傾斜板 (フィン付傾斜板)
急速ろ過池	砂 単層ろ過	砂 単層ろ過	アスライト・砂 複層ろ過	アスライト・砂 複層ろ過
処理方式	① 酸注入：pH調整剤として硫酸を使用します。pHを適切に調整することにより、凝集沈でん及び塩素消毒の効果が向上します。 ② 凝集沈でん：凝集剤としてポリ塩化アルミニウムを使用します。原水中の濁質を凝集・沈でんにより除去します。 ③ 急速砂ろ過：沈でん処理された水に含まれる濁質を、ろ層に通すことにより除去します。 ④ 塩素注入：塩素剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用します。病原微生物の消毒や化学物質の酸化による除去及び消毒効果を持続させるために注入します。 ⑤ 活性炭注入：上記①～④の処理（通常処理）だけでは対応できない、臭気異常や化学物質等が原水に混入した場合、粉末活性炭を注入します。活性炭の注入は浄水場のほか、導水路でも行っています。			



3 水源及び原水の水質状況並びに水質管理の概要等

(1) 水源及び原水の水質状況

水源及び原水の水質状況を下表に示します。なお、水源及び河川表流水の水源監視については、別に定める「水源水質検査実施計画」に基づき実施します。

地 点		水質状況
水 源	丹沢湖	生ぐさ臭の原因となるウログレナやかび臭の原因となるフォルミジウム等の藻類が発生し、異臭味が発生することがあります。
	宮ヶ瀬湖	生ぐさ臭の原因となるウログレナ等の藻類が発生しています。このため藻類由来の異臭味が発生することがあります。
原 水	酒匂川表流水	概ね良好ですが、降雨時や突発的な水質汚染で一時的に悪化することがあります。また、農薬散布時期には、流域や支川で農薬類が検出されることがあります。水源の丹沢湖で発生した藻類由来の異臭味の影響を受けることがあります。
	相模川表流水	概ね良好ですが、降雨時や突発的な水質汚染で一時的に悪化することがあります。また、農薬散布時期には、流域や支川で農薬類が検出されることがあります。 流域の畜産排水等の影響で、病原微生物クリプトスポリジウムが検出されることがあります。 水源上流の津久井湖や河川で発生した藻類などによる異臭味の影響を受けることがあります。
	(相模湖水)	相模湖では富栄養化が進行し、藻類由来の異臭味障害や濁度障害が時々発生します。

(2) 水質管理の概要

取水 地点	生物を活用した急性毒物監視装置や水質自動計器を配備し、常時水質監視をするとともに、水源域及び取水地点の定期的な水質試験を行うことにより、突発的な水質汚染に対する確で迅速な対応及び水源流域の潜在的な危害因子の把握（予知予防）に努めています。
浄 水 場	取水地点と同様に魚類等による急性毒物監視水槽や水質自動計器を配備し、常時水質監視をするとともに、定期的な水質検査及び水質試験によって浄水処理が適正に行われていることを確認しています。
給 水 地 点	全給水地点に残留塩素計を、また、各系統の主な管末給水地点に色度・濁度等の水質自動計器を設置し、常時水質監視をするとともに、定期的に水質検査及び水質試験を行い、給水水質が良好であることを確認しています。
重 点 項 目	・突発的な水源の水質異常の監視（クリプトスポリジウム汚染・農薬汚染・臭気異常 等） ・水道水中のアルミニウム、消毒副生成物の低減化 ・相模湖・津久井湖のかび臭物質産生藻類の異常発生の監視 ・給水地点での残留塩素濃度の低減化

(3) 供給水の水質目標値

企業団では、県民・市民の皆さまが安心して利用できる安全で良質な水道用水を常に取り続けるため、水道利用者の関心の高い下記の8項目について、「かながわの水道用水供給ビジョン」で2段階(クラスⅡ・Ⅰ)の「供給水の水質目標値」を設定し、水質向上の取り組みを進めています。

項目		水質目標値(供給水)		国の基準値等
		クラスⅡ	クラスⅠ	
臭気強度		TON1未満達成率: 75%	TON1未満達成率: 100%	3以下
残留塩素		0.6~0.8mg/L	0.5~0.7mg/L	0.1~1.0mg/L
カビ臭	ジェオスミン	3ng/L以下 (0.000003mg/L以下)	不検出*	10ng/L以下 (0.00001mg/L以下)
	2-MIB	3ng/L以下 (0.000003mg/L以下)	不検出*	10ng/L以下 (0.00001mg/L以下)
有機物	TOC	0.5mg/L以下達成率: 80%	0.5mg/L以下達成率: 100%	3mg/L以下
アルミニウム		0.05mg/L未満達成率: 80%	0.05mg/L未満達成率: 100%	0.2mg/L以下
農薬類		検出指標値0.1以下	検出指標値0.05以下	検出指標値1以下
総トリハロメタン		0.010mg/L以下達成率: 80%	0.010mg/L以下達成率: 100%	0.1mg/L以下

*カビ臭物質のクラスⅠ目標値「不検出」は定量下限値未満。

詳細は企業団ホームページの「かながわの水道用水供給ビジョン」を参照して下さい。

(企業団ホームページ内 <http://www.kwsa.or.jp/aboutus-keiei.html>)

また、上記8項目以外の水質基準項目及び水質管理目標設定項目についても、国の基準値及び目標値よりも厳しい企業団独自の「企業団処理目標値」を設定し(概ね基準値・目標値の2分の1~10分の1以下)、水質管理を行っています。

4 水質検査及び水質試験を行う項目・地点・頻度及びその理由

企業団が平成27年度に行う水質検査及び水質試験の実施項目、地点及び頻度についての基本的な考え方は、次に示すとおりです。水質検査及び水質試験を行う地点は図2に示します。

(1) 水質検査(表1)

ア) 毎日検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査)

水道法で1日1回以上の検査が義務付けられている項目のうち、「色及び濁り」については主に各送水系統の管末給水地点(以下、管末給水地点)17箇所に水質自動計器を設置し、「消毒の残留効果」については全ての給水地点(潮見台は西長沢浄水場で、芦名・武は太田和調整池で代替)に残留塩素計を設置し、連続的に監視しています。また、浄水場出口にも水質自動計器を設置し、常に適切な値となるよう管理しています。

イ) 水道水質基準項目の水質検査(表1)

水道法の定めによる水道水質基準の水質検査は、各系統の管末給水地点で実施します。ただし、送水施設内(送水管や調整池等)で濃度が上昇しないことが明らかな項目については、浄水場出口で実施します。本水質検査は、水道法で定められた頻度で実施します。

(2) 水質試験

ア) 水道水質基準及び水質管理目標設定項目(表2及び3)

水質管理の観点から水道水質基準及び水質管理目標設定項目は、過去3年間のデータを基に水質管理レベル*を企業団独自に設定し、各レベルに応じた頻度で実施します。

*企業団水質管理レベル


企業団ではより良質な水道用水をお届けするため、以下の表に示す独自の水質管理レベルを設定し、水質管理を実施しています。

水質管理レベル	項目	試験頻度
I	病原微生物の汚染を疑わせる項目(大腸菌・一般細菌)	1回/週
II	企業団水道用水ビジョン対象項目	概ね1回/月
III	企業団処理目標値を超過した項目	概ね1回/月
IV	企業団処理目標値以下の項目	概ね4回/年

ただし、新たに水道水質基準項目等に設定された項目や、試験を開始した項目はデータの蓄積のため、3年間は毎月測定します。また、試験方法によって同時に複数項目の結果が得られる場合は、レベルの頻度に従わず、頻度の高い項目と同じ回数実施します。

イ) その他の項目(表4)

企業団が水質管理上必要と認めた項目は、水質変動等の確認を行うため、水源流域の状況等も考慮した試験地点及び頻度で実施します。また、新たに設定された「浄水処理対応困難物質」についても、必要に応じて適宜調査を行います。

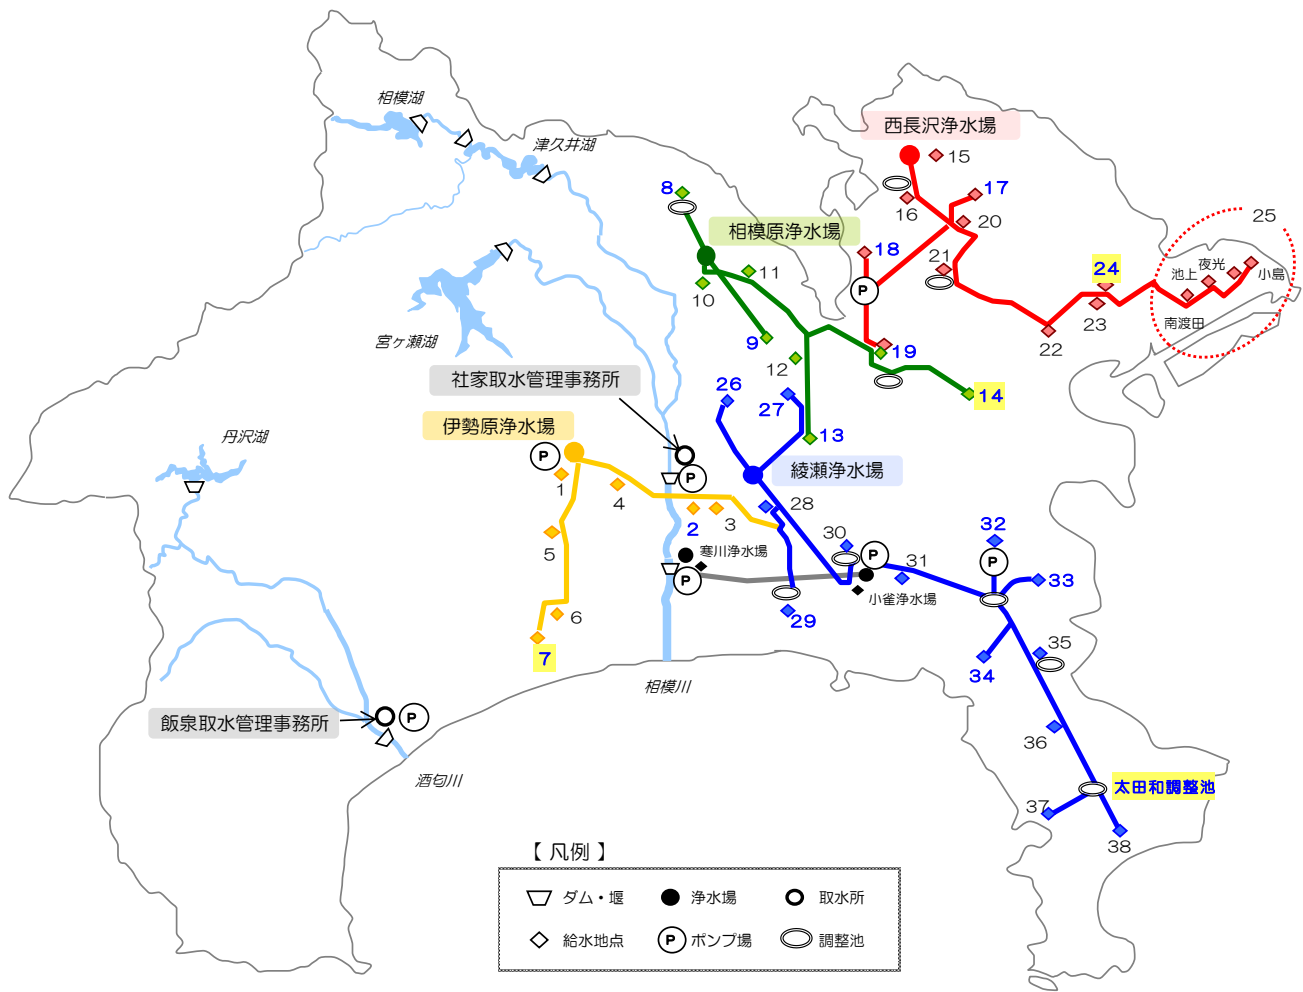

【水質検査及び水質試験地点】

○取水所

飯泉取水管理事務所（酒匂川系）
社家取水管理事務所（相模川系）

●浄水場原水、浄水場浄水

伊勢原浄水場	相模原浄水場
西長沢浄水場	綾瀬浄水場

◇給水地点

伊勢原系	1. 日向	2. 有馬	3. 本郷	4. 小野	5. 上粕屋
	6. 南金目	7. 吉沢			
相模原系	8. 淵野辺	9. 上鶴間	10. 麻溝台	11. 当麻	12. 下鶴間
	13. 上和田	14. 西谷	19. 川井（相模原系）		
西長沢系	15. 潮見台	16. 保木	17. 鷺沼	18. 恩田	19. 川井（西長沢系）
	20. 牛久保	21. 港北	22. 新横浜	23. 三ツ池	24. 末吉
	25. 臨海地区				
綾瀬系	26. 上今泉	27. 大和	28. 葛原	29. 稲荷	30. 小雀
	31. 大船	32. 港南台	33. 金沢	34. 久木	35. 田浦
	36. 木古庭	37. 芦名	38. 武	◎太田和調整池	

※ 青字は水質検査及び水質試験箇所（管末給水地点）

- ・ 3. 本郷の水質検査及び水質試験は2. 有馬で代替
- ・ 15. 潮見台の水質検査及び水質試験は西長沢浄水池出口で代替
- ・ 37. 芦名、38. 武の水質検査及び水質試験は太田和調整池で代替

※ 黄色は、各浄水場水系の最遠隔地の給水地点

図2 水質検査及び水質試験地点（給水地点・浄水・原水）（平成27年4月1日現在）

表1 水質検査頻度

番号	項目	基準値等	単位	法定検査回数	検査地点 浄水場出口で 代替採取可能	検査頻度(／年)	
						給水地点水※1	浄水場出口水
	色、濁り	ほとんど無色透明 であること		1日1回以上		給水地点※1 水質自動計器連続測定	
	消毒の残留効果(残留塩素)	残留塩素 0.1	mg/L	1日1回以上		全給水地点 水質自動計器連続測定	
基01	一般細菌	100	個/mL	概ね1月に1回以上		12	
基02	大腸菌	不検出	100mL中			12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	概ね3月に1回以上	可	4	
基04	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L		可		4
基05	セレン及びその化合物	0.01	mg/L		可	4	
基06	鉛及びその化合物	0.01	mg/L			4	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L		可	4	
基08	六価クロム化合物	0.05	mg/L			4	
基09	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		可	4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L			4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L		可	4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L		可	4	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L		可	4	
基14	四塩化炭素	0.002	mg/L		可	4	
基15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L		可	4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L		可	4	
基17	ジクロロメタン	0.02	mg/L		可	4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L		可	4	
基19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L		可	4	
基20	ベンゼン	0.01	mg/L		可	4	
基21	塩素酸	0.6	mg/L			4	
基22	クロロ酢酸	0.02	mg/L			4	
基23	クロロホルム	0.06	mg/L			4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			4	
基26	臭素酸	0.01	mg/L			4	
基27	総トリハロメタン	0.1	mg/L			4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			4	
基30	ブロモホルム	0.09	mg/L			4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L			4	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L			4	
基34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L			4	
基35	銅及びその化合物	1.0	mg/L			4	
基36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L		可		4
基37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L			4	
基38	塩化物イオン	200	mg/L	概ね1月に1回以上		12	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	概ね3月に1回以上	可		4
基40	蒸発残留物	500	mg/L		可		4
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		可		4
基42	ジェオスミン	0.00001	mg/L	概ね1月に1回以上※2		6※3	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L			6※3	
基44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	概ね3月に1回以上	可		4
基45	フェノール類	0.005	mg/L		可		4
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	概ね1月に1回以上		12	
基47	pH値	5.8以上8.6以下				12	
基48	味	異常でないこと				12	
基49	臭気	異常でないこと				12	
基50	色度	5	度			12	
基51	濁度	2	度			12	

※1 管末給水地点17箇所について実施する。

※2 基42、基43について、かび臭産出藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。

※3 過去の実績より、原則として5月～10月に実施する。

表2 水質管理のための水道水質基準項目 水質試験頻度

番号	項目	基準値等	企業団 処理目標値	過去3年間の 給水・浄水 最高値※3	単位	管理 レベル	浄水系試験頻度(／年)		原水系試験頻度(／年)	
							給水地点水※1	浄水場出口水	着水井	原水
	色、濁り	ほとんど無色透明 であること						水質自動計器 連続測定		
	消毒の残留効果(残留塩素)	残留塩素 0.1			mg/L					
基01	一般細菌	100	1	1.3	個/mL	I		51	51	51
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	MPN/100mL	I		51	51	51
基03	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003	mg/L	IV				4
基04	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	<0.00005	mg/L	IV				4
基05	セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基06	鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基07	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基08	六価クロム化合物	0.05	0.005	<0.001	mg/L	IV				4
基09	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.005	mg/L	IV	12			4
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	5.0	1.6	mg/L	IV	12			4
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.4	0.15	mg/L	IV	12			4
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	0.02	mg/L	IV				4
基14	四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002	mg/L	IV				4
基15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005	mg/L	IV				4
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.004	<0.001	mg/L	IV				4
基17	ジクロロメタン	0.02	0.002	<0.001	mg/L	IV				4
基18	テトラクロロエチレン	0.01	0.002	<0.001	mg/L	IV				4
基19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基20	ベンゼン	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基21	塩素酸	0.6	0.18(暫定)	0.15	mg/L	IV	12			4
基22	クロロ酢酸	0.02	0.006	0.004	mg/L	IV	12※4	4		
基23	クロロホルム	0.06	0.018	0.018	mg/L	III	12	4		
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.012	0.014	mg/L	III	12※4	4		
基25	ジブromクロロメタン	0.1	0.03	0.002	mg/L	IV	12	4		
基26	臭素酸	0.01	0.001	<0.001	mg/L	IV				4
基27	総トリハロメタン	0.1	0.03	0.023	mg/L	II	12	4		
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.015	0.019	mg/L	IV	12※4	4		
基29	ブromジクロロメタン	0.03	0.009	0.006	mg/L	IV	12	4		
基30	ブromホルム	0.09	0.027	<0.001	mg/L	IV	12	4		
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.024	0.005	mg/L	IV	12※4			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.1	<0.01	mg/L	IV				4
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.05	0.06	mg/L	II		12		4
基34	鉄及びその化合物	0.3	0.1	<0.01	mg/L	IV				4
基35	銅及びその化合物	1.0	0.1	<0.01	mg/L	IV				4
基36	ナトリウム及びその化合物	200	20	9.4	mg/L	IV				4
基37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.001	mg/L	IV				4
基38	塩化物イオン	200	20	12	mg/L	IV				4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10-100	最高値:69 最低値:50	mg/L	IV				4
基40	蒸発残留物	500	30-200	最高値:143 最低値:38	mg/L	IV				4
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.07	<0.005	mg/L	IV				4
基42	ジェオスミン	0.00001	0.000003	0.000002	mg/L	II		12		12
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000003	0.000003	mg/L	II		12		12
基44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	<0.005	mg/L	IV		4		4
基45	フェノール類	0.005	0.0005	<0.0005	mg/L	IV				4
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.8	0.77	mg/L	II		12	12	12
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	最高値:7.65 最低値:6.91		IV	※2	243※2	243※2	243※2
基48	味	異常でないこと	異常でない	—		IV		243 (ろ過水3時間毎)		
基49	臭気	異常でないこと	異常でない	—		IV		243 (ろ過水3時間毎)	3時間毎	2時間毎 (NW3時間毎)
基50	色度	5	2	0.7	度	IV	※2	243※2	243	243
基51	濁度	2	0.2	<0.2	度	IV	※2	告51・精243 ※2	243※2	243※2

※1 管末給水地点17箇所について実施する。

※2 pH、色度、濁度については、水質自動計器による連続測定も行っている(給水地点水については管末給水地点17箇所で実施)。

※3 企業団処理目標値に範囲があるものについては、最低値についても示した(硬度、蒸発残留物、pH値)。

※4 表1の水質検査と合せて、年間12回各浄水場の最遠隔給水地点(吉沢、西谷、末吉、太田和調整池)で水質管理のための試験を実施する。

告:告示法で測定、精:精密濁度計で測定、NW:西長沢浄水場

表3 水質管理目標設定項目 水質試験頻度

番号	項目	目標値	企業団 処理目標値	過去3年間の 給水・浄水 最高値※3	単位	管理 レベル	浄水系試験頻度(／年)		原水系試験頻度(／年)	
							給水地点水※1	浄水場出口水	着水井	原水
目01	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	<0.0002	mg/L	Ⅳ	4			4
目02	ウラン及びその化合物	0.002(暫定)	0.0002	<0.0001	mg/L	Ⅳ	4			4
目03	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	<0.001	mg/L	Ⅳ	4			4
目04の亜硝酸態窒素は、基準項目に変更となったため欠番となりました(H26.4.1)										
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004	<0.0002	mg/L	Ⅳ	4			4
目06のトランス-1,2-ジクロロエチレンは、基準15「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に加えられ、欠番となりました(H21.4.1)。										
目07の1,1,2-トリクロロエタンは省令改正により削除され、欠番となりました(H22.4.1)。										
目08	トルエン	0.4	0.04	0.002	mg/L	Ⅳ	4			4
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.008	<0.005	mg/L	Ⅳ	4			4
目10	亜塩素酸	0.6	—	<0.02	mg/L	Ⅳ	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため実施しません(※4)			
目11の塩素酸は、基準項目に変更となったため欠番となりました(H20.4.1)。										
目12	二酸化塩素	0.6	—	—	mg/L		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため実施しません			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	0.003	0.002	mg/L	Ⅳ	12	4		
目14	抱水クロラール	0.02(暫定)	0.006	0.008	mg/L	Ⅲ	12	4		
目15	農薬類	1 (検出指標値として)	0.1 (検出指標値として)	0.011		Ⅱ		12		12
目16	残留塩素	1	0.6～1.0	0.94	mg/L	Ⅱ	表1で実施しています			
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100	10～100	*	mg/L	Ⅳ	表1及び2で実施しています			
目18	マンガン及びその化合物	0.01	0.005	*	mg/L	Ⅳ	表1及び2で実施しています			
目19	遊離炭酸	20	20	6.3	mg/L	Ⅳ	4			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.03	<0.001	mg/L	Ⅳ	4			4
目21	メチルレーブチルエーテル(MTBE)	0.02	0.002	<0.001	mg/L	Ⅳ	4			4
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	—	—	mg/L		有機物等は全有機炭素(TOC)で管理しています(平成24年度～)			
目23	臭気強度(TON)	3以下	異常でないこと	0		Ⅱ	12※2	51	51	243
目24	蒸発残留物	30～200	30～200	*	mg/L	Ⅳ	表1及び2で実施しています			
目25	濁度	1	0.2	*	度	Ⅳ	表1及び2で実施しています			
目26	pH値	7.5程度	7.5程度	*		Ⅲ	表1及び2で実施しています			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.5以上	-1.8～-1.2		Ⅲ		12		
目28	従属栄養細菌	2000(暫定)	100(暫定)	4	個/mL	Ⅳ	12※2	12	12	12
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.01	<0.001	mg/L	Ⅳ	4			4
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1	0.05	0.06	mg/L	Ⅱ	表1及び2で実施しています			

※1 各浄水場の最遠隔給水地点(吉沢、西谷、末吉、太田と調整池)について実施する。

※2 管末給水地点17箇所について実施する。

※3 企業団処理目標値に範囲があるものについては、最低値についても示した(ランゲリア指数)。

※4 次亜塩素酸ナトリウム由来で浄水から亜塩素酸が検出される恐れがあったため平成21年度から測定を行っていたが、5年間不検出であったため、平成26年度から実施しないこととした。

*:表2に記載

告:告示法で測定、精:精密濁度計で測定

表4 その他の項目 水質試験頻度

番号	項目	目標値	単位	浄水系試験頻度 (／年)		原水系試験頻度 (／年)	
				給水地点水 ^{※1}	浄水場出口水	着水井	原水
要 検 討 項 目	検02 バリウム	0.7	mg/L		4		4
	検04 モリブデン	0.07	mg/L		4		4
	検05 アクリルアミド	0.0005	mg/L				2
	検07 17β-エストラジオール	0.00008 (暫定)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検08 エチニルエストラジオール	0.00002 (暫定)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検17 ダイオキシン類	1 (暫定)	pgTEQ/L		②		②
	検19 ノニルフェノール	0.3 (暫定)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検20 ビスフェノールA	0.1 (暫定)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検24 フタル酸ジ(n-ブチル)	0.2 (暫定)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検25 フタル酸ブチルベンジル	0.5 (暫定)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検27 有機すず化合物	0.0006 (暫定) (トリブチルスズ'オキソ'の 目標値)	mg/L		① ^{※3}	① ^{※3}	
	検28 プロモクロロ酢酸	—	mg/L	4			
	検30 プロモ酢酸	—	mg/L	4			
	検31 ジプロモ酢酸	—	mg/L	4			
	検40 キシレン	0.4	mg/L	4 ^{※2}			4
	検42 パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	—	mg/L		4		4
	検43 パーフルオロオktan酸(PFOA)	—	mg/L		4		4
企 業 団 が 独 自 に 実 施 す る 項 目	01 水温	—	℃	12	243	243	243
	02 トリハロメタン生成能	—	mg/L				4
	03 ハロ酢酸生成能	—	mg/L				4
	04 抱水クロラール・ ジクロロアセトニトリル生成能	—	mg/L				4
	05 クリプトスポリジウム	—	個/10L				12 (NW4)
	06 ジアルジア	—	個/10L				12 (NW4)
	07 嫌気性芽胞菌	—	個/100mL				4
	08 硫酸イオン	—	mg/L	12			4
	09 シクロヘキシルアミン	—	mg/L				4 ^{※4}
	10 カルシウム	—	mg/L		4		
	11 マグネシウム	—	mg/L		4		
	12 アンモニア態窒素	—	mg/L			12	12 ^{※5}
	13 溶存鉄	—	mg/L				4
	14 溶存マンガン	—	mg/L				4
	15 臭化物イオン	—	mg/L				4
	16 生物	—	細胞/mL	12	12		12
	17 総アルカリ度	—	mg/L	12	12	51 ^{※5}	51 ^{※5}
	18 紫外部吸光度(260nm)	—		12	51	51	51
	19 粒子数	—	個/mL	12 ^{※2}	51		
	20 電気伝導率	—	mS/m	12 ^{※2,5}	51 ^{※5}	51 ^{※5}	51 ^{※5}
	21 変異原性試験	—	ng/L		4		4
	22 アスベスト	—	本/L		②		② ^{※4}
	23 放射性セシウム (Cs134)	10 (Cs134、Cs137の合計)	Bq/kg		12		12
	24 放射性セシウム (Cs137)		Bq/kg		12		12
	25 放射性ヨウ素 (I131)	—	Bq/kg		12		12
	26 ヘキサメチレントラミン	—	mg/L			① ^{※3}	

※1 各浄水場の最遠隔給水地点(吉沢、西谷、末吉、太田和調整池)について実施する。

※2 管末給水地点17箇所について実施する。

※3 相模原、綾瀬、西長沢の3浄水場のみ実施する。

※4 飯泉・社家について実施する。

※5 アンモニア態窒素(飯泉、社家のみ)、総アルカリ度、電気伝導率については、水質自動計器による連続測定も行っている。
(給水地点水については管末給水地点17箇所)

・○囲みは外部委託試験

NW: 西長沢浄水場

5 臨時の水質検査及び水質試験

臨時の水質検査及び水質試験は、下記のような状況が生じ、水道水質基準に適合しないおそれがある場合に行います。

- ア 水源の水質が著しく悪化したとき
- イ 水源に異常があったとき
- ウ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- エ 浄水過程に異常があったとき
- オ 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- カ その他特に必要があると認められたとき

6 水質検査及び水質試験の方法

水質検査及び水質試験は、企業団の広域水質管理センター、浄水場及び取水管理事務所でを行います（一部委託試験を除く）。水道基準項目は厚生労働省告示「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」で、水質管理目標設定項目は厚生労働省健康局水道課通知「水質管理目標設定項目の検査方法」で行います。

その他は、上水試験方法（公益社団法人日本水道協会）等に従います。

7 水質検査の信頼性の保証

企業団では、水質検査の信頼性を確保するため、正確かつ精度の高い検査体制を整備しています。この体制を保証するため、公益社団法人日本水道協会の認定する「水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）」を取得しました。

また、国をはじめとする外部精度管理試験に積極的に参加すると共に、内部精度管理体制も充実させており、水質検査精度の維持・向上に努めています。

水道GLP（Good Laboratory Practice：優良試験所規範）

日本水道協会が平成17年8月からスタートさせた水質検査の信頼性保証体制の認定制度のことです。右が水道GLP認定マークです。



JWWA—GLP003

水道GLP認定

8 検査結果の公表と水質検査計画の見直し

水質検査計画は、毎年見直しを行い、事業年度開始（毎年4月1日）前に作成し、ホームページで公表します。同計画に基づいて行った水質検査の結果は、代表的な検査地点及び項目について逐次ホームページで公表します。また、年度毎にまとめた当該水質検査及び試験結果については、「水質試験成績並びに調査報告」を作成し、ホームページで公表します。



9 関係機関との連携

原水の水質管理を確実に行うためには、平常時の水質の把握を確実に行うと共に、突発的な水質変動を迅速に把握する必要があります。県内共同水源の監視体制の強化及び、水質事故発生時における初動対応の迅速化を図るため、これまで企業団と構成団体とで各々実施してきた水源水質検査と水質事故対応について、平成27年度から共同で実施することといたしました。

また、突発的な水質異常に関する情報を的確に入手するため、構成団体と連携して関連行政部局、農業団体、高速道路管理運営会社等への通報協力要請の実施もあわせて行っています。

水質検査計画についてのご意見をお寄せ下さい。
ご意見は今後の計画作成にあたり参考とさせていただきます。



ウォービー

神奈川県内広域水道企業団
技術部 広域水質管理センター
〒243-0424 海老名市社家 4587
T E L 046-239-2816
F A X 046-239-2819
e メール suisitsu@kwsa.or.jp
ホームページ <http://www.kwsa.or.jp/>

平成 27 年度 水源水質検査実施計画

平成 27 年 4 月
神奈川県内広域水道企業団
広域水質管理センター

目次

◆ 水源水質監視について	1
1 基本方針	1
2 広域水質管理センター業務の概要	1
3 水源水質検査の内容	2
4 水源水質事故への対応	4
5 水源水質課題に関する調査	4
6 結果の公表と計画の見直し	4

広域水質管理センターでは、県民・市民の皆さまにより安全で良質な水道水を安心してご利用いただくために、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の4水道事業者並びに用水供給事業者である神奈川県内広域水道企業団（以下、「5事業者」という。）の、共通水源である相模川・酒匂川について、水源水質検査及び水質事故対応を一元的に実施しています。

この水源水質検査実施計画は、「広域水質管理センターの水源水質検査等の業務に関する協定」に基づき、水源水質検査等について、検査（採水）地点、検査項目、検査回数などを記載するものです。

* 本計画書では、神奈川県企業庁を「県企業庁」、神奈川県内広域水道企業団を「企業団」と省略して表記します。

◆ 水源水質監視について

5事業者の共通水源である相模川水系及び酒匂川水系の水質は、比較的良好であり、通常の浄水処理で水質基準を十分に満たした水道水を得ることができます。

しかし、水源ダム湖での植物プランクトンを原因とするかび臭障害、事故による油や化学物質の流入などの水源汚染事故、豪雨などによる水源水質の変化などにより、浄水処理への影響が発生することがあります。

広域水質管理センターは、本計画に基づき、適切な監視を行い、その結果を5事業者が浄水処理に活用することにより、より安全で良質な水道水づくりに貢献します。

1 基本方針

広域水質管理センターは、水源水質検査と水源水質事故対応等の業務を一元的に実施することにより、5事業者共通の水源における水源水質検査の効率化及び水源水質事故の対応強化を図ります。

水源水質検査を一元的に行うことで、豊富な水源水質情報を共有化します。この情報に応じた浄水処理対応を実施することで、より安全で良質な水道水づくりを行います。

また、水源水質事故が発生した場合、広域水質管理センター（企業団）と谷ヶ原浄水場（県企業庁）、飯泉取水管理事務所（企業団）が各エリアを分担し、情報受信等を実施することで、より迅速な水質事故対応（現場調査等）を可能とし、危機管理体制をさらに強化します。

2 広域水質管理センター業務の概要

(1) 業務内容

- ◎ 水源域における水質検査 (➤「3 水源水質検査の内容」に記載)
- ◎ 水源域における水質事故への対応 (➤「4 水源水質事故への対応」に記載)
- ◎ 水源域の水質課題に関する調査 (➤「5 水源水質課題に関する調査」に記載)

(2) 業務実施場所

広域水質管理センター業務は、相模川中流にある社家取水管理事務所（企業団）内に設置される広域水質管理センターで主に実施します。

また、谷ヶ原浄水場及び飯泉取水管理事務所は、水源水質事故の対応等の業務を担います（図1）。

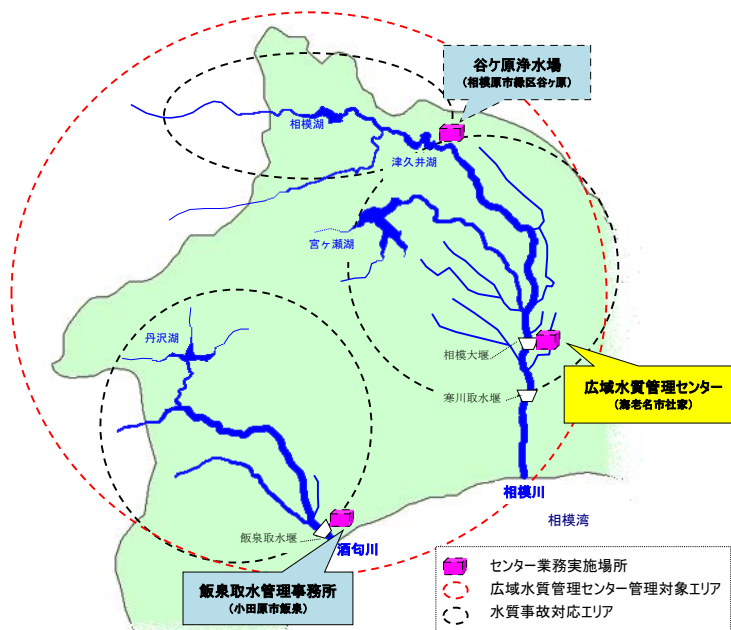


図1 広域水質管理センター業務実施場所と対応エリア

3 水源水質検査の内容

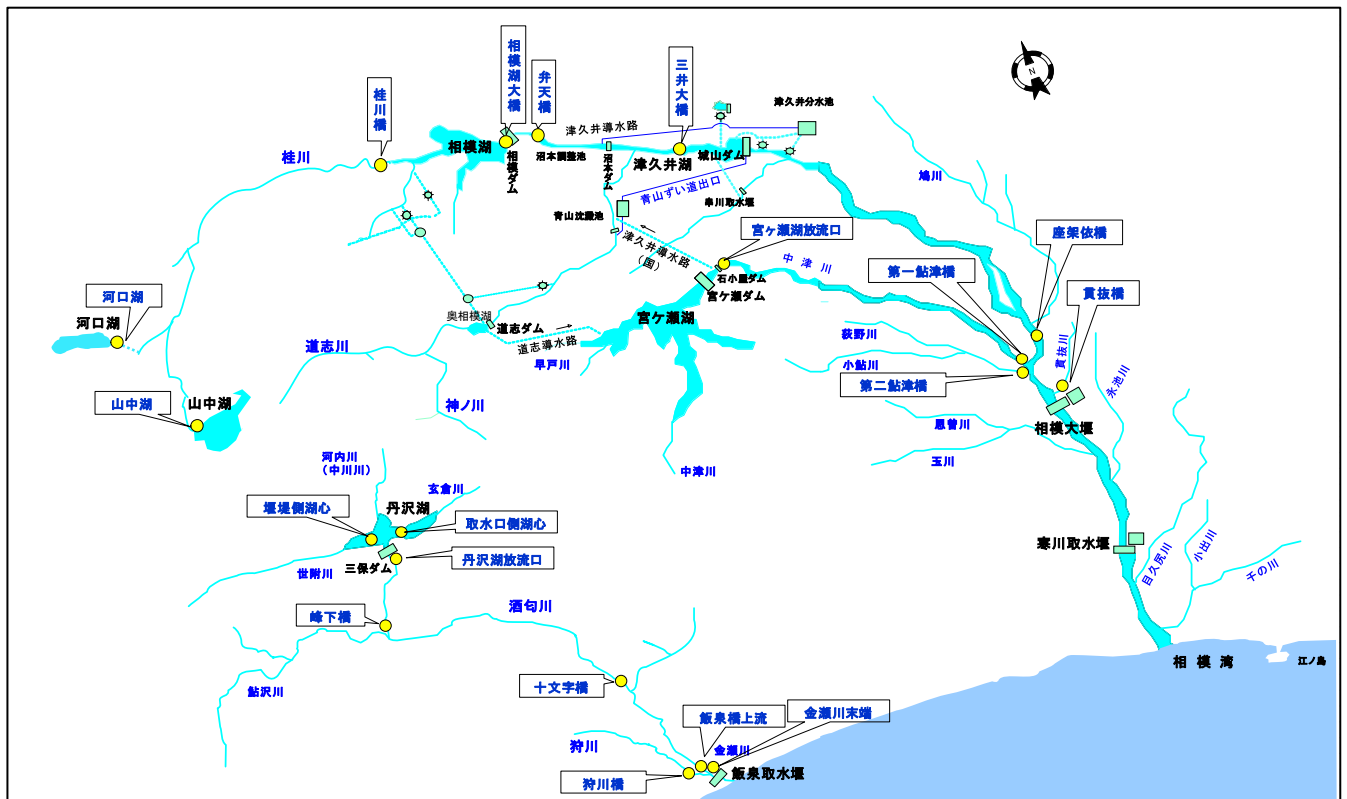


図2 広域水質管理センター 水源水質定期検査地点

広域水質管理センターでは、5事業者を通じて常に安全で良質な水道水を供給するために、取水地点上流の水源水域において水質を定期的に監視します(図2及び次頁 表参照)。

(1) 相模湖上流の湖

相模湖や津久井湖で発生する生物の予兆を監視するため、基礎性状項目(*)及び生物の検査を行います。

(2) 相模湖

湖沼水質の経年変化、取水する原水及び浄水処理への影響を監視するため、基礎性状項目、環境基準項目、水道水質基準項目、生物・細菌などの検査を行います。

(3) 津久井湖

湖沼水質の経年変化や下流で取水する原水への影響を監視するため、基礎性状項目、環境基準項目、水道水質基準項目、生物・細菌などの検査を行います。

(4) 宮ヶ瀬湖・丹沢湖

下流で取水する原水への影響を監視するため、基礎性状項目、環境基準項目、水道水質基準項目、生物・細菌などの検査を行います。

(5) 相模川・酒匂川

取水する原水への影響を監視するため、基礎性状項目、環境基準項目、水道水質基準項目、生物・細菌などの検査を行います。

*基礎性状項目：水源水質状況の指標となるpH値、臭気、濁度などの項目(表のアンダーライン検査項目)

表 水源の水質検査項目及び年間検査回数

	エリア区分	相模湖上流		相模湖							津久井湖		宮ヶ瀬湖	丹沢湖					相模川				酒匂川				
		山中湖	河口湖	桂川橋	相模湖大橋表層	相模湖大橋5m	相模湖大橋15m	相模湖大橋底層	弁天橋	三井大橋表層	三井大橋底層	放浪口	環境湖心表層	取水口側湖心表層	取水口側湖心5m	取水口側湖心底層	放浪口	産業橋	第一船津橋	第二船津橋	貫抜橋	峰下橋	十字字橋	飯泉橋上流	狩川橋	金瀬川本橋	
検査項目	検査項目																										
水道水質基準項目	基礎性状	天候	12	12	12	36	—	—	—	36	12	—	12	6	6	—	—	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
	基礎性状	気温	12	12	12	36	—	—	—	36	12	—	12	6	6	—	—	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
	基礎性状	水温	12	12	12	36	6	6	36	36	12	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
	基準01	一般細菌	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
	基準02	大腸菌	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
	基準03	カドミウム及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準04	水銀及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準05	セレン及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準06	鉛及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準07	ヒ素及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準08	六価クロム化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準09	亜硝酸態窒素	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	6	6	6	6	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	4	4	4
	基準12	フッ素及びその化合物	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準13	ホウ素及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準14	四塩化炭素	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準15	1,4-ジオキサン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準17	ジクロロメタン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準18	トリクロロエチレン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準19	トリクロロエチレン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準20	ベンゼン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準21	クロホルム	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準22	ジブromクロロメタン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準23	臭素酸	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準24	総トリハロメタン	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準25	ブromホルム	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準26	亜鉛及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準27	アルミニウム及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準28	鉄及びその化合物	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	6	6	6	6	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準29	銅及びその化合物	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基準30	マンガン及びその化合物	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	6	6	6	6	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準31	塩化銅、マグネシウム等(硬度)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	6	6	6	6	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準32	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準33	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準34	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準35	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準36	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
	基準37	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4
基準38	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	
基準39	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	
基準40	臭気強度(TON)	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	—	—	—	—	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	
水質管理目標設定項目	目01	アンチモン及びその化合物	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	目02	ウラン及びその化合物	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	目03	ニッケル及びその化合物	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	目04	1,2-ジクロロエタン	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	目05	トルエン	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	目15	農薬類	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	5	—	5	5	5	
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	目21	メチル・tert-ブチルエーテル(MTBE)	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	目23	臭気強度(TON)	12	12	12	36	6	6	36	36	12	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
	目28	炭素栄養細菌	—	—	12	12	—	—	12	12	12	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	4	4	4	12	12	12
目29	1,1-ジクロロエチレン	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
更新計項目	検1	銅	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	検2	バリウム	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	検3	ビスマス	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	検4	モリブデン	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他水質検査項目	検40	キシレン	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	他01	原水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	
	他02																										

4 水源水質事故への対応

水道の水質管理を確実に行うためには、平常時の水質の把握を確実に行うと共に、車両事故等による油の流入、水質悪化による魚のへい死など、突発的な水質事故を迅速に把握する必要があります。

広域水質管理センターでは、このような突発的な水質事故の発生に対して、関係機関と連携して、迅速に情報を入手することで、水質管理に万全を期しています。

5 水源水質課題に関する調査

広域水質管理センターでは、PRTR(*) データ等から水源域で使用されている化学物質や農薬類の種類や量を調査し、定期監視対象項目の選定に活用します。

また、流域の特定事業場の状況を調査し、水源水質悪化時の原因調査に活用します。

更に、水源で検出されることがある農薬類及び病原性原虫(クリプトスポリジウム等)について、濃度の変化や影響の大きい支川・用水路の状況を把握するため、定期的に調査を実施します。

*PRTR(Pollutant Release and Transfer Register: 環境汚染物質排出移動登録)制度は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)」に基づいて、対象化学物質(354物質)の環境への排出量や廃棄物に含まれて事業所外へ運び出される量(移動量)を毎年集計して、公表するものです。

6 結果の公表と計画の見直し

水源の水質検査結果については、各事業者と共有するとともに、年度ごとにまとめ、ホームページ等で公表します(例: 企業団「水質試験成績並びに調査報告」 ホームページアドレス <http://www.kwsa.or.jp/>)。

本計画は、水源水質の状況や水道水質基準改正等を踏まえ、5事業者で協議し、毎年度見直しを行います。

神奈川県内広域水道企業団
技術部 広域水質管理センター

〒243-0424 海老名市社家 4587

TEL 046-239-2816

FAX 046-239-2819

eメール suisitsu@kwsa.or.jp

水源水質検査業務を実施する広域水質管理センターでは、水質検査の信頼性を確保するため、原水・工程水・浄水の水質検査について、(公社)日本水道協会の認定する「水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)」を取得しています。



JWWA—GLP003

水質試験成績表示方法

No.	試験項目	試験方法 上水試験方法(2011年度版)に準ずる	表示方法			
			最小単位	有効桁数	単位	最小数値
—	気温	サーミスター温度計、棒状温度計	小1位	3	℃	—
—	水温	サーミスター温度計、棒状温度計	小1位	3	℃	—
水質基準項目	基1 一般細菌	標準寒天培地法	小1位	2	個/mL	0.0
	基2 大腸菌	特定酵素基質培地法	検出、不検出		—	不検出
	— 大腸菌(原水系)		小1位	2	MPN/100mL	<1.0
	基3 カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0003
	基4 水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	小5位	2	mg/L	<0.00005
	基5 セレン及びその化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基6 鉛及びその化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基7 ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基8 六価クロム化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基9 亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	小3位	2	mg/L	<0.004
	基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	mg/L	<0.10
	基12 フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	mg/L	<0.05
	基13 ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.02
	基14 四塩化炭素	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0002
	基15 1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基17 ジクロロメタン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基18 テトラクロロエチレン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基19 トリクロロエチレン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基20 ベンゼン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基21 塩素酸	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	mg/L	<0.02
	基22 クロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法/LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
	基23 クロロホルム	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基24 ジクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法/LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
	基25 ジブロモクロロメタン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基26 臭素酸	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基27 総トリハロメタン	計算法(HS-GC-MS法/PT-GC-MS法)	小3位	3	mg/L	<0.001
	基28 トリクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法/LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
	基29 ブロモジクロロメタン	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基30 ブロモホルム	HS-GC-MS法/PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基31 ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基32 亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.01
	基33 アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.01
	基34 鉄及びその化合物	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.01
	基35 銅及びその化合物	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.01
	基36 ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	小1位	2	mg/L	<1.0
	基37 マンガン及びその化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	基38 塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	小1位	2	mg/L	<2.0
	基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	計算法(イオンクロマトグラフ法)	1位	2	mg/L	<5
	基40 蒸発残留物	重量法	1位	3	mg/L	<11
	基41 陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	小3位	2	mg/L	<0.005
	基42 ジェオスミン	HS-GC-MS法	小6位	2	mg/L	<0.000001
	基43 2-メチルイソボルネオール	HS-GC-MS法	小6位	2	mg/L	<0.000001
	基44 非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光光度法	小3位	2	mg/L	<0.005
	— 非イオン界面活性剤(原水系)		小2位	2	mg/L	<0.01
	基45 フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0005
	基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	全有機炭素計測定法	小2位	3	mg/L	<0.10
	基47 pH値	ガラス電極法	小2位	4	—	—
	基48 味	官能法	—	—	—	—
	基49 臭気	官能法	—	—	—	—
	基50 色度	透過光測定法	小1位	2	度	<0.5
	基51 濁度	積分球式光電光度法	小1位	2	度	<0.2

No.	試験項目	試験方法 上水試験方法(2011年度版)に準ずる	表示方法				
			最小単位	有効桁数	単位	最小数値	
水質管理目標設定項目	目1	アンチモン及びその化合物	ICP-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0002
	目2	ウラン及びその化合物	ICP-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0002
	目3	ニッケル及びその化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	(欠番)						
	目5	1, 2-ジクロロエタン	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0002
	(欠番)						
	(欠番)						
	目8	トルエン	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.005
	目10	亜塩素酸	※企業団では二酸化塩素処理を行っていないため測定しない				
	(欠番)						
	目12	二酸化塩素	※企業団では二酸化塩素処理を行っていないため測定しない				
	目13	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目14	抱水クロラール	溶媒抽出-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目15	農薬類	計算法(検出値と目標値の比の和)	小3位	3	—	0.000
	目16	残留塩素	吸光光度法(DPD法)	小2位	2	mg/L	<0.05
	目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	計算法(イオンクロマトグラフ法)	1位	2	mg/L	<5
	目18	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目19	遊離炭酸	滴定法	小1位	3	mg/L	<0.1
	目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目21	メチル-tertブチルエーテル	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	※企業団では有機物等はTOCで管理しているため測定しない				
	目23	臭気強度(TON)	官能法	1位	2	—	0
	目24	蒸発残留物	重量法	1位	3	mg/L	<11
	目25	濁度	積分球式光電光度法	小1位	2	度	<0.2
	目26	pH値	ガラス電極法	小2位	4	—	—
	目27	腐食性(ランゲリア指数)	計算法	小1位	2	—	—
	目28	従属栄養細菌	R2A寒天培地、20℃、7日間法	小1位	2	個/mL	0.0
	目29	1, 1-ジクロロエチレン	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	目30	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.01
要検討項目	検1	銀	ICP-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0001
	検2	バリウム	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.005
	検3	ビスマス	ICP-MS法	小4位	2	mg/L	<0.0001
	検4	モリブデン	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.004
	検5	アクリルアミド	固相抽出-LC-MS法	小5位	2	mg/L	<0.00002
	検7	17-β-エストラジオール ※1	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	小4位	2	μg/L	<0.0003
	検8	エチニル-エストラジオール ※1	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	小4位	2	μg/L	<0.0003
	検17	ダイオキシン類 ※1	水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル	小4位	2	pg-TEQ/L	<0.0001
	検19	ノニルフェノール ※1	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	小1位	2	μg/L	<0.1
	検20	ビスフェノールA ※1	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	小2位	2	μg/L	<0.01
	検24	フタル酸ジ(n-ブチル) ※1	溶媒抽出-GC-MS法	小1位	2	μg/L	<0.1
	検25	フタル酸ブチルベンジル ※1	溶媒抽出-GC-MS法	小2位	2	μg/L	<0.05
	検27	有機すざ化合物 ※1	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS-SIM法	小3位	2	μg/L	<0.001
	検28	プロモクロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
	検31	プロモ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
	検32	ジプロモ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
	検40	キシレン	HS-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	検42	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	固相抽出-LC-MS法	小6位	2	mg/L	<0.000005
	検43	パーフルオロオクタナ酸(PFOA)	固相抽出-LC-MS法	小6位	2	mg/L	<0.000005
	浄水処理工程管理・品質管理項目・環境調査項目	原虫	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色法	1位	2	個/10L
ジアルジア							
細菌		大腸菌群	特定酵素基質培地法	小1位	2	MPN/100mL	<1.0
		糞便性連鎖球菌	M-エンテロコッカス寒天培地法	小1位	2	MPN/100mL	0.0
		嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良寒天培地	小1位	2	MPN/100mL	0.0
		ウェルシュ菌	ハンドフォード改良寒天培地	小1位	2	MPN/100mL	0.0
金属		溶存鉄	ICP-MS法	小2位	2	mg/L	<0.01
		溶存マンガン	ICP-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
イオン		リン酸態リン	計算法(吸光光度法(モリブデン青法))	小3位	2	mg/L	<0.002
		臭化物イオン	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	mg/L	<0.05
		硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法	小1位	2	mg/L	<5.0
		カリウム	イオンクロマトグラフ法	小1位	2	mg/L	<0.1
		カルシウム	イオンクロマトグラフ法	1位	2	mg/L	<1
		マグネシウム	イオンクロマトグラフ法	小1位	2	mg/L	<0.5
		硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	mg/L	<0.10
		リン酸イオン	吸光光度法(モリブデン青法)	小3位	2	mg/L	<0.005
		無機態窒素	計算法(イオンクロマトグラフ法)	小2位	2	mg/L	<0.10
	アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	mg/L	<0.02	

No.		試験項目	試験方法 上水試験方法(2011年度版)に準ずる	表示方法			
				最小単位	有効桁数	単位	最小数値
浄水処理 工程管理・品質 管理項目・環境 調査項目	VOC	1, 4-ジクロロベンゼン	PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		1, 2-ジクロロプロパン	PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		1, 1, 2-トリクロロエタン	PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	かび臭	ジェオスミン(溶存態)	HS-GC-MS法	小6位	2	mg/L	<0.000001
		2-メチルイソボルネオール(溶存態)	HS-GC-MS法	小6位	2	mg/L	<0.000001
	環境指標等	BOD	溶存酸素計	小1位	3	mg/L	<0.2
		COD	滴定法(100℃における過マンガン酸カリウム消費量)	小1位	3	mg/L	<0.1
		総リン(全リン)	吸光光度法(ペルオキシ2硫酸カリウム分解法)	小3位	2	mg/L	<0.002
		総窒素(全窒素)	吸光光度法(紫外線吸光光度法)	小1位	2	mg/L	<0.1
		溶性ケイ酸	吸光光度法(モリブデン黄法)	1位	2	mg/L	<1
		生物 ※2	MF法／標準計数板法	—	2	—	—
	一般性状	総アルカリ度	滴定法	1位	3	mg/L	<1
		電気伝導率	電極法	小1位	3	mS/m	<0.1
		紫外線吸光度(260nm)	吸光光度法(260nm、50mmセル)	小3位	3	Abs	0.000
		クロロフィルa	蛍光光度法(メタノール抽出法)	小1位	3	μg/L	<0.1
		溶存酸素	溶存酸素計	小1位	3	mg/L	<0.2
		酸素飽和百分率	計算法(溶存酸素計)	小1位	3	%	—
		気圧	アネロイド型気圧計	1位	4	hPa	<1
		透明度	白色円板法	小1位	2	m	—
		濁度(レーザー光式)	粒子数計測法	小2位	2	度	<0.01
		粒子数(0.5 μm以上3.0 μm未満)	粒子数計測法	小1位	2	個/mL	0.0
		粒子数(3.0 μm以上7.0 μm未満)	粒子数計測法	小1位	2	個/mL	0.0
		粒子数(7.0 μm以上)	粒子数計測法	小1位	2	個/mL	0.0
	生成能	総トリハロメタン生成能	計算法(HS-GC-MS法／PT-GC-MS法)	小3位	3	mg/L	<0.001
		クロホルム生成能	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		ブロモジクロロメタン生成能	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		ジブロモクロロメタン生成能	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		ブロモホルム生成能	HS-GC-MS法／PT-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		クロロ酢酸生成能	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
		ジクロロ酢酸生成能	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
		トリクロロ酢酸生成能	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
		ブロモクロロ酢酸生成能	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
		ジブロモ酢酸生成能	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法／LC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.002
		ジクロロアセトニトリル生成能	溶媒抽出-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
		抱水クロラール生成能	溶媒抽出-GC-MS法	小3位	2	mg/L	<0.001
	放射性物質	放射性セシウム(Cs134)	Ge半導体検出器を用いる γ線スペクトロメトリーによる放射能測定法	1位	2	Bq/kg	不検出
		放射性セシウム(Cs137)		1位	2	Bq/kg	不検出
		放射性ヨウ素(I131)		1位	2	Bq/kg	不検出
	その他	ヘキサメチレンテトラミン ※1	LC-MS-MS法	1位	2	μg/L	<6
		変異原性	Ames試験(AF2換算量)	小1位	2	ng/L	不検出
		アスベスト ※1	電子顕微鏡法及びエネルギー分散型X線分析装置による分析法	1位	—	本/L	0
		[塩素で生じる臭気強度]	官能法	1位	2	—	0
		[結合残留塩素]	吸光光度法(DPD法)	小2位	2	mg/L	<0.05
		[溶解性物質]	重量法	1位	3	mg/L	0

[] 水質試験結果書等への記載がない項目

※1 測定は委託で行う。

※2 当該計数単位での計数を行わないものは「—」で示す。

農薬類(水質管理目標設定項目)

No.	農薬名	目標値 (mg/L)	試験方法 厚生労働省課長通知に準ずる	分類		定量下限値 (μ g/L)	表示方法 (μ g/L)	
				検査	管理		最小単位	有効桁数
1	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	LC/MS	LC/MS		0.2	小1位	2
2	2,4-D(2,4-PA)	0.03	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
3	EPN	0.004	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
4	EPNオキソソ	0.0038	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
5	MCPA	0.005	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
6	アシュラム	0.2	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
7	アセフェート	0.006	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
8	アトラジン	0.01	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
9	アラクロール	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
10	イソキサチオン	0.008	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
11	イソキサチオンオキソソ	0.00759	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
12	イソフェンホス	0.001	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
13	イソプロチオラン(IPT)	0.3	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.5	小1位	2
14	イプロベンホス(IBP)	0.09	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
15	エスプロカルブ	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
16	エトフェンブロックス	0.08	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.5	小1位	2
17	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
18	オキシソ銅(有機銅)	0.03	SPE-LC/MS, LC/MS	LC/MS		0.2	小1位	2
19	オリサストロビン	0.1	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
20	カフェンストロール	0.008	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
21	カルバリル(NAC)	0.05	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
22	カルプロパミド	0.04	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
23	カルボフラン	0.005	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
24	キノクラミン(ACN)	0.005	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
25	キャプタン	0.3	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.2	小1位	2
26	クロメプロップ	0.02	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
27	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
28	クロルピリホス	0.003	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
29	クロタクロニル(TPN)	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.05	小2位	2
30	シアナジン	0.004	SPE-GC/MS, LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
31	ジウロン(DCMU)	0.02	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
32	ジクロベニル(DBN)	0.01	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.05	小2位	2
33	ジクロロボス(DDVP)	0.008	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
34	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
35	ジチオピル	0.009	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.5	小1位	2
36	シマジソ(CAT)	0.003	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
37	ジメタメトリン	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
38	ジメトエート	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.5	小1位	2
39	シメトリン	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
40	ジメピペレート	0.003	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
41	ダイアジソソ	0.005	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
42	ダイアジソソオキソソ	0.0047	—	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
43	ダイムロソ	0.8	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
44	チオジカルブ	0.08	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
45	チオベンカルブ	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
46	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
47	トリクロピル	0.006	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
48	トリクロロホソ(DEP)	0.005	SPE-GC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
49	トリシクラゾール	0.08	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
50	トリフルラリン	0.06	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.05	小2位	2
51	ナプロバミド	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
52	ピペロホス	0.0009	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
53	ピリダフェンチオソ	0.002	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
54	ピリブチカルブ	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
55	ピロキロソ	0.04	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
56	フィプロニル	0.0005	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
57	フェニトロチオソ(MEP)	0.003	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
58	フェニトロチオソオキソソ	0.0028	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2

農薬類(水質管理目標設定項目)

No.	農薬名	目標値 (mg/L)	試験方法 厚生労働省課長通知に準ずる	分類		定量下限値 (μ g/L)	表示方法 (μ g/L)	
				検査	管理		最小単位	有効桁数
59	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
60	フェンチオン(MPP)	0.006	SPE-GC/MS, SPE-LC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
61	MPPスルホキシド	0.00635	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
62	MPPスルホン	0.00669	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
63	MPPオキソン	0.00565	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
64	MPPオキソンスルホキシド	0.00599	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
65	MPPオキソンスルホン	0.00634	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
66	フェントエート(PAP)	0.007	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
67	フェントラザミド	0.01	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
68	ブタクロール	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
69	ブタミホス	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
70	ブタミホスオキソン	0.019	—	SPE-GC/MS		0.2	小1位	2
71	ブプロフェジン	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
72	ブレチラクロール	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
73	ブロシミドン	0.09	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.5	小1位	2
74	プロチオホス	0.004	記載なし	SPE-GC/MS		0.05	小2位	2
75	プロピコナゾール	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
76	プロピザミド	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
77	プロベナゾール	0.05	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
78	ブロモブチド	0.1	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
79	ブロモブチドデブromo	0.07473	—	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
80	ベノミル	0.02	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
81	ペンシクロン	0.1	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
82	ベンゾフェナップ	0.004	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
83	ベンタゾン	0.2	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
84	ペンディメタリン	0.3	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
85	ベンフラカルブ	0.04	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
86	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.1	小1位	2
87	ベンフレセート	0.07	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.05	小2位	2
88	マラチオン(マラソン)	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
89	マラオキソン	0.04757	SPE-GC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
90	メコプロップ(MCPP)	0.05	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
91	メソミル	0.03	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
92	メタラキシル	0.06	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
93	メチダチオン(DMTP)	0.004	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
94	メチルダイムロン	0.03	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.5	小1位	2
95	メフェナセート	0.02	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
96	メブロニル	0.1	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
97	モリネート	0.005	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
98	アセタミプリド	0.2	SPE-GC/MS, LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
99	イミダクロプリド	0.1	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
100	テフリトリオン	0.002	—	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
101	イマザスルフロン	0.2	—	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
102	ジノテフラン	0.6	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
103	ピラゾスルフロンエチル	0.03	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
104	ピリミノバックメチル	0.05	SPE-GC/MS, LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
105	リニューロン	0.02	LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
106	アゾキシストロビン	0.5	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
107	イプロジオン	0.3	SPE-GC/MS, SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
108	クロロネブ	0.05	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS		0.5	小1位	2
109	シデュロン	0.3	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
110	トルクロホスメチル	0.2	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
111	トルクロホスメチルオキソン	0.189	—	SPE-GC/MS		0.05	小2位	2
112	ハロスルフロンメチル	0.3	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.2	小1位	2
113	フルトラニル	0.2	SPE-GC/MS	SPE-GC/MS	LC/MS	0.1	小1位	2
114	ベンスルフロンメチル	0.5	SPE-LC/MS	LC/MS	LC/MS	0.05	小2位	2
115	ホセチル	2	LC/MS	LC/MS		0.2	小1位	2

※酸化物の目標値は原体に換算した値

水処理薬品に係る試験(納入規格に対する品質確認試験結果)

1) ポリ塩化アルミニウム(日本水道協会規格)

試験項目	試験方法 JWWA K 154 (2005)に準ずる	表示方法			
		最小単位	有効桁数	単位	最小数値
液温	サーミスター温度計、棒状温度計	小1位	3	℃	—
外観	目視法	—	—	—	—
比重	比重浮ひょう、振動式比重法	小2位	3	—	0.00
酸化アルミニウム	滴定法	小1位	3	wt %	0.0
塩基度 ※	滴定法	1位	2	wt %	0
pH値 ※	ガラス電極法 (1W/V%溶液)	小1位	2	—	—
硫酸イオン ※	イオンクロマトグラフ法、滴定法	小1位	2	wt %	<2.0

※は委託により行う

2) 粉末活性炭(日本水道協会規格)

試験項目	試験方法 JWWA K 113 (2005) に準ずる	表示方法			
		最小単位	有効桁数	単位	最小数値
外観	目視法	—	—	—	—
乾燥減量	重量法	小1位	3	%	0.0
pH値 ※	ガラス電極法	小2位	4	—	—
フェノール価 ※	吸光光度—計算法	1位	2	—	0
ABS価 ※	吸光光度—計算法	1位	2	—	0
メチレンブルー脱色力 ※	吸光光度—計算法	2位	2	mL/g	10
ヨウ素吸着性能 ※	吸光光度—計算法	2位	2	mg/g	10
塩化物イオン ※	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	%	<0.01
電気伝導率 ※	電極法	1位	3	μS/cm	<1
ふるい残分 ※		小2位	2	%	<0.01
2-MIB価 ※	PT-GC-MS法	1位	1	—	—

※は委託により行う

3) 次亜塩素酸ナトリウム(日本水道協会規格)

試験項目	試験方法 JWWA K 120 (2008) に準ずる	表示方法			
		最小単位	有効桁数	単位	最小数値
液温	サーミスター温度計、棒状温度計	小1位	3	℃	—
密度 (比重)	比重浮ひょう、振動式比重法	小2位	3	—	0.00
外観	目視法	—	—	—	—
有効塩素	次亜塩素酸ナトリウム濃度計(酸素ガス発生法)	小1位	3	%	0.0
遊離アルカリ ※	滴定法	小2位	2	%	0.00
臭素酸 ※	イオンクロマトグラフ法	1位	2	mg/kg	<5
塩素酸 ※	イオンクロマトグラフ法	2位	2	mg/kg	<300
塩化ナトリウム ※	イオンクロマトグラフ法	小2位	2	%	0.00

※は委託により行う

4) 濃硫酸(日本水道協会規格)

試験項目	試験方法 JWWA K 134 (2005) に準ずる	表示方法			
		最小単位	有効桁数	単位	最小数値
外観	目視法	—	—	—	—
硫酸分	滴定法	小1位	3	%	0.0

平成27年度の水質概況

1. 水源


平成27年4月1日、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の4水道事業者並びに神奈川県内広域水道企業団（以下、5事業者）の共通水源である相模川・酒匂川について、水源水質検査、水質事故対応を一元的に実施すること等を目的として、企業団水質管理センターを改称し、5事業者共同で広域水質管理センターを設立した。これに伴い、平成27年度から、相模湖上流湖（山中湖・河口湖）、相模湖、津久井湖においても、広域水質管理センターで水質を定期的に監視している。

1) 丹沢湖

丹沢湖（三保ダム堰堤から上流の滞水域をいう）は三保ダムによって作られた人造湖で、昭和55年3月25日神奈川県告示第222号により、湖沼A類型（達成期間イ：直ちに）に指定されている。

三保ダムは、酒匂川河口から約30km上流に位置し、水道水源の他、発電、洪水調節を目的として、昭和53年3月に湛水を開始した。湖の主な諸元は、総貯水量6,490万 m^3 、有効貯水量5,450万 m^3 、最大水深81.5m、平均水深29.8m、湛水面積2.18 km^2 である。集水面積は158.5 km^2 で、その93%は森林である。流域内常住人口は約651人（平成17年国勢調査）で少ないが、三保地区への観光客数は年間150万人程度で、そのほとんどが日帰り客である。また、集水域の特定事業場は数箇所（砂利採取業2件、旅館業3件）のみで、人為汚染による負荷は少ないといえる。

丹沢湖における総窒素、総リン、クロロフィルa、CODの10年間の年度別平均値の変化を図1に示す。平成27年度の総窒素、総リンは堰堤側湖心表層、取水口側湖心表層の平均値でそれぞれ0.5mg/Lと0.014mg/L、0.4mg/Lと0.008mg/Lであった。これらを「湖沼の窒素及び磷に係わる環境基準」と比較すると、総窒素ではIV類型（0.6mg/L以下）、総リンはIII類型（III類型：0.03mg/L以下）に相当する。

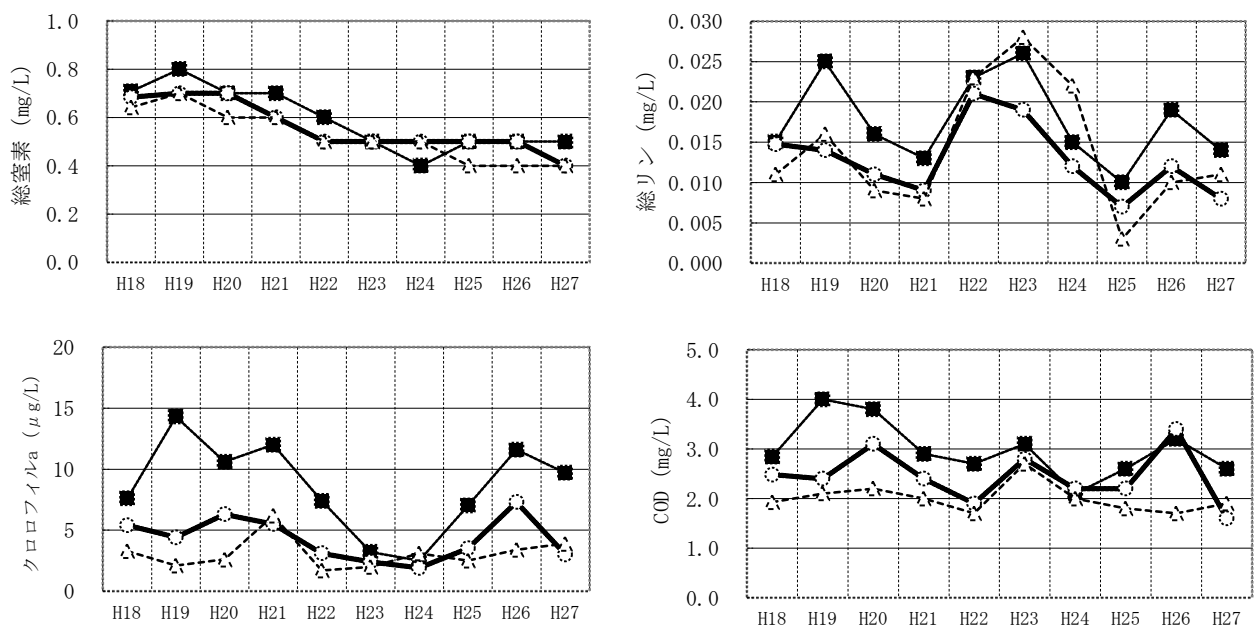

平成26年度までは年12回（12月～3月は放流口の値で代替）、平成27年度からは年6回の平均値

■堰堤側湖心表層 ○取水口側湖心表層 △取水口側湖心5m層

図1 丹沢湖における過去10年間の水質(年度平均値)

図2に丹沢湖の代表的な植物プランクトンであるペリジニウム(渦鞭藻類)、アステリオネラ(珪藻類)、ウログレナおよびジノブリオン(黄金藻類)の堰堤側湖心表層、取水口側湖心表層における過去10年間の出現状況を示した。

淡水赤潮の原因生物とされるペリジニウムは、湛水翌年の昭和54年以降、主に世附川及び河内川

(中川川) 流入部を中心にほぼ毎年発生し、優占種になることもある。著しく増殖した地点では湖面は茶褐色を示す。調査定点においては、昭和55年10月に1,700、同62年10月には2,100、平成元年7月は4,400、同2年6月は1,400、同4年10月は2,100細胞/mLを記録した。平成4年以降は減少傾向であったが、平成19年10月に1,000細胞/mLの発生があった。平成27年度の最大数は310細胞/mLであった。

ろ過障害の原因生物とされるアステリオネラは、冬期から春期にかけてたびたび急激な増殖をしている。過去最大は平成17年3月に堰堤側湖心で14,000細胞/mLを記録した。近年では平成24年4月に堰堤側湖心、取水口側湖心でそれぞれ4,100細胞/mL、5,400細胞/mL出現している。なお平成27年度の最大数は60細胞/mLと、目立った出現は見られなかった。

生ぐさ臭(魚臭を含む:以下同様)の原因生物とされるウログレナおよびジノブリオンは、年間を通して出現し、湖水に生ぐさ臭を着臭させることもあるが、著しく増殖した場合を除き、下流の飯泉取水地点にまで影響することは少ない。ウログレナは平成16年には4月から11月にかけて多く出現し最大19,000細胞/mLに達した。ジノブリオンは平成21年に最大1,900細胞/mLとなった。平成27年度は、生ぐさ臭がたびたび感知されたが、ウログレナ及びジノブリオン共に目立った出現は見られなかった。

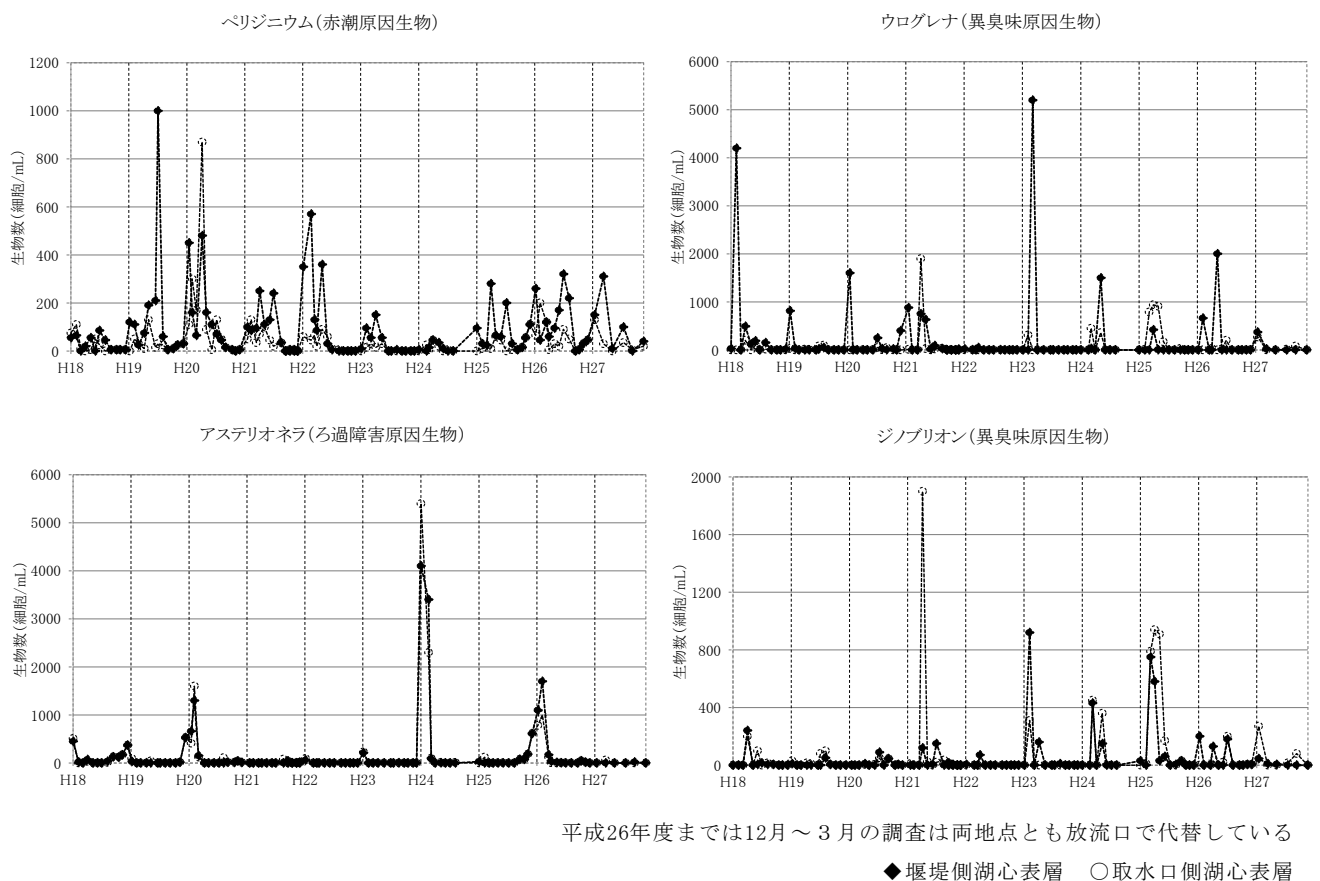


図2 丹沢湖における主要出現生物の過去10年間の消長

2) 酒匂川

酒匂川(飯泉取水堰から上流の区域、丹沢湖を除く)は、昭和47年3月17日神奈川県告示第250号(改正 昭和55年3月25日告示第223号)により、河川A類型(達成期間口:5年以内で可及的すみやかに達成)に指定されている。その源を富士山東麓の静岡県御殿場市内に発し、同県小山町を経て東流し神奈川県に入り、西丹沢山塊の丹沢湖から流出する河内川と合流した後、足柄平野に至る。足柄平野では松田町地先で川音川を合わせ東南に流れ、小田原市飯泉地点で箱根外輪山から流出した狩川と合流して相模湾に注ぐ。幹川流路延長46km、流域面積約582km²、河床平均勾配1/233の急流

河川で、河内川と合流するまでを鮎沢川、合流後を酒匂川と呼ぶ。

河口より2.3km上流に位置する飯泉取水堰は、右岸側から狩川、左岸側から農業用水と都市排水の一部を集めた金瀬川が合流した地点にある。本川は電力資源として活用されており河口から13.9km地点（文命用水放流口）より上流では本川を流れる水量が極めて少ない。また、農業用水としても利用されており、灌漑期間は4～9月であり、特に田植え時期は大量に使用される。

酒匂川は鮎の豊富な川としても知られ、天然遡上の鮎も多く、シーズン中は大勢の釣り客で賑わう。鮎の餌となる付着藻類（水あか）もよく繁殖している。付着藻類などの繁殖に伴う光合成により水中の炭酸が消費され、日中はpH値が上昇する。河床が安定し、水量の変動が少ない時期には河川水のpH値は最高8.5程度にもなる。

図3に飯泉取水地点（導水管）における硝酸態窒素、塩化物イオンの過去10年間の推移を示した。平成27年度の飯泉取水地点（導水管）の主な水質項目の平均値は、硝酸態窒素0.81mg/L、塩化物イオン4.2mg/L、TOC0.87mg/L、アンモニア態窒素0.02mg/L未満であった。酒匂川流域の公共下水道の人口普及率は、平成18年度末で70%を超え、平成27年度末で85.7%となった。今後も工場排水や生活系排水による汚染は、減少してくるものと期待される。

酒匂川の濁度は、平成22年度の大型台風による土砂崩れの影響などを受け、高い値を示していたが、平成26年までにかけて平均値が土砂崩れ以前の状態に戻りつつある。しかし、大雨の際にはいまだ影響を受けることがある。平成27年度においても、雨天の際に年間の最大値である濁度220度を示した。

平成27年度は、突発的な水質汚染により水処理に影響を与えた事例は8件で、汚染原因別に、油流出が6件、火災が2件であった。そのうち、活性炭の注入を行なったものが4件あったが、取水制限や取水停止に至った事例はなかった。

飯泉取水地点（導水管）におけるクリプトスポリジウムはこれまで検出されることが少なく、平成27年度については検出されなかった。

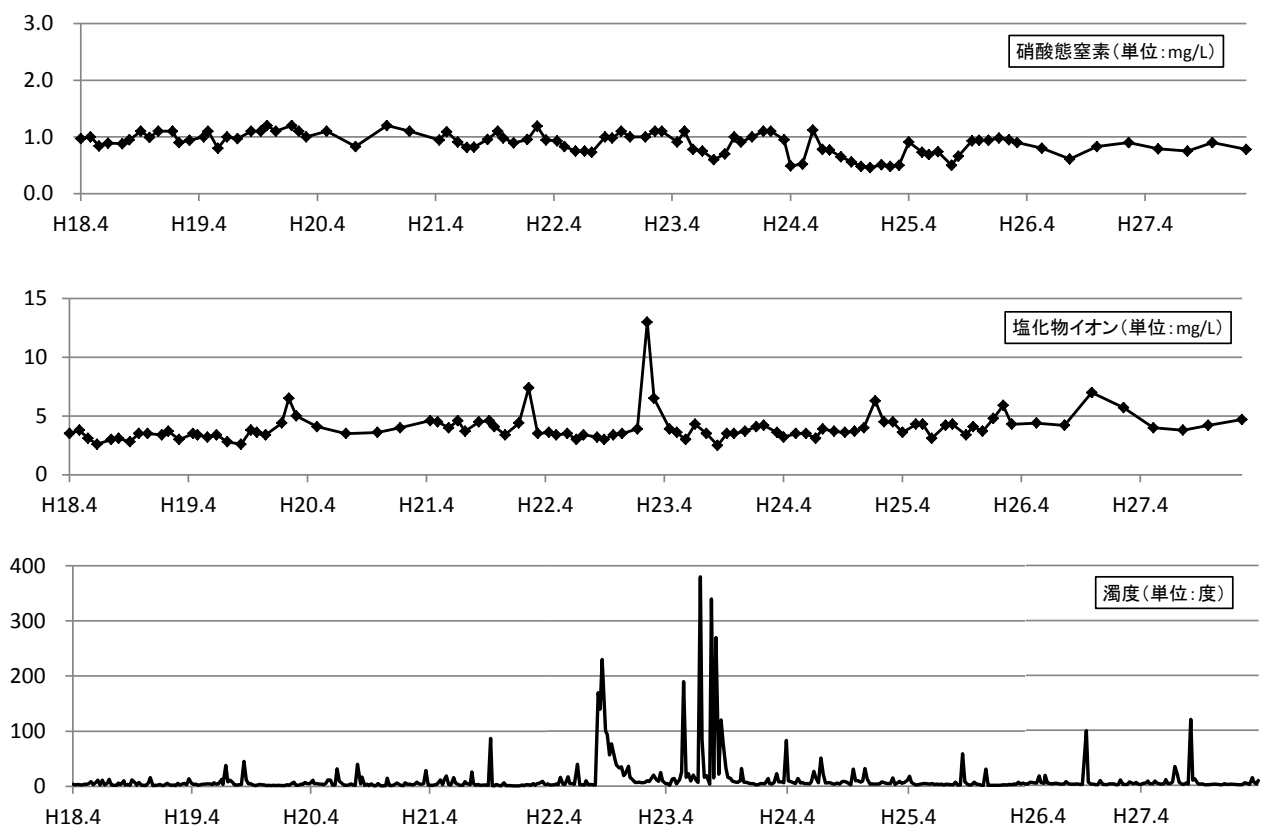


図3 飯泉取水地点（導水管）

3) 桂川

桂川は、源を富士山麓の山中湖と忍野の湧水とし、途中急峻な山間部を曲折しながら多くの支流と合流して約50km流下し相模湖に至る。その流域には富士吉田市、都留市、大月市、上野原市など4市2町2村があり、総人口は約17万3千人(平成28年4月1日現在)である。

上流域の下水道として、富士吉田市、富士河口湖町、山中湖村、忍野村を対象とする富士北麓浄化センター(平成27年度末流域内普及率58.4%)が昭和61年7月に、大月市、都留市、西桂町及び上野原市、富士吉田市の一部を対象とする桂川清流センター(平成27年度末流域内普及率30.3%)が平成16年4月に供用を開始している。

平成27年度の相模湖流入直前の桂川橋での主な水質の平均値は、硝酸態窒素1.1mg/L、塩化物イオン4.3mg/L、T O C 0.77mg/L、アンモニア態窒素0.04mg/L、B O D 0.7mg/Lであった。

生物については、年度を通じて少ない状況であった。

4) 相模湖

相模湖は、相模川河口より約50km上流の神奈川県北部の相模原市に位置する人工湖で、昭和19年12月に湛水を開始した。湖の総貯水量は6,320万 m^3 、有効貯水量4,820万 m^3 、最大水深47m、湛水面積3.26 km^2 である。相模湖に係る相模原市緑区の相模湖地区、津久井地区、藤野地区の総人口は約4万3千人(平成28年4月1日現在)である。これらダム集水域は相模原市の市街化区域に比べ、下水道の整備率が低いため、相模原市は、公共下水道の整備とともに平成21年度から高度処理型浄化槽整備事業を開始し、水質保全に取り組んでいる。

相模湖は、湖沼A類型(達成期間イ:直ちに)及び湖沼II類型(暫定目標:全窒素1.2mg/L、全リン0.080mg/L)に指定されており、平成27年度の相模湖大橋での主な水質の平均値は、C O D 2.6mg/L、総リン0.071mg/L、総窒素1.2mg/Lであった。

生物に関しては、7月にアナベナとミクロキスチスが多く検出されたが、その後の台風11号の影響により相模ダムのゲート放流が行なわれ、生物数は激減した。その後9月にも台風による降雨の影響でゲート放流が行なわれた。10月以降はキクロテラが多く継続して検出された。

5) 津久井湖

津久井湖は、相模湖の下流約10kmに位置し、相模湖の放流水と道志川の流入水を主に貯水している。水道水源の他に電力供給、洪水調節等を目的に相模川総合開発事業の一環として築造された城山ダムによってできた人工湖であり、総貯水量6,230万 m^3 、有効貯水量5,120万 m^3 、最大水深52.0mで、昭和40年4月に湛水を開始し、湛水面積は2.47 km^2 である。宮ヶ瀬ダムの完成に伴い、平成13年度から総合運用が開始され、宮ヶ瀬湖の発電放流水は道志川青山地区まで津久井道水路を経て、道志川経由で津久井湖に流入している。

津久井湖は、湖沼A類型(達成期間イ:直ちに)及び湖沼II類型(暫定目標:全窒素1.1mg/L、全リン0.042mg/L)に指定されており、平成27年度の三井大橋での主な水質の平均値は、C O D 2.8mg/L、総リン0.046mg/L、総窒素1.1mg/Lであった。

生物に関しては、10月から3月にかけて珪藻類の増殖が見られたが、いずれも深刻な水質障害には至らなかった。

6) 宮ヶ瀬湖

宮ヶ瀬ダムは、相模川河口から約35km地点に位置する宮ヶ瀬ダムによって、相模川の支流である中津川にできた首都圏最大の人工湖である。日量130万 m^3 の水道用水の他、発電、洪水調節等を目的とした多目的ダムで、集水面積は中津川系が213.9 km^2 で道志川系は112.5 km^2 、湛水面積4.6 km^2 、総貯水量1億9,300万 m^3 、有効貯水量1億8,300万 m^3 である。平成11年4月から一部運用を始め、平成13年4月、ダム使用権が設定され本格運用が開始された。

湖水の定期的な水質調査は国土交通省が行っている。当企業団では、放流水を月に一回測定する他、水道障害生物が発生し取水に影響を及ぼす恐れがある場合には、独自に湖水調査を行っている。

平成27年度の宮ヶ瀬湖の水質を年平均でみると、総窒素は0.4mg/LでⅢ類型(0.4mg/L以下)、総リンは0.007mg/LでⅡ類型(0.01mg/L以下)であった。

企業団の測定地点が放流口であることから、湖心で採水している丹沢湖水質と単純比較はできないが、10年間の総窒素の測定結果が0.4～0.7mg/L、総リンは0.007～0.013mg/Lと丹沢湖と同程度である。また、平成18年度から10年間のクロロフィルaは1.6～4.2 μ g/Lと丹沢湖に比べ低い値を示している。

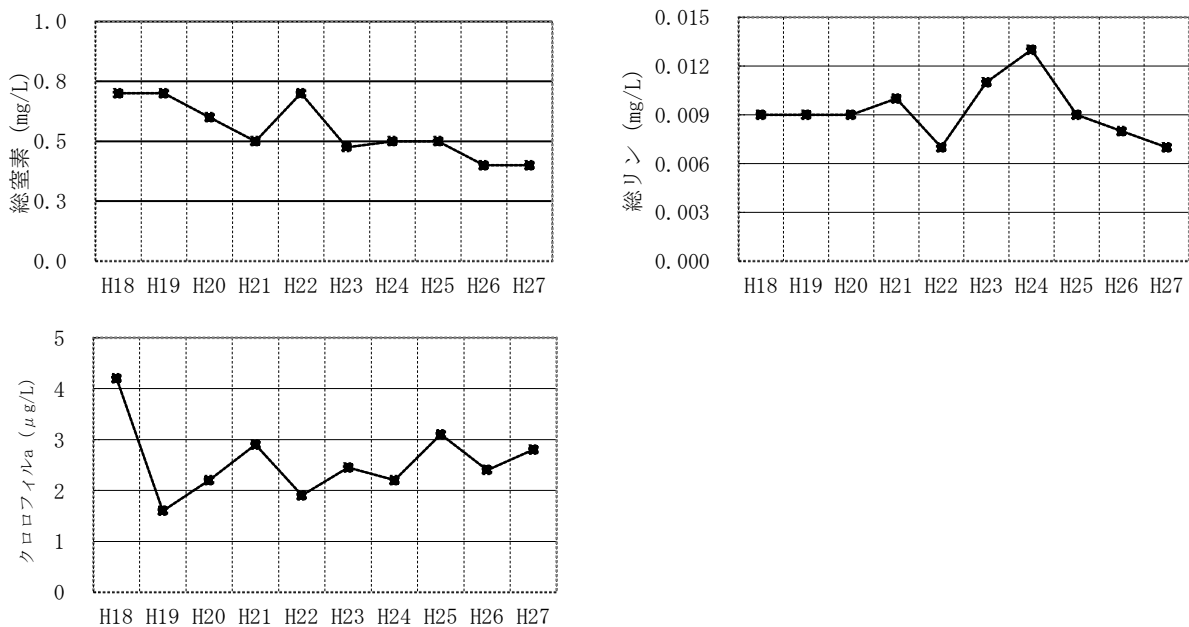


図4 宮ヶ瀬湖放流水における過去10年間の水質(年度平均値)

宮ヶ瀬湖放流水に出現する代表的な植物プランクトンのペリジニウム(渦鞭藻類)、ウログレナおよびジノブリオン(黄金藻類)、フラギラリア(珪藻類)の過去10年間の出現状況について図5に示した。淡水赤潮の原因生物とされるペリジニウムは毎年確認されているが、これまで目立った淡水赤潮は発生していない。これまでの最大値は平成24年度の570細胞/mLであるが、この時も淡水赤潮は発生していない。平成27年度については目立った発生はみられなかった。

生ぐさ臭の原因生物とされるウログレナおよびジノブリオンは、数の増減はあるが、年間を通して出現している。ウログレナは平成11年の調査開始以来、毎年出現している。当初は問題になっていなかったが、平成14年5月にウログレナが原因の生ぐさ臭(臭気強度100)が湖水で確認された。出現したウログレナの最大数は、2,100細胞/mLで、この時は下流の社家取水地点でも生ぐさ臭を感知し、宮ヶ瀬湖由来の生物を原因とする臭気では初めて粉末活性炭による対応を行った。その後も平成22年度に3,200細胞/mL、平成23年度に4,000細胞/mL発生している。ジノブリオンに関しては、平成23年度に発生した1,500細胞/mLが最大値となっている。平成27年度は5月にウログレナが最大60細胞/mL出現し、生ぐさ・藻臭(臭気強度16)が感知されたが、下流の社家取水地点においては生ぐさ臭は感知されなかった。

ろ過障害の原因生物とされるフラギラリア、アステリオネラ、シネドラ等の浮遊性珪藻類は、調査開始当初から毎年出現している。中でもフラギラリアは、平成13年7月に5,700細胞/mL出現し、平成20年6月にはこれまでの最高値である8,100細胞/mLが出現したが、これまでろ過閉塞など浄水処理への影響事例はない。

かび臭の原因となる藍藻類はいずれも不検出で、かび臭は感知されなかった。

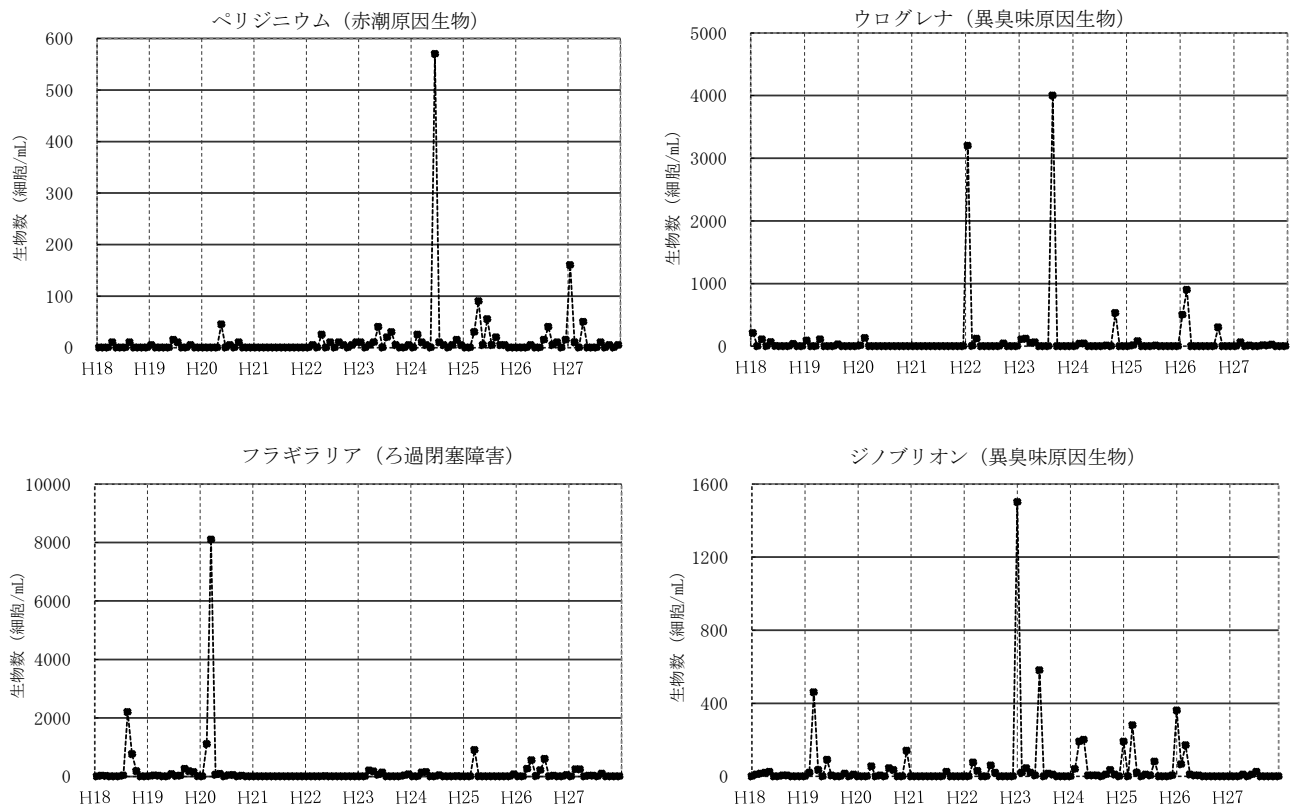


図5 宮ヶ瀬湖における主要出現生物の過去10年間の消長(採水地点:石小屋ダム湛水域)

4) 相模川

相模川の環境基準は、寒川取水堰から上流は河川A類型に指定されている。

相模川は、富士山麓を発し、山梨県、神奈川県を流下し、相模湾に注ぐ幹川流路延長109kmの河川であり、山梨県では桂川、神奈川県では相模川と呼ばれている。鮎は、相模川を代表する魚であり、解禁と共に多くの釣り人が訪れ、賑わいを見せる。

相模川は、神奈川県の水道水源として高度に開発され、昭和22年に完成した相模ダム、その直下流に位置する昭和40年完成の城山ダム、更に、支流中津川には平成12年度末に完成した宮ヶ瀬ダムがある。宮ヶ瀬ダム開発水は、河口から12km地点の海老名市社家地点に建設された相模大堰と社家ポンプ場からなる相模取水施設で取水し、綾瀬浄水場及び酒匂川系に導水されている。

また、相模川水系寒川事業として、神奈川県、横浜市及び横須賀市に属する寒川取水施設等の一部を使用して、それぞれの団体に水道用水の供給を開始している。寒川事業の水質試験結果については、本報告書には記載していない。

相模川の代表的な支川としては、社家取水地点4km上流において右岸側から小鮎川及び中津川が合流(3川合流地点)している。その他には約0.5km上流の左岸から貫抜川が、更に上流では同じく左岸から鳩川などが流入している。

相模川流域における流域人口は平成26年度末で200万人に及ぶ。下水道の人口普及率は、平成26年度末時点で95.3%に達しており、これ以上急速な普及率の上昇は望めない状況である。このため、ここ数年は顕著な水質改善は認められていないが、良好な水質を保っている。

図6に社家取水地点(吸水井)における硝酸態窒素、塩化物イオンの過去10年間の推移を示した。

平成27年度の社家取水地点(吸水井)の主な水質項目の平均値は、硝酸態窒素1.2mg/L、塩化物イオン4.3mg/L、TOCは0.71mg/L、アンモニア態窒素0.02mg/L未満であった。

平成27年度は、突発的な水質汚染により水処理に影響を与えた事例は7件であり、汚染原因別に、油流出が4件、火災が2件、魚斃死が1件であった。そのうち、活性炭の注入を行なったものが6件あったが、取水制限や取水停止に至った事例はなかった。

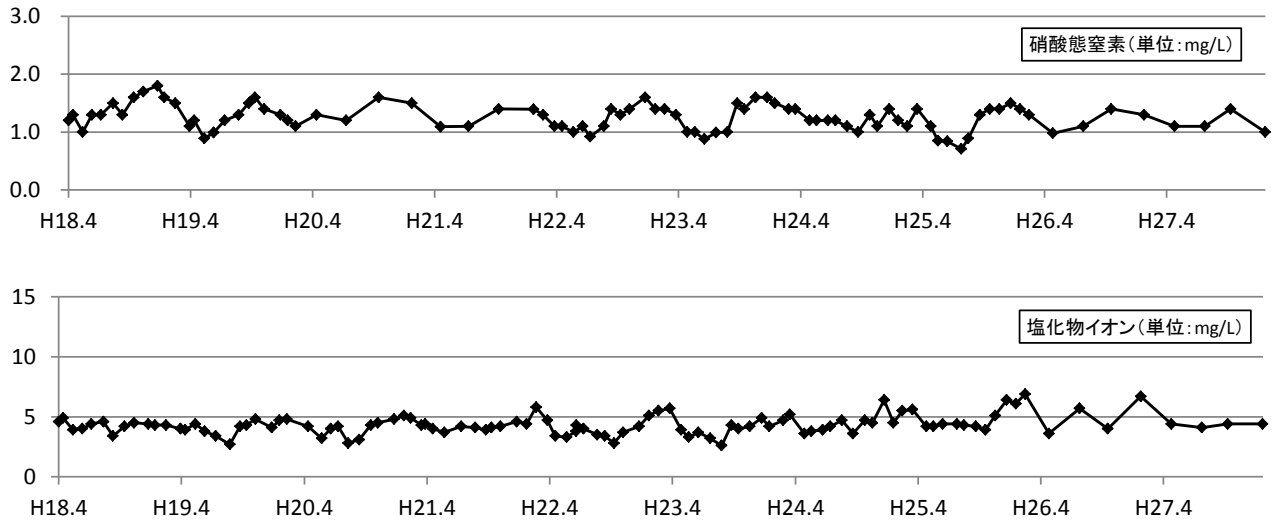


図6 社家取水地点（吸水井）

図7に社家取水地点（吸水井）におけるクリプトスポリジウムの検出状況を示した。社家取水地点におけるクリプトスポリジウムは冬場に多く検出される傾向がある。平成27年度の定期試験結果では、3月に最大で9個/10L検出された。

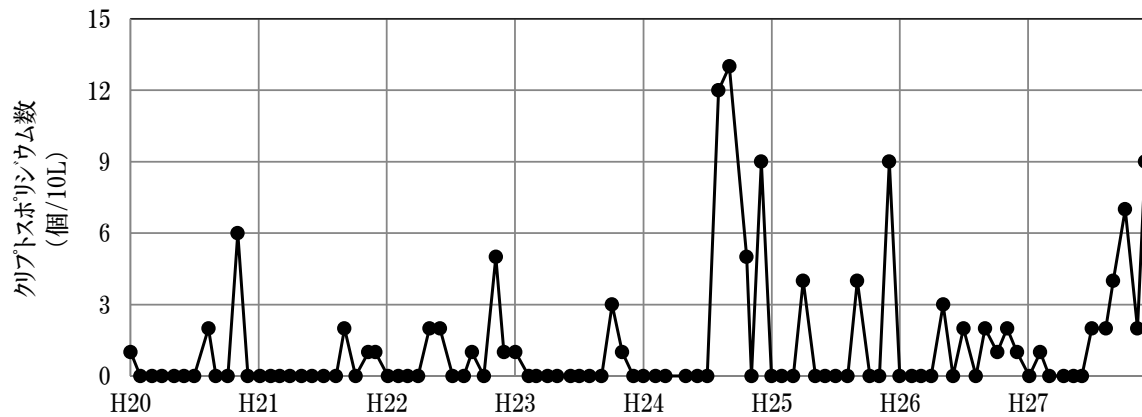


図7 社家取水地点におけるクリプトスポリジウムの過去8年間の消長

平成27年度の水質概況

2. 供給水


供給水の水質は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条及び水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める水質基準に適合するものとし、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知)別添1に定める水質管理目標設定項目については、その目標値の積極的な活用努めることとされている。

また遊離残留塩素については、関係受水者との申し合わせにより給水地点で0.6mg/L以上を保持し、1.0mg/Lを超える場合には企業団及び関係受水者が協議することが定められている。

平成27年度の用水供給は、伊勢原浄水場系7箇所{(神奈川県6箇所:日向・上粕屋・南金目・吉沢・小野・本郷)、(横須賀市1箇所:有馬)}、相模原浄水場系8箇所{(神奈川県6箇所:淵野辺・麻溝台・当麻・下鶴間・上和田・上鶴間)、(横浜市2箇所:西谷・川井)}、西長沢浄水場系11箇所{(横浜市7箇所:川井・保木・恩田・牛久保・港北・新横浜・三ッ池)、(川崎市4箇所:潮見台・鷺沼・末吉・臨海地区)}、綾瀬浄水場系14箇所{(神奈川県7箇所:上今泉・葛原・稲荷・大船・久木・木古庭・大和)、(横浜市3箇所:小雀・金沢・港南台)、(横須賀市4箇所:田浦・武・芦名・太田和)}、さらに相模川水系寒川事業の給水地点(寒川・小雀第2[2系統])を含め、合計43箇所の給水地点で行った(臨海地区、南渡田・池上・夜光・小島の4箇所を給水地点数1として、川井は相模原系・西長沢系両方で給水地点数1として計上した)。

平成27年度の給水地点における水質検査は、当水道企業団の平成27年度水質検査計画に基づき、伊勢原浄水場系2箇所、相模原浄水場系4箇所、西長沢浄水場系4箇所、綾瀬浄水場系7箇所の合計17箇所で実施し、消毒副生成物等変化確認項目については、西長沢浄水場系の港北給水地点を加えた合計18箇所で実施した。また、浄水場出口から給水地点までの間に変化の見られない一部項目については、各浄水場出口水で代表して水質検査を行った。

当企業団の給水地点で、平成27年度に行った水質検査は全て水道法の水質基準に適合した。

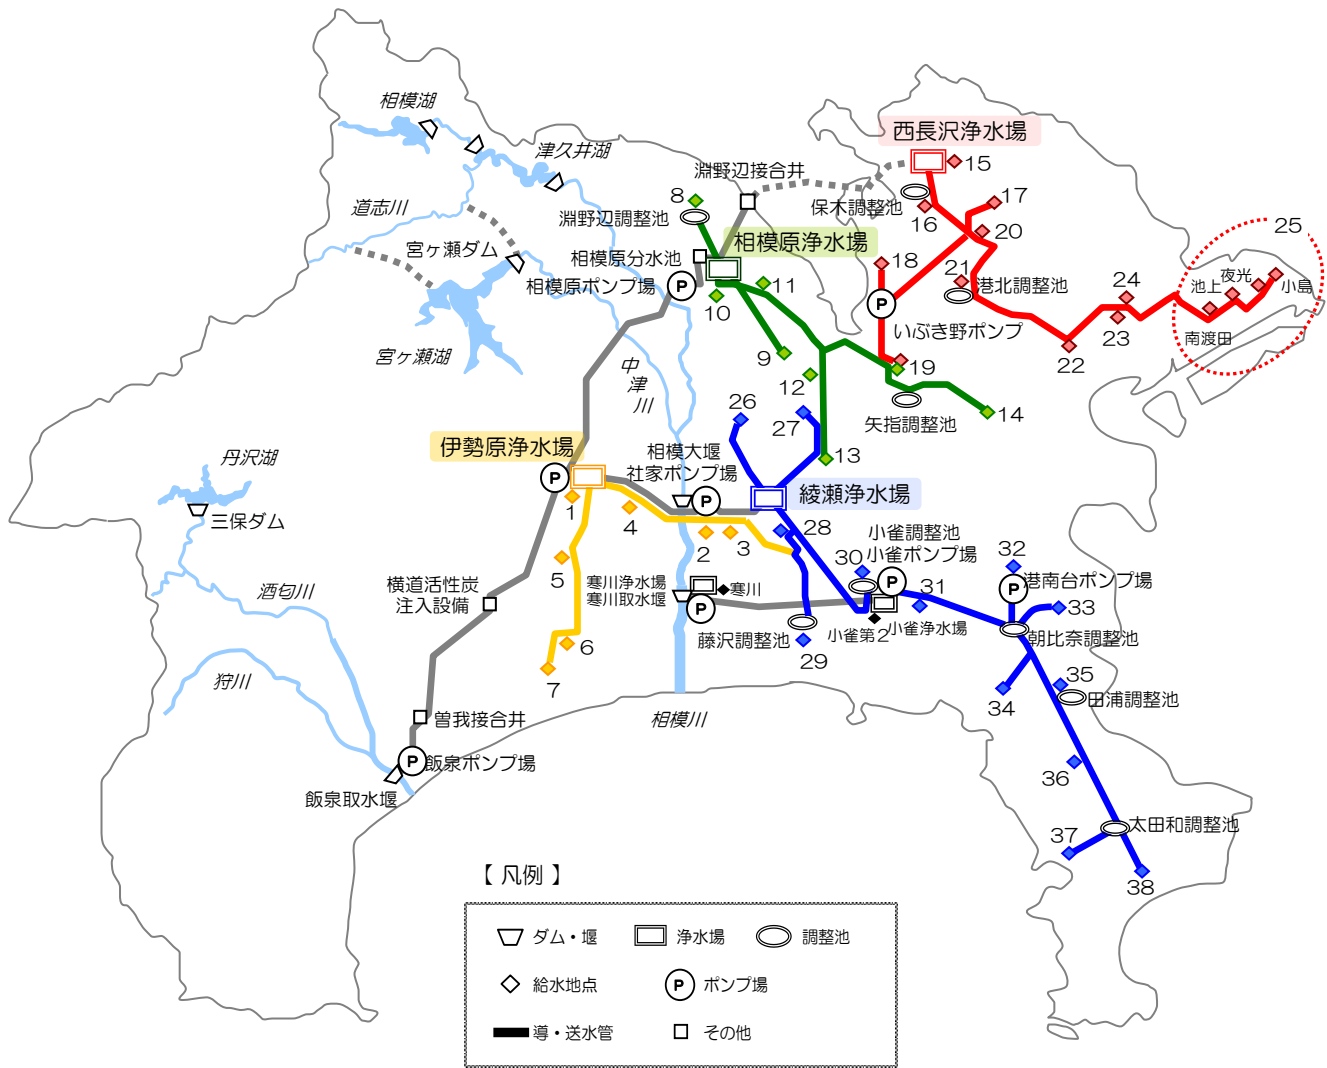


【給水地点】

伊勢原系	1. 日向 6. 南金目	<u>2. 有馬</u> <u>7. 吉沢</u>	3. 本郷	4. 小野	5. 上粕屋
相模原系	<u>8. 淵野辺</u> <u>13. 上和田</u>	<u>9. 上鶴間</u> <u>14. 西谷</u>	10. 麻溝台 19. 川井（相模原系）	11. 当麻	12. 下鶴間
西長沢系	15. 潮見台 20. 牛久保 25. 臨海地区	16. 保木 <u>21. 港北</u>	<u>17. 鷺沼</u> 22. 新横浜	<u>18. 恩田</u> 23. 三ツ池	<u>19. 川井（西長沢系）</u> <u>24. 末吉</u>
綾瀬系	<u>26. 上今泉</u> 31. 大船 36. 木古庭	<u>27. 大和</u> <u>32. 港南台</u> 37. 芦名	28. 葛原 <u>33. 金沢</u> 38. 武	<u>29. 稲荷</u> <u>34. 久木</u>	30. 小雀 35. 田浦

- ・アンダーラインは水質検査箇所
- ・15. 潮見台は西長沢浄水場浄水池出口で代替
- ・37. 芦名、38. 武は太田和調整池で代替

施設概要図 (平成27年度)

水位関係図

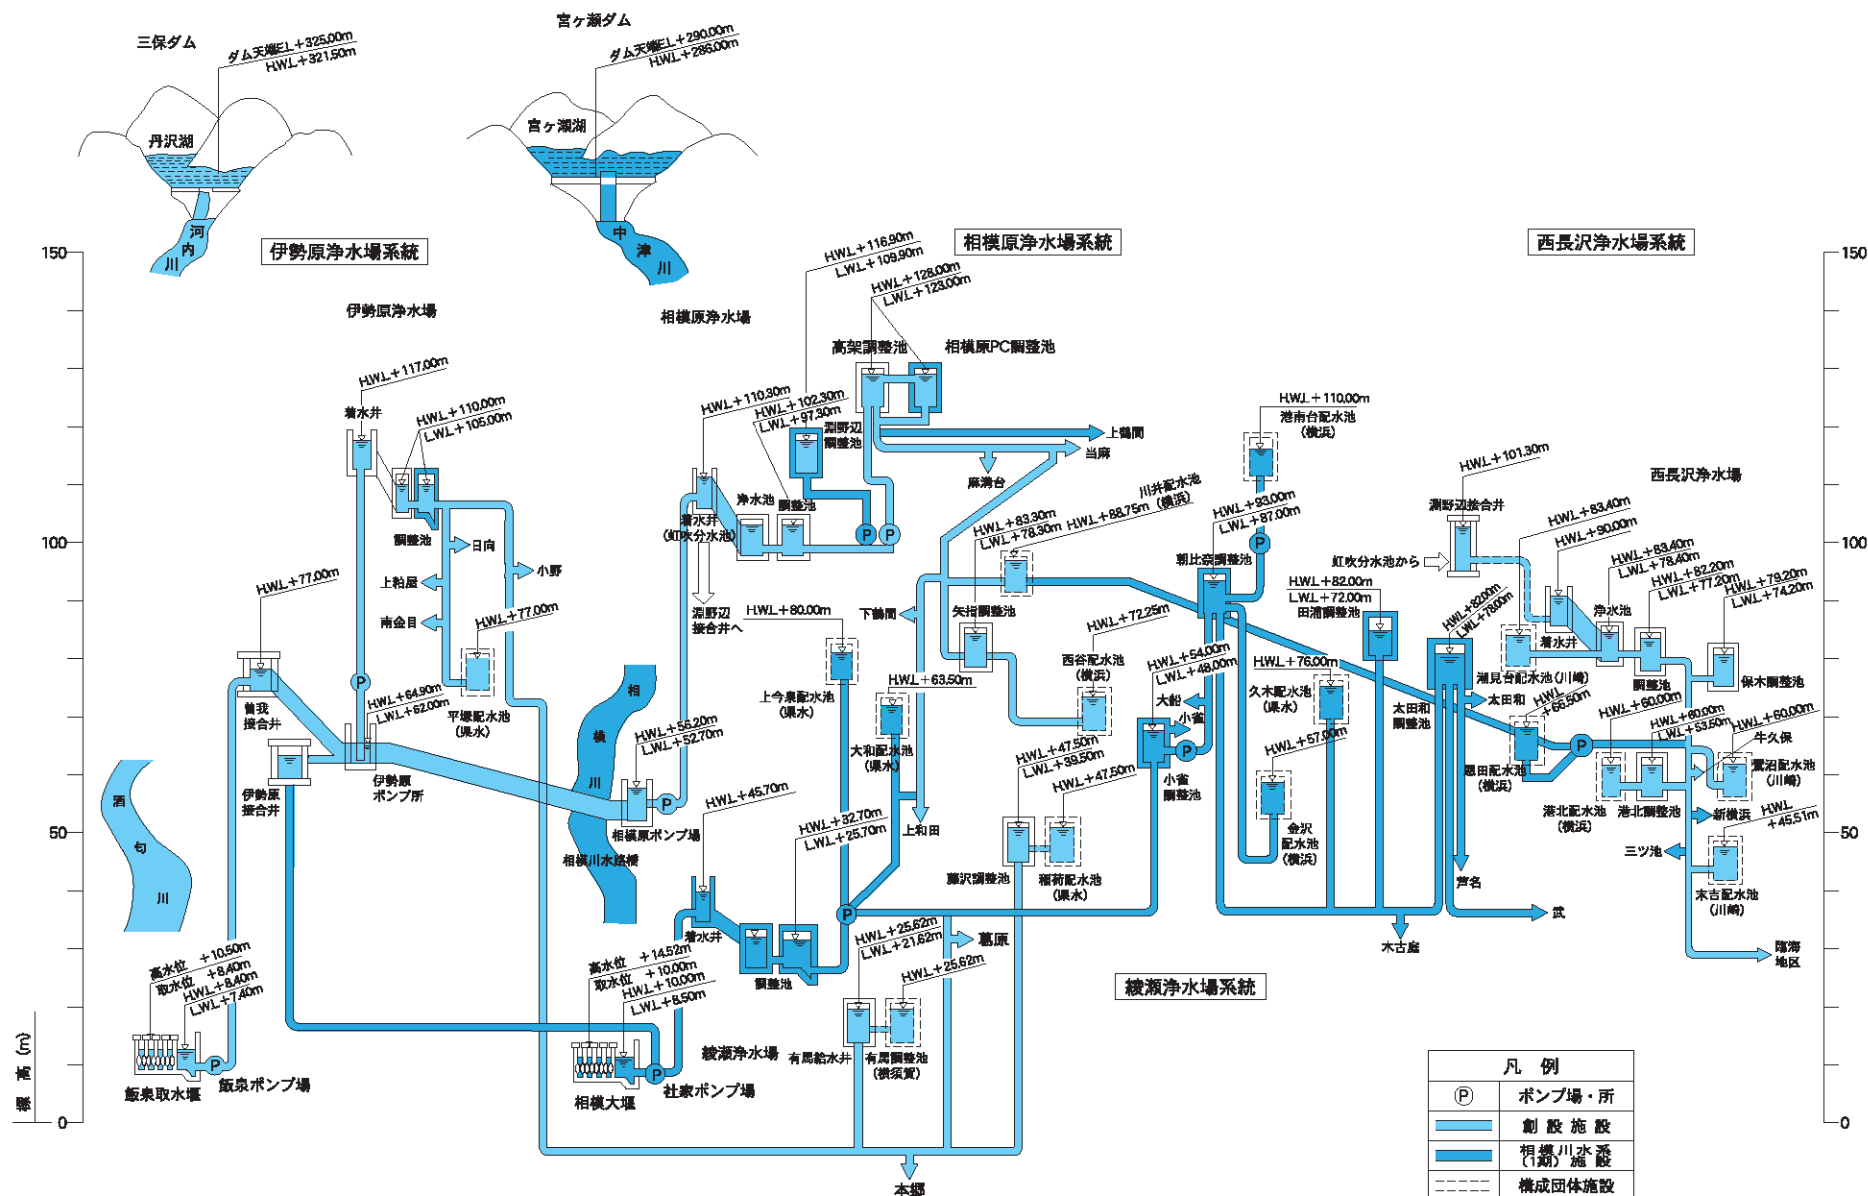



水源概要図 (平成27年度)

I 定 期 試 験

理 化 学 並 び に 微 生 物 試 験

試験担当区分

理化学並びに微生物試験

1. 水源水域

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) 丹沢湖流入河川 | 広域水質管理センター(外部委託) |
| 2) 丹沢湖 | 広域水質管理センター及び飯泉取水管理事務所 |
| 3) 宮ヶ瀬湖流入河川 | 広域水質管理センター(外部委託) |
| 4) 宮ヶ瀬湖放流口(石小屋ダム湛水域) | 広域水質管理センター |
| 5) 山中湖・河口湖 | 広域水質管理センター |
| 6) 相模湖 | 広域水質管理センター |
| 7) 津久井湖 | 広域水質管理センター |
| 8) 酒匂川 | 飯泉取水管理事務所及び広域水質管理センター |
| 9) 相模川 | 広域水質管理センター |

2. 水道施設

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) 飯泉取水管理事務所 | 飯泉取水管理事務所及び広域水質管理センター |
| 2) 社家取水管理事務所 | 広域水質管理センター |
| 3) 伊勢原浄水場 | 伊勢原浄水場及び広域水質管理センター |
| 4) 相模原浄水場 | 相模原浄水場及び広域水質管理センター |
| 5) 西長沢浄水場 | 西長沢浄水場及び広域水質管理センター |
| 6) 綾瀬浄水場 | 綾瀬浄水場及び広域水質管理センター |

3. 給水地点

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1) 伊勢原浄水場系統 | 伊勢原浄水場及び広域水質管理センター |
| 2) 相模原浄水場系統 | 相模原浄水場及び広域水質管理センター |
| 3) 西長沢浄水場系統 | 西長沢浄水場及び広域水質管理センター |
| 4) 綾瀬浄水場系統 | 綾瀬浄水場及び広域水質管理センター |

1. 水源水域

1) 丹沢湖流入河川

玄倉川

*委託試験による測定結果を転記した。 (「臭気(企業団)」、「臭気強度(企業団)」を除く)

項 目	4月22日 11:05	7月21日 11:30	10月21日 11:36	1月20日 10:37	最 高	最 低	平 均
天 候	晴	晴	曇	晴			
気 温	19.5	28.4	18.1	5.1	28.4	5.1	17.8
水 温	15.0	18.3	14.9	5.5	18.3	5.5	13.4
大 腸 菌	2.0	7.8	13	0.0	13.0	0.0	5.7
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01	0.87	0.01未満	0.05	0.87	0.01未満	0.23
マンガン及びその化合物	0.001未満	0.019	0.001未満	0.001	0.019	0.001未満	0.005
塩 化 物 イ オ ン	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.2	1.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	26	36	39	39	26	33
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.59	0.45	0.34	0.50	0.59	0.34	0.47
pH 値	7.6	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.6
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (企 業 団)	なし 藻	なし 藻	沼沢 生ぐさ	生ぐさ			
色 度	1.9	2.5	0.9	0.5	2.5	0.5	1.5
濁 度	0.4	11.6	0.1	0.9	11.6	0.1	3.3
臭 気 強 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
臭 気 強 度 (企 業 団)	1	1	1	4	4	1	2
従 属 栄 養 細 菌	840	1100	460	570	1100	460	740
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
リ ン 酸 イ オ ン	0.005未満	0.008	0.005未満	0.007	0.008	0.005未満	0.005未満
総 リ ン	0.005	0.018	0.002未満	0.010	0.018	0.002未満	0.008
総 窒 素	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
硝 酸 態 窒 素	0.42	0.36	0.44	0.42	0.44	0.36	0.41
溶 性 ケ イ 酸	15	16	16	15	16	15	16

1. 水源水域

1) 丹沢湖流入河川

河内川(中川川)

*委託試験による測定結果を転記した。(「臭気(企業団)」、「臭気強度(企業団)」を除く)

項 目	4月22日 10:39	7月21日 10:50	10月21日 11:00	1月20日 11:00	最 高	最 低	平 均
天 候	晴	晴	曇	晴			
気 温	20.7	31.0	18.3	8.9	31.0	8.9	19.9
水 温	14.5	20.0	16.2	9.3	20.0	9.3	15.0
大 腸 菌	7.8	33	33	33	33	7.8	27
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.017	0.017	0.004未満	0.004
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.01未満	0.03	0.01	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01
マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	1.6	1.6	2.6	4.0	4.0	1.6	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	31	39	45	45	30	36
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.75	0.55	0.46	0.64	0.75	0.46	0.63
pH 値	7.6	7.5	8.2	7.4	8.2	7.4	7.7
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (企 業 団)	藻 沼沢	藻 沼沢	沼沢	生ぐさ			
色 度	2.5	1.5	1.3	1.5	2.5	1.3	1.7
濁 度	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
臭 気 強 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
臭 気 強 度 (企 業 団)	1	1	1	2	2	1	1
従 属 栄 養 細 菌	4500	1900	2200	3800	4500	1900	3100
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満
リ ン 酸 イ オ ン	0.007	0.005未満	0.005未満	0.031	0.031	0.005未満	0.010
総 リ ン	0.012	0.010	0.008	0.051	0.051	0.008	0.020
総 窒 素	0.7	0.8	0.9	1.2	1.2	0.7	0.9
硝 酸 態 窒 素	0.56	0.71	0.74	1.08	1.08	0.56	0.77
溶 性 ケ イ 酸	16	19	18	17	19	16	18

1. 水源水域

1) 丹沢湖流入河川

世附川

* 委託試験による測定結果を転記した。(「臭気(企業団)」、「臭気強度(企業団)」を除く)

項 目	4月22日 10:15	7月21日 10:35	10月21日 11:15	1月20日 11:20	最 高	最 低	平 均
天 候	晴	晴	晴	晴			
気 温	21.2	31.0	18.5	6.6	31.0	6.6	19.7
水 温	13.0	20.0	15.5	5.4	20.0	5.4	15.0
大 腸 菌	2.0	7.8	23	0.0	23	0.0	8.2
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03	0.10	0.01未満	0.01未満	0.10	0.01未満	0.03
マンガン及びその化合物	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001
塩 化 物 イ オ ン	1.3	1.4	1.4	4.0	4.0	1.3	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	32	50	57	57	32	44
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.62	0.49	0.36	0.39	0.62	0.36	0.47
pH 値	7.7	7.7	8.1	7.7	8.1	7.7	7.8
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (企 業 団)	なし 藻	藻 なし	沼沢 なし	生ぐさ 藻			
色 度	2.3	1.7	1.0	0.8	2.3	0.8	1.5
濁 度	0.8	1.4	0.1	0.1	1.4	0.1	0.6
臭 気 強 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
臭 気 強 度 (企 業 団)	1	1	1	2	2	1	1
従 属 栄 養 細 菌	1400	970	490	590	1400	490	860
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
リ ン 酸 イ オ ン	0.005	0.007	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満
総 リ ン	0.010	0.013	0.004	0.012	0.013	0.004	0.010
総 窒 素	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
硝 酸 態 窒 素	0.39	0.40	0.39	0.36	0.40	0.36	0.39
溶 性 ケ イ 酸	23	23	21	18	23	18	21

1. 水源水域
2) 丹沢湖
堰堤側湖心 表層

採 水 年 月 日	4月16日	6月11日	8月6日	10月15日	12月10日	2月18日	最 高	最 低	平 均
採 水 時 刻	10:20	10:15	10:20	10:25	10:15	11:55			
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気 温	20.1	23.7	31.7	19.8	13.0	10.1	31.7	10.1	19.7
水 温	12.5	19.8	27.9	17.3	13.4	9.2	27.9	9.2	16.7
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	0.26	0.27	0.27	0.24	0.30	0.30	0.24	0.27
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02	0.04	0.07	0.07	0.03	0.11	0.11	0.02	0.06
マンガン及びその化合物	0.007	0.007	0.012	0.009	0.016	0.007	0.016	0.007	0.010
塩 化 物 イ オ ン	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.27	2.13	1.17	1.31	0.68	1.16	2.13	0.68	1.29
p H 値	8.67	8.45	8.24	7.72	7.67	7.92	8.67	7.67	8.11
臭 気	生ぐさ・魚	生ぐさ・藻	藻・魚	藻・生ぐさ	藻・沼沢	藻・生ぐさ			
濁 度	1.1	2.0	1.9	1.7	0.9	3.1	3.1	0.9	1.8
臭 気 強 度 (T O N)	5	6	4	3	2	3	6	2	4
従 属 栄 養 細 菌	6500	7300	6300	790	1700	8800	8800	790	5200
硝 酸 態 窒 素	0.25	0.26	0.27	0.27	0.24	0.30	0.30	0.24	0.27
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
C O D	3.7	2.2	1.8	3.0	1.7	2.9	3.7	1.7	2.6
総 リ ン (全 リ ン)	0.015	0.025	0.010	0.014	0.006	0.012	0.025	0.006	0.014
総 窒 素 (全 窒 素)	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5
総 ア ル カ リ 度	34	34	33	36	36	32	36	32	34
電 気 伝 導 率	10.2	10.2	9.9	9.5	9.9	9.4	10.2	9.4	9.9
ク ロ ロ フ ィ ル a	13.4	23.8	3.0	11.6	1.6	4.8	23.8	1.6	9.7
溶 存 酸 素	11.8	11.0	8.5	9.4	8.0	8.8	11.8	8.0	9.6
酸 素 飽 和 百 分 率	118	128	113	103	80.9	80.9	128	80.9	104
気 圧	981	981	982	990	991	990	991	981	986
透 明 度	3.0	3.7	2.0	2.6	5.0	1.8	5.0	1.8	3.0

1. 水源水域
2) 丹沢湖
取水口側湖心 表層

採 水 年 月 日	4月16日	6月11日	8月6日	10月15日	12月10日	2月18日	最 高	最 低	平 均
採 水 時 刻	10:45	10:40	10:40	10:45	10:35	12:10			
天 候	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気 温	19.1	23.9	32.7	21.4	13.2	11.4	32.7	11.4	20.3
水 温	12.7	19.8	28.6	17.0	13.3	9.2	28.6	9.2	16.8
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.30	0.27	0.29	0.25	0.32	0.32	0.25	0.29
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02	0.04	0.06	0.08	0.03	0.07	0.08	0.02	0.05
マンガン及びその化合物	0.003	0.007	0.009	0.009	0.012	0.006	0.012	0.003	0.008
塩 化 物 イ オ ン	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.78	1.08	1.11	0.90	0.75	0.85	1.11	0.75	0.91
p H 値	8.29	8.21	8.39	7.65	7.62	7.80	8.39	7.62	7.99
臭 気	生ぐさ・藻	生ぐさ・藻	藻・薬品※	藻・生ぐさ	沼沢・藻	沼沢・生ぐさ			
濁 度	0.8	1.4	2.0	1.7	1.1	2.2	2.2	0.8	1.5
臭 気 強 度 (T O N)	2	5	3※	3	2	2	5	2	3
従 属 栄 養 細 菌	1400	5300	4600	2600	660	15000	15000	660	4900
硝 酸 態 窒 素	0.29	0.30	0.27	0.29	0.25	0.32	0.32	0.25	0.29
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
C O D	1.8	1.1	2.1	2.1	1.6	1.1	2.1	1.1	1.6
総 リ ン (全 リ ン)	0.006	0.010	0.011	0.007	0.006	0.009	0.011	0.006	0.008
総 窒 素 (全 窒 素)	0.4	0.3	0.7	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4
総 ア ル カ リ 度	33	34	33	36	36	33	36	33	34
電 気 伝 導 率	10.0	10.0	9.7	9.6	9.8	9.4	10.0	9.4	9.8
ク ロ ロ フ ィ ル a	3.8	4.3	2.5	2.7	2.0	2.6	4.3	2.0	3.0
溶 存 酸 素	12.3	11.2	8.6	8.9	8.1	7.8	12.3	7.8	9.5
酸 素 飽 和 百 分 率	124	130	115	97.2	81.7	71.7	130	71.7	103
気 圧	981	981	982	990	991	990	991	981	986
透 明 度	7.0	4.0	2.3	2.8	5.0	2.9	7.0	2.3	4.0

※ 8月18日再調査及び再試験(臭気、臭気強度)
藻・生ぐさ臭(臭気強度3)

1. 水源水域
2) 丹沢湖
取水口側湖心 5m層

採 水 年 月 日	4月16日	6月11日	8月6日	10月15日	12月10日	2月18日	最 高	最 低	平 均
水 温	10.7	15.7	20.8	15.7	13.2	8.3	20.8	8.3	14.1
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.31	0.29	0.30	0.25	0.31	0.31	0.25	0.29
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02	0.05	0.17	0.09	0.03	0.07	0.17	0.02	0.07
マンガン及びその化合物	0.004	0.009	0.013	0.012	0.013	0.006	0.013	0.004	0.010
塩 化 物 イ オ ン	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.85	0.87	0.79	0.77	0.74	1.02	1.02	0.74	0.84
p H 値	8.25	7.86	7.99	7.65	7.55	7.73	8.25	7.55	7.84
臭 気	藻・生ぐさ	生ぐさ・藻	藻・薬品※	藻・生ぐさ	藻・沼沢	藻			
濁 度	1.4	1.6	4.5	2.3	1.2	2.5	4.5	1.2	2.3
臭 気 強 度 (T O N)	6	5	3※	3	2	2	6	2	4
従 属 栄 養 細 菌	1100	3200	2600	3400	460	11000	11000	460	3600
硝 酸 態 窒 素	0.30	0.31	0.29	0.30	0.25	0.31	0.31	0.25	0.29
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
C O D	2.5	1.3	1.4	2.2	1.9	1.8	2.5	1.3	1.9
総 リ ン (全 リ ン)	0.007	0.008	0.016	0.017	0.007	0.010	0.017	0.007	0.011
総 窒 素 (全 窒 素)	0.4	0.2	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4
総 ア ル カ リ 度	34	32	32	34	37	33	37	32	34
電 気 伝 導 率	9.9	9.5	8.9	9.5	9.8	9.5	9.9	8.9	9.5
ク ロ ロ フ ィ ル a	6.3	6.4	2.9	2.4	1.9	3.7	6.4	1.9	3.9
溶 存 酸 素	10.9	2.7	1.2	7.9	7.9	5.0	10.9	1.2	5.9
酸 素 飽 和 百 分 率	105	29.0	14.2	84.0	79.5	44.9	105	14.2	59.4

※ 8月18日再調査及び再試験(臭気、臭気強度)
藻・生ぐさ臭(臭気強度2)

1. 水源水域

2) 丹沢湖

取水口側湖心 底層 (湖底より4m上を採水深度とする)

採 水 年 月 日	4月16日	6月11日	8月6日	10月15日	12月10日	2月18日	最 高	最 低	平 均
採 水 深 度	44	41	38	41	44	44	44	38	42
水 温	6.9	7.0	7.7	9.3	12.9	7.8	12.9	6.9	8.6
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	0.30	0.23	0.19	0.25	0.29	0.32	0.19	0.26
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.09	0.11	0.26	0.06	0.06	0.05	0.26	0.05	0.11
マンガン及びその化合物	0.053	0.15	0.14	0.039	0.031	0.014	0.15	0.014	0.071
塩 化 物 イ オ ン	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.66	0.67	0.75	0.77	0.75	0.58	0.77	0.58	0.70
p H 値	7.73	7.44	7.39	7.52	7.51	7.62	7.73	7.39	7.54
臭 気	沼沢・なし	藻	藻・薬品※	藻	藻・沼沢	藻・沼沢			
濁 度	1.7	1.8	7.6	2.3	1.9	1.2	7.6	1.2	2.8
臭 気 強 度 (T O N)	1	2	3※	1	2	2	3	1	2
従 属 栄 養 細 菌	610	16000	7300	850	530	530	16000	530	4300
硝 酸 態 窒 素	0.32	0.30	0.23	0.19	0.25	0.29	0.32	0.19	0.26
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
C O D	1.6	1.0	1.6	2.2	2.0	2.3	2.3	1.0	1.8
総 リ ン (全 リ ン)	0.007	0.007	0.023	0.010	0.007	0.005	0.023	0.005	0.010
総 窒 素 (全 窒 素)	0.4	0.3	0.7	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4
総 ア ル カ リ 度	34	34	35	35	36	36	36	34	35
電 気 伝 導 率	10.0	10.1	10.1	9.6	9.9	10.0	10.1	9.6	10.0
ク ロ ロ フ ィ ル a	0.1	0.4	0.1未満	0.1未満	1.7	0.2	1.7	0.1未満	0.4
溶 存 酸 素	8.1	1.3	0.8	0.2	6.6	3.6	8.1	0.2	3.4
酸 素 飽 和 百 分 率	71.0	11.4	7.1	1.8	66.0	32.0	71.0	1.8	31.5

※ 8月18日再調査及び再試験 (臭気、臭気強度)

藻・沼沢臭 (臭気強度1)

1. 水源水域



2) 丹沢湖

丹沢湖放流口 (三保ダム常用放流設備分水槽)

項 目	4月16日 9:45	5月14日 10:00	6月11日 10:00	7月23日 9:30	8月6日 10:05	9月24日 10:05	10月15日 9:55	11月12日 10:05	12月15日 9:50	1月14日 9:50	2月18日 9:30	3月10日 9:50	最 高	最 低	平 均
天 候	晴	晴	曇	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇			
気 温	15.8	25.3	22.5	24.0	32.2	21.6	19.5	12.8	11.7	2.9	10.0	6.3	32.2	2.9	17.1
水 温	11.3	15.8	16.7	18.7	22.1	17.7	16.2	14.9	12.3	9.8	8.6	9.3	22.1	8.6	14.5
一 般 細 菌	11	120	72	1500	500	430	160	220	150	59	110	1200	1500	11	380
大 腸 菌	5.2	46	3.1	100	5.2	12	4.1	2.0	20	1.0	2.0	4.1	100	1.0	17
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31	0.29	0.30	0.32	0.30	0.33	0.28	0.29	0.27	0.31	0.31	0.32	0.33	0.27	0.30
フッ素及びその化合物	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02	0.20	0.04	2.1	0.21	0.23	0.08	0.02	0.17	0.05	0.07	0.03	2.1	0.02	0.27
マンガン及びその化合物	0.004	0.009	0.009	0.056	0.017	0.013	0.012	0.004	0.010	0.014	0.007	0.008	0.056	0.004	0.014
塩 化 物 イ オ ン	2.1	2.1	2.1	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.1	2.0未満	2.0未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	36	33	35	27	32	33	37	39	38	39	39	39	39	27	36
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.95	0.96	0.95	0.99	0.64	0.81	0.79	1.02	0.86	0.62	0.88	1.18	1.18	0.62	0.89
p H 値	8.46	8.59	7.80	7.53	7.65	7.58	7.70	7.81	7.67	7.56	7.85	7.94	8.59	7.53	7.85
臭 気	藻 生ぐさ	藻 生ぐさ	藻 生ぐさ	土 沼沢	なし	沼沢 藻	藻	藻 青草	沼沢 藻	なし	藻 沼沢	藻 沼沢			
色 度	2.4	3.7	2.6	15	3.7	3.2	2.9	1.8	3.1	1.8	2.4	1.8	15	1.8	3.7
濁 度	1.0	5.9	1.1	59	5.0	5.6	1.7	1.0	5.3	1.2	2.2	1.1	59	1.0	7.5
臭 気 強 度 (T O N)	7	4	2	1	0	1	2	3	1	0	1	1	7	0	2
従 属 栄 養 細 菌	3200	44000	6100	34000	4100	3100	3600	1300	68000	980	9500	5600	68000	980	15000
大 腸 菌 群	1000	2000	4600	6500	220	250	1100	1100	310	1700	2000	2000	6500	220	1900
硝 酸 態 窒 素	0.31	0.29	0.30	0.32	0.30	0.33	0.28	0.29	0.27	0.31	0.31	0.32	0.33	0.27	0.30
アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.06	0.02未満	0.02	0.06	0.02未満	0.02未満
B O D	0.8	1.0	0.8	0.4	0.3	0.7	0.9	0.7	0.6	0.4	1.4	1.6	1.6	0.3	0.8
総 リ ン (全 リ ン)	0.008	0.012	0.007	0.029	0.017	0.019	0.008	0.007	0.016	0.007	0.006	0.011	0.029	0.006	0.012
総 窒 素 (全 窒 素)	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.7	0.7	0.2	0.5
総 ア ル カ リ 度	37	32	33	27	34	33	35	35	33	34	32	32	37	27	33
電 気 伝 導 率	9.6	9.2	9.6	7.4	9.0	8.7	9.4	9.7	9.5	9.8	9.5	9.6	9.8	7.4	9.3
ク ロ ロ フ ィ ル a	6.9	5.9	5.0	2.9	0.5	2.9	2.0	6.0	2.7	1.3	1.4※	1.3	6.9	0.5	3.2

※ 2月29日採水

1. 水源水域
2) 丹沢湖
取水口側湖心 垂直分布

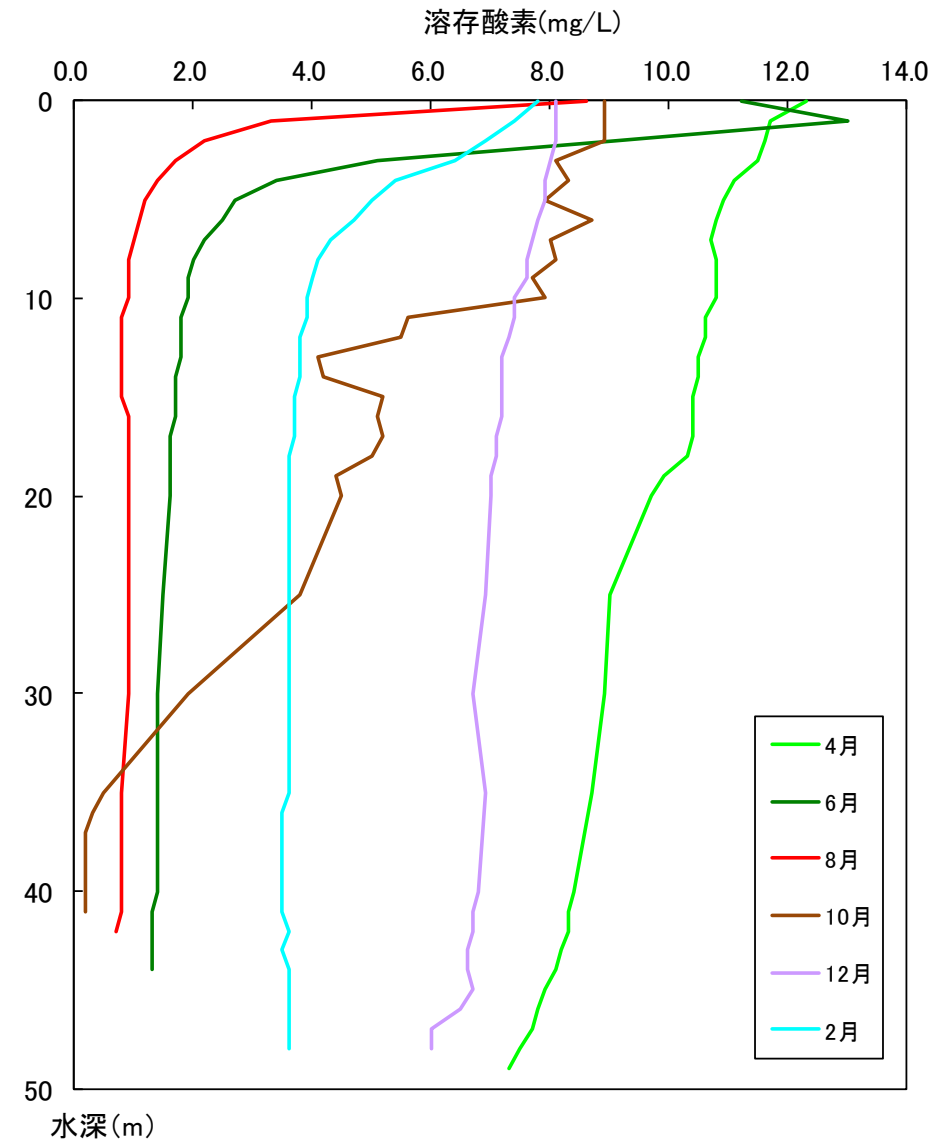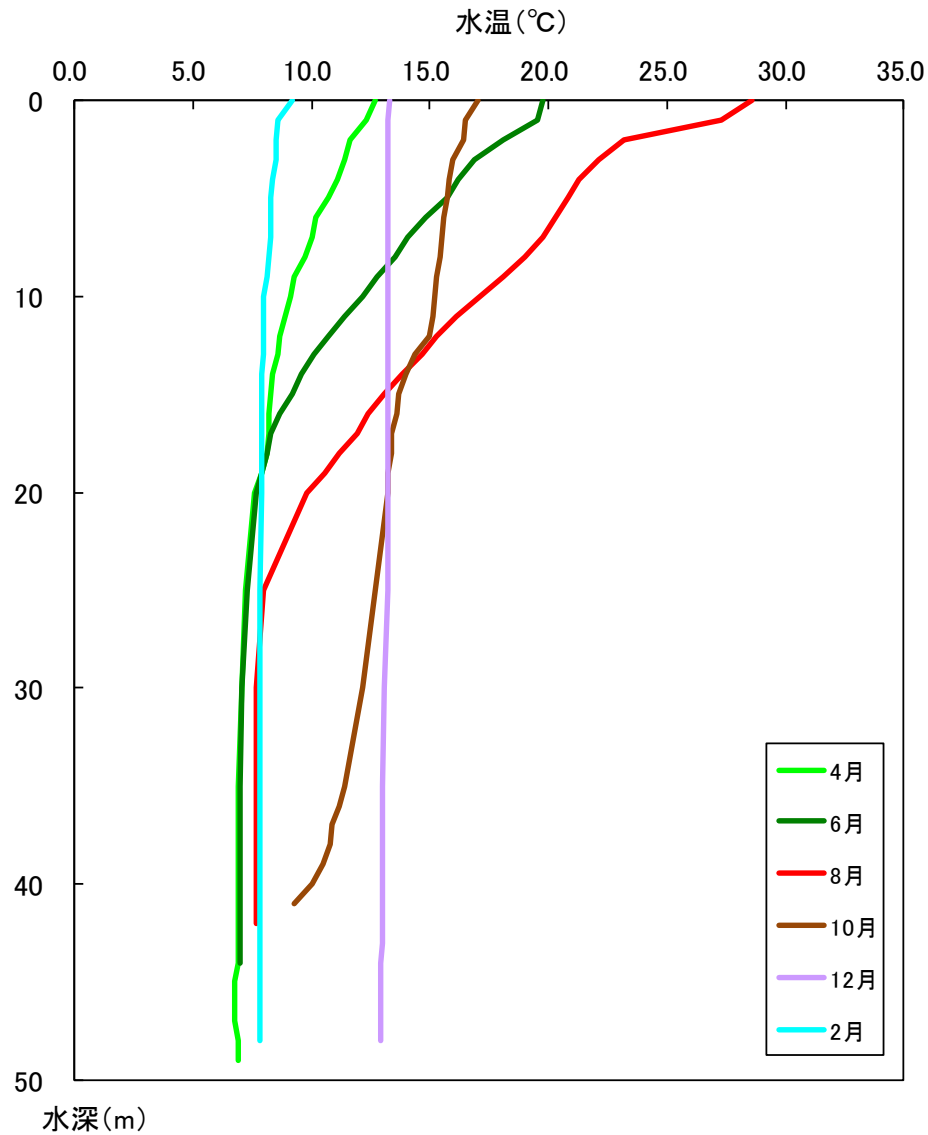

・ 垂直分布については表層 0～20m 及び底層部 1 m 間隔で測定し、水深20m 以上は 5 m 間隔で測定した。

1. 水源水域

3) 宮ヶ瀬湖流入河川

早戸川(リヴァスポット早戸)

*委託試験による測定結果を転記した。 (「臭気(企業団)」、「臭気強度(企業団)」を除く)

項 目	4月22日 11:05	7月21日 11:08	10月21日 11:04	1月26日 11:55	最 高	最 低	平 均
天 候	晴	晴	曇	晴			
気 温	20.2	31.0	14.8	3.2	31.0	3.2	17.3
水 温	12.2	20.0	18.0	3.5	20.0	3.5	13.4
大 腸 菌	0.0	13	13	4.5	13	0.0	27
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.02	0.09	0.01	0.01未満	0.09	0.01未満	0.03
マンガン及びその化合物	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	0.8	0.8	0.9	4.0	4.0	0.8	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	23	26	28	28	23	25
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.36	0.34	0.30	0.18	0.36	0.18	0.30
pH 値	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (企 業 団)	なし 藻	なし 藻	下水 なし	藻			
色 度	0.9	0.8	0.9	0.5未満	0.9	0.5未満	0.7
濁 度	0.3	0.6	0.2	0.1未満	0.6	0.1未満	0.3
臭 気 強 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
臭 気 強 度 (企 業 団)	1	1	1	2	2	1	1
従 属 栄 養 細 菌	1000	1100	910	140	1100	140	790
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
リ ン 酸 イ オ ン	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満
総 リ ン	0.005	0.010	0.003	0.009	0.010	0.003	0.007
総 窒 素	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
硝 酸 態 窒 素	0.33	0.30	0.31	0.30	0.33	0.30	0.31
溶 性 ケ イ 酸	13	14	14	11	14	11	13

1. 水源水域

3) 宮ヶ瀬湖流入河川

中津川 (一ノ瀬キャンプ場)

* 委託試験による測定結果を転記した。 (「臭気 (企業団)」、「臭気強度 (企業団)」を除く)

項 目	4月22日 10:25	7月21日 10:25	10月21日 10:32	1月26日 11:15	最 低	平 均
天 候	晴	晴	曇	晴		
気 温	16.5	31.0	14.5	4.6	4.6	16.7
水 温	12.4	20.0	17.5	4.5	4.5	13.6
大 腸 菌	2.0	33	13	0.0	0.0	12
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.11	0.12	0.01	0.01	0.01	0.06
マンガン及びその化合物	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
塩 化 物 イ オ ン	1.4	1.5	1.6	4.0	1.4	2.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	28	27	29	30	27	29
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.37	0.37	0.29	0.26	0.26	0.32
pH 値	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 気 (企 業 団)	油様※	なし 藻	なし 沼沢	藻		
色 度	1.1	1.0	0.8	0.5未満	0.5未満	0.7
濁 度	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1	0.5
臭 気 強 度	1未満	1未満	1未満	1未満		
臭 気 強 度 (企 業 団)	20	1	1	1	1	6
従 属 栄 養 細 菌	1500	1200	1100	85	85	970
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
リ ン 酸 イ オ ン	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満
総 リ ン	0.008	0.010	0.002	0.013	0.002	0.008
総 窒 素	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
硝 酸 態 窒 素	0.40	0.38	0.39	0.33	0.33	0.38
溶 性 ケ イ 酸	15	15	15	11	11	14

※企業団で、再採水実施 (14 : 50)

臭気 ; 沼沢・なし

1. 水源水域

4) 宮ヶ瀬湖放流口

(石小屋ダム湛水域)

採水年月日	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日	9月10日	10月7日	11月18日	12月15日	1月6日	2月3日	3月2日	最高	最低	平均
採水時刻	10:00	10:05	10:10	10:05	10:00	10:30	9:55	10:15	9:50	9:45	10:00	9:55			
天候	曇	曇	雨	雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴			
気温	14.9	20.9	21.0	21.9	26.8	18.4	17.4	19.1	11.9	7.8	3.9	7.3	26.8	3.9	15.9
水温	12.1	16.6	18.6	18.4	25.6	13.8	17.2	15.5	12.2	10.3	8.0	8.3	25.6	8.0	14.7
一般細菌	1400	95	1200	130	470	150	15	56	190	130	100	97	1400	15	340
大腸菌	3.1	4.1	340	8.6	24	14	6.3	69	14	3.1	2.0	2.0	340	2.0	41
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.28	0.33	0.35	0.40	0.38	0.37	0.32	0.34	0.34	0.35	0.33	0.40	0.28	0.35
フッ素及びその化合物	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
鉄及びその化合物	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.17	0.08	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.17	0.01	0.04
マンガン及びその化合物	0.008	0.004	0.003	0.003	0.002	0.009	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.009	0.002	0.004
塩化物イオン	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	33	31	32	33	32	30	31	33	33	34	34	40	30	33
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.14	0.74	0.96	0.78	0.90	0.67	0.64	0.66	0.63	0.55	0.56	0.69	1.14	0.55	0.74
pH値	7.82	8.07	7.38	7.63	7.93	7.59	7.74	7.74	7.60	7.67	7.73	7.60	8.07	7.38	7.71
臭気	生ぐさ・藻	生ぐさ・藻	藻・生ぐさ	藻・生ぐさ	藻・生ぐさ	藻・沼沢	生ぐさ・藻	藻・生ぐさ	藻	藻・沼沢	藻・生ぐさ	生ぐさ・藻			
色度	4.4	1.5	1.8	1.4	2.0	1.9	2.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	4.4	1.2	1.8
濁度	1.4	0.9	0.7	0.8	0.8	4.3	1.3	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	4.3	0.6	1.2
臭気強度(TON)	12	16	7	5	6	2	3	4	3	1	1	3	16	1	5
従属栄養細菌	24000	6600	39000	2400	6600	3300	1200	520	960	380	380	350	39000	350	7100
大腸菌群	8600	9800	15000	1600	2000	5500	1700	1700	9600	5700	8800	4600	15000	1600	6200
硝酸態窒素	0.37	0.28	0.32	0.35	0.40	0.38	0.37	0.32	0.34	0.34	0.35	0.33	0.40	0.28	0.35
アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
BOD	2.0	0.4	0.8	0.6	1.1	0.4	0.3	0.3	0.6	0.6	0.2未満	0.3	2.0	0.2未満	0.6
総リン(全リン)	0.016	0.005	0.006	0.006	0.010	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.016	0.004	0.007
総窒素(全窒素)	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
総アルカリ度	34	33	29	31	31	31	30	30	30	33	32	31	34	29	31
電気伝導率	9.0	8.0	7.7	7.8	7.8	8.0	7.4	7.6	8.0	8.2	8.4	8.3	9.0	7.4	8.0
クロロフィルa	13.5	2.6	1.5	2.4	1.6	0.7	1.4	2.7	2.4	1.3	0.9	2.1	13.5	0.7	2.8

1. 水源水域

5) 山中湖・河口湖

山中湖

*神奈川県企業庁の試験結果転記		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
採 水 年 月 日	4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月5日	9月2日	10月6日	11月9日	12月2日	1月6日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均		
採 水 時 刻	10:25	10:00	9:50	10:00	10:15	10:30	10:10	9:50	9:45	9:35	9:45	9:50					
天 候	雨	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴					
気 温	8.1	13.8	18.7	20.0	26.7	21.8	14.3	19.1	8.1	3.9	3.4	2.5	26.7	2.5	13.4		
水 温	9.9	16.8	19.3	19.5	27.4	22.4	19.1	15.0	11.2	6.8	2.7	5.0	27.4	2.7	14.6		
p H 値	7.6	8.0	8.4	8.4	8.3	8.0	8.0	8.2	7.7	7.7	7.8	7.7	8.4	7.6	8.0		
臭 気	藻	藻	藻	藻	藻	かび	藻	藻	藻	藻	藻	藻					
濁 度	1.9	1.4	2.1	1.1	1.0	1.6	2.3	2.8	2.3	2.6	1.2	2.0	2.8	1.0	1.9		
臭 気 強 度 (T O N)	1	3	7	5	3	3	3	2	2	2	1	1	7	1	3		

河口湖

*神奈川県企業庁の試験結果転記		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
採 水 年 月 日	4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月5日	9月2日	10月6日	11月9日	12月2日	1月6日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
採 水 時 刻	10:55	10:30	10:20	10:35	10:45	11:00	10:50	10:20	10:30	10:00	10:15	10:20			
天 候	雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴			
気 温	10.0	16.4	20.3	20.3	28.8	23.6	16.7	20.2	10.0	6.7	4.7	4.5	28.8	4.5	15.2
水 温	11.7	17.3	19.9	21.0	27.5	23.5	19.2	15.3	11.9	7.1	4.1	5.8	27.5	4.1	15.4
p H 値	7.8	8.0	8.1	8.1	8.9	8.2	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.9	8.9	7.5	7.9
臭 気	生ぐさ	生ぐさ	生ぐさ	生ぐさ	生ぐさ	藻	藻・生ぐさ	藻	藻	藻	藻	藻・生ぐさ			
濁 度	1.9	0.9	0.8	1.6	2.7	1.2	2.6	2.1	2.2	1.9	2.0	3.3	3.3	0.8	1.9
臭 気 強 度 (T O N)	5	100	1	10	5	2	20	1	4	3	5	10	100	1	14

採水年月日	4月15日	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日	11月11日
採水時刻	10:00	9:50	9:50	9:40	11:50	9:50	9:45	10:00
天候	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
気温	17.2	23.6	25.2	30.9	30.2	23.4	18.0	13.7
水温	11.9	17.2	16.5	18.3	20.4	16.9	14.5	13.4
一般細菌	2100	2200	10000	3600	6300	1400	2900	140
大腸菌	420	66	85	120	12	410	170	870
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満
鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満
ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満
六価クロム化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.016	0.014	0.006	0.018	0.004未満	0.011	0.018
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.88	1.1	1.2
フッ素及びその化合物	0.06	0.13	0.12	0.08	0.13	0.07	0.12	0.13
ホウ素及びその化合物		0.02未満			0.02未満			0.02未満
四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
1,4-ジオキサン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
クロロホルム		0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブromクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブromジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブromホルム		0.001未満			0.001未満			0.001未満
亜鉛及びその化合物		0.01未満			0.01未満			0.01未満
アルミニウム及びその化合物		0.04			0.03			0.13
鉄及びその化合物	0.22	0.05	0.05	0.35	0.03	5.3	0.06	0.14
銅及びその化合物		0.01未満			0.01未満			0.01未満
ナトリウム及びその化合物		7.3			7.0			7.4
マンガン及びその化合物	0.009	0.007	0.004	0.011	0.004	0.15	0.007	0.008
塩化物イオン	4.0	4.9	4.8	3.3	4.5	2.0未満	4.5	4.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46	61	53	51	55	38	57	58
陰イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満			0.005未満
非イオン界面活性剤		0.01未満			0.01未満			0.01未満
フェノール類		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.13	0.62	0.80	0.60	0.61	1.77	0.61	0.94
pH値	8.02	7.99	7.93	7.78	8.10	7.73	7.83	7.83
臭気	藻・生ぐさ	沼沢・藻	沼沢・藻	藻・生ぐさ	藻・かび	土・腐敗	藻	藻・沼沢
色度	5.7	1.9	2.2	3.2	1.8	23	1.6	3.1
濁度	4.4	1.0	1.1	6.4	0.7	110	1.0	2.6
アンチモン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
ウラン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
ニッケル及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロエタン		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
トルエン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満			0.001未満
臭気強度（TON）	4	5	3	4	4	6	3	2
従属栄養細菌	64000	140000	79000	39000	80000	26000	20000	34000
1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
銀		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
バリウム		0.005未満			0.005未満			0.005未満
ビスマス		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満
モリブデン		0.004未満			0.004未満			0.004未満
キシレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
大腸菌群	6900	2400	7500	17000	820	14000	8200	20000
糞便性連鎖球菌	140	140	130	530	130	490	160	660
ウェルシュ菌	130	61	38※	26	17	22	26	64
溶存鉄	0.10	0.01	0.02	0.08	0.01未満	0.72	0.01	0.03
溶存マンガン	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.018	0.002	0.004
リン酸態リン	0.088	0.13	0.11	0.049	0.075	0.042	0.088	0.14
臭化物イオン	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
硫酸イオン	12	12	12	12	12	9.6	11	11
カリウム		1.7			1.4			1.6
カルシウム		16			15			15
マグネシウム		5.0			4.6			4.9
硝酸態窒素	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.88	1.1	1.2
リン酸イオン	0.27	0.39	0.34	0.15	0.23	0.13	0.27	0.42
無機態窒素	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	0.88	1.1	1.2
アンモニア態窒素	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02未満	0.03	0.03
1,4-ジクロロベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
1,2-ジクロロプロパン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満
BOD	0.9	0.9	0.4	0.8	0.5	0.5	0.7	1.0
総リン（全リン）	0.087	0.14	0.13	0.047	0.079	0.042	0.097	0.15
総窒素（全窒素）	1.2	1.4	1.1	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3
総アルカリ度	39	50	49	41	50	34	49	50
電気伝導率	12.5	15.0	14.8	12.6	14.9	10.1	14.8	14.8
紫外線吸光度（E260 50mmセル）	0.146	0.070	0.077	0.075	0.068	0.107	0.060	0.103
溶存酸素	10.9	9.2	9.5	9.7	8.9	10.1	10.5	10.5
酸素飽和百分率	107	100	102	108	105	110	107	104
気圧	991	1001	993	997	983	994	1004	1010

※ 6月15日採水

採水年 月日 時刻	12月9日 9:45	1月13日 10:05	2月17日 9:45	3月9日 9:40	最高	最低	平均
天候	晴	晴	晴	曇			
気温	7.0	6.8	8.0	10.9	30.9	6.8	17.9
水温	10.0	8.3	8.0	12.9	20.4	8.0	14.0
一般細菌	1800	2800	2300	3900	10000	140	3300
大腸菌	310	520	410	370	870	12	310
カドミウム及びその化合物			0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物			0.00005未満		0.00005未満		
セレン及びその化合物			0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物			0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物			0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物			0.001未満		0.001未満		
亜硝酸態窒素	0.021	0.015	0.018	0.018	0.021	0.004未満	0.013
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満		0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	0.88	1.1
フッ素及びその化合物	0.15	0.15	0.13	0.17	0.17	0.06	0.12
ホウ素及びその化合物			0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素			0.0002未満		0.0002未満		
1,4-ジオキサン			0.001未満		0.001未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001未満		0.001未満		
ジクロロメタン			0.001未満		0.001未満		
テトラクロロエチレン			0.001未満		0.001未満		
トリクロロエチレン			0.001未満		0.001未満		
ベンゼン			0.001未満		0.001未満		
クロロホルム			0.001未満		0.001未満		
ジブromクロロメタン			0.001未満		0.001未満		
総トリハロメタン			0.001未満		0.001未満		
ブromジクロロメタン			0.001未満		0.001未満		
ブromホルム			0.001未満		0.001未満		
亜鉛及びその化合物			0.01未満		0.01未満		
アルミニウム及びその化合物			0.05		0.13	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.04	0.03	0.05	0.06	5.3	0.03	0.53
銅及びその化合物			0.01未満		0.01未満		
ナトリウム及びその化合物			7.3		7.4	7.0	7.3
マンガン及びその化合物	0.004	0.002	0.003	0.004	0.15	0.002	0.018
塩化物イオン	5.0	5.1	5.4	5.3	5.4	2.0未満	4.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58	57	54	55	61	38	54
陰イオン界面活性剤			0.005未満		0.005未満		
非イオン界面活性剤			0.01未満		0.01未満		
フェノール類			0.0005未満		0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.54	0.48	0.55	0.60	1.77	0.48	0.77
pH値	7.65	7.78	7.54	7.78	8.10	7.54	7.83
臭気	下水	下水・沼沢	沼沢	沼沢・土			
色度	1.5	1.4	1.7	1.8	23	1.4	4.1
濁度	0.7	0.9	1.4	1.2	110	0.7	11
アンチモン及びその化合物			0.0002未満		0.0002未満		
ウラン及びその化合物			0.0002未満		0.0002未満		
ニッケル及びその化合物			0.001未満		0.001未満		
1,2-ジクロロエタン			0.0002未満		0.0002未満		
トルエン			0.001未満		0.001未満		
1,1,1-トリクロロエタン			0.001未満		0.001未満		
メチル-tert-ブチルエーテル			0.001未満		0.001未満		
臭気強度（TON）	1	2	2	2	6	1	3
従属栄養細菌	5100	25000	19000	43000	140000	5100	48000
1,1-ジクロロエチレン			0.001未満		0.001未満		
銀			0.0001未満		0.0001未満		
バリウム			0.005未満		0.005未満		
ビスマス			0.0001未満		0.0001未満		
モリブデン			0.004未満		0.004未満		
キシレン			0.001未満		0.001未満		
大腸菌群	4900	3600	5900	3600	20000	820	7900
糞便性連鎖球菌	200	77	65	88	660	65	230
ウェルシュ菌	87	46	67	72	130	17	55
溶存鉄	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.72	0.01未満	0.08
溶存マンガン	0.002	0.002	0.002	0.002	0.018	0.002	0.004
リン酸態リン	0.14	0.12	0.10	0.13	0.14	0.042	0.10
臭化物イオン	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
硫酸イオン	11	12	12	12	12	9.6	12
カリウム			1.4		1.7	1.4	1.5
カルシウム			14		16	14	15
マグネシウム			4.7		5.0	4.6	4.8
硝酸態窒素	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	0.88	1.1
リン酸イオン	0.44	0.36	0.32	0.39	0.44	0.13	0.31
無機態窒素	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	0.88	1.2
アンモニア態窒素	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.02未満	0.04
1,4-ジクロロベンゼン			0.001未満		0.001未満		
1,2-ジクロロプロパン			0.001未満		0.001未満		
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満		0.001未満		
BOD	0.7	0.4	0.7	0.7	1.0	0.4	0.7
総リン（全リン）	0.15	0.13	0.11	0.14	0.15	0.042	0.11
総窒素（全窒素）	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3
総アルカリ度	54	50	49	52	54	34	47
電気伝導率	15.6	15.4	14.8	15.2	15.6	10.1	14.2
紫外線吸光度（E260 50mmセル）	0.056	0.050	0.059	0.059	0.146	0.050	0.078
溶存酸素	10.6	11.4	11.4	9.9	11.4	8.9	10.2
酸素飽和百分率	96.5	101	101	98.1	110	96.5	103
気圧	1019	1000	997	1001	1019	983	999

1. 水源水域
6) 相模湖
相模湖大橋 表層

*川崎市上下水道局の試験結果転記

*1) 崎市上下水道局の試験結果転記		*				*				*				*	
採 水 年 月 日	4月15日	4月20日	4月27日	5月12日	5月18日	5月26日	6月10日	6月15日	6月23日	7月15日	7月22日	7月28日	8月12日		
採 水 時 刻	10:15	10:00	10:10	10:15	10:40	10:10	9:50	10:20	10:05	10:00	10:15	10:10	11:00		
天 候	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴		
気 温	15.8	18.9	23.4	19.2	24.9	29.0	26.4	28.4	26.9	31.0	31.2	31.2	31.0		
水 温	12.5	12.9	14.8	17.6	18.6	20.4	20.7	21.7	20.8	24.6	25.5	25.3	26.6		
一 般 細 菌		180		65				190		940					
大 腸 菌		13		2.0				1.0未満		13					
亜 硝 酸 態 窒 素		0.013		0.014				0.017		0.012					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.95		0.94				0.73		0.59					
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		0.08		0.10				0.11		0.09					
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.15		0.10				0.06		0.07					
マンガン及びその化合物		0.015		0.024				0.010		0.013					
塩 化 物 イ オ ン		4.2		4.5				4.7		3.9					
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		49		55				54		50					
ジ ェ オ ス ミ ン （ 総 量 ）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.00067	0.000009	0.000018	0.000020		
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.88		0.81				1.06		7.84					
p H 値	7.94	7.89	7.3	7.95	8.15	8.6	8.20	8.86	8.1	9.37	6.84	6.2	7.18		
臭 気	藻・沼沢	藻・下水	藻	藻	藻・沼沢	藻	藻・かび	藻・かび	藻・かび	かび・藻	腐敗・土	ちゅうかい	藻・かび		
色 度		3.7		2.7				4.6		4.3					
濁 度	2.5	2.9	2.4	3.2	2.5	5.9	4.0	4.7	3.4	16	51	28	8.9		
臭 気 強 度 （ T O N ）	4	3	4	4	8	8	5	4	4	46	360	800	14		
従 属 栄 養 細 菌		23000		8100				3600		25000					
大 腸 菌 群		390		77				3100		150					
糞 便 性 連 鎖 球 菌		5.0		1.5				1.0		29					
ウ ェ ル シ ュ 菌		64		14				5.0		7.5					
溶 存 鉄		0.05		0.02				0.03		0.02					
溶 存 マ ン ガ ン		0.003		0.006				0.003		0.002					
リ ン 酸 態 リ ン		0.065		0.068				0.021		0.005					
臭 化 物 イ オ ン		0.05未満		0.05未満				0.05未満		0.05未満					
硫 酸 イ オ ン		12		12				12		11					
硝 酸 態 窒 素		0.94		0.93				0.71		0.58					
リ ン 酸 イ オ ン		0.20		0.21				0.065		0.016					
無 機 態 窒 素		0.95		1.0				0.73		0.59					
ア ン モ ニ ア 態 窒 素		0.02未満		0.06				0.02未満		0.02未満					
ジ ェ オ ス ミ ン （ 溶 存 態 ）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000047	0.000009	0.000016	0.000013		
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002		
C O D		1.9		2.1				2.7		4.3					
総 リ ン （ 全 リ ン ）		0.080		0.083				0.039		0.064					
総 窒 素 （ 全 窒 素 ）		1.1		1.2				0.9		1.1					
溶 性 ケ イ 酸		24		26				20		23					
電 気 伝 導 率		13.3		14.3				14.5		13.2					
ク ロ ロ フ ィ ル a		4.1		7.7				12.4		205					
溶 存 酸 素		10.6		9.9				11.2		11.2					
酸 素 飽 和 百 分 率		105		109				133		135					
気 圧		997		996				997		1031					
透 明 度		2.0		2.0				1.5		2.0					

1. 水源水域
6) 相模湖
相模湖大橋 表層

*川崎市上下水道局の試験結果転記

川崎市上下水道局の試験結果転記				*		*		*		*			
採 水 年 月 日	8月18日	8月26日	9月10日	9月16日	9月29日	10月14日	10月19日	10月27日	11月11日	11月17日	11月24日	12月9日	12月14日
採 水 時 刻	10:25	9:55	9:50	10:15	10:10	9:50	10:20	10:15	10:35	9:50	10:10	10:00	10:20
天 候	曇	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
気 温	28.6	20.3	23.5	20.8	22.5	15.9	19.5	18.7	15.1	18.3	14.5	7.2	11.9
水 温	24.5	21.2	19.1	19.7	19.6	16.2	16.5	16.6	15.0	15.8	14.1	10.6	11.3
一 般 細 菌	27000			17000			190			130			5600
大 腸 菌	6.3			40			20			1.0			310
亜 硝 酸 態 窒 素	0.024			0.006			0.011			0.013			0.013
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64			0.84			0.95			1.0			0.99
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	0.10			0.06			0.11			0.11			0.09
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.05			0.55			0.16			0.05			0.52
マンガン及びその化合物	0.012			0.020			0.027			0.012			0.026
塩 化 物 イ オ ン	4.0			2.6			4.0			5.0			4.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54			44			54			58			47
ジ ェ オ ス ミ ン （ 総 量 ）	0.000097	0.000092	0.000004	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.95			1.01			1.16			0.80			1.28
p H 値	7.60	7.6	7.55	7.74	8.6	7.82	7.72	8.4	8.30	7.80	8.1	7.68	7.60
臭 気	かび・藻	藻・かび	土・藻	藻	藻	藻	藻・沼沢	藻	藻	藻	藻・下水	沼沢・下水	藻
色 度	7.5			9.0			2.5			3.1			10
濁 度	8.3	3.6	140	12	3.7	2.7	4.2	11	4.7	2.7	4.8	4.2	9.5
臭 気 強 度 （ T O N ）	18	10	8	5	8	3	3	3	3	4	5	1	4
従 属 栄 養 細 菌	73000			210000			3900			5300			110000
大 腸 菌 群	330			87000			710			440			18000
糞 便 性 連 鎖 球 菌	39			2200			5.0			4.0			380
ウ ェ ル シ ュ 菌	45			5.5			10			8.0			210
溶 存 鉄	0.03			0.21			0.02			0.01			0.17
溶 存 マ ン ガ ン	0.007			0.007			0.006			0.002			0.010
リ ン 酸 態 リ ン	0.036			0.029			0.068			0.075			0.072
臭 化 物 イ オ ン	0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
硫 酸 イ オ ン	11			11			11			12			10
硝 酸 態 窒 素	0.62			0.83			0.94			1.0			0.98
リ ン 酸 イ オ ン	0.11			0.088			0.21			0.23			0.22
無 機 態 窒 素	0.75			0.84			0.98			1.0			1.0
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.11			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03
ジ ェ オ ス ミ ン （ 溶 存 態 ）	0.000072	0.000037	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
C O D	6.2			2.8			1.1			1.6			3.0
総 リ ン （ 全 リ ン ）	0.053			0.030			0.069			0.081			0.070
総 窒 素 （ 全 窒 素 ）	1.2			1.2			1.0			1.2			1.4
溶 性 ケ イ 酸	24			22			25			27			23
電 気 伝 導 率	14.1			11.5			14.1			15.3			12.7
ク ロ ロ フ ィ ル a	22.7			9.1			2.7			5.2			2.8
溶 存 酸 素	4.7			7.6			9.7			9.5			10.1
酸 素 飽 和 百 分 率	58.4			86.1			104			99.9			95.9
気 圧	996			1006			1003			1003			1007
透 明 度	0.3			1.0			1.5			3.0			1.4

1. 水源水域
6) 相模湖
相模湖大橋 表層

*川崎市上下水道局の試験結果転記														
採 水 年 月 日	12月21日	1月13日	1月21日	1月25日	2月8日	2月17日	2月23日	3月9日	3月15日	3月22日		最高	最低	平均
採 水 時 刻	10:10	10:05	9:50	9:50	9:40	9:50	10:05	9:40	9:40	10:15				
天 候	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴				
気 温	7.7	3.6	2.2	3.0	3.5	5.8	7.9	11.8	9.5	10.0		31.2	2.2	17.8
水 温	11.1	8.3	7.1	6.1	7.3	8.4	8.8	11.5	10.0	11.3		26.6	6.1	15.9
一 般 細 菌				200	160				120			27000	65	4300
大 腸 菌				3.1	5.2				7.5			310	1.0未満	35
亜 硝 酸 態 窒 素				0.015	0.014				0.015			0.024	0.006	0.014
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				1.2	1.2				1.0			1.2	0.59	0.92
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物				0.11	0.10				0.12			0.12	0.06	0.10
鉄 及 び そ の 化 合 物				0.16	0.16				0.08			0.55	0.05	0.18
マンガン及びその化合物				0.026	0.021				0.011			0.027	0.010	0.018
塩 化 物 イ オ ン				6.9	7.3				5.6			7.3	2.6	4.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）				59	59				54			59	44	53
ジ ェ オ ス ミ ン （ 総 量 ）	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002		0.00067	0.000001未満	0.000027
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001		0.000003	0.000001未満	0.000001未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）				0.56	0.72				0.75			7.84	0.56	1.57
p H 値	7.4	7.65	7.6	7.55	7.50	7.55	7.9	8.46	8.22	9.1		9.37	6.20	7.89
臭 気	藻	沼沢・藻	藻	藻・下水	藻	沼沢・藻	藻	藻・下水	藻	藻				
色 度				2.9	3.3				4.2			10	2.5	4.8
濁 度	3.8	2.7	3.0	3.5	3.7	4.7	3.4	4.0	3.2	4.3		140	2.4	11
臭 気 強 度 （ T O N ）	4	2	5	3	5	2	4	4	3	5		800	1	38
従 属 栄 養 細 菌				5100	6900				18000			210000	3600	41000
大 腸 菌 群				220	220				410			87000	77	9300
糞 便 性 連 鎖 球 菌				1.8	0.5				4.0			2200	0.5	220
ウ ェ ル シ ュ 菌				35	60				59			210	5.0	44
溶 存 鉄				0.03	0.04				0.02			0.21	0.01	0.05
溶 存 マ ン ガ ン				0.013	0.008				0.001未満			0.013	0.001未満	0.006
リ ン 酸 態 リ ン				0.098	0.095				0.078			0.098	0.005	0.059
臭 化 物 イ オ ン				0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		
硫 酸 イ オ ン				12	13				12			13	10	12
硝 酸 態 窒 素				1.2	1.2				0.99			1.2	0.58	0.91
リ ン 酸 イ オ ン				0.30	0.29				0.24			0.30	0.016	0.18
無 機 態 窒 素				1.2	1.2				1.1			1.2	0.59	0.95
ア ン モ ニ ア 態 窒 素				0.02未満	0.02				0.06			0.11	0.02未満	0.03
ジ ェ オ ス ミ ン （ 溶 存 態 ）	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002		0.000072	0.000001未満	0.000007
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001		0.000003	0.000001未満	0.000001未満
C O D				1.8	1.6				1.9			6.2	1.1	2.6
総 リ ン （ 全 リ ン ）				0.10	0.10				0.088			0.10	0.030	0.071
総 窒 素 （ 全 窒 素 ）				1.2	1.3				1.1			1.4	0.9	1.2
溶 性 ケ イ 酸				29	28				26			29	20	25
電 気 伝 導 率				15.9	16.0				14.6			16.0	11.5	14.1
ク ロ ロ フ ィ ル a				3.4	2.8				17.2			205	2.7	24.6
溶 存 酸 素				11.6	11.4				12.0			12.0	4.7	10.0
酸 素 飽 和 百 分 率				97.6	98.5				112			135	58.4	103
気 圧				1001	1005				998			1031	996	1003
透 明 度				4.0	1.8				2.2			4.0	0.3	1.9

1. 水源水域

6) 相模湖

相模湖大橋 5m層

採 水 年 月 日	4月20日	6月15日	8月18日	10月19日	12月14日	2月8日	最高	最低	平均
採 水 時 刻	10:00	10:20	10:25	10:20	10:20	9:40			
水 温	12.9	19.6	23.3	16.3	11.2	7.2	23.3	7.2	15.1
p H 値	7.86	8.45	8.05	7.67	7.58	7.50	8.45	7.50	7.85
臭 気	藻・下水	藻・土	かび・藻	藻	藻	藻・沼沢			
濁 度	2.7	4.9	3.3	4.2	9.4	3.6	9.4	2.7	4.7
臭 気 強 度 (T O N)	3	4	7	3	4	3	7	3	4
溶 存 酸 素	10.6	10.4	7.3	9.8	10.1	11.5	11.5	7.3	10.0
酸 素 飽 和 百 分 率	105	119	89.0	104	95.7	99.1	119	89.0	102

1. 水源水域

6) 相模湖

相模湖大橋 15m層

採 水 年 月 日	4月20日	6月15日	8月18日	10月19日	12月14日	2月8日	最高	最低	平均
水 温	12.7	18.4	23.2	15.7	10.2	7.1	23.2	7.1	14.6
p H 値	7.86	7.96	7.84	7.69	7.52	7.49	7.96	7.49	7.73
臭 気	藻・下水	藻・土	藻・かび	藻	藻	藻・沼沢			
濁 度	2.7	2.5	2.7	4.9	5.0	3.3	5.0	2.5	3.5
臭 気 強 度 (T O N)	3	4	6	3	4	3	6	3	4
溶 存 酸 素	10.6	8.3	7.3	9.4	9.9	11.3	11.3	7.3	9.5
酸 素 飽 和 百 分 率	105	92.5	88.8	98.7	91.6	97.1	105	88.8	95.6

1. 水源水域
6) 相模湖
相模湖大橋 底層

*川崎市上下水道局の試験結果転記

*1) 崎市上下水道局の試験結果転記					*			*			*			*		
採水年月日	4月15日	4月20日	4月27日	5月12日	5月18日	5月26日	6月10日	6月15日	6月23日	7月15日	7月22日	7月28日	8月12日			
水温	11.9	12.0	14.3	15.8	16.5	17.3	18.3	17.7	19.1	17.0※	18.5	18.4	20.1			
一般細菌		280		170				360		230						
大腸菌		12		1.0未満				5.2		8.5						
亜硝酸態窒素		0.013		0.024				0.023		0.014						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.94		0.85				0.79		0.88						
フッ素及びその化合物		0.09		0.10				0.11		0.10						
鉄及びその化合物		0.17		0.41				0.52		0.09						
マンガン及びその化合物		0.027		0.14				0.17		0.013						
塩化物イオン		4.3		4.3				4.5		3.8						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51		54				55		52						
ジェオスミン（総量）	0.000003	0.000002	0.000010	0.000017	0.000011	0.000015	0.000009	0.000015	0.000008	0.000005	0.000002	0.000004	0.000009			
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.87		0.97				0.96		0.83						
pH値	7.89	7.74	7.2	7.53	7.69	8.1	7.68	7.78	7.7	7.89	7.39	7.2	7.27			
臭気	沼沢・藻	藻・下水	藻・土	藻・かび	かび・藻	藻・かび	かび・藻	かび	藻・かび	生ぐさ・かび	腐敗・土	下水	かび・藻			
色度		4.6		5.0				4.9		1.9						
濁度	5.7	2.9	6.8	6.2	5.0	5.5	11	8.8	7.1	2.2	94	77	6.5			
臭気強度（TON）	4	3	4	5	6	10	4	5	4	4	10	5	4			
従属栄養細菌		19000		8900				8000		9600						
大腸菌群		340		34				1500		310						
糞便性連鎖球菌		10		1.5				10		4.5						
ウェルシュ菌		45		77				100		22						
溶存鉄		0.06		0.10				0.12		0.02						
溶存マンガン		0.011		0.10				0.12		0.002						
リン酸態リン		0.075		0.078				0.091		0.065						
臭化物イオン		0.05未満		0.05未満				0.05未満		0.05未満						
硫酸イオン		12		12				12		12						
硝酸態窒素		0.93		0.83				0.77		0.87						
リン酸イオン		0.23		0.24				0.28		0.20						
無機態窒素		1.0		1.0				1.0		0.93						
アンモニア態窒素		0.07		0.19				0.23		0.05						
ジェオスミン（溶存態）	0.000003	0.000002	0.000010	0.000016	0.000011	0.000013	0.000009	0.000014	0.000007	0.000003	0.000002	0.000004	0.000009			
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001			
COD		2.0		2.9				2.6		1.8						
総リン（全リン）		0.080		0.094				0.093		0.068						
総窒素（全窒素）		1.1		1.4				1.2		0.9						
溶性ケイ酸		24		26				26		24						
電気伝導率		13.5		14.3				14.9		13.5						
クロロフィルa		2.5		0.1未満				4.5		1.4						
溶存酸素		9.4		6.4				5.8		1.3※						
酸素飽和百分率		91.6		67.1				63.8		13.6※						

※ 7月21日採水

1. 水源水域
6) 相模湖
相模湖大橋 底層

*川崎市上下水道局の試験結果転記

*1) 崎市上下水道局の試験結果転記		*			*			*			*			
採水年月日	8月18日	8月26日	9月10日	9月16日	9月29日	10月14日	10月19日	10月27日	11月11日	11月17日	11月24日	12月9日	12月14日	
水温	22.5	20.2	18.1	18.3	17.1	15.5	15.6	15.8	13.9	13.9	13.7	10.5	10.2	
一般細菌	1300			2800			510			1200			450	
大腸菌	82			110			39			82			16	
亜硝酸態窒素	0.028			0.007			0.010			0.014			0.017	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89			0.95			0.99			1.1			1.1	
フッ素及びその化合物	0.10			0.07			0.11			0.12			0.12	
鉄及びその化合物	0.15			1.9			0.38			0.41			0.35	
マンガン及びその化合物	0.31			0.15			0.055			0.065			0.060	
塩化物イオン	4.3			2.5			4.1			5.1			5.0	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58			44			55			58			58	
ジェオスミン（総量）	0.000010	0.000023	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.04			1.08			0.78			0.77			0.67	
pH値	7.60	7.6	7.56	7.64	8.1	7.73	7.65	7.8	7.57	7.65	7.9	7.67	7.54	
臭気	かび・藻	藻	土・藻	土・藻	藻・土	藻・沼沢	藻・沼沢	藻	藻	藻・沼沢	藻・下水	沼沢・土	藻	
色度	4.9			8.2			2.9			3.4			3.6	
濁度	10	18	180	43	40	6.1	10	8.4	3.9	7.3	14	5.3	6.7	
臭気強度（TON）	4	10	8	5	3	2	3	3	2	3	4	1	3	
従属栄養細菌	8600			58000			11000			18000			5500	
大腸菌群	2900			9600			2200			2000			580	
糞便性連鎖球菌	7.0			180			31			45			20	
ウェルシュ菌	3.5			42			47			50			54	
溶存鉄	0.06			0.20			0.03			0.04			0.05	
溶存マンガン	0.25			0.088			0.031			0.043			0.046	
リン酸態リン	0.082			0.042			0.091			0.11			0.078	
臭化物イオン	0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満	
硫酸イオン	12			10			11			12			12	
硝酸態窒素	0.86			0.94			0.98			1.1			1.1	
リン酸イオン	0.25			0.13			0.28			0.34			0.24	
無機態窒素	1.0			0.98			1.0			1.2			1.2	
アンモニア態窒素	0.15			0.03			0.04			0.05			0.05	
ジェオスミン（溶存態）	0.000009	0.000023	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
COD	2.6			2.3			1.5			1.7			2.0	
総リン（全リン）	0.042			0.039			0.084			0.10			0.077	
総窒素（全窒素）	1.3			1.2			1.1			1.3			1.5	
溶性ケイ酸	27			22			26			29			28	
電気伝導率	15.4			11.6			14.3			15.5			15.5	
クロロフィルa	0.5			0.3			1.4			0.4			0.1	
溶存酸素	6.5			8.5			9.3			8.7			9.9	
酸素飽和百分率	78.2			93.7			97.4			87.8			91.6	

1. 水源水域
6) 相模湖
相模湖大橋 底層

*川崎市上下水道局の試験結果転記					*		*		*		*						
採	水	年	月	日	12月21日	1月13日	1月21日	1月25日	2月8日	2月17日	2月23日	3月9日	3月15日	3月22日	最高	最低	平均
水	温				10.8	8.3	7.1	6.8	6.9	7.8	8.0	9.3	9.3	10.0	22.5	6.8	14.1
一	般	細	菌					220	89				92		2800	89	640
大	腸	菌						3.1	2.0				3.1		110	1.0未満	30
亜	硝	酸	態	窒	素			0.015	0.013				0.015		0.028	0.007	0.016
硝	酸	態	窒	素	及	び	亜	硝	酸	態	窒	素			1.2	0.79	0.99
フ	ッ	素	及	び	そ	の	化	合	物				0.10		0.12	0.07	0.10
鉄	及	び	そ	の	化	合	物						0.32		1.9	0.09	0.42
マン	ガン	及	び	そ	の	化	合	物					0.061		0.31	0.013	0.092
塩	化	物	イ	オ	ン			6.9	7.6				5.6		7.6	2.5	4.8
カル	シ	ウム	、	マ	グ	ネ	シ	ウム	等	(	硬	度	)		59	44	55
ジ	ェ	オ	ス	ミ	ン	(	総	量	)				0.000005		0.000023	0.000001未満	0.000005
2-メ	チ	ル	イ	ソ	ボル	ネ	オ	ール	(	総	量	)			0.000002	0.000001未満	0.000001未満
有	機	物	(	全	有	機	炭	素	(	TOC	)	の	量	)		0.56	0.67
p	H	値			7.3	7.65	7.6	7.55	7.45	7.50	7.7	7.73	7.65	8.6	8.60	7.20	7.66
臭		気			藻	沼	沢	・	藻			藻	藻	・	下	水	
色		度						2.8	3.4				4.7		8.2	1.9	4.2
濁		度			9.3	2.9	5.1	3.6	4.0	5.2	3.2	3.5	6.1	3.4	180	2.2	18
臭	気	強	度	(	T	O	N	)							4	2	5
従	属	栄	養	細	菌			5500	3100				12000		58000	3100	14000
大	腸	菌	群					310	130				99		9600	34	1700
糞	便	性	連	鎖	球	菌		1.7	0.7				1.5		180	0.7	26
ウ	ェ	ル	シ	ュ	菌			38	36				80		100	3.5	50
溶		存	鉄					0.03	0.03				0.04		0.20	0.02	0.07
溶	存	マ	ン	ガ	ン			0.013	0.005				0.037		0.25	0.002	0.062
リ	ン	酸	態	リ	ン			0.098	0.098				0.072		0.11	0.042	0.082
臭	化	物	イ	オ	ン			0.05未満	0.05未満				0.05未満		0.05未満		
硫	酸	イ	オ	ン				13	12				12		13	10	12
硝	酸	態	窒	素				1.2	1.2				1.0		1.2	0.77	0.98
リ	ン	酸	イ	オ	ン			0.30	0.30				0.22		0.34	0.13	0.25
無	機	態	窒	素				1.2	1.2				1.1		1.2	0.93	1.1
ア	ン	モ	ニ	ア	態	窒	素						0.09		0.23	0.02未満	0.08
ジ	ェ	オ	ス	ミ	ン	(	溶	存	態	)			0.000005		0.000023	0.000001未満	0.000005
2-メ	チ	ル	イ	ソ	ボル	ネ	オ	ール	(	溶	存	態	)		0.000002	0.000001未満	0.000001未満
C	O	D						2.0	1.6				1.7		2.9	1.5	2.1
総	リ	ン	(	全	リ	ン	)						0.091		0.10	0.039	0.081
総	窒	素	(	全	窒	素	)						1.3		1.5	0.9	1.2
溶	性	ケ	イ	酸				29	28				26		29	22	26
電	気	伝	導	率				16.0	16.2				14.8		16.2	11.6	14.6
ク	ロ	フ	イ	ル	a			3.7	2.2				8.8		8.8	0.1未満	2.2
溶	存	酸	素					11.8	10.9				9.9		11.8	1.3	8.2
酸	素	飽	和	百	分	率		101	93.2				90.5		101	13.6	80.8

1. 水源水域
6) 相模湖
弁天橋 (沼本調整池)
*川崎市上下水道局の試験結果転記

			*		*		*		*		*	
採水年月日	4月15日	4月20日	4月27日	5月12日	5月18日	5月26日	6月10日	6月15日	6月23日	7月15日		
採水時刻	9:50	10:45	10:40	9:50	9:40	10:30	10:30	9:55	10:30	10:50		
天候	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴		
気温	18.5	18.6	23.9	20.6	23.5	27.0	27.1	28.3	26.0	31.1		
水温	12.1	13.2	14.8	16.8	18.1	18.9	19.3	19.4	19.9	23.9		
一般細菌	870				130		540					
大腸菌	39				1.0		5.2					
カドミウム及びその化合物					0.0003未満							
水銀及びその化合物					0.00005未満							
セレン及びその化合物					0.001未満							
鉛及びその化合物					0.001未満							
ヒ素及びその化合物					0.001未満							
六価クロム化合物					0.001未満							
亜硝酸態窒素	0.010				0.019		0.018					
シアン化物イオン及び塩化シアン					0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0				0.91		0.87					
フッ素及びその化合物	0.09				0.11		0.11					
ホウ素及びその化合物					0.02未満							
四塩化炭素					0.0002未満							
1,4-ジオキサン					0.001未満							
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.001未満							
ジクロロメタン					0.001未満							
テトラクロロエチレン					0.001未満							
トリクロロエチレン					0.001未満							
ベンゼン					0.001未満							
クロロホルム					0.001未満							
ジブromクロロメタン					0.001未満							
臭素酸					0.001未満							
総トリハロメタン					0.001未満							
ブromジクロロメタン					0.001未満							
ブromホルム					0.001未満							
亜鉛及びその化合物					0.01未満							
アルミニウム及びその化合物					0.07							
鉄及びその化合物	0.12				0.09		0.15					
銅及びその化合物					0.01未満							
ナトリウム及びその化合物					6.7							
マンガン及びその化合物	0.022				0.017		0.031					
塩化物イオン	5.2				4.5		4.7					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	54				56		56					
蒸発残留物					107							
陰イオン界面活性剤					0.005未満							
ジェオスミン (総量)	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.000004	0.000004	0.000005	0.000056		
2-メチルイソボルネオール (総量)	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001		
非イオン界面活性剤					0.01未満							
フェノール類					0.0005未満							
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.76				0.89		1.08					
pH	7.83	7.87	7.2	7.85	7.83	8.1	7.92	8.38	7.7	8.12		
臭気	藻・沼沢	藻・下水	藻	藻	藻・沼沢	藻	藻・かび	藻	藻・かび	かび・藻		
色度	3.2				3.1		3.6					
濁度	3.3	2.6	2.9	3.1	2.7	5.7	3.8	4.2	5.5	3.0		
アンチモン及びその化合物					0.0002未満							
ウラン及びその化合物					0.0002未満							
ニッケル及びその化合物					0.001未満							
1,2-ジクロロエタン					0.0002未満							
トルエン					0.001未満							
1,1,1-トリクロロエタン					0.001未満							
メチル-tert-ブチルエーテル					0.001未満							
臭気強度 (TON)	3	3	4	6	5	10	4	5	2	7		
従属栄養細菌	20000				13000		11000					
1,1-ジクロロエチレン					0.001未満							
銀					0.0001未満							
バリウム					0.005未満							
ビスマス					0.0001未満							
モリブデン					0.004未満							
キシレン					0.001未満							
大腸菌群	1100				860		4600					
糞便性連鎖球菌	17				4.5		9.0					
ウェルシュ菌	62				22		26※					
溶解性鉄	0.03				0.02		0.04					
溶解性マンガン	0.009				0.005		0.007					
リン酸態リン	0.082				0.068		0.068					
臭化物イオン	0.05未満				0.05未満		0.05未満					
硫酸イオン	13				12		12					
カリウム					1.3							
カルシウム					15							
マグネシウム					4.6							
硝酸態窒素	1.0				0.89		0.85					
リン酸イオン	0.25				0.21		0.21					
無機態窒素	1.0				0.97		0.91					
アンモニア態窒素	0.03				0.06		0.04					
1,4-ジクロロベンゼン					0.001未満							
1,2-ジクロロプロパン					0.001未満							
1,1,2-トリクロロエタン					0.001未満							
ジェオスミン (溶存態)	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.000013		
2-メチルイソボルネオール (溶存態)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001		
COD	2.2				2.4		2.6					
総リン (全リン)	0.081				0.094		0.086					
総窒素 (全窒素)	1.2				1.1		1.0					
溶解性ケイ酸					24							
総アルカリ度	47				47		47					
電気伝導率	14.6				14.1		14.6					
紫外線吸光度 (E260 50mmセル)	0.083				0.129		0.100					
溶解性酸素	10.2				9.5		6.5					
酸素飽和百分率	100				105		74.1					
気圧	991				996		992					

※ 6月15日採水

1. 水源水域
 6) 相模湖
 弁天橋（沼本調整池）

*川崎市上下水道局の試験結果転記

* 崎市上下水道局の試験結果転記				* 8月26日				* 9月29日			
採水年月日	7月22日	7月28日	8月12日	8月18日	8月26日	9月10日	9月16日	9月29日	10月14日	10月19日	
採水時刻	9:45	10:35	10:30	9:40	10:20	10:40	10:40	10:50	10:20	9:40	
天候	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	
気温	31.3	32.4	30.0	28.2	21.0	22.9	22.3	21.4	19.2	19.4	
水温	19.1	21.1	22.6	22.6	21.0	18.6	17.9	17.4	16.1	15.8	
一般細菌	11000		2200			6100			260		
大腸菌	130		14			440			8.6		
カドミウム及びその化合物			0.0003未満								
水銀及びその化合物			0.00005未満								
セレン及びその化合物			0.001未満								
鉛及びその化合物			0.001未満								
ヒ素及びその化合物			0.001未満								
六価クロム化合物			0.001未満								
亜硝酸態窒素	0.004未満		0.016			0.004未満			0.010		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94		0.88			0.87			0.87		
フッ素及びその化合物	0.07		0.10			0.07			0.10		
ホウ素及びその化合物			0.02未満								
四塩化炭素			0.0002未満								
1,4-ジオキサン			0.001未満								
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001未満								
ジクロロメタン			0.001未満								
テトラクロロエチレン			0.001未満								
トリクロロエチレン			0.001未満								
ベンゼン			0.001未満								
クロロホルム			0.001未満								
ジブロモクロロメタン			0.001未満								
臭素酸			0.001未満								
総トリハロメタン			0.001未満								
ブロモジクロロメタン			0.001未満								
ブロモホルム			0.001未満								
亜鉛及びその化合物			0.01未満								
アルミニウム及びその化合物			0.09								
鉄及びその化合物	1.7		0.10			6.6			0.16		
銅及びその化合物			0.01未満								
ナトリウム及びその化合物			6.3								
マンガン及びその化合物	0.054		0.035			0.19			0.027		
塩化物イオン	2.6		4.0			2.0未満			3.9		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46		54			33			55		
蒸発残留物			99								
陰イオン界面活性剤			0.005未満								
ジェオスミン（総量）	0.000001	0.000001	0.000002	0.000006	0.000040	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	
非イオン界面活性剤			0.01未満								
フェノール類			0.0005未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.84		0.81			2.53			0.64		
pH値	7.57	7.8	7.93	7.84	7.5	7.60	7.71	8.0	7.75	7.64	
臭気	腐敗・下水	藻	藻・かび	藻・かび	藻・かび	土・生ぐさ	藻	藻	藻	藻・沼沢	
色度	14		3.6			43			2.6		
濁度	44	13	2.7	2.3	6.4	170	20	7.3	3.8	4.9	
アンチモン及びその化合物			0.0002未満								
ウラン及びその化合物			0.0002未満								
ニッケル及びその化合物			0.001未満								
1,2-ジクロロエタン			0.0002未満								
トルエン			0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン			0.001未満								
メチル-tert-ブチルエーテル			0.001未満								
臭気強度（TON）	3	8	3	5	15	11	3	5	2	3	
従属栄養細菌	82000		23000			150000			7300		
1,1-ジクロロエチレン			0.001未満								
銀			0.0001未満								
バリウム			0.005未満								
ビスマス			0.0001未満								
モリブデン			0.004未満								
キシレン			0.001未満								
大腸菌群	23000		390			27000			550		
糞便性連鎖球菌	620		2.5			2700			17		
ウェルシュ菌	10		8.5			28			14		
溶存鉄	0.29		0.02			1.0			0.02		
溶存マンガン	0.012		0.006			0.031			0.004		
リン酸態リン	0.046		0.049			0.049			0.055		
臭化物イオン	0.05未満		0.05未満			0.05未満			0.05未満		
硫酸イオン	11		12			7.9			11		
カリウム			1.3								
カルシウム			14								
マグネシウム			4.3								
硝酸態窒素	0.94		0.86			0.87			0.86		
リン酸イオン	0.14		0.15			0.15			0.17		
無機態窒素	0.94		0.92			0.89			0.89		
アンモニア態窒素	0.02未満		0.04			0.02			0.03		
1,4-ジクロロベンゼン			0.001未満								
1,2-ジクロロプロパン			0.001未満								
1,1,2-トリクロロエタン			0.001未満								
ジェオスミン（溶存態）	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000026	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
COD	2.4		2.0			6.2			1.3		
総リン（全リン）	0.041		0.056			0.053			0.062		
総窒素（全窒素）	1.6		1.2			1.3			1.1		
溶性ケイ酸			25								
総アルカリ度	35		50			30			49		
電気伝導率	11.2		14.3			8.8			13.8		
紫外線吸光度（E260 50mmセル）	0.102		0.082			0.203			0.066		
溶存酸素	8.1		8.2			9.7			9.7		
酸素飽和百分率	91.4		98.7			109			103		
気圧	998		991			995			1004		

1. 水源水域
6) 相模湖
弁天橋 (沼本調整池)

*川崎市上下水道局の試験結果転記

* 採水年月日				* 10月27日				* 11月11日				* 11月17日				* 11月24日				* 12月9日				* 12月14日				* 12月21日				* 1月13日				* 1月21日				* 1月25日							
採水時刻				10:45				10:00				10:25				10:45				10:25				11:10				10:40				10:40				10:30				10:40							
天候				晴				曇				曇				晴				晴				曇				晴				晴				晴				晴							
気温				21.8				15.8				19.4				17.7				7.0				11.8				10.2				5.7				4.7				5.1							
水温				15.9				14.4				14.0				14.3				10.3				10.7				10.4				8.4				7.5				6.8							
一般細菌								370												190												61															
大腸菌								17												3.0												1.0															
カドミウム及びその化合物								0.0003未満																																							
水銀及びその化合物								0.00005未満																																							
セレン及びその化合物								0.001未満																																							
鉛及びその化合物								0.001未満																																							
ヒ素及びその化合物								0.001未満																																							
六価クロム化合物								0.001未満																																							
亜硝酸態窒素								0.013								0.015												0.018																			
シアン化物イオン及び塩化シアン								0.001未満																																							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.1								1.1												1.2																			
フッ素及びその化合物								0.12								0.12												0.13																			
ホウ素及びその化合物								0.02未満																																							
四塩化炭素								0.0002未満																																							
1,4-ジオキサン								0.001未満																																							
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								0.001未満																																							
ジクロロメタン								0.001未満																																							
テトラクロロエチレン								0.001未満																																							
トリクロロエチレン								0.001未満																																							
ベンゼン								0.001未満																																							
クロロホルム								0.001未満																																							
ジブromクロロメタン								0.001未満																																							
臭素酸								0.001未満																																							
総トリハロメタン								0.001未満																																							
ブromジクロロメタン								0.001未満																																							
ブromモホルム								0.001未満																																							
亜鉛及びその化合物								0.01未満																																							
アルミニウム及びその化合物								0.11																																							
鉄及びその化合物								0.15								0.27												0.15																			
銅及びその化合物								0.01未満																																							
ナトリウム及びその化合物								7.2																																							
マンガン及びその化合物								0.037								0.047												0.026																			
塩化物イオン								4.8								4.6												4.9																			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）								60								59												59																			
蒸発残留物								125																																							
陰イオン界面活性剤								0.005未満																																							
ジェオスミン（総量）				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000002				0.000002							
2-メチルイソボルネオール（総量）				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001							
非イオン界面活性剤								0.01未満																																							
フェノール類								0.0005未満																																							
有機物（全有機炭素（TOC）の量）								0.84								0.70												0.51																			
pH値				7.9				7.59				7.64				7.8				7.59				7.55				7.4				7.63				7.7				7.54							
臭気				薬				薬・沼沢				薬・沼沢				薬・下水				沼沢				薬				薬				薬・下水				薬				薬・沼沢							
色度								3.1												2.7												2.1															
濁度				7.1				3.7				4.4				6.1				5.9				6.7				5.7				3.1				3.6				3.0							
アンチモン及びその化合物								0.0002未満																																							
ウラン及びその化合物								0.0002未満																																							
ニッケル及びその化合物								0.001未満																																							
1,2-ジクロロエタン								0.0002未満																																							
トルエン								0.001未満																																							
1,1,1-トリクロロエタン								0.001未満																																							
メチル-tert-ブチルエーテル								0.001未満																																							
臭気強度（TON）				3				3				4				4				1				4				4				2				2				4							
従属栄養細菌								4700												3800												4100															
1,1-ジクロロエチレン								0.001未満																																							
銀								0.0001未満																																							
バリウム								0.005未満																																							
ビスマス								0.0001未満																																							
モリブデン								0.004未満																																							
キシレン								0.001未満																																							
大腸菌群								370												220												59															
糞便性連鎖球菌								8.0												4.0												0.2															
ウェルシュ菌								16												24												23															
溶存鉄								0.02												0.05												0.03															
溶存マンガン								0.009												0.036												0.012															
リン酸態リン								0.075												0.095												0.095															
臭化物イオン								0.05未満								0.05未満												0.05未満																			
硫酸イオン								12												12												12															
カリウム								1.5																																							
カルシウム								16																																							
マグネシウム								4.9																																							
硝酸態窒素								1.1								1.1												1.2																			
リン酸イオン								0.23								0.29												0.29																			
無機態窒素								1.1								1.1												1.2																			
アンモニア態窒素								0.03								0.04												0.02																			
1,4-ジクロロベンゼン								0.001未満																																							
1,2-ジクロロプロパン								0.001未満																																							
1,1,2-トリクロロエタン								0.001未満																																							
ジェオスミン（溶存態）				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000001				0.000002				0.000002							
2-メチルイソボルネオール（溶存態）				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満				0.000001							
COD								2.4												2.1												1.1															
総リン（全リン）								0.086												0.097												0.10															
総窒素（全窒素）								1.3												1.1												1.2															
溶性ケイ酸								27																																							
総アルカリ度								52												53												52															
電気伝導率								15.4												15.3												15.5															
紫外線吸光度（E260 50mmセル）								0.072												0.072												0.058															
溶存酸素								8.3												9.6												10.6															
酸素飽和百分率								84.1												88.0												94.9															
気圧								1011												1019												997															

1. 水源水域
6) 相模湖
弁天橋 (沼本調整池)
*川崎市上下水道局の試験結果転記

* 崎市上下水道局の試験結果転記				* 最高				最低				平均			
採水年月日	2月8日	2月17日	2月23日	3月9日	3月15日	3月22日									
採水時刻	10:50	10:40	10:30	10:25	10:30	10:35									
天候	曇	晴	曇	雨	晴	晴									
気温	4.2	7.7	8.4	10.7	13.5	11.5	32.4	4.2	18.6						
水温	7.4	9.2	8.4	9.6	9.9	10.5	23.9	6.8	14.9						
一般細菌		410		45			11000	45	1800						
大腸菌		14		2.0			440	1.0	56						
カドミウム及びその化合物		0.0003未満					0.0003未満								
水銀及びその化合物		0.00005未満					0.00005未満								
セレン及びその化合物		0.001未満					0.001未満								
鉛及びその化合物		0.001未満					0.001未満								
ヒ素及びその化合物		0.001未満					0.001未満								
六価クロム化合物		0.001未満					0.001未満								
亜硝酸態窒素		0.015		0.011			0.019	0.004未満	0.012						
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満					0.001未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1		1.0			1.2	0.87	0.99						
フッ素及びその化合物		0.11		0.14			0.14	0.07	0.11						
ホウ素及びその化合物		0.02未満					0.02未満								
四塩化炭素		0.0002未満					0.0002未満								
1,4-ジオキサン		0.001未満					0.001未満								
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満					0.001未満								
ジクロロメタン		0.001未満					0.001未満								
テトラクロロエチレン		0.001未満					0.001未満								
トリクロロエチレン		0.001未満					0.001未満								
ベンゼン		0.001未満					0.001未満								
クロロホルム		0.001未満					0.001未満								
ジブromクロロメタン		0.001未満					0.001未満								
臭素酸		0.001未満					0.001未満								
総トリハロメタン		0.001未満					0.001未満								
ブromジクロロメタン		0.001未満					0.001未満								
ブromホルム		0.001未満					0.001未満								
亜鉛及びその化合物		0.01未満					0.01未満								
アルミニウム及びその化合物		0.17					0.17	0.07	0.11						
鉄及びその化合物		0.20		0.11			6.6	0.09	0.82						
銅及びその化合物		0.01未満					0.01未満								
ナトリウム及びその化合物		8.2					8.2	6.3	7.1						
マンガン及びその化合物		0.021		0.014			0.19	0.014	0.043						
塩化物イオン		7.4		5.3			7.4	2.0未満	4.3						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54		53			60	33	53						
蒸発残留物		99					125	99	108						
陰イオン界面活性剤		0.005未満					0.005未満								
ジェオスミン（総量）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000056	0.000001未満	0.000005						
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満						
非イオン界面活性剤		0.01未満					0.01未満								
フェノール類		0.0005未満					0.0005未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.71		0.78			2.53	0.51	0.92						
pH	7.45	7.50	7.9	7.97	7.93	8.7	8.70	7.20	7.78						
臭気	藻・沼沢	沼沢・藻	藻	藻・下水	藻	藻									
色度		3.7		3.3			43	2.1	7.3						
濁度	3.6	4.1	3.8	3.2	3.1	4.4	170	2.3	11						
アンチモン及びその化合物		0.0002未満					0.0002未満								
ウラン及びその化合物		0.0002未満					0.0002未満								
ニッケル及びその化合物		0.001未満					0.001未満								
1,2-ジクロロエタン		0.0002未満					0.0002未満								
トルエン		0.001未満					0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満					0.001未満								
メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満					0.001未満								
臭気強度（TON）	5	2	3	2	3	5	15	1	4						
従属栄養細菌		23000		6500			150000	3800	29000						
1,1-ジクロロエチレン		0.001未満					0.001未満								
銀		0.0001未満					0.0001未満								
バリウム		0.005未満					0.005未満								
ビスマス		0.0001未満					0.0001未満								
モリブデン		0.004未満					0.004未満								
キシレン		0.001未満					0.001未満								
大腸菌群		1100		62			27000	59	4900						
糞便性連鎖球菌		8.3		0.6			2700	0.2	280						
ウェルシュ菌		51		29			62	8.5	26						
溶存鉄		0.05		0.03			1.0	0.02	0.13						
溶存マンガン		0.007		0.002			0.036	0.002	0.012						
リン酸態リン		0.095		0.075			0.095	0.046	0.071						
臭化物イオン		0.05未満		0.05未満			0.05未満								
硫酸イオン		12		12			13	7.9	12						
カリウム		1.3					1.5	1.3	1.4						
カルシウム		14					16	14	15						
マグネシウム		4.7					4.9	4.3	4.6						
硝酸態窒素		1.1		1.0			1.2	0.85	0.98						
リン酸イオン		0.29		0.23			0.29	0.14	0.22						
無機態窒素		1.1		1.0			1.2	0.89	1.0						
アンモニア態窒素		0.02未満		0.02未満			0.06	0.02未満	0.03						
1,4-ジクロロベンゼン		0.001未満					0.001未満								
1,2-ジクロロプロパン		0.001未満					0.001未満								
1,1,2-トリクロロエタン		0.001未満					0.001未満								
ジェオスミン（溶存態）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000026	0.000001未満	0.000003						
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満						
COD		2.1		2.4			6.2	1.1	2.4						
総リン（全リン）		0.11		0.090			0.11	0.041	0.080						
総窒素（全窒素）		1.8		1.3			1.8	1.0	1.3						
溶性ケイ酸		27					27	24	26						
総アルカリ度		46		48			53	30	46						
電気伝導率		15.6		14.5			15.6	8.8	14.0						
紫外線吸光度（E260 50mmセル）		0.082		0.073			0.203	0.058	0.094						
溶存酸素		10.5		11.2			11.2	6.5	9.3						
酸素飽和百分率		96.0		103			109	74.1	95.6						
気圧		995		1000			1019	991	999						

1. 水源水域
7) 津久井湖
三井大橋 表層

採水年月日	4月15日	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月17日	3月9日	最高	最低	平均
採水時刻	10:45	10:50	11:15	10:25	10:20	10:50	11:00	10:50	10:45	11:20	10:40	10:40			
天候	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	17.8	25.3	26.0	31.7	33.7	24.6	19.6	15.8	8.2	7.1	9.7	8.8	33.7	7.1	19.0
水温	12.2	20.4	21.8	28.9	28.2	19.7	19.4	16.6	12.8	8.5	7.6	10.7	28.9	7.6	17.2
一般細菌	41	110	98	4900	390	4700	100	110	39	110	50	57	4900	39	890
大腸菌	3.1	1.0未満	1.0	47	4.1	220	1.0	6.2	3.1	1.0未満	2.0	5.2	220	1.0未満	24
亜硝酸態窒素	0.005	0.012	0.011	0.004未満	0.013	0.006	0.017	0.042	0.021	0.032	0.011	0.013	0.042	0.004未満	0.015
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.87	0.70	0.52	0.68	0.74	0.83	0.89	0.82	1.0	1.0	0.92	0.67	1.0	0.52	0.80
フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.06	0.09
鉄及びその化合物	0.04	0.02	0.03	2.1	0.09	2.6	0.08	0.04	0.06	0.07	0.11	0.05	2.6	0.02	0.44
マンガン及びその化合物	0.010	0.009	0.006	0.063	0.007	0.099	0.007	0.006	0.015	0.011	0.011	0.006	0.099	0.006	0.021
塩化物イオン	5.2	3.7	3.9	2.0未満	2.9	2.4	3.0	3.6	4.3	4.4	6.0	5.8	6.0	2.0未満	3.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	51	51	39	47	39	50	55	58	57	53	53	58	39	51
ジェオスミン（総量）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000028	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000028	0.000001未満	0.000004
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.84	0.96	2.36	1.45	1.54	1.71	0.81	1.43	0.72	0.87	1.16	2.01	2.36	0.72	1.32
pH値	7.94	8.39	9.03	8.11	8.79	7.52	7.70	8.58	7.59	7.64	7.77	9.30	9.30	7.52	8.20
臭気	藻・沼沢	藻・沼沢	藻・沼沢	藻・生ぐさ	かび・藻	土・腐敗	藻	藻	沼沢	藻・下水	沼沢・藻	藻・沼沢			
色度	2.7	2.2	2.8	27	5.2	22	3.1	3.6	2.3	2.6	4.7	8.7	27	2.2	7.2
濁度	1.6	0.9	1.8	48	5.4	64	1.9	3.7	1.4	2.2	4.4	4.2	64	0.9	12
臭気強度（TON）	3	2	3	7	7	4	2	3	1	2	2	3	7	1	3
従属栄養細菌	1100	2500	780	60000	6000	620000	400	670	470	710	5400	12000	620000	400	59000
大腸菌群	93	370	310	8400	1100	27000	520	580	120	26	130	140	27000	26	3200
糞便性連鎖球菌	4.0	2.0	1.0	220	13	1400	5.5	11	0.5	0.0	1.6	3.6	1400	0.0	140
ウェルシュ菌	5.0	0.0	1.0※	20	4.0	18	2.0	1.5	2.8	3.0	18	12	20	0.0	7.3
溶存鉄	0.01	0.01	0.01	0.56	0.04	0.53	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.56	0.01	0.11
溶存マンガン	0.004	0.006	0.002	0.014	0.002	0.029	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.029	0.001	0.006
リン酸態リン	0.049	0.026	0.009	0.028	0.014	0.042	0.021	0.005	0.042	0.046	0.046	0.013	0.049	0.005	0.028
臭化物イオン		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満		
硫酸イオン	12	11	11	8.5	10	8.3	10	11	12	12	12	12	12	8.3	11
硝酸態窒素	0.86	0.69	0.51	0.68	0.73	0.82	0.87	0.78	0.98	1.0	0.91	0.66	1.0	0.51	0.79
リン酸イオン	0.15	0.080	0.028	0.087	0.043	0.13	0.063	0.016	0.13	0.14	0.14	0.040	0.15	0.016	0.087
無機態窒素	0.94	0.72	0.52	0.68	0.74	0.86	0.89	0.82	1.0	1.0	0.92	0.67	1.0	0.52	0.81
アンモニア態窒素	0.07	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン（溶存態）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000024	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000024	0.000001未満	0.000003
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
COD	1.9	2.2	2.9	4.0	2.6	4.3	1.6	2.7	2.0	1.5	3.2	4.4	4.4	1.5	2.8
総リン（全リン）	0.071	0.044	0.029	0.023	0.033	0.042	0.032	0.017	0.048	0.066	0.072	0.072	0.072	0.017	0.046
総窒素（全窒素）	1.1	0.9	0.7	1.5	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	0.7	1.1
電気伝導率	14.6	12.7	13.3	9.3	12.1	10.4	12.4	13.5	14.7	14.9	15.1	14.3	15.1	9.3	13.1
クロロフィルa	2.9	16.9	45.9	16.0	29.5	4.5	2.9	17.6	0.6	5.0	19.1	12.9	45.9	0.6	14.5
溶存酸素	10.8	8.4	11.1	10.2	7.8	9.3	9.4	11.6	8.9	10.2	13.2	16.0	16.0	7.8	10.6
酸素飽和百分率	106	96.5	132	135	103	106	106	123	86.2	91.0	115	150	150	86.2	112
気圧	991	1005	998	1002	989	998	1008	1015	1022	1003	1001	1006	1022	989	1003

※ 6月15日採水

1. 水源水域
7) 津久井湖
三井大橋 底層

採水年月日	4月15日	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月17日	3月9日	最高	最低	平均
採水時刻	10:45	10:50	11:15	10:25	10:20	10:50	11:00	10:50	10:45	11:20	10:40	10:40			
水温	11.4	18.0	20.6	20.5	23.9	19.6	18.3	15.6	12.7	8.0	7.5	8.2	23.9	7.5	15.4
一般細菌	40	390	270	3800	360	10000	180	9000	37	34	18	55	10000	18	2000
大腸菌	1.0未満	1.0	2.0	310	7.5	440	3.1	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0	1.0未満	440	1.0未満	64
亜硝酸態窒素	0.008	0.012	0.012	0.004未満	0.014	0.005	0.013	0.034	0.020	0.033	0.020	0.012	0.034	0.004未満	0.015
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78	0.72	0.62	0.69	0.83	0.82	0.86	0.93	1.0	1.0	0.95	0.92	1.0	0.62	0.84
フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.06	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.13	0.12	0.14	0.14	0.06	0.09
鉄及びその化合物	0.05	0.03	0.11	3.8	0.28	5.2	0.17	0.10	0.10	0.07	0.05	0.08	5.2	0.03	0.84
マンガン及びその化合物	0.012	0.011	0.024	0.11	0.045	0.17	0.017	0.012	0.024	0.012	0.008	0.011	0.17	0.008	0.038
塩化物イオン	5.5	3.7	4.0	2.0未満	3.6	2.1	3.3	4.0	4.3	4.4	5.3	6.0	6.0	2.0未満	3.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54	51	52	35	53	33	52	58	57	57	57	56	58	33	51
ジェオスミン（総量）	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000008	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000008	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール（総量）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.13	1.02	1.07	1.62	0.97	2.97	1.31	1.42	0.69	0.72	1.07	1.81	2.97	0.69	1.32
pH値	8.09	7.97	8.04	7.58	7.84	7.53	7.70	7.91	7.56	7.66	7.77	9.36	9.36	7.53	7.92
臭気	沼沢・藻	藻・沼沢	藻・かび	藻・土	かび・土	土・腐敗	藻	藻	沼沢・土	藻・沼沢	沼沢	藻・沼沢			
色度	2.9	2.3	2.1	36	4.0	39	3.0	3.2	2.4	3.0	4.5	8.8	39	2.1	9.3
濁度	0.9	0.9	3.1	94	5.6	110	3.2	3.7	1.9	2.0	2.8	4.4	110	0.9	19
臭気強度（TON）	2	2	2	6	5	6	2	2	1	2	2	3	6	1	3
従属栄養細菌	990	11000	2700	62000	18000	120000	710	790	550	1300	840	1400	120000	550	18000
大腸菌群	83	370	1100	20000	310	46000	610	140	93	22	15	6.3	46000	6.3	5700
糞便性連鎖球菌	1.0	0.0	7.5	680	4.5	2900	24	1.5	1.5	0.3	0.2	1.5	2900	0.0	300
ウェルシュ菌	3.0	0.0	8.0※	30	4.0	15	2.5	6.5	5.0	4.5	5.3	10	30	0.0	7.8
溶存鉄	0.02	0.02	0.03	0.52	0.04	0.75	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.75	0.01	0.12
溶存マンガン	0.006	0.003	0.003	0.014	0.010	0.032	0.002	0.002	0.010	0.002	0.001	0.001	0.032	0.001	0.007
リン酸態リン	0.042	0.039	0.025	0.042	0.049	0.049	0.033	0.024	0.049	0.049	0.033	0.039	0.049	0.024	0.039
臭化物イオン		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満		
硫酸イオン	13	11	11	8.0	11	7.1	11	11	12	12	12	12	13	7.1	11
硝酸態窒素	0.77	0.71	0.61	0.69	0.82	0.81	0.85	0.90	0.99	1.0	0.93	0.91	1.0	0.61	0.83
リン酸イオン	0.13	0.12	0.077	0.13	0.15	0.15	0.10	0.075	0.15	0.15	0.10	0.12	0.15	0.075	0.12
無機態窒素	0.88	0.80	0.68	0.73	0.89	0.88	0.88	0.93	1.1	1.0	0.98	0.97	1.1	0.68	0.89
アンモニア態窒素	0.10	0.08	0.06	0.04	0.06	0.06	0.02	0.02未満	0.04	0.02未満	0.03	0.05	0.10	0.02未満	0.05
ジェオスミン（溶存態）	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000007	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
COD	2.0	2.3	2.8	4.5	2.5	7.2	2.5	2.8	2.0	2.0	3.1	3.1	7.2	2.0	3.1
総リン（全リン）	0.060	0.043	0.043	0.043	0.049	0.047	0.049	0.041	0.054	0.066	0.061	0.067	0.067	0.041	0.052
総窒素（全窒素）	1.1	0.9	0.8	1.8	1.1	1.6	1.1	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.8	0.8	1.2
電気伝導率	14.6	12.7	13.7	8.8	13.9	9.0	13.0	14.1	14.8	14.8	15.2	14.9	15.2	8.8	13.3
クロロフィルa	0.1未満	0.2	6.1	2.4	1.4	3.1	3.0	8.0	0.2	4.9	12.3	21.0	21.0	0.1未満	5.2
溶存酸素	10.8	9.3	8.1	8.7	6.8	9.7	9.4	9.1	9.1	10.3	12.4	12.3	12.4	6.8	9.7
酸素飽和百分率	104	102	94.0	100	83.7	111	103	94.2	87.9	90.7	108	109	111	83.7	99.0

※ 6月15日採水

1. 水源水域
8) 酒匂川
酒匂川
(飯泉橋上流)

項 目	4月8日 9:40	5月20日 9:30	6月17日 9:35	7月8日 9:50	8月19日 9:30	9月2日 9:45	10月21日 9:40	11月4日 10:00	12月2日 9:40	1月20日 9:40	2月16日 9:30	3月23日 9:50	最 高	最 低	平 均
天 候	雨	曇	曇	曇	晴	雨	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気 温	7.1	23.9	27.7	24.1	31.5	25.4	19.9	17.5	12.0	5.0	8.7	12.8	31.5	5.0	18.0
水 温	11.8	19.5	20.2	19.2	23.6	21.9	17.4	15.9	12.1	7.2	9.2	11.4	23.6	7.2	15.8
一 般 細 菌	8800	1600	28000	4600	9800	53000	1000	2200	1000	1400	1100	5200	53000	1000	9800
大 腸 菌	370	24	400	78	67	2000	33	63	79	50	100	34	2000	24	280
亜 硝 酸 態 窒 素		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70			0.81			0.77			0.75		0.81	0.70	0.76
フッ素及びその化合物		0.10			0.09			0.11			0.09		0.11	0.09	0.10
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.09			0.15			0.04			0.13		0.15	0.04	0.10
マンガン及びその化合物		0.003			0.006			0.002			0.004		0.006	0.002	0.004
塩 化 物 イ オ ン		3.7			3.6			3.9			4.6		4.6	3.6	4.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56			58			60			52		60	52	57
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.72	0.65	1.02	0.79	0.67	5.82	0.53	0.57	0.69	0.53	0.65	0.50	5.82	0.50	1.10
p H 値	8.21	7.98	8.26	7.93	8.01	7.83	8.31	8.28	8.05	8.06	7.94	7.96	8.31	7.83	8.07
臭 気	沼沢	沼沢	藻 沼沢	沼沢	沼沢 藻	土	沼沢	沼沢 藻	沼沢	沼沢	下水	沼沢 藻			
色 度	3.1	2.1	5.8	3.0	2.8	28	1.3	1.8	1.7	1.6	2.3	1.7	28	1.3	4.6
濁 度	3.4	1.4	11	4.0	2.6	230	0.4	1.5	0.5	1.0	3.3	1.0	230	0.4	22
臭 気 強 度 （ T O N ）	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
従 属 栄 養 細 菌	76000	46000	140000	40000	61000	390000	5700	9900※	4800	8100	22000	16000	390000	4800	68000
大 腸 菌 群	8700	4800	11000	9200	13000	310000	3100	6900	2700	3900	5500	12000	310000	2700	33000
糞 便 性 連 鎖 球 菌	310	44	790	150	610	15000	48	120	72	29	110	20	15000	20	1400
嫌 気 性 芽 胞 菌	83	16	53	0.5	6.5	370	6.0	17	14	26	18	22	370	0.5	53
硝 酸 態 窒 素		0.70			0.81			0.77			0.75		0.81	0.70	0.76
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
B O D	0.6	0.3	0.9	0.2未満	0.3	1.3	0.3	0.4	0.3	0.8	0.4	0.5	1.3	0.2未満	0.5
総 ア ル カ リ 度	47	51	52	51	55	32	61	57	61	53	49	53	61	32	52
電 気 伝 導 率	13.3	13.8	14.3	13.5	14.5	8.0	15.7	15.4	16.2	15.4	14.0	14.5	16.2	8.0	14.1
溶 存 酸 素		9.3			8.4			10.6			10.9		10.9	8.4	9.8
酸 素 飽 和 百 分 率		105			101			109			102		109	101	104
気 圧		1004			1013			1031			1015		1031	1004	1016

※ 7月15日採水 ※ 11月12日採水

1. 水源水域
8) 酒匂川
狩川
(狩川橋)

項 目	4月8日 9:25	5月20日 9:10	6月17日 9:10	7月8日 9:35	8月19日 9:15	9月2日 9:30	10月21日 9:20	11月4日 9:45	12月2日 9:20	1月20日 9:25	2月16日 9:15	3月23日 9:30	最 高	最 低	平 均
天 候	雨	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気 温	6.0	23.6	25.4	23.3	29.0	28.1	19.3	18.8	12.5	5.6	7.6	16.1	29.0	5.6	17.9
水 温	11.5	18.7	19.7	19.0	22.6	22.4	16.9	16.7	13.7	10.7	11.3	13.6	22.6	10.7	16.4
一 般 細 菌	15000	9500	34000	8100	41000	54000	4300	9600	4100	7800	5000	7600	54000	4100	17000
大 腸 菌	1400※	890	610	380	540	3600	820	390	730	580	1200	440	3600	380	970
亜 硝 酸 態 窒 素		0.011			0.007			0.012			0.014		0.014	0.007	0.011
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.96			0.98			1.2			1.1		1.2	0.96	1.1
フッ素及びその化合物		0.11			0.10			0.12			0.09		0.12	0.09	0.11
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.08			0.08			0.03			0.05		0.08	0.03	0.06
マンガン及びその化合物		0.006			0.007			0.005			0.005		0.007	0.005	0.006
塩 化 物 イ オ ン		4.4			4.7			5.1			5.1		5.1	4.4	4.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		65			68			72			60		72	60	66
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.01	0.88	0.94	0.72	0.71	2.05	0.63	0.63	0.55	0.61	0.75	0.62	2.05	0.55	0.84
p H 値	7.69	7.88	7.96	7.77	7.78	7.60	8.02	8.09	7.92	7.98	7.71	7.78	8.09	7.60	7.85
臭 気	下水	下水	芳香 下水	下水 芳香	芳香 下水	下水 芳香	下水 芳香	芳香 下水	下水	芳香 下水	芳香 下水	芳香 下水			
色 度	5.3	3.6	3.7	2.7	2.8	10	1.8	1.6	1.7	1.6	1.9	1.8	10	1.6	3.2
濁 度	8.9	2.4	3.7	2.1	1.8	25	1.1	1.0	0.8	1.0	1.1	1.0	25	0.8	4.2
臭 気 強 度 （ T O N ）	4	4	2	4	2	2	2	2	2	3	4	4	4	2	3
従 属 栄 養 細 菌	180000	230000	320000	130000	240000	320000	46000	37000	25000	42000	75000	70000	320000	25000	140000
大 腸 菌 群	17000※	26000	17000	24000	37000	160000	23000	19000	15000	5200	12000	13000	160000	5200	31000
糞 便 性 連 鎖 球 菌	1300	400	530	490	1100	13000	510	410	360	210	210	180	13000	180	1600
嫌 気 性 芽 胞 菌	110	110	76	1.5	41	230	56	99	72	150	53	100	230	1.5	92
硝 酸 態 窒 素		0.95			0.97			1.2			1.1		1.2	0.95	1.1
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.11	0.02未満	0.02未満	0.02※	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.05	0.11	0.02未満	0.04
B O D	0.4	0.9	0.9	0.4	0.5	1.2	0.5	0.5	0.6	1.2	0.7	0.8	1.2	0.4	0.7
総 ア ル カ リ 度	40	58	65	58	65	38	62	68	64	66	56	61	68	38	58
電 気 伝 導 率	11.2	15.7	17.5	15.2	16.9	10.2	16.6	18.2	17.2	18.1	15.4	16.7	18.2	10.2	15.7
溶 存 酸 素		9.7			7.8			10.4			10.3		10.4	7.8	9.6
酸 素 飽 和 百 分 率		108			92.0			108			94.7		108	92.0	101
気 圧		1004			1013			1031			1015		1031	1004	1016

※ 4月30日採水

※ 7月15日採水

1. 水源水域
8) 酒匂川
金瀬川
(金瀬川末端)

項 目	4月8日 9:50	5月20日 9:40	6月17日 9:45	7月8日 10:00	8月19日 9:40	9月2日 10:00	10月21日 9:50	11月4日 10:05	12月2日 9:50	1月20日 9:50	2月16日 9:40	3月23日 10:00	最 高	最 低	平 均
天 候	雨	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気 温	4.8	24.6	26.9	24.5	29.3	24.8	19.6	18.7	13.2	6.6	7.5	15.1	29.3	4.8	18.0
水 温	10.8	19.0	20.5	20.0	24.4	22.7	17.5	16.4	13.9	9.5	13.9	14.0	24.4	9.5	16.9
一 般 細 菌	17000	9700	34000	44000	43000	87000	6200	18000	5000	6400	10000	9100	87000	5000	24000
大 腸 菌	6700	740	1500	740	1100	4100	2000	520	260	610	490	390	6700	260	1600
亜 硝 酸 態 窒 素		0.018			0.008			0.022			0.025		0.025	0.008	0.018
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.93			0.58			1.3			1.2		1.3	0.58	1.0
フッ素及びその化合物		0.11			0.13			0.13			0.11		0.13	0.11	0.12
鉄 及 び そ の 化 合 物		0.36			0.20			0.07			0.13		0.36	0.07	0.19
マンガン及びその化合物		0.030			0.022			0.011			0.036		0.036	0.011	0.025
塩 化 物 イ オ ン		4.7			4.5			5.7			5.9		5.9	4.5	5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		68			75			87			91		91	68	80
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.37	1.13	1.41	1.05	1.16	2.18	0.90	0.78	0.66	0.82	1.07	0.98	2.18	0.66	1.13
p H 値	7.82	7.84	7.76	7.67	7.66	7.50	8.39	8.07	8.01	8.03	8.02	8.44	8.44	7.50	7.93
臭 気	下水	下水	下水	下水 芳香	下水 芳香	下水	下水	下水 芳香	下水	芳香 下水	芳香 下水	下水 芳香			
色 度	8.6	5.5	6.7	4.7	5.2	11	2.6	2.5	2.3	2.9	3.2	2.8	11	2.3	4.8
濁 度	14	5.2	5.7	2.8	3.0	12	2.5	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	14	1.0	4.2
臭 気 強 度 （ T O N ）	5	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	4	5	2	3
従 属 栄 養 細 菌	270000	1200000	430000	370000	290000	170000	43000	36000	15000	41000	95000	92000	1200000	15000	250000
大 腸 菌 群	60000	31000	23000	56000	65000	200000	41000	55000	9900	10000	24000	12000	200000	9900	49000
糞 便 性 連 鎖 球 菌	2300	650	660	600	980	13000	790	1200	330	380	310	100	13000	100	1800
嫌 気 性 芽 胞 菌	120	64	51	3.5	77	73	39	73	46	55	58	59	120	3.5	60
硝 酸 態 窒 素		0.91			0.57			1.3			1.2		1.3	0.57	1.0
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.14	0.12	0.03	0.02未満※	0.03	0.04	0.02未満	0.05	0.03	0.09	0.08	0.03	0.14	0.02未満	0.05
B O D	2.1	1.5	1.0	0.4	0.6	1.3	0.9	0.7	0.6	1.5	0.9	1.1	2.1	0.4	1.1
総 ア ル カ リ 度	51	59	65	68	71	51	78	81	83	75	81	82	83	51	70
電 気 伝 導 率	13.7	16.4	17.5	17.5	17.9	13.1	20.1	21.3	21.5	20.4	21.7	21.2	21.7	13.1	18.5
溶 存 酸 素		9.8			8.5			10.3			10.0		10.3	8.5	9.7
酸 素 飽 和 百 分 率		110			97.0			107			91.4		110	91.4	101
気 圧		1004			1013			1031			1015		1031	1004	1016

※ 7月15日採水

1. 水源水域
8) 酒匂川
酒匂川
(峰下橋)

項 目	6月11日 10:15	9月24日 9:50	12月15日 9:30	3月10日 10:05	最 高	最 低	平 均
天 候	曇	曇	曇	曇			
気 温	24.8	21.8	12.7	5.6	24.8	5.6	16.2
水 温	16.7	15.9	12.5	9.9	16.7	9.9	13.8
一 般 細 菌	6300	4600	3900※	60000	60000	3900	19000
大 腸 菌	300	550	410	650	650	300	480
亜 硝 酸 態 窒 素	0.008	0.004	0.009	0.007	0.009	0.004	0.007
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86	0.89	0.95	0.82	0.95	0.82	0.88
フッ素及びその化合物	0.24	0.11	0.15	0.12	0.24	0.11	0.16
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.10	0.04	0.11	0.22	0.22	0.04	0.12
マンガン及びその化合物	0.005	0.003	0.005	0.007	0.007	0.003	0.005
塩 化 物 イ オ ン	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	4.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59	60	63	55	63	55	59
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.69	0.55	0.63	0.86	0.86	0.55	0.68
p H 値	7.91	8.03	8.11	8.00	8.11	7.91	8.01
臭 気	下水	下水	下水 沼沢	沼沢			
色 度	2.0	1.3	3.7	3.0	3.7	1.3	2.5
濁 度	1.3	1.1	1.4	3.9	3.9	1.1	1.9
臭 気 強 度 （ T O N ）	2	1	1	1	2	1	1
従 属 栄 養 細 菌	86000	51000	270000	120000	270000	51000	130000
大 腸 菌 群	26000	9800	22000※	29000	29000	9800	22000
硝 酸 態 窒 素	0.85	0.89	0.94	0.81	0.94	0.81	0.87
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.06	0.02未満	0.02未満
B O D	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6
総 ア ル カ リ 度	65	64	63	52	65	52	61
電 気 伝 導 率	16.6	16.0	16.4	14.0	16.6	14.0	15.8

※ 12月17日採水

1. 水源水域
8) 酒匂川
酒匂川
(十文字橋)

項 目	6月11日 9:20	9月24日 9:20	12月15日 10:25	3月10日 10:30	最 高	最 低	平 均
天 候	曇	曇	曇	曇			
気 温	28.3	22.8	13.6	7.7	28.3	7.7	18.1
水 温	20.2	18.7	13.1	10.1	20.2	10.1	15.5
一 般 細 菌	1700	1900	1200 ※	15000	15000	1200	5000
大 腸 菌	150	170	200	330	330	150	210
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.76	0.76	0.70	0.76	0.53	0.69
フッ素及びその化合物	0.16	0.09	0.08	0.09	0.16	0.08	0.11
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.05	0.07	0.09	0.18	0.18	0.05	0.10
マンガン及びその化合物	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004
塩 化 物 イ オ ン	3.6	3.4	3.4	3.4	3.6	3.4	3.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54	58	58	51	58	51	55
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.70	0.66	0.66	1.05	1.05	0.66	0.77
p H 値	8.21	8.00	7.89	7.83	8.21	7.83	7.98
臭 気	藻 沼沢	沼沢 下水	沼沢	沼沢 藻			
色 度	2.5	1.9	2.0	3.2	3.2	1.9	2.4
濁 度	0.9	1.4	1.5	3.8	3.8	0.9	1.9
臭 気 強 度 （ T O N ）	1	1	1	1	1	1	1
従 属 栄 養 細 菌	30000	15000	51000	48000	51000	15000	36000
大 腸 菌 群	34000	24000	87000	46000	87000	24000	48000
硝 酸 態 窒 素	0.53	0.76	0.76	0.70	0.76	0.53	0.59
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.05	0.02未満	0.02未満
B O D	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6
総 ア ル カ リ 度	56	56	53	44	56	44	52
電 気 伝 導 率	14.8	14.6	14.8	12.8	14.8	12.8	14.3

※ 12月17日採水

1. 水源水域

9) 相模川

相模川（座架依橋）

採 採	水	年	月	日	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日	9月10日	10月7日	11月18日	12月15日	1月6日	2月3日	3月2日	最 高	最 低	平 均
水	時			刻	9:30	9:30	10:05	9:40	10:20	9:40	10:10	9:35	9:35	9:40	9:50	9:55			
天				候	曇	雨	雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気				温	15.2	18.5	20.9	20.2	27.8	23.9	20.7	17.3	12.6	14.2	7.1	8.0	27.8	7.1	17.2
水				温	11.2	16.9	18.7	19.3	23.3	20.0	19.2	15.9	11.9	10.7	8.1	8.4	23.3	8.1	15.3
一	般			細菌	570	2100	5100	2000	2100	5100	450	2500	1000	310	190	220	5100	190	1800
大	腸			菌	27	280	490	84	9.6	370	24	290	66	18	15	15	490	9.6	140
亜	硝	酸	態	窒素	0.010	0.009	0.008	0.011	0.004	0.004	0.004未満	0.006	0.009	0.010	0.006	0.004未満	0.011	0.004未満	0.006
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.99	0.95	0.86	0.97	1.1	0.98	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	0.86	1.1
フッ素及びその化合物					0.09	0.06	0.07	0.11	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.06	0.09
鉄及びその化合物					0.06	0.09	0.09	0.16	0.19	2.5	0.12	0.15	0.15	0.07	0.05	0.10	2.5	0.05	0.31
マンガン及びその化合物					0.012	0.014	0.012	0.019	0.010	0.084	0.008	0.014	0.011	0.006	0.006	0.009	0.084	0.006	0.017
塩化物イオン					6.5	4.6	4.6	3.8	3.5	2.6	3.9	4.7	4.7	5.0	5.9	6.1	6.5	2.6	4.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）					63	56	55	54	54	44	55	60	60	63	64	59	64	44	57
ジェオスミン					0.000001	0.000002	0.000001	0.000005	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000005	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール					0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.79	0.98	1.10	0.94	0.75	1.59	0.73	0.92	0.76	0.83	0.77	1.17	1.59	0.73	0.94
pH値					7.53	7.77	7.69	7.63	8.00	7.63	7.90	7.77	7.55	7.60	7.74	7.90	8.00	7.53	7.73
臭				気	沼沢・藻	沼沢・藻	藻・沼沢	かび・藻	沼沢・藻	下水・薬品	沼沢・下水	沼沢・下水	沼沢・下水	沼沢・藻	沼沢・藻	藻・沼沢			
色				度	7.8	2.8	3.2	3.4	3.9	21	2.8	2.8	2.9	2.4	2.4	3.7	21	2.4	4.9
濁				度	2.0	2.6	3.7	3.0	4.4	61	2.9	3.9	3.3	2.0	2.1	2.4	61	2.0	7.8
臭気強度（TON）					4	5	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	5	2	3
従属栄養細菌					17000	23000	37000	18000	23000	76000	3800※	10000	14000	1600	2400	18000	76000	1600	20000
大腸菌群					670	12000	17000	4600	4600	26000	2400	7000	4400	1300	520	440	26000	440	6700
糞便性連鎖球菌					12	220	1400	560	430	1800	55	380	710	35	5.5	6.0	1800	5.5	470
嫌気性芽胞菌					6.7	0.0	100	58	2.5	23	2.0	19	18	5.5	6.8	13	100	0.0	21
硝酸態窒素					0.98	0.94	0.85	0.96	1.1	0.98	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	0.85	1.1
アンモニア態窒素					0.02未満	0.02	0.03	0.04	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン（溶存態）					0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール（溶存態）					0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
BOD					0.9	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	0.3	0.5	0.7	0.8	0.7	1.3	1.3	0.3	0.8
総アルカリ度					49	46	46	45	46	36	46	50	49	53	51	46	53	36	47
電気伝導率					16.0	14.3	14.6	14.1	13.6	11.4	14.2	15.5	15.7	16.1	16.4	15.4	16.4	11.4	14.8
溶存酸素						9.2			9.1			10.2			12.1		12.1	9.1	10.2
酸素飽和百分率						98.8			108			106			105		108	98.8	104
気				圧		1003			1014			1017			1021		1021	1003	1014

※ 10月14日採水

1. 水源水域
9) 相模川
中津川（第一鮎津橋）

採水年月日 採水時刻	4月1日 10:35	5月19日 10:04	6月3日 10:35	7月9日 10:00	8月5日 9:40	9月16日 10:00	10月7日 9:40	11月18日 10:00	12月15日 10:00	1月6日 10:05	2月3日 10:10	3月2日 10:30	最 高	最 低	平 均
天候	曇	雨	雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気温	13.3	18.9	21.1	20.3	28.3	23.6	18.6	20.9	12.8	11.6	5.3	9.9	28.3	5.3	17.1
水温	11.6	16.2	17.8	18.2	22.3	19.0	17.9	16.5	13.1	11.0	9.3	10.1	22.3	9.3	15.3
一般細菌	5800	4400	4900	3600	4800	1400	1100	3100	4000	1400	1900	1400	5800	1100	3200
大腸菌	250	330	1500	230	99	44	93	220	340	190	140	120	1500	44	300
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004			0.010			0.006		0.010	0.004未満	0.005
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.65			1.1			1.2			1.1		1.2	0.65	1.0
フッ素及びその化合物		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満		
鉄及びその化合物		0.10			0.04			0.08			0.66		0.66	0.04	0.22
マンガン及びその化合物		0.005			0.002			0.003			0.023		0.023	0.002	0.008
塩化物イオン		2.1			2.4			2.8			2.8		2.8	2.1	2.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		46			55			59			59		59	46	55
ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
pH値	7.60	7.75	7.66	7.68	7.89	7.70	7.84	7.84	7.60	7.70	7.75	7.76	7.89	7.60	7.73
臭気	下水・藻	藻・下水	下水・土	沼沢・藻	沼沢・藻	沼沢・生ぐさ	沼沢・藻	沼沢・下水	沼沢	沼沢・藻	藻・沼沢	下水・藻			
色度	3.1	2.1	3.0	1.7	1.6	3.8	1.5	1.6	1.2	1.2	2.9	0.9	3.8	0.9	2.1
濁度	0.9	2.0	3.6	0.9	0.6	3.9	0.8	0.9	0.6	0.6	12	0.5	12	0.5	2.3
臭気強度（TON）	4	3	2	4	3	2	3	3	2	2	2	2	4	2	3
従属栄養細菌	36000	47000	76000	18000	63000	38000	11000	22000	85000	7400	14000	22000	85000	7400	37000
大腸菌群	2600	16000	21000	11000	15000	17000	8100	6400	5500	2000	2000	1300	21000	1300	9000
糞便性連鎖球菌	110	890	1400	1000	370	240	360	380	380	150	130	100	1400	100	460
硝酸態窒素		0.65			1.1			1.2			1.1		1.2	0.65	1.0
アンモニア態窒素	0.02未満	0.02	0.05	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.02未満	0.02
ジェオスミン（溶存態）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
BOD		0.7			0.8			0.4			0.4		0.8	0.4	0.6
総アルカリ度	42	39	36	39	45	37	42	49	49	48	45	46	49	36	43
電気伝導率	12.7	10.8	10.6	11.7	12.7	10.5	12.0	14.6	15.1	14.1	14.0	13.9	15.1	10.5	12.7
溶存酸素		9.2			8.9			9.7			11.5		11.5	8.9	9.8
酸素飽和百分率		97.2			105			102			103		105	97.2	102
気圧		1003			1014			1017			1021		1021	1003	1014

1. 水源水域
9) 相模川
小鮎川（第二鮎津橋）

採水年月日 採水時刻	4月1日 10:10	5月19日 10:24	6月3日 11:00	7月9日 11:40	8月5日 9:20	9月16日 10:20	10月7日 9:20	11月18日 10:25	12月15日 10:20	1月6日 10:15	2月3日 10:30	3月2日 10:55	最 高	最 低	平 均
天候	曇	雨	雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
気温	13.8	18.8	20.6	21.1	32.9	25.5	20.4	21.6	13.4	12.4	11.4	11.9	32.9	11.4	18.7
水温	13.2	16.9	19.8	19.3	24.6	20.2	19.4	17.3	13.6	12.8	11.0	12.6	24.6	11.0	16.7
一般細菌	1800	6100	50000	6600	7200	6300	3800	3700	3900	520	580	3600	50000	520	7800
大腸菌	750	1000	4900	650	650	240	150	170	260	200	46	16	4900	16	750
亜硝酸態窒素		0.026			0.007			0.008			0.005		0.026	0.005	0.012
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.1			2.0			1.9			2.2		2.2	1.9	2.1
フッ素及びその化合物		0.05未満			0.05			0.05			0.05		0.05	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物		0.14			0.04			0.12			0.03		0.14	0.03	0.08
マンガン及びその化合物		0.008			0.003			0.006			0.003		0.008	0.003	0.005
塩化物イオン		4.8			5.3			5.0			5.7		5.7	4.8	5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		73			71※			78			84		84	71	77
ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.000003	0.000001未満	0.000008	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000008	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.82	1.13	2.40	1.27	0.82	0.63	0.59	0.81	0.60	0.69	0.62	0.90	2.40	0.59	0.94
pH値	7.80	7.78	7.69	7.73	8.32	7.81	7.83	7.89	7.61	7.96	7.66	7.87	8.32	7.61	7.83
臭気	沼沢・下水	下水・沼沢	沼沢	下水・沼沢	沼沢・藻	沼沢・下水	下水・沼沢	下水・沼沢	下水・沼沢	沼沢・生ぐさ	下水・腐敗	下水			
色度	5.4	3.5	9.3	4.1	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6	1.5	1.5	2.5	9.3	1.5	3.3
濁度	1.2	2.5	14	4.0	0.9	1.3	2.8	2.0	2.4	0.7	1.1	3.2	14	0.7	3.0
臭気強度（TON）	3	3	4	4	4	2	3	2	2	4	3	5	5	2	3
従属栄養細菌	57000	58000	400000	53000	88000	33000	21000	18000	15000	6000	6600	35000	400000	6000	66000
大腸菌群	3800	17000	160000	21000	20000	8400	15000	8200	9900	2400	1500	1400	160000	1400	22000
糞便性連鎖球菌	32	1100	7300	840	1300	680	350	480	1300	36	42	38	7300	32	1100
硝酸態窒素		2.1			2.0			1.9			2.2		2.2	1.9	2.1
アンモニア態窒素	0.02未満	0.03	0.08	0.08	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.08	0.02未満	0.02
ジェオスミン（溶存態）	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール（溶存態）	0.000002	0.000001未満	0.000008	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000008	0.000001未満	0.000001未満
BOD		1.1			1.1			0.5			0.3		1.1	0.3	0.8
総アルカリ度	58	52	47	51	65	62	62	59	60	63	60	58	65	47	58
電気伝導率	19.9	18.0	16.7	17.0	20.3	19.3	19.5	19.2	19.1	20.1	20.0	19.7	20.3	16.7	19.1
溶存酸素		9.0			8.9			9.5			11.2		11.2	8.9	9.7
酸素飽和百分率		96.5			108			102			104		108	96.5	103
気圧		1003			1014			1017			1021		1021	1003	1014

※ 8月11日採水

1. 水源水域

9) 相模川

貫抜川(貫抜橋)

採水年月日	5月19日	8月5日	11月18日	2月3日	最高	最低	平均
採水時刻	11:05	9:00	9:20	9:00			
天候	曇	晴	晴	曇			
気温	21.8	30.0	18.1	3.4	30.0	3.4	18.3
水温	17.7	24.6	17.5	7.8	24.6	7.8	16.9
一般細菌	9200	15000	40000	1500	40000	1500	16000
大腸菌	930	160	2100	160	2100	160	840
亜硝酸態窒素	0.011	0.005	0.023	0.008	0.023	0.005	0.012
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.93	1.6	1.8	1.8	0.93	1.4
フッ素及びその化合物	0.07	0.10	0.11	0.10	0.11	0.07	0.10
鉄及びその化合物	0.26	0.39	0.76	0.15	0.76	0.15	0.39
マンガン及びその化合物	0.023	0.031	0.033	0.015	0.033	0.015	0.026
塩化物イオン	5.1	4.4	11	7.3	11	4.4	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	69	120	74	120	60	81
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.46	1.41	2.05	0.89	2.05	0.89	1.45
pH値	7.87	7.77	7.83	7.82	7.87	7.77	7.82
臭気	下水	下水・沼沢	下水	下水			
色度	3.9	6.7	16	4.4	16	3.9	7.8
濁度	4.3	4.9	5.6	2.4	5.6	2.4	4.3
臭気強度(TON)	3	4	3	2	4	2	3
従属栄養細菌	120000	77000	130000	14000	130000	14000	85000
大腸菌群	20000	16000	63000	9900	63000	9900	27000
硝酸態窒素	1.3	0.92	1.6	1.8	1.8	0.92	1.4
アンモニア態窒素	0.02	0.02未満	0.17	0.02未満	0.17	0.02未満	0.05
BOD	1.8	1.7	1.1	0.9	1.8	0.9	1.4
総アルカリ度	49	58	104	59	104	49	68
電気伝導率	15.2	16.1	29.7	18.9	29.7	15.2	20.0
溶存酸素	9.3	9.1	9.7	12.2	12.2	9.1	10.1
酸素飽和百分率	101	111	104	105	111	101	105
気圧	1003	1014	1017	1021	1021	1003	1014

2. 水道施設
1) 飯泉取水管理事務所
原水（導水管）

項 目		4月8日 9:00	4月16日 9:00	4月22日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月14日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月11日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月15日 9:00	7月22日 9:00	7月28日 9:00	8月6日 9:00
天 候		雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴
気 温		4.5	16.0	18.1	20.8	21.0	25.3	23.1	24.0	24.5	23.2	23.1	25.5	19.6	23.3	31.0	31.0	30.0	32.3
水 温		11.3	12.3	14.7	15.1	16.6	16.9	18.2	18.1	19.5	18.2	19.6	20.1	19.5	18.7	21.4	21.4	23.0	24.3
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	11000	5100	3300	2100	3000	6300	4500	3100	4100	1900	30000以上	3200	6500	7300	9400	11000	9300	15000
	大 腸 菌	620	160	200	62	99	200	290	120	84	98	400	72	260	260	130	620	170	96
	カドミウム及びその化合物							0.0003未満											
	水銀及びその化合物							0.00005未満											
	セレン及びその化合物							0.001未満											
	鉛 及 び そ の 化 合 物							0.001未満											
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物							0.001未満											
	六 価 ク ロ ム 化 合 物							0.001未満											
	亜 硝 酸 態 窒 素							0.005											
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ											0.001未満※							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.79											
	フッ素及びその化合物							0.09											
	ホウ素及びその化合物							0.02未満											
	四 塩 化 炭 素							0.0002未満											
	1,4- ジ オ キ サ ン							0.001未満											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン							0.001未満											
	ジ ク ロ ロ メ タ ン							0.001未満											
	テトラクロロエチレン							0.001未満											
	トリクロロエチレン							0.001未満											
	ベ ン ゼ ン							0.001未満											
	塩 素 酸							0.02未満											
	臭 素 酸							0.001未満											
	亜鉛及びその化合物							0.01未満											
	アルミニウム及びその化合物							0.27											
	鉄 及 び そ の 化 合 物							0.27											
	銅 及 び そ の 化 合 物							0.01未満											
	ナトリウム及びその化合物							6.8											
	マンガン及びその化合物							0.013											
	塩 化 物 イ オ ン							4.0											
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）							59											
	蒸 発 残 留 物							123											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.01未満													0.01未満				
	フ ェ ノ ール 類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.73						0.77				1.00			0.83				
	pH 値	7.88	7.98	7.87	7.90	7.87	7.92	7.87	7.89	8.00	7.87	7.87	7.93	7.76	7.99	7.92	7.92	7.90	8.02
	臭 気	沼沢 下水	下水	藻 下水	藻	沼沢 下水	沼沢 藻	沼沢	下水	沼沢 下水	沼沢	下水 沼沢	沼沢 下水	沼沢 下水	沼沢	沼沢 土	沼沢	沼沢	沼沢 藻
	色 度	3.0	2.5	3.3	2.1	1.9	3.4	3.4	2.3	2.5	2.6	5.4	2.6	3.0	3.1	11	6.9	3.2	2.6
	濁 度	3.7	4.2	7.7	3.2	2.6	7.5	3.8	2.9	2.1	2.9	10	2.8	2.8	6.2	34	21	5.8	1.8

※ 6月4日採水

2. 水道施設
1) 飯泉取水管理事務所
原水（導水管）

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月8日 9:00	9月14日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月7日 9:00	10月15日 9:00	10月21日 9:00	10月27日 9:00	11月4日 9:00	11月12日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候		晴	晴	曇	雨	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇
気 温		30.8	28.2	22.7	24.0	21.4	24.7	22.0	22.4	19.0	18.2	18.8	20.7	13.8	14.1	17.8	11.1	9.5	7.6
水 温		24.0	23.0	21.5	22.0	20.6	19.6	18.3	18.9	16.6	16.1	16.5	15.9	14.3	14.9	15.7	14.3	12.2	11.2
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	13000	19000	6600	89000	15000	7600	1300	3700	2000	890	2000	2300	5900	3800	1300	13000	1400	5700
	大 腸 菌	140	410	450	2700	810	180	86	200	110	160	190	190	250	190	440	280	220	200
	カドミウム及びその化合物		0.0003未満											0.0003未満					
	水銀及びその化合物		0.00005未満											0.00005未満					
	セレン及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	鉛 及 び そ の 化 合 物		0.001未満											0.001未満					
	ヒ素及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	六価クロム化合物		0.001未満											0.001未満					
	亜硝酸態窒素		0.004											0.004未満					
	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満													0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.75											0.90					
	フッ素及びその化合物		0.10											0.11					
	ホウ素及びその化合物		0.02未満											0.02未満					
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満											0.0002未満					
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満											0.001未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満											0.001未満					
	テトラクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	トリクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	ベ ン ゼ ン		0.001未満											0.001未満					
	塩 素 酸		0.02未満											0.02未満					
	臭 素 酸		0.001未満											0.001未満					
	亜鉛及びその化合物		0.01未満											0.01未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.20											0.07					
	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.21											0.07					
	銅 及 び そ の 化 合 物		0.01未満											0.01未満					
	ナトリウム及びその化合物		6.9											7.2					
	マンガン及びその化合物		0.012											0.006					
	塩 化 物 イ オ ン		3.8											4.2					
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		63											63					
	蒸 発 残 留 物		116											125					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満		0.000003							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000002							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.01未満							
	フ ェ ノ ール 類											0.0005未満							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.83		2.72							0.52		0.62				0.66	
	pH 値	7.93	7.74	7.77	7.60	7.67	7.91	7.99	7.92	7.92	7.94	7.91	7.99	7.99	7.92	7.91	7.95	7.96	7.95
	臭 気	沼沢 下水	沼沢	沼沢	土	沼沢 下水	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢
	色 度	2.5	3.3	2.4	18	5.4	3.8	2.0	1.9	2.0	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.7	1.4
	濁 度	1.5	3.8	2.2	120	9.3	12	2.8	2.1	2.3	1.2	1.1	1.0	1.6	2.2	1.9	1.4	1.2	1.0

2. 水道施設
1) 飯泉取水管理事務所
原水（導水管）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月6日 9:00	1月14日 9:00	1月20日 9:00	1月26日 9:00	2月3日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月2日 9:00	3月10日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
天 候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	243			
気 温		11.1	7.5	7.8	2.5	2.4	1.2	2.6	3.2	3.5	7.2	5.9	6.6	9.4	11.3	12.9	243	32.7	-0.1	16.8
水 温		12.9	11.1	10.8	9.1	7.6	7.5	8.7	7.8	8.8	9.6	8.9	9.9	9.0	10.7	10.9	243	24.5	7.2	15.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	2400※	7500	1700	1700	2100	900	1300	1400	1900	4900	2800	7200	3100	5500	4400	51	89000	890	7000
	大 腸 菌	190	220	210	220	330	240	200	160	280	210	130	330	220	99	210	51	2700	62	280
	カドミウム及びその化合物									0.0003未満							4	0.0003未満		
	水銀及びその化合物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	セレン及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	鉛 及 び 其 の 化 合 物									0.001未満							4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	六価クロム化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素									0.004							4	0.005	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン														0.001未満		4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.78							4	0.90	0.75	0.81
	フッ素及びその化合物									0.09							4	0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物									0.02未満							4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素									0.0002未満							4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	トリクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	ベ ン ゼ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	塩 素 酸									0.02未満							4	0.02未満		
	臭 素 酸									0.001未満							4	0.001未満		
	亜鉛及びその化合物									0.01未満							4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物									0.19							4	0.27	0.07	0.18
	鉄 及 び 其 の 化 合 物									0.19							4	0.27	0.07	0.19
	銅 及 び 其 の 化 合 物									0.01未満							4	0.01未満		
	ナトリウム及びその化合物									6.7							4	7.2	6.7	6.9
	マンガン及びその化合物									0.008							4	0.013	0.006	0.010
	塩 化 物 イ オ ン									4.7							4	4.7	3.8	4.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）									55							4	63	55	60
	蒸 発 残 留 物									107							4	125	107	118
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジ ェ オ ス ミ ン					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤					0.01未満											4	0.01未満		
	フ ェ ノ ール 類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.56				0.63					0.56		12	2.72	0.52	0.87
	pH 値	7.91	7.92	7.94	7.95	7.93	8.07	7.98	7.85	7.97	7.97	7.90	7.90	7.92	7.98	7.99	243	8.07	7.44	7.89
	臭 気	下水	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	下水	沼沢	沼沢	沼沢 藻	243			
	色 度	2.0	1.4	1.5	1.5	1.7	1.3	1.3	1.4	3.0	2.5	1.4	5.3	3.7	1.6	4.4	243	38	1.2	3.2
	濁 度	2.8	1.4	1.8	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	4.4	3.3	1.4	14	6.2	1.8	8.7	243	220	0.7	8.1

※ 12月17日採水

2. 水道施設
1) 飯泉取水管理事務所
原水（導水管）

項 目		4月8日 9:00	4月16日 9:00	4月22日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月14日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月11日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月15日 9:00	7月22日 9:00	7月28日 9:00	8月6日 9:00
天 候		雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴
気 温		4.5	16.0	18.1	20.8	21.0	25.3	23.1	24.0	24.5	23.2	23.1	25.5	19.6	23.3	31.0	31.0	30.0	32.3
水 温		11.3	12.3	14.7	15.1	16.6	16.9	18.2	18.1	19.5	18.2	19.6	20.1	19.5	18.7	21.4	21.4	23.0	24.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物							0.0002未満											
	ウラン及びその化合物							0.0002未満											
	ニッケル及びその化合物							0.001未満											
	1,2-ジクロロエタン							0.0002未満											
	ト ル エ ン							0.001未満											
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.005未満													0.005未満				
	1,1,1-トリクロロエタン							0.001未満											
	メチル-tert-ブチルエーテル							0.001未満											
	臭気強度（TON）	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	従 属 栄 養 細 菌	110000						73000				110000			62000				
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン							0.001未満											
	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	ア ク リ ル ア ミ ド											0.00002未満							
	キ シ レ ン							0.001未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)											0.000005未満							
	パーフルオロオktan酸(PFOA)											0.000005未満							
	嫌 気 性 芽 胞 菌							53											
	溶 存 鉄							0.06											
	溶 存 マ ン ガ ン							0.006											
	臭 化 物 イ オ ン							0.05未満											
	硫 酸 イ オ ン							11											
	アンモニア態窒素	0.02						0.02未満				0.02未満			0.02未満※				
	総 ア ル カ リ 度	53	52	48	53	57	50	54	57	60	56	57	62	56	53	58	50	55	60
	電 気 伝 導 率	14.1	14.3	13.2	14.2	15.5	14.4	14.5	15.5	15.6	14.8	15.5	16.1	15.3	14.1	15.2	13.3	14.5	15.2
	紫外線吸光度（260nm）	0.086	0.082	0.085	0.074	0.069	0.105	0.097	0.088	0.099	0.099	0.117	0.099	0.104	0.111	0.096	0.104	0.092	0.094
	総トリハロメタン生成能							0.020											
	クロロホルム生成能							0.017											
	ブロモジクロロメタン生成能							0.003											
	ジブロモクロロメタン生成能							0.001未満											
	ブロモホルム生成能							0.001未満											
	クロロ酢酸生成能							0.002未満											
	ジクロロ酢酸生成能							0.011											
	トリクロロ酢酸生成能							0.016											
	ブロモクロロ酢酸生成能							0.002未満											
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能							0.002未満											
	ジブロモ酢酸生成能							0.002未満											
	抱水クロラール生成能							0.004											
	ジクロロアセトニトリル生成能							0.002											
	シクロヘキシルアミン											0.0005未満							

※ 7月15日採水

2. 水道施設
1) 飯泉取水管理事務所
原水（導水管）

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月8日 9:00	9月14日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月7日 9:00	10月15日 9:00	10月21日 9:00	10月27日 9:00	11月4日 9:00	11月12日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候		晴	晴	曇	雨	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇
気 温		30.8	28.2	22.7	24.0	21.4	24.7	22.0	22.4	19.0	18.2	18.8	20.7	13.8	14.1	17.8	11.1	9.5	7.6
水 温		24.0	23.0	21.5	22.0	20.6	19.6	18.3	18.9	16.6	16.1	16.5	15.9	14.3	14.9	15.7	14.3	12.2	11.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		0.0002未満											0.0002未満					
	ウラン及びその化合物		0.0002未満											0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満											0.0002未満					
	ト ル エ ン		0.001未満											0.001未満					
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）											0.005未満							
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満											0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満											0.001未満					
	臭気強度（TON）	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	従 属 栄 養 細 菌		130000		230000							19000		15000				13000	
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	ア ク リ ル ア ミ ド													0.001未満					
	キ シ レ ン		0.001未満											0.001未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)				0.000005未満													0.000005未満	
	パーフルオロオktan酸 (PFOA)				0.000005未満													0.000005	
	嫌 気 性 芽 胞 菌		13											24					
	溶 存 鉄		0.05											0.02					
	溶 存 マ ン ガ ン		0.004											0.003					
	臭 化 物 イ オ ン		0.05未満											0.05未満					
	硫 酸 イ オ ン		9.8											10					
	アンモニア態窒素		0.02未満		0.02未満							0.02未満		0.02未満				0.02未満	
	総 ア ル カ リ 度	61	59	66	36	50	53	56	57	58	58	63	62	60	60	60	62	63	59
	電 気 伝 導 率	15.9	15.3	16.8	9.4	12.7	13.8	14.5	14.9	14.9	15.3	16.3	16.2	16.2	16.3	16.3	16.6	16.6	16.4
	紫外線吸光度（260nm）	0.092	0.110	0.091	0.221	0.147	0.101	0.075	0.072	0.072	0.064	0.062	0.060	0.068	0.073	0.073	0.063	0.07	0.058
	総トリハロメタン生成能		0.020											0.011					
	クロロホルム生成能		0.017											0.009					
	ブロモジクロロメタン生成能		0.003											0.002					
	ジブロモクロロメタン生成能		0.001未満											0.001未満					
	ブロモホルム生成能		0.001未満											0.001未満					
	クロロ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	ジクロロ酢酸生成能		0.010											0.005					
	トリクロロ酢酸生成能		0.016											0.009					
	ブロモクロロ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能		0.002未満											0.002未満					
	ジブロモ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	抱水クロラール生成能		0.004											0.003					
	ジクロロアセトニトリル生成能		0.002											0.001					
	シクロヘキシルアミン				0.0005未満													0.0005未満	

2. 水道施設
1) 飯泉取水管理事務所
原水（導水管）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月6日 9:00	1月14日 9:00	1月20日 9:00	1月26日 9:00	2月3日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月2日 9:00	3月10日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
天 候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	243			
気 温		11.1	7.5	7.8	2.5	2.4	1.2	2.6	3.2	3.5	7.2	5.9	6.6	9.4	11.3	12.9	243	32.7	-0.1	16.8
水 温		12.9	11.1	10.8	9.1	7.6	7.5	8.7	7.8	8.8	9.6	8.9	9.9	9.0	10.7	10.9	243	24.5	7.2	15.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ト ル エ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）					0.005未満											4	0.005未満		
	1,1,1-トリクロロエタン									0.001未満							4	0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル									0.001未満							4	0.001未満		
	臭気強度（TON）	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	243	4	1	1
	従 属 栄 養 細 菌					11000				3300※					39000		12	230000	3300	68000
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	バ リ ウ ム									0.005未満							4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン									0.004未満							4	0.004未満		
	ア ク リ ル ア ミ ド																2			
	キ シ レ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	パーフルオロオktan酸(PFOA)														0.000005未満		4	0.000005	0.000005未満	0.000005未満
	嫌 気 性 芽 胞 菌									44							4	53	13	34
	溶 存 鉄									0.06							4	0.06	0.02	0.05
	溶 存 マ ン ガ ン									0.005							4	0.006	0.003	0.005
	臭 化 物 イ オ ン									0.05未満							4	0.05未満		
	硫 酸 イ オ ン									9.7							4	11	9.7	10
	アンモニア態窒素					0.02未満				0.02未満					0.02未満		12	0.02	0.02未満	0.02未満
	総 ア ル カ リ 度	56	56	58	56	55	58	56	56	50	51	54	42	48	55	52	51	66	36	56
	電 気 伝 導 率	14.9	15.4	15.7	15.8	16.2	16.2	16.0	16.0	14.4	14.4	15.4	12.0	13.5	15.0	14.9	51	16.8	9.4	15.0
	紫外線吸光度（260nm）	0.079	0.060	0.057	0.054	0.061	0.054	0.059	0.058	0.081	0.071	0.059	0.126	0.093	0.063	0.079	51	0.221	0.054	0.085
	総トリハロメタン生成能									0.017							4	0.020	0.011	0.017
	クロロホルム生成能									0.014							4	0.017	0.009	0.014
	ブロモジクロロメタン生成能									0.003							4	0.003	0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン生成能									0.001未満							4	0.001未満		
	ブロモホルム生成能									0.001未満							4	0.001未満		
	クロロ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	ジクロロ酢酸生成能									0.007							4	0.011	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸生成能									0.009							4	0.016	0.009	0.013
	ブロモクロロ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能									0.002未満							4	0.002未満		
	ジブロモ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	抱水クロラール生成能									0.003							4	0.004	0.003	0.004
	ジクロロアセトニトリル生成能									0.001							4	0.002	0.001	0.002
	シクロヘキシルアミン														0.0005未満		4	0.0005未満		

※ 2月23日採水

2. 水道施設
2) 社家取水管理事務所
原水（吸水井）

項 目		4月8日 9:00	4月15日 9:00	4月20日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月12日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月10日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月15日 9:00	7月22日 9:00	7月28日 9:00	8月4日 9:00
天 候		雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇
気 温		3.1	18.7	18.2	19.9	18.8	18.8	23.2	22.9	23.8	25.3	23.4	24.5	19.5	23.7	30.5	30.1	30.1	30.0
水 温		11.1	13.4	13.3	14.3	16.1	15.9	18.1	18.6	20.3	19.3	20.7	21.0	20.9	19.8	22.6	21.7	21.7	24.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	2000	580	350	410	1000	1400	660	800	360	630	720	940	610	380	700	4000	3300	2000
	大 腸 菌	130	91	16	25	520	74	50	72	31	63	76	88	64	41	50	71	74	42
	カドミウム及びその化合物							0.0003未満											
	水銀及びその化合物							0.00005未満											
	セレン及びその化合物							0.001未満											
	鉛 及 び そ の 化 合 物							0.001未満											
	ヒ素及びその化合物							0.001未満											
	六 価 ク ロ ム 化 合 物							0.001未満											
	亜 硝 酸 態 窒 素							0.006											
	シアン化物イオン及び塩化シアン											0.001未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							1.1											
	フッ素及びその化合物							0.08											
	ホウ素及びその化合物							0.02未満											
	四 塩 化 炭 素							0.0002未満											
	1,4- ジ オ キ サ ン							0.001未満											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン							0.001未満											
	ジ ク ロ ロ メ タ ン							0.001未満											
	テトラクロロエチレン							0.001未満											
	トリクロロエチレン							0.001未満											
	ベ ン ゼ ン							0.001未満											
	塩 素 酸							0.02未満											
	臭 素 酸							0.001未満											
	亜鉛及びその化合物							0.10未満											
	アルミニウム及びその化合物							0.10											
	鉄 及 び そ の 化 合 物							0.10											
	銅 及 び そ の 化 合 物							0.10未満											
	ナトリウム及びその化合物							6.2											
	マンガン及びその化合物							0.007											
	塩 化 物 イ オ ン							4.4											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							58											
	蒸 発 残 留 物							105											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001						0.000001未満				0.000001未満			0.000003				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001				0.000001			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.01未満													0.01未満				
	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.76						0.68				0.84			0.90				
	pH 値	7.60	7.51	7.74	7.63	7.69	7.75	7.75	7.67	7.50	7.72	7.65	7.58	7.63	7.64	7.77	7.69	7.69	7.70
	臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	かび	かび	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	かび	沼沢	沼沢	沼沢
	色 度	2.7	3.0	2.7	2.2	2.2	2.4	2.2	2.2	2.5	2.8	2.6	2.8	2.8	3.2	2.8	9.4	9.4	2.5
	濁 度	2.9	2.2	2.5	2.4	2.2	2.6	2.0	1.9	2.4	3.0	2.6	2.4	2.4	3.1	1.9	17	17	1.8

2. 水道施設
2) 社家取水管理事務所
原水（吸水井）

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月24日 9:00	9月2日 9:00	9月10日 9:00	9月16日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月7日 9:00	10月15日 9:00	10月21日 9:00	10月27日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気 温		30.0	24.8	24.8	22.8	22.8	21.2	21.2	18.2	18.2	18.0	18.0	15.3	15.3	18.7	18.7	10.3	10.3	11.6
水 温		24.7	23.6	23.6	20.4	20.4	18.7	18.7	17.3	17.3	17.5	17.5	15.8	15.8	16.9	16.9	13.5	13.5	12.9
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	370	3100	2400	2200	5900	1100	610	1200	450	2200	460	720	1600	1000	15000	480	500	510
	大 腸 菌	43	39	40	110	340	870	54	70	45	130	58	250	200	110	71	140	49	36
	カドミウム及びその化合物		0.0003未満											0.0003未満					
	水銀及びその化合物		0.00005未満											0.00005未満					
	セレン及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	鉛 及 び そ の 化 合 物		0.001未満											0.001未満					
	ヒ素及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	六価クロム化合物		0.001未満											0.001未満					
	亜硝酸態窒素		0.007											0.004未満					
	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満													0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1											1.4					
	フッ素及びその化合物		0.08											0.09					
	ホウ素及びその化合物		0.02未満											0.02未満					
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満											0.0002未満					
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満											0.001未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満											0.001未満					
	テトラクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	トリクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	ベ ン ゼ ン		0.001未満											0.001未満					
	塩 素 酸		0.02未満											0.02未満					
	臭 素 酸		0.001未満											0.001未満					
	亜鉛及びその化合物		0.01未満											0.01未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.08											0.06					
	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.09											0.06					
	銅 及 び そ の 化 合 物		0.01未満											0.01未満					
	ナトリウム及びその化合物		6.4											6.5					
	マンガン及びその化合物		0.006											0.004					
	塩 化 物 イ オ ン		4.1											4.4					
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		62											64					
	蒸 発 残 留 物		118											117					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000002		0.000004							0.000001		0.000001				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000001							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.01未満							
	フ ェ ノ ー ル 類											0.0005未満							
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.76		0.75							0.56		0.64				0.57	
	pH 値	7.70	7.68	7.68	7.69	7.69	7.82	7.82	7.84	7.84	7.65	7.65	7.67	7.67	7.67	7.67	7.70	7.70	7.82
	臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	油様	油様	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢
	色 度	2.5	2.2	2.2	21	21	3.8	3.8	3.0	3.0	1.9	1.9	2.1	2.1	2.5	2.5	2.2	2.2	2.3
	濁 度	1.8	1.6	1.6	56	56	5.0	5.0	2.1	2.1	1.5	1.5	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.9	2.5

2. 水道施設
2) 社家取水管理事務所
原水 (吸水井)

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月6日 9:00	1月13日 9:00	1月20日 9:00	1月25日 9:00	2月3日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月2日 9:00	3月9日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
天 候	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	243			
気 温		11.6	7.5	7.5	4.9	4.9	3.4	3.4	4.4	4.4	5.7	5.7	9.5	9.5	11.2	13.5	243	31.8	1.9	16.7
水 温		12.9	11.1	11.1	7.4	7.4	8.8	8.8	8.1	8.1	8.7	8.7	8.6	8.6	10.7	11.3	243	24.7	7.1	15.9
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	850	1300	920	340	2700	890	580	340	680	1100	680	840	860	920	870	51	15000	340	1500
	大 腸 菌	84	650	240	74	330	71	96	45	79	120	270	120	980	100	63	51	980	16	150
	カドミウム及びその化合物									0.0003未満							4	0.0003未満		
	水銀及びその化合物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	セレン及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物									0.001未満							4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物									0.001未満							4	0.001未満		
	亜 硝 酸 態 窒 素									0.004							4	0.007	0.004未満	0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン														0.001未満		4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.0							4	1.4	1.0	1.2
	フッ素及びその化合物									0.08							4	0.09	0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物									0.02未満							4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素									0.0002未満							4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	トリクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	ベ ン ゼ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	塩 素 酸									0.02未満							4	0.02未満		
	臭 素 酸									0.001未満							4	0.001未満		
	亜鉛及びその化合物									0.01未満							4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物									0.06							4	0.10	0.06	0.08
	鉄 及 び そ の 化 合 物									0.07							4	0.10	0.06	0.08
	銅 及 び そ の 化 合 物									0.01未満							4	0.01未満		
	ナトリウム及びその化合物									6.2							4	6.5	6.2	6.3
	マンガン及びその化合物									0.005							4	0.007	0.004	0.006
	塩 化 物 イ オ ン									4.4							4	4.4	4.1	4.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									56							4	64	56	60
	蒸 発 残 留 物									106							4	118	105	112
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジ ェ オ ス ミ ン					0.000001				0.000001					0.000002		12	0.000004	0.000001未満	0.000001
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤					0.01未満											4	0.01未満		
	フ ェ ノ ー ル 類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.72				0.72					0.67		12	0.90	0.56	0.71
	pH 値	7.82	7.84	7.84	7.12	7.12	7.85	7.85	7.58	7.58	7.67	7.67	7.66	7.66	7.60	7.75	243	7.86	7.12	7.69
	臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	下水	下水	沼沢	沼沢	243			
	色 度	2.3	2.0	2.0	2.6	2.6	2.1	2.1	2.3	2.3	3.0	3.0	4.7	4.7	2.1	2.1	243	49	1.9	3.9
	濁 度	2.5	1.8	1.8	2.3	2.3	2.2	2.2	3.8	3.8	2.7	2.7	5.0	5.0	2.0	1.6	243	160	1.2	6.3

2. 水道施設
2) 社家取水管理事務所
原水（吸水井）

項 目		4月8日 9:00	4月15日 9:00	4月20日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月12日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月10日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月15日 9:00	7月22日 9:00	7月28日 9:00	8月4日 9:00
天 候		雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇
気 温		3.1	18.7	18.2	19.9	18.8	18.8	23.2	22.9	23.8	25.3	23.4	24.5	19.5	23.7	30.5	30.1	30.1	30.0
水 温		11.1	13.4	13.3	14.3	16.1	15.9	18.1	18.6	20.3	19.3	20.7	21.0	20.9	19.8	22.6	21.7	21.7	24.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物							0.0002未満											
	ウラン及びその化合物							0.0002未満											
	ニッケル及びその化合物							0.001未満											
	1,2-ジクロロエタン							0.0002未満											
	ト ル エ ン							0.001未満											
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.005未満													0.005未満				
	1,1,1-トリクロロエタン							0.001未満											
	メチル-tert-ブチルエーテル							0.001未満											
	臭気強度（TON）	2	2	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	従 属 栄 養 細 菌	20000						25000					7700			8800			
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン							0.001未満											
	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	ア ク リ ル ア ミ ド											0.00002未満							
	キ シ レ ン							0.001未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)											0.000005未満							
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005未満							
	嫌 気 性 芽 胞 菌							25											
	溶 存 鉄							0.02											
	溶 存 マ ン ガ ン							0.002											
	臭 化 物 イ オ ン							0.05未満											
	硫 酸 イ オ ン							14											
	アンモニア態窒素	0.02未満						0.02未満				0.02未満			0.02未満				
	総 ア ル カ リ 度	52	47	44	48	47	49	46	48	46	47	52	51	52	48	48	40	40	48
	電 気 伝 導 率	15.5	15.1	14.8	14.8	14.8	14.7	14.9	14.8	15.2	15.2	15.6	15.7	16.0	14.5	15.2	12.6	12.6	15.1
	紫 外 線 吸 光 度	0.087	0.101	0.078	0.068	0.083	0.088	0.080	0.074	0.089	0.093	0.088	0.088	0.104	0.105	0.094	0.135	0.098	0.076
	総トリハロメタン生成能							0.013											
	クロロホルム生成能							0.009											
	ブロモジクロロメタン生成能							0.004											
	ジブロモクロロメタン生成能							0.001未満											
	ブロモホルム生成能							0.001未満											
	クロロ酢酸生成能							0.002未満											
	ジクロロ酢酸生成能							0.006											
	トリクロロ酢酸生成能							0.008											
	ブロモクロロ酢酸生成能							0.002未満											
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能							0.002未満											
	ジブロモ酢酸生成能							0.002未満											
	抱水クロラール生成能							0.003											
	ジクロロアセトニトリル生成能							0.001											
	シクロヘキシルアミン											0.0005未満							

2. 水道施設
2) 社家取水管理事務所
原水（吸水井）

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月24日 9:00	9月2日 9:00	9月10日 9:00	9月16日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月7日 9:00	10月15日 9:00	10月21日 9:00	10月27日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気 温		30.0	24.8	24.8	22.8	22.8	21.2	21.2	18.2	18.2	18.0	18.0	15.3	15.3	18.7	18.7	10.3	10.3	11.6
水 温		24.7	23.6	23.6	20.4	20.4	18.7	18.7	17.3	17.3	17.5	17.5	15.8	15.8	16.9	16.9	13.5	13.5	12.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		0.0002未満											0.0002未満					
	ウラン及びその化合物		0.0002未満											0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満											0.0002未満					
	ト ル エ ン		0.001未満											0.001未満					
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）											0.005未満							
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満											0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満											0.001未満					
	臭気強度（TON）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	従 属 栄 養 細 菌		36000		20000							4600		6000				5600	
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	ア ク リ ル ア ミ ド																0.00002未満		
	キ シ レ ン		0.001未満											0.001未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				0.000005未満													0.000005未満	
	パーフルオロオktan酸(PFOA)				0.000005未満													0.000005未満	
	嫌 気 性 芽 胞 菌		11											16					
	溶 存 鉄		0.02											0.02					
	溶 存 マ ン ガ ン		0.002											0.001					
	臭 化 物 イ オ ン		0.05未満											0.05未満					
	硫 酸 イ オ ン		14											16					
	アンモニア態窒素		0.02未満		0.02未満							0.02未満		0.02未満				0.02未満	
	総 ア ル カ リ 度	48	54	54	38	38	41	41	50	50	49	49	52	52	52	52	53	53	50
	電 気 伝 導 率	15.1	16.7	16.7	11.9	11.9	13.2	13.2	14.3	14.3	15.6	15.6	16.5	16.5	16.3	16.3	16.5	16.5	16.3
	紫 外 線 吸 光 度	0.084	0.082	0.082	0.086	0.190	0.106	0.078	0.073	0.064	0.063	0.059	0.055	0.060	0.059	0.061	0.065	0.062	0.061
	総トリハロメタン生成能		0.015											0.012					
	クロロホルム生成能		0.010											0.007					
	ブロモジクロロメタン生成能		0.004											0.004					
	ジブロモクロロメタン生成能		0.001											0.001					
	ブロモホルム生成能		0.001未満											0.001未満					
	クロロ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	ジクロロ酢酸生成能		0.007											0.004					
	トリクロロ酢酸生成能		0.010											0.007					
	ブロモクロロ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能		0.002未満											0.002未満					
	ジブロモ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	抱水クロラール生成能		0.003											0.003					
	ジクロロアセトニトリル生成能		0.001											0.001					
	シクロヘキシルアミン				0.0005未満													0.0005未満	

2. 水道施設
2) 社家取水管理事務所
原水（吸水井）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月6日 9:00	1月13日 9:00	1月20日 9:00	1月25日 9:00	2月3日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月2日 9:00	3月9日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
	天 候	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	243			
	気 温	11.6	7.5	7.5	4.9	4.9	3.4	3.4	4.4	4.4	5.7	5.7	9.5	9.5	11.2	13.5	243	31.8	1.9	16.7
	水 温	12.9	11.1	11.1	7.4	7.4	8.8	8.8	8.1	8.1	8.7	8.7	8.6	8.6	10.7	11.3	243	24.7	7.1	15.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ト ル エ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）					0.005未満											4	0.005未満		
	1,1,1-トリクロロエタン									0.001未満							4	0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル									0.001未満							4	0.001未満		
	臭気強度（TON）	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	243	10	1	2
	従 属 栄 養 細 菌					14000				18000※					15000		12	36000	4600	15000
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	バ リ ウ ム									0.005未満							4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン									0.004未満							4	0.004未満		
	ア ク リ ル ア ミ ド																2			
	キ シ レ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	嫌 気 性 芽 胞 菌									61							4	61	11	28
	溶 存 鉄									0.02							4	0.02	0.02	0.02
	溶 存 マ ン ガ ン									0.002							4	0.002	0.001	0.002
	臭 化 物 イ オ ン									0.05未満							4	0.05未満		
	硫 酸 イ オ ン									12							4	16	12	14
	アンモニア態窒素					0.02未満				0.02未満					0.02未満		12	0.02未満		
	総 ア ル カ リ 度	50	55	55	52	52	54	54	50	50	50	50	48	48	53	51	51	55	38	49
	電 気 伝 導 率	16.3	16.5	16.5	17.2	17.2	16.8	16.8	13.9	13.9	16.0	16.0	14.4	14.4	15.8	15.8	51	17.2	11.9	15.3
	紫 外 線 吸 光 度	0.072	0.061	0.059	0.057	0.067	0.058	0.056	0.056	0.061	0.089	0.073	0.064	0.081	0.065	0.065	51	0.190	0.055	0.078
	総トリハロメタン生成能									0.016							4	0.016	0.012	0.014
	クロロホルム生成能									0.012							4	0.012	0.007	0.010
	ブロモジクロロメタン生成能									0.004							4	0.004	0.004	0.004
	ジブロモクロロメタン生成能									0.001未満							4	0.001	0.001未満	0.001未満
	ブロモホルム生成能									0.001未満							4	0.001未満		
	クロロ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	ジクロロ酢酸生成能									0.006							4	0.007	0.004	0.006
	トリクロロ酢酸生成能									0.009							4	0.010	0.007	0.009
	ブロモクロロ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能									0.002未満							4	0.002未満		
	ジブロモ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	抱水クロラール生成能									0.004							4	0.004	0.003	0.003
	ジクロロアセトニトリル生成能									0.001							4	0.001	0.001	0.001
	シクロヘキシルアミン														0.0005未満		4	0.0005未満		

※ 2月23日採水

2. 水道施設
3) 伊勢原浄水場
原水（着水井）

項 目	4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月21日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月11日 9:00	5月20日 9:00	5月25日 9:00	6月1日 9:00	6月9日 9:00	6月17日 9:00	6月22日 9:00	7月2日 9:00	7月8日 9:00	7月14日 9:00	7月21日 9:00	7月28日 9:00	8月3日 9:00	8月11日 9:00
天 候	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	曇
気 温	3.8	10.8	19.6	19.8	18.4	17.8	22.8	24.5	24.7	19.4	23.2	24.0	22.8	22.1	30.4	30.3	29.3	30.3	28.6
水 温	12.4	12.9	15.7	15.0	17.0	16.4	17.9	18.2	20.6	19.0	20.1	18.7	20.4	18.9	22.1	20.4	22.5	23.3	23.3
一 般 細 菌	4400	1500	6900	2400	13000	3500	4000	8800	5200	7900	5300	3500	15000	8600	6000	8600	11000	7400	21000
大 腸 菌	260	110	820	60	310	190	200	140	120	210	130	88	500	130	84	4800	280	90	220
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.70						0.79				0.77			0.89					
pH 値	7.58	7.61	7.74	7.80	7.79	7.75	7.68	7.67	7.67	7.64	7.67	7.68	7.56	7.74	7.81	7.82	7.76	7.74	7.60
臭 気	下水	下水	土	藻	藻	沼沢	沼沢	下水	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	下水	沼沢	沼沢 なし	土	沼沢 下水	沼沢	なし
色 度	2.7	2.0	8.4	2.0	2.0	2.3	2.8	3.2	2.7	2.9	2.4	2.5	5.1	3.1	2.6	8.9	4.1	2.8	2.9
濁 度（積分球式）	3.3	3.3	36	3.0	3.6	3.4	4.9	4.2	3.0	4.6	2.7	2.7	9.1	5.6	4.1	36	8.4	4.8	3.8
臭気強度（TON）	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0
従 属 栄 養 細 菌	130000						110000				110000			59000					
アンモニア態窒素	0.02未満						0.02未満				0.02未満			0.02未満					
総 アルカリ度	53	54	42	53	56	57	53	55	58	52	60	60	51	53	55	49	53	58	61
電 気 伝 導 率	15.5	15.7	12.5	15.1	15.6	15.9	14.8	15.5	16.1	14.8	16.1	16.1	14.4	14.7	15.2	13.0	14.5	15.1	16.0
紫外線吸光度（260nm）	0.077	0.067	0.155	0.069	0.065	0.070	0.092	0.094	0.098	0.095	0.089	0.090	0.134	0.105	0.096	0.123	0.098	0.082	0.092

項 目	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月8日 9:00	9月16日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月6日 9:00	10月13日 9:00	10月21日 9:00	10月26日 9:00	11月4日 9:00	11月9日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月7日 9:00	12月15日 9:00	12月21日 9:00
天 候	曇	曇	雨	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇
気 温	27.5	20.9	24.5	20.2	21.7	21.1	20.1	18.2	19.3	17.1	13.8	14.6	21.4	17.0	10.3	9.9	7.9	11.2	5.7
水 温	23.2	22.3	21.7	21.0	19.3	18.6	19.0	17.5	17.2	17.3	15.8	15.8	16.6	16.5	14.9	13.0	12.5	13.3	11.7
一 般 細 菌	15000	22000	8900	11000	4300	3800	2100	1600	2100	2300	2300	5200	3500	4000	4300	2200	1800	8700	7200
大 腸 菌	190	520	180	200	140	88	190	76	120	130	120	160	140	140	230	130	220	170	430
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.92		1.80							0.51		0.63				0.51			
pH 値	7.73	7.74	7.76	7.70	7.81	7.85	7.82	7.86	7.82	7.81	7.81	7.80	7.76	7.77	7.84	7.80	7.80	7.84	7.84
臭 気	なし	なし	なし	土	土	土	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	沼沢 なし
色 度	3.2	2.2	3.1	4.0	5.3	2.2	2.0	1.9	1.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	2.0	1.4
濁 度（積分球式）	4.5	3.0	5.5	6.3	13	4.7	3.5	3.3	1.9	1.7	1.5	2.0	2.1	2.3	2.1	1.7	1.5	3.6	1.4
臭気強度（TON）	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
従 属 栄 養 細 菌	90000		79000							33000		87000				19000			
アンモニア態窒素	0.02未満		0.02未満							0.02未満		0.02未満				0.02未満			
総 アルカリ度	58	64	57	55	51	55	57	55	56	60	60	60	59	60	61	62	60	57	58
電 気 伝 導 率	15.6	17.1	15.6	14.8	14.1	14.5	14.9	15.0	15.2	16.5	16.6	16.6	16.3	16.6	16.8	16.9	16.6	15.7	16.1
紫外線吸光度（260nm）	0.089	0.077	0.099	0.114	0.090	0.073	0.072	0.071	0.065	0.057	0.056	0.062	0.069	0.068	0.060	0.064	0.063	0.069	0.060

試験（検査）頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験（検査）結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目	1月5日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月26日 9:00	2月2日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月1日 9:00	3月7日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
天 候	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	243			
気 温	6.7	4.2	2.5	1.9	3.5	4.1	2.2	6.1	4.7	13.6	8.5	11.0	13.2	243	31.8	0.3	16.2
水 温	11.1	10.8	7.9	8.2	9.5	8.9	9.7	10.1	9.9	12.7	9.9	11.5	11.8	243	24.1	7.5	16.0
一 般 細 菌	2300	2100	2000	1100	2300	1300	2900	3100	1800	3900	4300	2500	2000	51	22000	1100	5600
大 腸 菌	380	200	270	140	210	100	260	220	190	250	1100	150	270	51	4800	60	310
有機物（全有機炭素（TOC）の量）			0.51				0.64					0.58		12	1.80	0.51	0.77
pH 値	7.87	7.83	7.91	7.87	7.90	7.89	7.87	7.88	7.91	7.88	7.79	7.89	7.85	243	7.94	7.54	7.78
臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	下水	沼沢	沼沢 下水	沼沢 なし	沼沢	なし	土	沼沢	土	243 243			
色 度	1.2	1.3	1.7	1.2	1.5	1.3	2.5	2.1	1.8	1.7	4.2	1.4	2.0	243	36	1.1	2.8
濁 度（積分球式）	1.2	1.7	1.9	1.1	1.5	1.3	4.4	3.9	3.3	2.0	11	2.2	3.7	243	220	1.0	6.8
臭気強度（TON）	1	1	2	1	2	2	2	1	2	0	1	1	2	51	2	0	1
従 属 栄 養 細 菌			34000				29000					19000		12	130000	19000	67000
アンモニア態窒素			0.02未満				0.02未満					0.02未満		12	0.02未満		
総 アルカリ度	59	59	58	59	58	58	52	53	54	55	47	55	55	51	64	42	56
電 気 伝 導 率	15.9	16.1	16.3	16.4	16.0	16.3	14.6	14.9	15.6	15.1	13.4	15.2	15.5	51	17.1	12.5	15.5
紫外線吸光度（260nm）	0.056	0.052	0.060	0.053	0.060	0.057	0.074	0.071	0.064	0.066	0.096	0.059	0.067	51	0.155	0.052	0.079

2．水道施設
3）伊勢原浄水場
浄水場出口水（調整池出口）

項 目		4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月21日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月11日 9:00	5月20日 9:00	5月25日 9:00	6月1日 9:00	6月9日 9:00	6月17日 9:00	6月22日 9:00	7月2日 9:00	7月8日 9:00	7月14日 9:00	7月21日 9:00	7月28日 9:00	8月3日 9:00
気 温		3.8	10.8	19.6	19.8	18.4	17.8	22.8	24.5	24.7	19.4	23.2	24.0	22.8	22.1	30.4	30.3	29.3	30.3
水 温		14.8	14.3	14.5	16.2	17.8	18.3	19.3	19.4	22.3	20.1	21.6	21.0	21.3	19.7	23.7	22.2	24.1	25.3
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水 銀 及 び そ の 化 合 物							0.00005未満											
	ク ロ ロ 酢 酸							0.002未満											
	ク ロ ロ ホ ル ム							0.010											
	ジ ク ロ ロ 酢 酸							0.009											
	ジブロモクロロメタン							0.001未満											
	総トリハロメタン							0.013											
	トリクロロ酢酸							0.009											
	ブロモジクロロメタン							0.003											
	ブ ロ モ ホ ル ム							0.001未満											
	アルミニウム及びその化合物	0.03						0.03				0.03			0.02				
	ナトリウム及びその化合物							7.6											
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）							58											
	蒸 発 残 留 物							110											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.005未満													0.005未満				
	フ ェ ノ ール 類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.50						0.56				0.57			0.55				
	pH 値	7.28	7.34	7.31	7.32	7.24	7.30	7.17	7.13	7.20	7.17	7.06	7.05	7.09	7.05	7.13	7.04	7.05	7.11
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 管 理 項 目	ジクロロアセトニトリル							0.001											
	抱 水 ク ロ ラ ール							0.004											
	残 留 塩 素	0.83	0.83	0.84	0.83	0.86	0.84	0.86	0.82	0.84	0.84	0.83	0.85	0.90	0.86	0.88	0.90	0.89	0.88
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.4						-1.5				-1.5			-1.6				
独 自 設 定 項 目	従 属 栄 養 細 菌	0.3						0.0				0.0			0.3				
	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）											0.000005未満							
	パーフルオロオクタン酸（PFOA）											0.000005未満							
	カ ル シ ウ ム							16											
	マ グ ネ シ ウ ム							4.4											
	総 アル カ リ 度	45	43	44	44	45	45	43	43	45	43	44	44	44	39	41	36	40	43
	電 気 伝 導 率	16.8	16.1	16.1	16.0	16.6	16.7	16.1	16.4	17.0	16.3	17.1	17.2	17.4	15.8	16.3	14.1	15.3	16.2
	紫外線吸光度（260nm）	0.039	0.038	0.039	0.033	0.028	0.033	0.039	0.036	0.042	0.035	0.037	0.038	0.039	0.039	0.036	0.030	0.030	0.027
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	3100	4100	5500	4200	2500	4000	5300	4200	5800	2800	3200	2900	4600	2700	3200	1200	1500	2200
	（3.0μm以上7.0μm未満）	3.7	4.0	4.3	4.3	11	4.1	3.6	4.0	11	6.6	17	6.0	11	3.2	6.0	2.4	2.4	2.0
	（7.0μm以上）	0.8	0.9	1.5	0.8	3.2	0.8	1.0	0.7	2.4	1.3	6.3	1.0	2.5	0.9	1.6	0.8	0.6	0.5
	ダ イ オ キ シ ン 類																	0.0023※	

※ 7月30～31日採水

2．水道施設
3）伊勢原浄水場
浄水場出口水（調整池出口）

項 目		8月11日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月8日 9:00	9月16日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月6日 9:00	10月13日 9:00	10月21日 9:00	10月26日 9:00	11月4日 9:00	11月9日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月7日 9:00
気 温		28.6	27.5	20.9	24.5	20.2	21.7	21.1	20.1	18.2	19.3	17.1	13.8	14.6	21.4	17.0	10.3	9.9	7.9
水 温		25.0	24.2	24.7	22.1	22.2	20.7	20.8	20.5	19.3	18.9	18.7	18.1	16.8	17.1	16.9	16.2	13.9	12.8
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.00005未満											0.00005未満					
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満											0.002未満					
	ク ロ ロ ホ ル ム		0.013											0.006					
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.010											0.005					
	ジプロモクロロメタン		0.001未満											0.001未満					
	総トリハロメタン		0.016											0.009					
	トリクロロ酢酸		0.013											0.006					
	プロモジクロロメタン		0.003											0.003					
	ブ ロ モ ホ ル ム		0.001未満											0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.03							0.03		0.02			0.03		
	ナトリウム及びその化合物		7.7											7.8					
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		54											60					
	蒸 発 残 留 物		128											118					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.005未満							
	フ ェ ノ ール 類											0.0005未満							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.51		0.45							0.39		0.52				0.40	
	pH 値	7.07	7.09	7.12	7.11	7.19	7.15	7.11	7.11	7.19	7.22	7.20	7.18	7.17	7.17	7.29	7.23	7.29	7.24
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積 分 球 式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 管 理 項 目	ジクロロアセトニトリル		0.001											0.001未満					
	抱 水 ク ロ ラ ール		0.005											0.002					
	残 留 塩 素	0.85	0.92	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.87	0.84	0.81	0.81	0.82	0.84	0.85	0.84	0.85
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.6		-1.4							-1.4		-1.5				-1.4	
	従 属 栄 養 細 菌		0.3		0.0							0.3		0.0				0.0	
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				0.000005未満													0.000005未満	
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)				0.000005未満													0.000005未満	
	カ ル シ ウ ム		15											16					
	マ グ ネ シ ウ ム		4.0											4.8					
	総 アル カ リ 度	46	40	48	47	41	40	42	42	42	45	47	48	43	47	48	50	50	50
	電 気 伝 導 率	17.2	15.5	18.2	17.2	15.7	15.2	15.6	15.8	15.6	15.9	17.3	17.4	16.7	17.5	16.8	17.5	17.5	17.4
	紫外線吸光度（260nm）	0.030	0.034	0.030	0.033	0.042	0.032	0.029	0.030	0.031	0.031	0.029	0.029	0.037	0.032	0.040	0.034	0.032	0.033
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2400	3300	3000	2700	5100	1000	1900	3600	5300	2500	1400	1600	2600	1900	2600	2000	2300	1400
	（3.0μm以上7.0μm未満）	4.1	4.8	7.0	2.1	3.2	1.1	3.5	2.5	4.6	3.5	4.1	7.8	2.2	3.0	3.2	2.0	1.5	1.9
	（7.0μm以上）	0.6	1.0	2.3	0.9	1.0	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.9	0.6	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3
	ダ イ オ キ シ ン 類																		

2．水道施設
3）伊勢原浄水場
浄水場出口水（調整池出口）

試験（検査）頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験（検査）結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月5日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月26日 9:00	2月2日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月1日 9:00	3月7日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		11.2	5.7	6.7	4.2	2.5	1.9	3.5	4.1	2.2	6.1	4.7	13.6	8.5	11.0	13.2	243	31.8	0.3	16.2
水 温		13.9	11.8	11.7	11.2	9.2	8.8	9.8	10.2	12.3	10.9	11.3	12.8	11.1	12.3	12.8	243	26.0	8.8	17.1
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	51	不検出		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	ク ロ ロ 酢 酸									0.002未満							4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム									0.005							4	0.013	0.005	0.009
	ジ ク ロ ロ 酢 酸									0.005							4	0.010	0.005	0.007
	ジプロモクロロメタン									0.001未満							4	0.001未満		
	総トリハロメタン									0.007							4	0.016	0.007	0.011
	トリクロロ酢酸									0.007							4	0.013	0.006	0.009
	プロモジクロロメタン									0.002							4	0.003	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム									0.001未満							4	0.001未満		
	アルミニウム及びその化合物					0.02				0.02					0.04		12	0.04	0.02	0.03
	ナトリウム及びその化合物									7.2							4	7.8	7.2	7.6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）									51							4	60	51	56
	蒸 発 残 留 物									103							4	128	103	115
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジ ェ オ ス ミ ン					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001未満		
	非イオン界面活性剤					0.005未満											4	0.005未満		
	フ ェ ノ ール 類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.48				0.46					0.43		12	0.57	0.39	0.49
	pH 値	7.23	7.27	7.30	7.30	7.25	7.25	7.30	7.33	7.26	7.33	7.40	7.35	7.42	7.37	7.39	243	7.47	7.01	7.22
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	243	0.5未満		
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	51	0.2未満		
目 標 水 質 管 理 項 目	ジクロロアセトニトリル									0.001未満							4	0.001	0.001未満	0.001
	抱 水 ク ロ ラ ール									0.002							4	0.005	0.002	0.003
	残 留 塩 素	0.85	0.83	0.82	0.83	0.85	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.84	0.82	0.84	0.85	0.82	243	0.96	0.80	0.85
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	243	0.01	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.6				-1.6					-1.4		12	-1.4	-1.6	-1.5
独 自 設 定 項 目	従 属 栄 養 細 菌					0.0				0.3					0.3		12	0.3	0.0	0.2
	バ リ ウ ム									0.005未満							4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン									0.004未満							4	0.004未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）														0.000005未満		4	0.000005未満		
	パーフルオロオクタン酸（PFOA）														0.000005未満		4	0.000005未満		
	カ ル シ ウ ム									14							4	16	14	15
	マ グ ネ シ ウ ム									3.8							4	4.8	3.8	4.3
	総 アル カ リ 度	47	47	48	50	43	48	46	49	39	44	47	50	48	47	49	51	50	36	45
	電 気 伝 導 率	16.5	16.9	16.8	17.2	16.6	17.3	16.4	17.2	14.2	15.1	16.1	16.5	16.0	15.8	16.4	51	18.2	14.1	16.4
	紫外線吸光度（260nm）	0.036	0.029	0.028	0.031	0.037	0.029	0.035	0.030	0.036	0.033	0.032	0.028	0.034	0.031	0.029	51	0.042	0.027	0.033
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2200	900	1800	2500	2200	2400	2500	2100	3000	3600	4900	4800	7400	6100	5400	243	9700	900	3100
	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.0	1.0	2.4	3.6	3.5	2.3	2.9	2.7	5.4	3.9	8.4	6.5	9.5	7.6	5.5	243	17	1.0	4.4
	（7.0μm以上）	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.6	0.4	0.2	243	6.3	0.2	0.9
	ダ イ オ キ シ ン 類					0.0020※											2			

※ 1月21～22日採水

2. 水道施設
4) 相模原浄水場
原水（着水井）

項 目	4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月21日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月11日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月1日 9:00	6月9日 9:00	6月17日 9:00	6月22日 9:00	7月2日 9:00	7月8日 9:00	7月14日 9:00	7月21日 9:00	7月28日 9:00	8月3日 9:00
天 候	雪	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴
気 温	2.1	11.0	18.5	20.2	17.5	17.2	21.7	22.6	23.4	18.8	22.4	22.9	22.3	23.8	30.3	30.3	29.4	29.8
水 温	12.5	13.3	16.2	15.9	17.3	17.3	18.1	19.2	21.3	19.4	20.3	19.4	20.4	18.8	22.6	20.9	22.9	24.0
一 般 細 菌	3300	1500	11000	920	2800	5500	3700	5100	8900	3800	10000	4800	18000	5300	4500	5700	8900	7200
大 腸 菌	390	100	1000	48	210	210	240	190	93	84	91	96	520	110	140	550	120	61
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.72						0.81				0.75			0.88				
pH 値	7.86	7.93	7.65	7.95	7.97	7.92	7.80	7.83	7.85	7.82	7.86	7.82	7.65	7.77	7.88	7.87	7.82	7.86
臭 気	下水	下水	土 下水	藻 下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	土	下水	下水
色 度	3.2	2.5	13	2.4	2.4	2.6	3.6	3.2	3.3	3.6	2.9	3.1	8.7	4.4	3.0	15	5.9	3.7
濁 度（積 分 球 式）	3.8	2.8	38	2.8	3.2	3.1	5.7	3.1	2.9	3.4	2.9	3.0	15	5.8	3.8	36	8.5	4.6
臭気強度（T O N）	2	2	4	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	1	2	1	2	1
従 属 栄 養 細 菌	97000						110000				69000			130000				
アンモニア態窒素	0.02未満						0.02未満				0.02未満			0.02未満				
総 アル カ リ 度	54	54	44	53	58	57	53	57	58	54	58	59	51	54	56	51	53	57
電 気 伝 導 率	16.0	15.9	12.9	15.4	16.0	16.2	15.2	16.1	16.3	16.1	16.5	16.1	14.4	15.3	15.7	13.7	14.9	15.6
紫外線吸光度（260nm）	0.084	0.071	0.132	0.070	0.063	0.072	0.102	0.087	0.108	0.086	0.096	0.097	0.153	0.109	0.094	0.111	0.097	0.081
ヘキサメチレンテトラミン																		
17-β-エストラジオール																		
エチニル-エストラジオール																		
ノニルフェノール																		
ビスフェノール A																		
フタル酸ジ（n-ブチル）																		
フタル酸ブチルベンジル																		
有 機 す ず 化 合 物																		

項 目	8月11日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月8日 9:00	9月17日 9:00	9月24日 9:00	9月28日 9:00	10月6日 9:00	10月13日 9:00	10月21日 9:00	10月27日 9:00	11月4日 9:00	11月9日 9:00	11月19日 9:00	11月24日 9:00	12月2日 9:00	12月7日 9:00
天 候	晴	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴
気 温	28.5	28.5	21.6	23.7	19.6	17.1	20.6	23.6	18.2	19.3	17.2	17.9	15.0	20.2	13.8	12.6	8.9	7.6
水 温	23.9	23.5	22.6	21.6	21.0	18.7	18.9	18.8	17.5	17.3	17.4	16.4	16.0	16.1	16.7	15.6	13.4	12.8
一 般 細 菌	28000	14000	9200	11000	9100	5800	2600	3300	2700	2300	2400	2300	5000	3200 ※2	25000	4500	1500	1100
大 腸 菌	520	150	240	330	370	170	84	160	310	150	140	330	240	150 ※2	1600	410	110	120
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		1.06		0.92							0.52		0.58				0.55	
pH 値	7.79	7.79	7.81	7.77	7.76	7.84	7.90	7.88	7.90	7.88	7.91	7.95	7.87	7.82	7.82	7.85	7.89	7.88
臭 気	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	油様 土	下水	下水	下水
色 度	4.1	4.0	3.2	4.5	5.6	7.6	3.4	2.8	2.5	2.1	1.7	1.8	2.2	2.2	8.1	2.2	2.0	1.7
濁 度（積 分 球 式）	4.0	5.7	3.3	4.5	7.5	12	4.7	4.0	3.6	2.1	1.7	1.7	2.3	2.0	20	2.2	1.7	1.5
臭気強度（T O N）	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
従 属 栄 養 細 菌		91000		87000							120000		81000				44000	
アンモニア態窒素		0.02未満		0.02未満							0.02未満		0.02未満				0.02未満	
総 アル カ リ 度	60	58	63	59	54	51	54	55	55	55	60	61	60	58	51	62	63	62
電 気 伝 導 率	16.4	15.9	17.5	16.2	15.2	14.6	15.1	15.2	15.7	15.8	17.0	17.2	17.1	16.7	14.5	17.4	17.5	17.3
紫外線吸光度（260nm）	0.098	0.099	0.079	0.103	0.118	0.096	0.081	0.072	0.073	0.067	0.061	0.059	0.065	0.074	0.104	0.061	0.067	0.059
ヘキサメチレンテトラミン															6未満※1			
17-β-エストラジオール														0.0003未満※1				
エチニル-エストラジオール														0.0003未満※1				
ノニルフェノール														0.1未満※1				
ビスフェノール A														0.01未満※1				
フタル酸ジ（n-ブチル）														0.1未満※1				
フタル酸ブチルベンジル														0.05未満※1				
有 機 す ず 化 合 物														0.001未満※1				

※1 13:15採水
※2 15:00採水

2. 水道施設
4) 相模原浄水場
原水（着水井）

項 目	12月17日 9:00	12月21日 9:00	1月5日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月27日 9:00	2月2日 9:00	2月9日 9:00	2月16日 9:00	2月22日 9:00	2月29日 9:00	3月7日 9:00	3月16日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00
天 候	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴
気 温	10.4	6.2	8.2	2.3	1.5	5.0	3.6	4.9	3.7	6.7	6.8	12.8	6.4	13.4	13.4
水 温	13.9	12.0	11.6	11.1	8.3	9.0	9.7	9.6	10.4	11.0	11.3	13.0	11.3	12.2	12.6
一 般 細 菌	3400	6200	1500	1700	2000	2000	3200	870	2200	4400	780	2500	1800	2400	1100
大 腸 菌	280	140	130	130	310	220	260	160	170	150	83	57	59	53	68
有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.55				0.71					0.61	
pH 値	7.85	7.88	7.92	7.90	7.85	7.88	7.86	7.90	7.82	7.84	7.82	7.93	7.87	7.90	7.94
臭 気	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水
色 度	2.7	1.8	1.5	1.7	1.9	1.4	1.7	1.9	3.7	4.0	2.0	1.6	2.5	2.2	2.1
濁 度（積 分 球 式）	3.2	1.4	1.2	1.6	1.9	1.2	1.6	1.8	6.1	5.7	2.0	1.7	3.6	3.2	2.9
臭気強度（T O N）	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
従 属 栄 養 細 菌					52000				44000					32000	
アンモニア態窒素					0.02未満				0.02未満					0.02未満	
総 ア ル カ リ 度	56	58	59	58	59	62	58	59	51	52	56	56	55	56	57
電 気 伝 導 率	16.3	16.7	16.4	16.7	16.9	16.7	16.6	17.0	14.8	14.8	15.9	16.1	15.6	15.9	16.4
紫外線吸光度（260nm）	0.070	0.062	0.058	0.056	0.069	0.055	0.062	0.056	0.089	0.083	0.066	0.060	0.072	0.068	0.060
ヘキサメチレンテトラミン															
17-β-エストラジオール															
エチニル-エストラジオール															
ノニルフェノール															
ビスフェノール A															
フタル酸ジ（n-ブチル）															
フタル酸ブチルベンジル															
有 機 す ず 化 合 物															

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目	回数	最 高	最 低	平 均
天 候	243			
気 温	243	32.7	1.5	16.3
水 温	243	24.5	8.0	16.4
一 般 細 菌	51	28000	780	5500
大 腸 菌	51	1600	48	240
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	12	1.06	0.52	0.72
pH 値	243	8.06	7.65	7.86
臭 気	243			
色 度	243	41	1.3	3.8
濁 度（積 分 球 式）	243	220	0.9	6.3
臭気強度（T O N）	51	4	1	1
従 属 栄 養 細 菌	12	130000	32000	80000
アンモニア態窒素	12	0.02未満		
総 ア ル カ リ 度	51	63	44	56
電 気 伝 導 率	51	17.5	12.9	15.9
紫外線吸光度（260nm）	51	0.153	0.055	0.081
ヘキサメチレンテトラミン	1			
17-β-エストラジオール	1			
エチニル-エストラジオール	1			
ノニルフェノール	1			
ビスフェノール A	1			
フタル酸ジ（n-ブチル）	1			
フタル酸ブチルベンジル	1			
有 機 す ず 化 合 物	1			

2. 水道施設
4) 相模原浄水場
浄水場出口（調整池出口）

項 目		4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月21日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月11日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月1日 9:00	6月9日 9:00	6月17日 9:00	6月22日 9:00	7月2日 9:00	7月8日 9:00	7月14日 9:00	7月21日 9:00	7月28日 9:00	8月3日 9:00
気 温		2.1	11.0	18.5	20.2	17.5	17.2	21.7	22.6	23.4	18.8	22.4	22.9	22.3	23.8	30.3	30.3	29.4	29.8
水 温		13.8	15.2	15.2	17.7	18.7	19.8	19.0	20.7	23.3	20.2	21.2	20.3	20.8	19.8	24.4	23.1	25.0	25.9
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀及びその化合物							0.00005未満											
	クロロ酢酸							0.002未満											
	クロロホルム							0.006											
	ジクロロ酢酸							0.006											
	ジブロモクロロメタン							0.001未満											
	総トリハロメタン							0.008											
	トリクロロ酢酸							0.006											
	ブロモジクロロメタン							0.002											
	ブ ロ モ ホ ル ム							0.001未満											
	アルミニウム及びその化合物	0.02						0.02				0.02			0.02				
	ナトリウム及びその化合物							7.8											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							56											
	蒸 発 残 留 物							115											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.005未満													0.005未満				
	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.53						0.55				0.47			0.49				
	pH 値	7.21	7.23	7.23	7.23	7.06	7.03	7.00	7.05	7.01	6.97	7.00	7.05	6.96	6.99	7.06	6.96	6.99	7.03
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル							0.001未満											
	抱 水 ク ロ ラ ー ル							0.002											
	残 留 塩 素	0.78	0.87	0.86	0.85	0.86	0.88	0.81	0.83	0.85	0.80	0.82	0.85	0.81	0.81	0.80	0.84	0.83	0.82
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.5						-1.8				-1.7			-1.7				
	従 属 栄 養 細 菌	0.0						0.3				0.0			0.0				
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)											0.000005未満							
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005未満							
	カ ル シ ウ ム							15											
	マ グ ネ シ ウ ム							4.3											
	総 アル カ リ 度	43	41	45	42	41	37	38	41	38	36	39	42	39	37	38	34	36	38
	電 気 伝 導 率	17.1	16.2	16.6	15.8	17.1	17.3	16.5	16.9	17.6	16.8	17.7	17.9	17.1	16.6	16.7	14.5	15.6	16.5
	紫外線吸光度（260nm）	0.044	0.046	0.038	0.043	0.035	0.039	0.051	0.042	0.052	0.039	0.042	0.045	0.048	0.046	0.041	0.037	0.038	0.035
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	3800	5100	3900	10000	1400	1500	2000	4400	3700	1100	1100	1500	1400	1000	1800	510	540	1600
	（3.0μm以上7.0μm未満）	5.3	11	3.5	28	1.7	2.5	5.0	14	9.6	3.2	6.7	4.5	4.1	2.9	6.9	9.0	3.6	4.1
	（7.0μm以上）	0.4	1.7	0.6	2.6	0.2	0.4	0.5	1.5	0.8	0.2	0.5	0.4	0.6	0.5	1.0	1.4	0.4	0.5
	17-β-エストラジオール																		
	エチニル-エストラジオール																		
	ダイオキシン類																	0.0022※	
	ノニルフェノール																		
	ビスフェノールA																		
	フタル酸ジ（n-ブチル）																		
	フタル酸ブチルベンジル																		
	有 機 す ず 化 合 物																		

※ 7月30日～31日採水

2. 水道施設
4) 相模原浄水場
浄水場出口（調整池出口）

項 目		8月11日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月8日 9:00	9月17日 9:00	9月24日 9:00	9月28日 9:00	10月6日 9:00	10月13日 9:00	10月21日 9:00	10月27日 9:00	11月4日 9:00	11月9日 9:00	11月19日 9:00	11月24日 9:00	12月2日 9:00	12月7日 9:00
気 温		28.5	28.5	21.6	23.7	19.6	17.1	20.6	23.6	18.2	19.3	17.2	17.9	15.0	20.2	13.8	12.6	8.9	7.6
水 温		24.7	24.2	24.5	22.7	22.0	20.2	21.0	19.5	18.5	19.4	18.6	17.7	17.8	16.6	17.6	15.9	14.4	13.3
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.00005未満											0.00005未満					
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満											0.002未満					
	ク ロ ロ ホ ル ム		0.007											0.004					
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.008											0.003					
	ジブロモクロロメタン		0.001未満											0.001未満					
	総トリハロメタン		0.009											0.006					
	トリクロロ酢酸		0.007											0.003					
	ブロモジクロロメタン		0.002											0.002					
	ブ ロ モ ホ ル ム		0.001未満											0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.02		0.02							0.02		0.04				0.06	
	ナトリウム及びその化合物		7.2											8.1					
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55											63					
	蒸 発 残 留 物		105											116					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001未満		0.000001							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000001							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.005未満							
	フ ェ ノ ール 類											0.0005未満							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.51		0.54							0.36		0.44				0.43	
	pH 値	6.98	7.04	7.02	6.93	6.95	6.92	7.03	7.00	7.08	7.09	7.07	7.05	7.37	7.39	7.41	7.57	7.62	7.63
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル		0.001未満											0.001未満					
	抱 水 ク ロ ラ ール		0.002											0.001未満					
	残 留 塩 素	0.77	0.79	0.78	0.78	0.78	0.73	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.71	0.76	0.73	0.76	0.73	0.75	0.73
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.6		-1.7							-1.6		-1.2				-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌		0.0		0.0							0.0		0.0				0.0	
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）				0.000005未満											0.000005未満			
	パーフルオロオクタン酸（PFOA）				0.000005未満											0.000005未満			
	カ ル シ ウ ム		15											17					
	マ グ ネ シ ウ ム		4.2											5.0					
	総 アル カ リ 度	42	38	43	40	35	34	39	39	40	40	44	43	51	53	54	58	58	58
	電 気 伝 導 率	17.8	16.1	18.6	17.3	15.5	15.8	16.1	16.2	16.2	16.3	17.8	17.9	17.4	17.8	17.9	17.8	17.8	17.5
	紫外線吸光度（260nm）	0.035	0.044	0.035	0.051	0.048	0.034	0.035	0.034	0.035	0.034	0.035	0.034	0.040	0.033	0.038	0.041	0.041	0.042
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1800	3000	1700	2100	2100	590	1300	1700	2500	1200	740	590	620	490	1100	2100	3700	2900
	（3.0μm以上7.0μm未満）	4.0	2.3	2.5	2.8	2.4	1.2	1.0	1.9	2.8	2.3	2.4	2.2	1.8	2.4	5.6	6.2	3.6	2.7
	（7.0μm以上）	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.8	0.9	0.7
	17-β-エストラジオール														0.0003未満※				
	エチニル-エストラジオール														0.0003未満※				
	ダイオキシン類																		
	ノニルフェノール														0.1未満※				
	ビスフェノールA														0.01未満※				
	フタル酸ジ（n-ブチル）														0.1未満※				
	フタル酸ブチルベンジル														0.05未満※				
	有機すず化合物														0.001未満※				

※ 13:10採水

2. 水道施設
4) 相模原浄水場
浄水場出口（調整池出口）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月17日 9:00	12月21日 9:00	1月5日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月27日 9:00	2月2日 9:00	2月9日 9:00	2月16日 9:00	2月22日 9:00	2月29日 9:00	3月7日 9:00	3月16日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.4	6.2	8.2	2.3	1.5	5.0	3.6	4.9	3.7	6.7	6.8	12.8	6.4	13.4	13.4	243	32.7	1.5	16.3
水 温		14.9	12.2	12.0	11.5	9.8	10.0	10.0	10.6	11.9	11.5	11.5	12.8	12.2	13.2	12.6	243	26.4	9.7	17.4
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	51	不検出		
	水銀及びその化合物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	ク ロ ロ 酢 酸									0.002未満							4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム									0.004							4	0.007	0.004	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸									0.004							4	0.008	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン									0.001未満							4	0.001未満		
	総トリハロメタン									0.005							4	0.009	0.005	0.007
	トリクロロ酢酸									0.004							4	0.007	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン									0.001							4	0.002	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム									0.001未満							4	0.001未満		
	アルミニウム及びその化合物					0.06				0.06					0.03		12	0.06	0.02	0.03
	ナトリウム及びその化合物									7.0							4	8.1	7.0	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									54							4	63	54	57
	蒸 発 残 留 物									91							4	116	91	107
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジ ェ オ ス ミ ン					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤					0.005未満											4	0.005未満		
	フ ェ ノ ール 類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.47				0.45					0.39		12	0.55	0.36	0.47
	pH 値	7.53	7.58	7.60	7.62	7.56	7.62	7.56	7.62	7.46	7.43	7.33	7.38	7.32	7.21	7.23	243	7.66	6.86	7.21
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	243	0.5未満		
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	51	0.2未満		
目 標 水 質 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル									0.001未満							4	0.001未満		
	抱 水 ク ロ ラ ール									0.001未満							4	0.002	0.001未満	0.001
	残 留 塩 素	0.70	0.71	0.72	0.71	0.72	0.76	0.71	0.75	0.72	0.73	0.70	0.72	0.74	0.76	0.71	243	0.91	0.69	0.77
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	243	0.01	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.2				-1.3					-1.5		12	-0.9	-1.8	-1.5
	従 属 栄 養 細 菌					0.0				0.0					0.0		12	0.3	0.0	0.0
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム							0.005未満									4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン							0.004未満									4	0.004未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)												0.000005未満				4	0.000005未満		
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)												0.000005未満				4	0.000005未満		
	カ ル シ ウ ム							15									4	17	15	16
	マ グ ネ シ ウ ム							4.0									4	5.0	4.0	4.4
	総 アル カ リ 度	52	54	55	54	53	57	55	56	44	42	48	49	45	44	47	51	58	34	44
	電 気 伝 導 率	16.4	17.0	16.8	17.3	17.2	17.0	16.7	17.4	14.6	13.9	16.2	16.7	15.4	16.5	17.0	51	18.6	13.9	16.8
	紫外線吸光度（260nm）	0.043	0.039	0.037	0.039	0.049	0.039	0.042	0.039	0.045	0.049	0.037	0.037	0.043	0.038	0.035	51	0.052	0.033	0.040
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	3700	3000	3700	5300	8000	6200	4900	4400	8100	4800	3800	4400	5000	3700	2200	243	10000	350	2700
	（3.0μm以上7.0μm未満）	7.6	4.3	6.9	7.4	7.3	6.1	6.7	6.5	8.4	7.9	2.6	5.1	3.1	3.4	2.0	243	28	0.8	4.5
	（7.0μm以上）	0.6	0.5	0.8	1.0	1.5	0.7	1.2	0.7	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	243	4.2	0.1	0.6
	17-β-エストラジオール																1			
	エチニル-エストラジオール																1			
	ダイオキシン類						0.0016※										2			
	ノニルフェノール																1			
	ビスフェノールA																1			
	フタル酸ジ(n-ブチル)																1			
	フタル酸ブチルベンジル																1			
	有 機 す ず 化 合 物																1			

※ 1月28日～29日採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
原水(着水井)

項 目		4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月20日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月12日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月8日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月13日 9:00	7月21日 9:00	7月27日 9:00	8月4日 9:00
天 候		雨	雨	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴
気 温		2.3	10.8	18.3	20.9	17.9	19.5	23.2	23.5	24.5	22.1	23.3	23.7	19.9	23.9	30.6	30.8	31.5	31.7
水 温		13.4	14.5	14.3	17.4	18.6	18.7	18.8	21.2	23.4	21.9	21.3	22.9	22.3	20.1	24.3	23.0	25.4	26.2
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	2400	940	1400	1200※	3000以上	2000	5100	4700	6600	3100	2000	4500	3400	3400	3000	5700	7000	3400
	大 腸 菌	100	33	23	18	19	13	160	22	66	21	21	16	18	120	24	130	84	24
	カドミウム及びその化合物							0.0003未満											
	水銀及びその化合物							0.00005未満											
	セレン及びその化合物							0.001未満											
	鉛 及 び そ の 化 合 物							0.001未満											
	ヒ素及びその化合物							0.001未満											
	六価クロム化合物							0.001未満											
	亜硝酸態窒素							0.007											
	シアン化物イオン及び塩化シアン											0.001未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							1.0											
	フッ素及びその化合物							0.08											
	ホウ素及びその化合物							0.02未満											
	四 塩 化 炭 素							0.0002未満											
	1,4- ジ オ キ サ ン							0.001未満											
	シス-1,2-ジ*クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ*クロロエチレン							0.001未満											
	ジクロロメタン							0.001未満											
	テトラクロロエチレン							0.001未満											
	トリクロロエチレン							0.001未満											
	ベンゼン							0.001未満											
	塩 素 酸							0.02未満											
	臭 素 酸							0.001未満											
	亜鉛及びその化合物							0.01未満											
	アルミニウム及びその化合物							0.37											
	鉄 及 び そ の 化 合 物							0.35											
	銅 及 び そ の 化 合 物							0.01未満											
	ナトリウム及びその化合物							6.6											
	マンガン及びその化合物							0.020											
	塩 化 物 イ オ ン							4.2											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							55											
	蒸 発 残 留 物							111											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジエオスミン	0.000001						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.01未満													0.01未満				
	フェノール類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.70						0.90				0.85			1.02				
	pH 値	7.93	8.17	7.98	8.11	8.28	8.33	7.81	8.16	8.57	8.02	7.94	8.36	8.22	7.80	7.99	7.92	7.92	8.32
	臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	土	土	沼沢
	色 度	2.4	2.1	2.4	2.3	2.1	2.2	3.1	2.3	2.7	2.2	2.4	2.5	2.4	3.0	2.3	8.6	3.8	2.3
	濁 度	2.2	2.4	3.0	2.9	2.4	2.3	6.5	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	2.5	5.9	4.3	40	13	5.8

※ 4月30日採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
原水(着水井)

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月24日 9:00	9月2日 9:00	9月7日 9:00	9月15日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月5日 9:00	10月14日 9:00	10月21日 9:00	10月28日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月18日 9:00	11月24日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候		曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇
気 温		29.9	28.8	24.5	25.2	22.7	22.4	21.4	22.5	18.0	17.9	18.3	20.5	14.9	17.1	17.1	12.9	9.3	6.4
水 温		26.6	24.6	26.2	22.8	22.5	21.2	21.4	21.5	21.0	20.0	19.3	19.2	18.6	17.9	18.2	16.3	14.9	14.3
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	5700	9600	4000	11000	2600	2700	2400	2200	1800	1300	1500	1000	1000	3500	2100	1700	2200	1800
	大 腸 菌	32	58	44	280	43	99	59	89	37	17	58	23	93	85	52	68	21	50
	カドミウム及びその化合物		0.0003未満											0.0003未満					
	水銀及びその化合物		0.00005未満											0.00005未満					
	セレン及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	鉛 及 び そ の 化 合 物		0.001未満											0.001未満					
	ヒ素及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	六価クロム化合物		0.001未満											0.001未満					
	亜硝酸態窒素		0.005											0.004未満					
	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満													0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.91											1.1					
	フッ素及びその化合物		0.07											0.10					
	ホウ素及びその化合物		0.02未満											0.02未満					
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満											0.0002未満					
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満											0.001未満					
	シス-1,2-ジ*クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ*クロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	ジクロロメタン		0.001未満											0.001未満					
	テトラクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	トリクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	ベンゼン		0.001未満											0.001未満					
	塩 素 酸		0.02未満											0.02未満					
	臭 素 酸		0.001未満											0.001未満					
	亜鉛及びその化合物		0.01未満											0.01未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.32											0.07					
	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.29											0.07					
	銅 及 び そ の 化 合 物		0.01未満											0.01未満					
	ナトリウム及びその化合物		6.3											7.2					
	マンガン及びその化合物		0.011											0.004					
	塩 化 物 イ オ ン		3.6											4.5					
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		58											63					
	蒸 発 残 留 物		110											128					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジエオスミン		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.01未満							
	フェノール類											0.0005未満							
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1.28		1.03							0.59		0.64				0.53	
	pH 値	8.41	7.82	8.00	7.80	7.90	7.82	7.97	7.97	8.03	8.18	8.32	8.51	8.17	7.94	7.94	7.99	8.14	8.22
	臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	下水	沼沢	土	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢 青草	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢
	色 度	2.1	3.5	1.8	3.0	1.8	6.1	2.4	2.0	1.9	1.5	1.5	2.0	2.0	2.4	1.7	1.5	2.0	1.6
	濁 度	2.5	8.7	3.6	4.4	3.2	18	6.1	4.7	3.9	2.1	1.5	2.4	2.5	2.1	1.9	1.8	2.1	1.7

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
原水（着水井）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月4日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月25日 9:00	2月1日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月22日 9:00	3月1日 9:00	3月8日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
天 候		曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	243			
気 温		11.2	7.1	9.8	2.7	2.7	3.8	5.0	3.0	3.4	7.4	5.4	13.8	9.7	11.7	13.4	243	32.9	1.4	16.8
水 温		14.3	12.7	13.1	11.1	9.1	9.2	9.6	9.9	10.8	11.1	11.3	12.3	10.8	13.4	13.1	243	27.6	9.1	17.6
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	5400	4900	1300	1500	2200	1000	910	1300	820	2000	720	1200	4600	3400	840	51	11000	720	3000
	大 腸 菌	48	59	20	61	120	65	68	28	46	39	40	140	140	12	12	51	280	12	59
	カドミウム及びその化合物									0.0003未満							4	0.0003未満		
	水銀及びその化合物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	セレン及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物									0.001未満							4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	六価クロム化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素									0.007							4	0.007	0.004未満	0.005
	シアン化物イオン及び塩化シアン														0.001未満		4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.0							4	1.1	0.91	1.0
	フッ素及びその化合物									0.10							4	0.10	0.07	0.09
	ホウ素及びその化合物									0.02未満							4	0.02未満		
	四塩化炭素									0.0002未満							4	0.0002未満		
	1,4-ジオキサン									0.001未満							4	0.001未満		
	シス-1,2-シクロオエチレン及び トランス-1,2-シクロオエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	ジクロロメタン									0.001未満							4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	トリクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	ベンゼン									0.001未満							4	0.001未満		
	塩素酸									0.02未満							4	0.02未満		
	臭素酸									0.001未満							4	0.001未満		
	亜鉛及びその化合物									0.01未満							4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物									0.17							4	0.37	0.07	0.23
	鉄及びその化合物									0.27							4	0.35	0.07	0.25
	銅及びその化合物									0.01未満							4	0.01未満		
	ナトリウム及びその化合物									6.8							4	7.2	6.3	6.7
	マンガン及びその化合物									0.012							4	0.020	0.004	0.012
	塩化物イオン									4.6							4	4.6	3.6	4.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									55							4	63	55	58
	蒸発残留物									124							4	128	110	118
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジェオスミン					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001未満		
	非イオン界面活性剤					0.01未満											4	0.01未満		
	フェノール類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.55				0.75					0.75		12	1.28	0.53	0.80
	pH値	7.92	8.08	8.43	8.18	7.94	7.99	7.97	8.03	7.81	7.80	7.97	7.86	7.90	8.32	8.38	243	8.63	7.61	8.06
	臭気	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢 下水	下水	沼沢 下水	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢 下水	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	243			
	色度	2.2	1.6	1.4	2.0	1.8	1.5	1.9	1.7	2.9	3.6	2.5	4.2	2.9	2.2	2.0	243	26	1.4	2.7
	濁度	3.8	1.6	0.9	2.4	2.4	1.6	2.6	2.1	8.1	7.0	4.1	10	5.1	4.9	3.6	243	190	0.9	6.4

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
原水 (着水井)

項 目		4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月20日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月12日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月8日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月13日 9:00	7月21日 9:00	7月27日 9:00	8月4日 9:00
天 候		雨	雨	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴
気 温		2.3	10.8	18.3	20.9	17.9	19.5	23.2	23.5	24.5	22.1	23.3	23.7	19.9	23.9	30.6	30.8	31.5	31.7
水 温		13.4	14.5	14.3	17.4	18.6	18.7	18.8	21.2	23.4	21.9	21.3	22.9	22.3	20.1	24.3	23.0	25.4	26.2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物							0.0002未満											
	ウラン及びその化合物							0.0002未満											
	ニッケル及びその化合物							0.001未満											
	1,2-ジクロロエタン							0.0002未満											
	ト ル エ ン							0.001未満											
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005未満													0.005未満				
	1,1,1-トリクロロエタン							0.001未満											
	メチル-tert-ブチルエーテル							0.001未満											
	臭気強度 (TON)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	従 属 栄 養 細 菌	67000						140000				100000			55000				
独 自 設 定 項 目	1,1-ジクロロエチレン							0.001未満											
	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	ア ク リ ル ア ミ ド											0.00002未満							
	キ シ レ ン							0.001未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)											0.000005未満							
	パーフルオロオクタン酸 (PFOA)											0.000005未満							
	嫌 気 性 芽 胞 菌							57											
	溶 存 鉄							0.04											
	溶 存 マ ン ガ ン							0.002											
	臭 化 物 イ オ ン							0.05未満											
	硫 酸 イ オ ン							12											
	アンモニア態窒素	0.02未満						0.02未満				0.02未満			0.02未満				
	総 ア ル カ リ 度	51	50	49	46	50	51	49	52	54	52	56	56	57	53	52	46	50	53
	電 気 伝 導 率	15.8	15.1	14.9	14.5	15.2	15.3	14.7	15.6	15.8	15.3	16.6	16.3	16.8	15.6	15.2	13.2	14.3	15.1
	紫外線吸光度 (260nm)	0.078	0.074	0.079	0.077	0.070	0.072	0.099	0.087	0.098	0.084	0.088	0.097	0.090	0.098	0.086	0.106	0.087	0.071
	総トリハロメタン生成能							0.021											
	クロロホルム生成能							0.017											
	ブロモジクロロメタン生成能							0.004											
	ジブロモクロロメタン生成能							0.001未満											
	ブロモホルム生成能							0.001未満											
	クロロ酢酸生成能							0.002未満											
	ジクロロ酢酸生成能							0.012											
	トリクロロ酢酸生成能							0.017											
	ブロモクロロ酢酸生成能							0.002未満											
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能							0.002未満											
	ジブロモ酢酸生成能							0.002未満											
	抱水クロラール生成能							0.007											
	ジクロロアセトニトリル生成能							0.002											
	ヘキサメチレンテトラミン																		
	17-β-エストラジオール																		
	エチニル-エストラジオール																		
	ダ イ オ キ シ ン 類																	0.13※	
	ノ ニ ル フ ェ ノ ール																		
	ビスフェノール A																		
	フタル酸ジ (n-ブチル)																		
	フタル酸ブチルベンジル																		
	有 機 す ず 化 合 物																		

※ 7月30日採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
原水（着水井）

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月24日 9:00	9月2日 9:00	9月7日 9:00	9月15日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月5日 9:00	10月14日 9:00	10月21日 9:00	10月28日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月18日 9:00	11月24日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候		曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇
気 温		29.9	28.8	24.5	25.2	22.7	22.4	21.4	22.5	18.0	17.9	18.3	20.5	14.9	17.1	17.1	12.9	9.3	6.4
水 温		26.6	24.6	26.2	22.8	22.5	21.2	21.4	21.5	21.0	20.0	19.3	19.2	18.6	17.9	18.2	16.3	14.9	14.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		0.0002未満											0.0002未満					
	ウラン及びその化合物		0.0002未満											0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物		0.001未満											0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満											0.0002未満					
	ト ル エ ン		0.001未満											0.001未満					
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）											0.005未満							
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満											0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満											0.001未満					
	臭気強度（TON）	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	従 属 栄 養 細 菌		73000		67000							37000		19000				45000	
独自設定項目	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満											0.001未満					
	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	ア ク リ ル ア ミ ド																0.00002未満		
	キ シ レ ン		0.001未満											0.001未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				0.000005未満													0.000005未満	
	パーフルオロオクタタン酸(PFOA)				0.000005未満													0.000005未満	
	嫌 気 性 芽 胞 菌		20											20					
	溶 存 鉄		0.07											0.02					
	溶 存 マ ン ガ ン		0.002											0.001未満					
	臭 化 物 イ オ ン		0.05未満											0.05未満					
	硫 酸 イ オ ン		11											12					
	アンモニア態窒素		0.02未満		0.02未満							0.02未満		0.02未満				0.02未満	
	総 アル カ リ 度	57	52	58	55	58	49	52	53	53	54	57	57	57	54	59	60	59	58
	電 気 伝 導 率	16.2	14.8	17.0	15.8	16.2	14.0	14.8	15.1	15.0	15.5	16.5	16.6	16.4	16.1	17.2	17.1	17.1	16.7
	紫外線吸光度（260nm）	0.076	0.096	0.069	0.110	0.075	0.100	0.069	0.067	0.069	0.062	0.062	0.064	0.072	0.083	0.065	0.060	0.071	0.061
	総トリハロメタン生成能		0.017											0.012					
	クロロホルム生成能		0.013											0.009					
	ブロモジクロロメタン生成能		0.004											0.003					
	ジブロモクロロメタン生成能		0.001未満											0.001未満					
	ブロモホルム生成能		0.001未満											0.001未満					
	クロロ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	ジクロロ酢酸生成能		0.009											0.005					
	トリクロロ酢酸生成能		0.012											0.009					
	ブロモクロロ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能		0.002未満											0.002未満					
	ジブロモ酢酸生成能		0.002未満											0.002未満					
	抱水クロラール生成能		0.003											0.003					
	ジクロロアセトニトリル生成能		0.001											0.001					
	ヘキサメチレンテトラミン														6未満※				
	17-β-エストラジオール														0.0003未満※				
	エチニル-エストラジオール														0.0003未満※				
	ダ イ オ キ シ ン 類																		
	ノ ニ ル フ ェ ノ ール														0.1未満※				
	ビスフェノールA														0.01未満※				
	フタル酸ジ（n-ブチル）														0.1未満※				
	フタル酸ブチルベンジル														0.05未満※				
	有 機 す ず 化 合 物														0.001未満※				

※ 11月9日9:57採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
原水（着水井）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月4日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月25日 9:00	2月1日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月22日 9:00	3月1日 9:00	3月8日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
天 候		曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	243			
気 温		11.2	7.1	9.8	2.7	2.7	3.8	5.0	3.0	3.4	7.4	5.4	13.8	9.7	11.7	13.4	243	32.9	1.4	16.8
水 温		14.3	12.7	13.1	11.1	9.1	9.2	9.6	9.9	10.8	11.1	11.3	12.3	10.8	13.4	13.1	243	27.6	9.1	17.6
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物									0.001未満							4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン									0.0002未満							4	0.0002未満		
	ト ル エ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）					0.005未満											4	0.005未満		
	1,1,1-トリクロロエタン									0.001未満							4	0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル									0.001未満							4	0.001未満		
	臭気強度（TON）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	243	3	1	1
	従 属 栄 養 細 菌					41000				24000					17000		12	140000	17000	57000
独 自 設 定 項 目	1,1-ジクロロエチレン									0.001未満							4	0.001未満		
	バ リ ウ ム									0.005未満							4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン									0.004未満							4	0.004未満		
	ア ク リ ル ア ミ ド																2			
	キ シ レ ン									0.001未満							4	0.001未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	嫌 気 性 芽 胞 菌									51							4	57	20	37
	溶 存 鉄									0.07							4	0.07	0.02	0.05
	溶 存 マ ン ガ ン									0.002							4	0.002	0.001未満	0.002
	臭 化 物 イ オ ン									0.05未満							4	0.05未満		
	硫 酸 イ オ ン									11							4	12	11	12
	アンモニア態窒素					0.02未満				0.02未満					0.02未満		12	0.02未満		
	総 アル カ リ 度	53	56	56	56	54	56	53	55	48	47	49	43	48	51	51	51	60	43	53
	電 気 伝 導 率	15.8	16.1	16.0	16.0	16.5	16.6	15.8	16.4	14.6	14.3	14.8	13.6	14.7	15.3	15.3	51	17.2	13.2	15.6
	紫外線吸光度（260nm）	0.071	0.071	0.058	0.057	0.066	0.057	0.065	0.062	0.073	0.089	0.071	0.092	0.087	0.068	0.062	51	0.110	0.057	0.077
	総トリハロメタン生成能									0.019							4	0.021	0.012	0.017
	クロロホルム生成能									0.016							4	0.017	0.009	0.014
	ブロモジクロロメタン生成能									0.003							4	0.004	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン生成能									0.001未満							4	0.001未満		
	ブロモホルム生成能									0.001未満							4	0.001未満		
	クロロ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	ジクロロ酢酸生成能									0.007							4	0.012	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸生成能									0.011							4	0.017	0.009	0.012
	ブロモクロロ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	ブ ロ モ 酢 酸 生 成 能									0.002未満							4	0.002未満		
	ジブロモ酢酸生成能									0.002未満							4	0.002未満		
	抱水クロラール生成能									0.004							4	0.007	0.003	0.004
	ジクロロアセトニトリル生成能									0.001							4	0.002	0.001	0.001
	ヘキサメチレンテトラミン																1			
	17-β-エストラジオール																1			
	エチニル-エストラジオール																1			
	ダ イ オ キ シ ン 類						0.023※										2			
	ノ ニ ル フ ェ ノ ール																1			
	ビスフェノール A																1			
	フタル酸ジ（n-ブチル）																1			
	フタル酸ブチルベンジル																1			
	有 機 す ず 化 合 物																1			

※ 1月28日採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
浄水場出口（浄水池出口）

項 目		4月8日 9:00	4月13日 9:00	4月20日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月12日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月2日 9:00	6月8日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月13日 9:00	7月21日 9:00	7月27日 9:00	8月4日 9:00
気 温		2.3	10.8	18.3	20.9	17.9	19.5	23.2	23.5	24.5	22.1	23.3	23.7	19.9	23.9	30.6	30.8	31.5	31.7
水 温		13.9	14.0	13.5	14.9	17.5	17.5	18.5	19.2	21.3	19.6	20.8	20.5	20.8	19.6	22.4	22.8	23.5	24.6
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0※	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水 銀 及 び そ の 化 合 物							0.00005未満											
	ク ロ ロ 酢 酸							0.002未満											
	ク ロ ロ ホ ル ム							0.005											
	ジ ク ロ ロ 酢 酸							0.005											
	ジブロモクロロメタン							0.001未満											
	総トリハロメタン							0.007											
	トリクロロ酢酸							0.005											
	ブロモジクロロメタン							0.002											
	ブ ロ モ ホ ル ム							0.001未満											
	アルミニウム及びその化合物	0.03						0.03				0.03			0.02				
	ナトリウム及びその化合物							7.6											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							55											
	蒸 発 残 留 物							107											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満						0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.005未満													0.005未満				
	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.48						0.53				0.43			0.44				
	pH 値	7.31	7.31	7.27	7.27	7.20	7.20	7.09	7.15	7.20	7.16	7.18	7.10	7.18	7.08	7.10	7.06	7.14	7.13
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル							0.001未満											
	抱 水 ク ロ ラ ー ル							0.002											
	残 留 塩 素	0.69	0.69	0.71	0.71	0.65	0.66	0.72	0.71	0.67	0.67	0.70	0.72	0.68	0.70	0.68	0.69	0.78	0.78
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.5※						-1.7				-1.5			-1.6				
	従 属 栄 養 細 菌	0.0						0.3				0.0			0.0				
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)											0.000005未満							
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005未満							
	カ ル シ ウ ム							15											
	マ グ ネ シ ウ ム							4.2											
	総 アル カ リ 度	40						37				40			37				
	電 気 伝 導 率	16.4	16.0	15.9	15.4	16.2	16.7	16.0	16.7	15.3	16.5	17.5	17.5	18.0	16.4	16.5	14.3	15.4	16.5
	紫外線吸光度（260nm）	0.040	0.040	0.038	0.040	0.032	0.032	0.045	0.037	0.039	0.037	0.041	0.039	0.041	0.039	0.038	0.031	0.033	0.032
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2800	3300	2800	2500	2400	2700	2400	2300	2100	1400	2100	1800	2300	1300	1600	550	710	1800
	（3.0μm以上7.0μm未満）	5.3	11	13	2.5	8.3	11	9.5	7.1	14	9.6	12	5.5	20	11	10	8.2	5.9	5.0
	（7.0μm以上）	1.7	1.1	2.7	0.7	0.6	1.2	1.6	0.8	1.4	2.1	1.8	1.9	5.8	3.8	1.4	1.3	0.8	1.5
	17-β-エストラジオール																		
	エチニル-エストラジオール																		
	ダ イ オ キ シ ン 類																	0.00094※	
	ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル																		
	ビスフェノールA																		
	フタル酸ジ（n-ブチル）																		
	フタル酸ブチルベンジル																		
	有 機 す ず 化 合 物																		

※ 4月16日採水

※ 4月30日採水

※ 7月30日～31日採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
浄水場出口（浄水池出口）

項 目		8月12日 9:00	8月19日 9:00	8月24日 9:00	9月2日 9:00	9月7日 9:00	9月15日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月5日 9:00	10月14日 9:00	10月21日 9:00	10月28日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月18日 9:00	11月24日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
気 温		29.9	28.8	24.5	25.2	22.7	22.4	21.4	22.5	18.0	17.9	18.3	20.5	14.9	17.1	17.1	12.9	9.3	6.4
水 温		24.2	23.8	24.8	22.1	22.2	20.5	20.4	20.0	19.4	18.1	18.3	17.3	17.0	17.4	17.2	15.8	13.3	12.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀及びその化合物		0.00005未満											0.00005未満					
	クロロ酢酸		0.002未満											0.002未満					
	クロロホルム		0.005											0.003					
	ジクロロ酢酸		0.007											0.003					
	ジブロモクロロメタン		0.001未満											0.001未満					
	総トリハロメタン		0.007											0.005					
	トリクロロ酢酸		0.006											0.003					
	ブロモジクロロメタン		0.002											0.002					
	ブ ロ モ ホ ル ム		0.001未満											0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.03							0.03		0.03				0.02	
	ナトリウム及びその化合物		7.0											7.7					
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		54											63					
	蒸 発 残 留 物		104											134					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.005未満							
	フ ェ ノ ー ル 類											0.0005未満							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.45		0.40							0.32		0.61				0.35	
	pH 値	7.14	7.15	7.19	7.24	7.17	7.06	7.08	7.12	7.24	7.26	7.30	7.28	7.28	7.23	7.24	7.25	7.22	7.26
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 設 定 管 理 項 目	ジクロロアセトニトリル		0.001未満											0.001未満					
	抱 水 ク ロ ラ ー ル		0.001											0.001未満					
	残 留 塩 素	0.76	0.76	0.80	0.76	0.75	0.76	0.78	0.67	0.84	0.67	0.66	0.65	0.67	0.69	0.66	0.64	0.67	0.67
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.6		-1.4							-1.4		-1.4				-1.5	
	従 属 栄 養 細 菌		0.0		0.3							0.0		0.0				0.0	
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)				0.000005未満													0.000005未満	
	パーフルオロオクタン酸 (PFOA)				0.000005未満													0.000005未満	
	カ ル シ ウ ム		15											17					
	マ グ ネ シ ウ ム		4.1											4.9					
	総 アル カ リ 度		35		41							43		42				43	
	電 気 伝 導 率	17.5	15.6	18.4	17.7	17.3	15.2	16.0	16.2	16.0	16.6	17.7	17.8	17.2	17.3	17.8	18.2	17.9	17.8
	紫外線吸光度（260nm）	0.036	0.041	0.036	0.039	0.038	0.034	0.030	0.031	0.034	0.031	0.032	0.032	0.040	0.043	0.036	0.033	0.034	0.032
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1900	2000	2100	2700	2600	800	1300	1900	2300	1800	1400	850	1100	1500	930	720	990	730
	（3.0μm以上7.0μm未満）	1.8	3.4	6.1	4.9	6.1	6.5	4.0	5.0	6.0	7.8	11	1.7	3.5	9.6	1.7	4.9	2.8	1.2
	（7.0μm以上）	1.1	1.5	1.4	2.2	2.5	3.6	1.0	1.6	1.6	2.4	3.5	0.7	1.4	2.9	0.6	1.2	1.0	0.5
	17-β-エストラジオール														0.0003未満※				
	エチニル-エストラジオール														0.0003未満※				
	ダイオキシン類																		
	ノニルフェノール														0.1未満※				
	ビスフェノールA														0.01未満※				
	フタル酸ジ（n-ブチル）														0.1未満※				
	フタル酸ブチルベンジル														0.05未満※				
	有機すず化合物														0.001未満※				

※ 11月9日9:55採水

2. 水道施設
5) 西長沢浄水場
浄水場出口（浄水池出口）

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月4日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月25日 9:00	2月1日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月22日 9:00	3月1日 9:00	3月8日 9:00	3月15日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		11.2	7.1	9.8	2.7	2.7	3.8	5.0	3.0	3.4	7.4	5.4	13.8	9.7	5.4	13.4	243	32.9	1.4	16.8
水 温		13.7	11.7	11.0	10.6	9.5	9.9	9.4	9.9	11.1	10.6	10.5	12.2	10.7	11.7	12.2	243	25.1	9.1	16.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51	0.7	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	51	不検出		
	水銀及びその化合物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	ク ロ ロ 酢 酸									0.002未満							4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム									0.002							4	0.005	0.002	0.004
	ジ ク ロ ロ 酢 酸									0.002							4	0.007	0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン									0.001未満							4	0.001未満		
	総トリハロメタン									0.003							4	0.007	0.003	0.006
	トリクロロ酢酸									0.003							4	0.006	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン									0.001							4	0.002	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム									0.001未満							4	0.001未満		
	アルミニウム及びその化合物					0.02				0.02					0.02		12	0.03	0.02	0.03
	ナトリウム及びその化合物									7.5							4	7.7	7.0	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									55							4	63	54	57
	蒸 発 残 留 物									135							4	135	104	120
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジ エ オ ス ミ ン					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001未満		
	非イオン界面活性剤					0.005未満											4	0.005未満		
	フ ェ ノ ー ル 類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.37				0.39					0.38		12	0.61	0.32	0.43
	pH 値	7.26	7.20	7.25	7.24	7.22	7.30	7.30	7.30	7.26	7.15	7.29	7.37	7.36	7.26	7.28	243	7.54	6.98	7.22
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	243	0.5未満		
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	51	0.2未満		
目 標 水 質 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル									0.001未満							4	0.001未満		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル									0.001未満							4	0.002	0.001未満	0.001未満
	残 留 塩 素	0.67	0.66	0.66	0.68	0.65	0.66	0.67	0.67	0.68	0.65	0.67	0.66	0.65	0.69	0.67	243	0.88	0.64	0.70
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	243	0.01未満		
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.6				-1.6					-1.6		12	-1.4	-1.7	-1.5
	従 属 栄 養 細 菌					0.0				0.0					0.0		12	0.3	0.0	0.1
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム									0.005未満							4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン									0.004未満							4	0.004未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	パーフルオロオktan酸(PFOA)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	カ ル シ ウ ム									15							4	17	15	16
	マ グ ネ シ ウ ム									4.3							4	4.9	4.1	4.4
	総 アル カ リ 度					40				36					37		51	43	35	39
	電 気 伝 導 率	16.9	17.2	17.2	17.3	17.3	17.5	16.6	17.4	15.5	14.6	16.4	16.1	16.3	16.3	16.7	51	18.4	14.3	16.7
	紫外線吸光度（260nm）	0.035	0.032	0.030	0.031	0.036	0.033	0.038	0.034	0.036	0.039	0.034	0.036	0.035	0.034	0.032	51	0.045	0.030	0.036
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1100	1100	1200	1900	2000	2000	2200	2000	2500	1200	2100	3100	2400	2300	1900	243	3700	540	1700
	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.2	4.5	4.2	12	4.8	6.2	8.9	4.6	3.7	12	2.7	5.8	7.9	5.8	3.7	243	23	0.9	5.3
	（7.0μm以上）	0.5	2.0	0.7	1.4	0.9	0.4	0.3	0.9	1.5	0.8	0.6	0.6	3.2	1.8	1.2	243	5.8	0.1	1.1
	17-β-エストラジオール																1			
	エチニル-エストラジオール																1			
	ダイオキシン類						0.0010※										2			
	ノニルフェノール																1			
	ビスフェノールA																1			
	フタル酸ジ(n-ブチル)																1			
	フタル酸ブチルベンジル																1			
	有機すず化合物																1			

※ 1月28日～29日採水

2. 水道施設
6) 綾瀬浄水場
原水（着水井）

項 目	4月8日 9:00	4月14日 9:00	4月21日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月11日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月1日 9:00	6月9日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月14日 9:00	7月21日 9:00	7月28日 9:00	8月4日 9:00
天 候	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴
気 温	2.7	14.0	19.9	20.7	20.4	18.8	24.1	25.2	26.6	20.4	24.2	24.2	20.1	23.8	30.2	31.0	30.9	31.0
水 温	11.6	11.7	14.7	14.5	16.3	16.0	17.7	18.4	20.9	19.5	20.6	20.9	21.1	19.6	22.7	19.2	21.6	23.2
一 般 細 菌	5800	5000	7100	2800	4300	9200	3600	4000	6700	8700	4900	5400	5200	2300	3700	6000	8400	6600
大 腸 菌	340	1600	1600	88	730	260	120	390	73	150	220	220	150	71	130	110	120	57
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.78						0.72				0.81			0.95				
pH 値	7.61	7.72	7.71	7.80	7.78	7.63	7.57	7.61	7.58	7.61	7.60	7.62	7.61	7.60	7.60	7.56	7.61	7.62
臭 気	沼沢	なし	沼沢	沼沢	なし	なし	沼沢	沼沢	沼沢	なし	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	なし	沼沢	なし
色 度	3.0	5.0	4.1	2.7	2.7	2.4	2.4	2.5	3.0	2.8	3.1	2.9	2.9	3.1	3.0	26	13	3.1
濁 度	3.0	11	4.7	3.1	4.4	4.9	2.1	2.6	3.4	4.4	3.0	3.0	2.6	4.5	4.0	68	17	4.7
臭気強度（TON）	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
従 属 栄 養 細 菌	54000						50000				94000			45000				
アンモニア態窒素	0.02未満						0.02未満				0.02未満			0.02未満				
総 アル カ リ 度	49	45	45	49	49	48	48	49	52	50	53	52	54	48	51	36	42	48
電 気 伝 導 率	15.7	14.0	14.5	14.8	14.8	14.9	14.9	14.6	15.3	15.0	15.5	15.5	15.8	14.4	15.3	10.7	12.6	14.3
紫外線吸光度（260nm）	0.071	0.075	0.098	0.071	0.056	0.061	0.067	0.073	0.087	0.071	0.087	0.090	0.091	0.103	0.098	0.117	0.095	0.066
ヘキサメチレンテトラミン																		
17-β-エストラジオール																		
エチニル-エストラジオール																		
ノニルフェノール																		
ビスフェノールA																		
フタル酸ジ（n-ブチル）																		
フタル酸ブチルベンジル																		
有機すず化合物																		

項 目	8月11日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月7日 9:00	9月17日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月5日 9:00	10月13日 9:00	10月21日 9:00	10月26日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
天 候	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇
気 温	30.6	28.7	22.9	24.2	23.4	17.5	21.5	23.3	18.5	20.7	18.8	16.7	16.6	18.2	20.7	11.0	11.0	8.2
水 温	23.6	23.7	22.6	22.7	22.2	19.0	18.6	18.9	18.6	18.2	17.9	16.0	16.4	17.3	16.9	15.1	13.9	12.6
一 般 細 菌	30000以上	7400	5200	5700	23000	15000	1900	3300	3100	3100	1600	1400	3200	1500	1600	1900	600	580
大 腸 菌	730	130	170	270	2400	610	64	150	96	160	150	40	190	460	210	820	120	120
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		1.00		0.62							0.55		0.62				0.62	
pH 値	7.53	7.56	7.62	7.65	7.64	7.65	7.69	7.71	7.74	7.71	7.66	7.72	7.65	7.65	7.68	7.72	7.69	7.71
臭 気	なし	なし	なし	なし	なし	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢
色 度	4.0	2.5	2.1	2.6	3.7	11	3.4	2.8	2.4	2.0	1.8	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2
濁 度	6.0	3.4	2.5	5.3	11	19	5.7	4.8	2.8	2.4	1.9	1.7	2.5	2.8	2.5	2.5	2.2	2.3
臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
従 属 栄 養 細 菌		32000		30000							24000		15000				54000※	
アンモニア態窒素		0.02未満		0.02未満							0.02未満		0.02未満				0.02未満	
総 アル カ リ 度	49	52	54	50	45	40	44	45	45	47	51	52	53	53	55	53	53	53
電 気 伝 導 率	14.9	15.6	16.5	15.1	14.2	12.4	13.2	13.5	13.7	14.8	15.7	15.9	16.4	16.3	16.2	16.3	16.5	16.4
紫外線吸光度（260nm）	0.111	0.076	0.062	0.073	0.076	0.114	0.079	0.073	0.066	0.067	0.061	0.058	0.060	0.061	0.062	0.062	0.063	0.060
ヘキサメチレンテトラミン														6未満※				
17-β-エストラジオール														0.0003未満※				
エチニル-エストラジオール														0.0003未満※				
ノニルフェノール														0.1未満※				
ビスフェノールA														0.01未満※				
フタル酸ジ（n-ブチル）														0.1未満※				
フタル酸ブチルベンジル														0.05未満※				
有機すず化合物														0.001未満※				

※ 11月9日14:40採水

※ 12月15日採水

2. 水道施設
6) 綾瀬浄水場
原水（着水井）

項 目	12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月6日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月26日 9:00	2月1日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月1日 9:00	3月8日 9:00	3月16日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00
天 候	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴
気 温	12.3	7.8	9.6	3.9	4.3	4.3	5.6	4.3	4.6	7.1	5.8	14.6	8.1	13.3	15.7
水 温	13.2	11.9	11.5	10.4	9.0	8.7	10.0	8.8	8.5	9.3	9.4	11.8	9.7	11.2	11.7
一 般 細 菌	4400	5400	2000	1900	1800	2600	3500	2100	4000	3200	4200	9600	3200	3600	2300
大 腸 菌	160	1200	870	460	270	220	140	30	180	520	1200	2400以上	110	770	260
有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.88				0.74					0.77	
pH 値	7.74	7.72	7.71	7.71	7.72	7.85	7.85	7.72	7.70	7.72	7.69	7.61	7.70	7.69	7.65
臭 気	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	なし	沼沢	なし	沼沢	沼沢	沼沢	沼沢	なし	沼沢	沼沢	沼沢
色 度	2.4	2.0	2.2	2.2	3.1	1.9	2.3	2.5	2.5	3.1	3.0	4.6	2.4	2.3	2.3
濁 度	2.7	1.6	2.0	1.9	3.4	2.8	4.5	2.7	4.5	4.1	4.2	7.3	3.1	2.4	2.0
臭気強度（TON）	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
従 属 栄 養 細 菌					34000				42000					34000	
アンモニア態窒素					0.02未満				0.02未満					0.02未満	
総 アル カ リ 度	52	52	54	52	56	58	54	54	47	51	49	45	49	50	51
電 気 伝 導 率	16.3	16.5	16.5	16.5	16.8	16.6	15.9	16.9	14.4	16.3	16.2	14.9	16.0	15.7	15.7
紫外線吸光度（260nm）	0.068	0.064	0.063	0.059	0.056	0.054	0.049	0.058	0.061	0.063	0.068	0.076	0.063	0.067	0.062
ヘキサメチレンテトラミン															
17-β-エストラジオール															
エチニル-エストラジオール															
ノニルフェノール															
ビスフェノールA															
フタル酸ジ（n-ブチル）															
フタル酸ブチルベンジル															
有機すず化合物															

試験(検査)頻度で年間243回行う測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目	回数	最 高	最 低	平 均
天 候	243			
気 温	243	24.4	8.4	16.0
水 温	243	24.4	8.4	16.0
一 般 細 菌	51	23000	580	4700
大 腸 菌	51	2400	30	390
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	12	1.00	0.55	0.76
pH 値	243	7.94	7.48	7.68
臭 気	243			
色 度	243	39	1.4	3.7
濁 度	243	170	1.1	6.4
臭気強度（TON）	51	1	0	1
従 属 栄 養 細 菌	12	94000	15000	42000
アンモニア態窒素	12	0.02未満		
総 アル カ リ 度	51	58	36	50
電 気 伝 導 率	51	16.9	10.7	15.2
紫外線吸光度（260nm）	51	0.117	0.049	0.072
ヘキサメチレンテトラミン	1			
17-β-エストラジオール	1			
エチニル-エストラジオール	1			
ノニルフェノール	1			
ビスフェノールA	1			
フタル酸ジ（n-ブチル）	1			
フタル酸ブチルベンジル	1			
有機すず化合物	1			

2. 水道施設
6) 綾瀬浄水場
浄水場出口（調整池出口）

項 目		4月8日 9:00	4月14日 9:00	4月21日 9:00	4月27日 9:00	5月7日 9:00	5月11日 9:00	5月20日 9:00	5月26日 9:00	6月1日 9:00	6月9日 9:00	6月17日 9:00	6月23日 9:00	7月1日 9:00	7月8日 9:00	7月14日 9:00	7月21日 9:00	7月28日 9:00	8月4日 9:00
気 温		2.7	14.0	19.9	20.7	20.4	18.8	24.1	25.2	26.6	20.4	24.2	24.2	20.1	23.8	30.2	31.0	30.9	31.0
水 温		13.4	12.2	14.0	15.9	17.1	17.9	18.3	19.7	22.2	20.4	21.5	21.6	21.7	20.2	23.9	21.0	23.5	24.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0※	0.0	0.3	0.0※	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀及びその化合物							0.00005未満											
	ク ロ ロ 酢 酸							0.002未満											
	ク ロ ロ ホ ル ム							0.006											
	ジ ク ロ ロ 酢 酸							0.004											
	ジブロモクロロメタン							0.001											
	総トリハロメタン							0.011											
	トリクロロ酢酸							0.004											
	ブロモジクロロメタン							0.004											
	ブ ロ モ ホ ル ム							0.001未満											
	アルミニウム及びその化合物	0.03						0.06				0.07			0.04				
	ナトリウム及びその化合物							7.1											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							55											
	蒸 発 残 留 物							105											
	陰イオン界面活性剤											0.005未満							
	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001						0.000001未満				0.000001未満			0.000002				
	2-メチルイソボルネオール	0.000001						0.000001未満				0.000001			0.000001未満				
	非イオン界面活性剤	0.005未満													0.005未満				
	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満													0.0005未満				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.54						0.55				0.51			0.48				
	pH 値	7.48	7.42	7.48	7.45	7.71	7.69	7.58	7.65	7.68	7.63	7.61	7.46	7.44	7.30	7.39	7.21	7.27	7.35
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積 分 球 式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 水 質 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル							0.001未満											
	抱 水 ク ロ ラ ー ル							0.003											
	残 留 塩 素	0.73	0.73	0.71	0.74	0.76	0.74	0.76	0.79	0.80	0.77	0.76	0.76	0.87	0.85	0.88	0.90	0.85	0.85
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3						-1.1				-1.0			-1.5				
	従 属 栄 養 細 菌	0.0						0.0				0.0			0.0				
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム							0.005未満											
	モ リ ブ デ ン							0.004未満											
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)											0.000005未満							
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005未満							
	カ ル シ ウ ム							15											
	マ グ ネ シ ウ ム							4.3											
	総 アル カ リ 度	40						43				47			36				
	電 気 伝 導 率	16.3	16.2	15.8	15.6	15.6	15.9	15.3	15.4	15.9	15.9	16.4	16.9	17.1	15.7	16.3	11.8	13.7	15.0
	紫外線吸光度（260nm）	0.039	0.040	0.042	0.037	0.028	0.038	0.038	0.035	0.042	0.037	0.039	0.035	0.035	0.041	0.039	0.036	0.035	0.027
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1000	1400	2600	1200	1600	2500	2500	2500	1900	1700	1500	1200	870	820	710	510	340	390
	（3.0μm以上7.0μm未満）	1.6	2.0	4.9	2.1	2.7	6.1	5.0	4.7	3.8	2.8	1.8	1.3	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	1.6
	（7.0μm以上）	0.2	0.1	0.6	0.2	0.3	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3
	17-β-エストラジオール																		
	エチニル-エストラジオール																		
	ダ イ オ キ シ ン 類																	0.0010※	
	ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル																		
	ビスフェノールA																		
	フタル酸ジ（n-ブチル）																		
	フタル酸ブチルベンジル																		
	有 機 す ず 化 合 物																		

※ 4月15日採水

※ 5月8日採水

※ 7月30日～31日採水

2. 水道施設
6) 綾瀬浄水場
浄水場出口（調整池出口）

項 目		8月11日 9:00	8月19日 9:00	8月25日 9:00	9月2日 9:00	9月7日 9:00	9月17日 9:00	9月24日 9:00	9月29日 9:00	10月5日 9:00	10月13日 9:00	10月21日 9:00	10月26日 9:00	11月4日 9:00	11月10日 9:00	11月17日 9:00	11月25日 9:00	12月2日 9:00	12月8日 9:00
気 温		30.6	28.7	22.9	24.2	23.4	17.5	21.5	23.3	18.5	20.7	18.8	16.7	16.6	18.2	20.7	11.0	11.0	8.2
水 温		24.6	24.4	24.0	22.7	22.8	19.6	20.3	20.3	19.9	19.2	18.6	17.4	17.3	17.6	16.9	15.9	14.2	13.3
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀及びその化合物		0.00005未満											0.00005未満					
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満											0.002未満					
	ク ロ ロ ホ ル ム		0.005											0.003					
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.004											0.002					
	ジブロモクロロメタン		0.001											0.001					
	総トリハロメタン		0.009											0.007					
	トリクロロ酢酸		0.005											0.003					
	ブロモジクロロメタン		0.003											0.003					
	ブ ロ モ ホ ル ム		0.001未満											0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.04							0.04		0.04				0.03	
	ナトリウム及びその化合物		7.4											7.3					
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		56											63					
	蒸 発 残 留 物		101											119					
	陰イオン界面活性剤				0.005未満													0.005未満	
	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.000001未満							0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	
	非イオン界面活性剤											0.005未満							
	フ ェ ノ ー ル 類											0.0005未満							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.39		0.44							0.36		0.44				0.41	
	pH 値	7.34	7.29	7.46	7.36	7.34	7.27	7.31	7.35	7.43	7.39	7.37	7.44	7.44	7.36	7.35	7.44	7.41	7.43
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目 標 設 定 項 目	ジクロロアセトニトリル		0.001未満											0.001未満					
	抱 水 ク ロ ラ ー ル		0.001											0.001					
	残 留 塩 素	0.83	0.86	0.82	0.84	0.82	0.81	0.84	0.86	0.82	0.71	0.69	0.70	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.73
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.4		-1.2							-1.3		-1.3				-1.3	
	従 属 栄 養 細 菌		0.0		0.3							0.3		0.0				0.7※	
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム		0.005未満											0.005未満					
	モ リ ブ デ ン		0.004未満											0.004未満					
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				0.000005未満													0.000005未満	
	パーフルオロオクタン酸(PFOA)				0.000005未満													0.000005未満	
	カ ル シ ウ ム		15											17					
	マ グ ネ シ ウ ム		4.4											4.9					
	総 アル カ リ 度		37		42							39		40				43	
	電 気 伝 導 率	16.1	16.0	17.7	17.0	16.8	13.5	14.2	14.6	14.7	15.7	16.6	16.9	16.8	17.1	17.1	17.3	17.5	17.6
	紫外線吸光度（260nm）	0.040	0.031	0.031	0.038	0.032	0.035	0.030	0.030	0.029	0.029	0.029	0.030	0.035	0.037	0.034	0.034	0.034	0.034
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	670	820	910	1400	1400	530	850	740	1400	800	990	700	820	1400	740	1500	790	720
	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.4	2.0	2.4	2.4	2.8	1.9	25	1.5	2.9	1.4	2.0	0.7	1.4	12	1.4	1.5	1.2	1.1
	（7.0μm以上）	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	1.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2
	17-β-エストラジオール														0.0003未満※				
	エチニル-エストラジオール														0.0003未満※				
	ダイオキシン類																		
	ノニルフェノール														0.1未満※				
	ビスフェノールA														0.01未満※				
	フタル酸ジ（n-ブチル）														0.1未満※				
	フタル酸ブチルベンジル														0.05未満※				
	有 機 す ず 化 合 物														0.001未満※				

※11月9日14:35採水

※ 12月15日採水

2. 水道施設
6) 綾瀬浄水場
浄水場出口（調整池出口）

試験(検査)頻度で年間243回行いう測定項目の毎回分の試験(検査)結果の表記は省略する。
但し、最高・最低・平均については243回分についての集計値を表記した。

項 目		12月15日 9:00	12月21日 9:00	1月6日 9:00	1月12日 9:00	1月20日 9:00	1月26日 9:00	2月1日 9:00	2月8日 9:00	2月16日 9:00	2月23日 9:00	3月1日 9:00	3月8日 9:00	3月16日 9:00	3月23日 9:00	3月29日 9:00	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		12.3	7.8	9.6	3.9	4.3	4.3	5.6	4.3	4.6	7.1	5.8	14.6	8.1	13.3	15.7	243	33.1	1.5	17.5
水 温		13.5	11.7	11.7	10.6	8.9	8.6	9.5	9.5	9.7	9.8	10.9	12.0	11.1	12.2	12.2	243	25.8	8.6	16.8
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51	0.7	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	51	不検出		
	水銀及びその化合物									0.00005未満							4	0.00005未満		
	ク ロ ロ 酢 酸									0.002未満							4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム									0.002							4	0.006	0.002	0.004
	ジ ク ロ ロ 酢 酸									0.002							4	0.004	0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン									0.001未満							4	0.001	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン									0.003							4	0.011	0.003	0.008
	トリクロロ酢酸									0.003							4	0.005	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン									0.001							4	0.004	0.001	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム									0.001未満							4	0.001未満		
	アルミニウム及びその化合物					0.02				0.03					0.03		12	0.07	0.02	0.04
	ナトリウム及びその化合物									7.0							4	7.4	7.0	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									56							4	63	55	58
	蒸 発 残 留 物									108							4	119	101	108
	陰イオン界面活性剤														0.005未満		4	0.005未満		
	ジ エ オ ス ミ ン					0.000001未満				0.000001					0.000002		12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤					0.005未満											4	0.005未満		
	フ ェ ノ ール 類					0.0005未満											4	0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.47				0.46					0.51		12	0.55	0.36	0.46
	pH 値	7.40	7.41	7.38	7.41	7.34	7.33	7.38	7.42	7.36	7.44	7.39	7.34	7.44	7.42	7.41	243	7.73	7.19	7.43
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	243	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	243	0.5未満		
	濁 度（積分球式）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	51	0.2未満		
目 標 水 質 設 定 管 理 項 目	ジクロロアセトニトリル									0.001未満							4	0.001未満		
	抱 水 ク ロ ラ ール									0.001未満							4	0.003	0.001未満	0.001
	残 留 塩 素	0.73	0.70	0.72	0.70	0.70	0.69	0.71	0.71	0.71	0.71	0.73	0.72	0.73	0.76	0.74	243	0.92	0.69	0.76
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	243	0.01未満		
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5				-1.5					-1.4		12	-1.0	-1.5	-1.3
	従 属 栄 養 細 菌					0.0				0.0					0.3		12	0.7	0.0	0.1
独 自 設 定 項 目	バ リ ウ ム									0.005未満							4	0.005未満		
	モ リ ブ デ ン									0.004未満							4	0.004未満		
	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	パーフルオロオktan酸(PFOA)														0.000005未満		4	0.000005未満		
	カ ル シ ウ ム									15							4	17	15	16
	マ グ ネ シ ウ ム									4.4							4	4.9	4.3	4.5
	総 アル カ リ 度					40				39					41		51	47	36	41
	電 気 伝 導 率	17.2	17.5	17.6	17.4	17.0	17.8	16.9	17.6	15.2	16.6	16.6	15.4	16.2	16.1	17.0	51	17.8	11.8	16.2
	紫外線吸光度（260nm）	0.035	0.032	0.033	0.033	0.034	0.031	0.026	0.035	0.038	0.039	0.041	0.052	0.042	0.039	0.035	51	0.052	0.026	0.035
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	960	400	1800	1600	1600	1900	1100	1600	2900	2500	3400	3500	1900	2400	1900	243	4100	320	1400
	（3.0μm以上7.0μm未満）	1.7	0.5	3.5	1.1	8.6	2.8	1.3	0.9	3.0	2.5	3.5	4.7	1.9	1.7	2.0	243	25	0.4	2.6
	（7.0μm以上）	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	243	1.2	0.0	0.3
	17-β-エストラジオール																1			
	エチニル-エストラジオール																1			
	ダイオキシン類						0.0019※										2			
	ノニルフェノール																1			
	ビスフェノールA																1			
	フタル酸ジ（n-ブチル）																1			
	フタル酸ブチルベンジル																1			
	有機すず化合物																1			

※ 1月21日～22日

3. 給水地点

- 1) 伊勢原浄水場系統
吉沢給水地点

項 目		4月13日 10:40	5月7日 10:30	6月1日 9:35	7月2日 10:10	8月3日 10:30	9月8日 10:20	10月6日 10:40	11月9日 11:00	12月7日 10:40	1月5日 10:30	2月2日 10:35	3月7日 10:30	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		11.0	23.6	26.5	21.7	32.7	21.6	21.5	22.6	10.9	12.5	7.4	14.7	12	32.7	7.4	18.9
水 温		13.1	17.9	21.4	21.7	24.4	22.3	20.0	17.3	13.2	12.3	9.8	13.4	12	24.4	9.8	17.2
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.91	0.84	0.78	0.84	0.97	1.0	1.2	1.1	1.1	0.96	1.0	12	1.2	0.78	0.97
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	12	0.10	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.04	0.04	0.06	0.04	0.09	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	12	0.09	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.006	0.007	0.015	0.011	0.011	0.009	0.008	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	12	0.015	0.003	0.007
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.007	0.004	0.013	0.009	0.008	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	12	0.013	0.003	0.006
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.009	0.011	0.020	0.015	0.015	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	12	0.020	0.006	0.011
	トリクロロ酢酸	0.008	0.005	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	12	0.014	0.003	0.007
	プロモジクロロメタン	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	12	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	12	0.003	0.001未満	0.001
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.04			0.03			0.02			0.04	4	0.04	0.02	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.9	7.1	7.2	7.0	7.0	6.8	6.0	6.7	6.7	6.6	7.7	6.9	12	7.9	6.0	7.0
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.50	0.46	0.66	0.58	0.41	0.51	0.42	0.41	0.39	0.37	0.41	0.40	12	0.66	0.37	0.46
	pH 値	7.33	7.35	7.30	7.25	7.17	7.17	7.37	7.23	7.34	7.34	7.27	7.41	12	7.41	7.17	7.29
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		

1）伊勢原浄水場系統
吉沢給水地点

項 目		4月13日 10:40	5月7日 10:30	6月1日 9:35	7月2日 10:10	8月3日 10:30	9月8日 10:20	10月6日 10:40	11月9日 11:00	12月7日 10:40	1月5日 10:30	2月2日 10:35	3月7日 10:30	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		11.0	23.6	26.5	21.7	32.7	21.6	21.5	22.6	10.9	12.5	7.4	14.7	12	32.7	7.4	18.9
水 温		13.1	17.9	21.4	21.7	24.4	22.3	20.0	17.3	13.2	12.3	9.8	13.4	12	24.4	9.8	17.2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	トルエン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		4	0.005未満		
	ジクロロアセトニトリル	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	12	0.006	0.001	0.003
	残留塩素	0.75	0.81	0.73	0.84	0.81	0.82	0.79	0.77	0.79	0.81	0.79	0.80	12	0.84	0.73	0.79
	遊離炭酸		3.5			3.5			3.5			2.6		4	3.5	2.6	3.3
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	メチルtert-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	従属栄養細菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	12	0.7	0.0	0.1
	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	プロモクロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	プロモ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ジプロモ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	キシレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	硫酸イオン	18	21	23	26	22	23	20	23	22	20	19	18	12	26	18	21
	総アルカリ度	43	43	44	45	42	41	44	49	50	48	46	50	12	50	41	45
	電気伝導率	16.1	16.6	17.0	17.6	16.0	16.6	15.6	17.5	17.6	16.7	16.1	16.6	12	17.6	15.6	16.7
	紫外線吸光度（260nm）	0.029	0.030	0.047	0.046	0.026	0.038	0.030	0.032	0.034	0.031	0.036	0.035	12	0.047	0.026	0.035
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2700	4900	5600	5400	3800	5100	7000	2700	9600	2200	3900	6200	12	9600	2200	4900
	（3.0μm以上7.0μm未満）	11	13	18	16	14	7.3	11	9.8	40	4.0	10	11	12	40	4.0	14
	（7.0μm以上）	1.7	3.0	4.5	3.3	2.8	1.9	1.6	1.5	4.0	0.5	2.0	0.8	12	4.5	0.5	2.3

3. 給水地点

1) 伊勢原浄水場系統
有馬給水地点

項 目		4月13日 12:00	5月7日 12:10	6月1日 11:10	7月2日 11:30	8月3日 11:55	9月8日 11:45	10月6日 12:10	11月9日 12:20	12月7日 11:50	1月5日 11:45	2月2日 11:55	3月7日 12:10	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.8	25.9	27.5	23.4	34.5	21.2	22.2	22.9	12.5	14.1	8.0	15.1	12	34.5	8.0	19.8
水 温		13.8	19.5	22.3	22.2	27.3	24.0	20.9	17.9	13.3	11.7	9.1	12.6	12	27.3	9.1	17.9
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	12	1.0	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.90	0.86	0.78	0.81	0.93	0.94	1.2	1.1	1.1	0.92	1.0	12	1.2	0.78	0.96
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	12	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.04	0.04	0.06	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02未満	0.02	0.03	0.02未満	12	0.06	0.02未満	0.03
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.010	0.015	0.015	0.011	0.012	0.013	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	12	0.015	0.004	0.008
	ジクロロ酢酸		0.009			0.007			0.005			0.004		4	0.009	0.004	0.006
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.015	0.019	0.021	0.015	0.018	0.017	0.010	0.009	0.009	0.006	0.008	12	0.021	0.006	0.013
	トリクロロ酢酸		0.008			0.008			0.005			0.005		4	0.008	0.005	0.007
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.005	0.002	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.002			0.001未満			0.001未満			0.002		4	0.002	0.001未満	0.001
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02			0.03	4	0.03	0.02	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.3	7.2	7.2	7.0	6.8	6.4	7.3	7.1	6.8	6.7	12	6.9	12	12	6.4	7.4
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.40	0.48	0.60	0.58	0.41	0.48	0.45	0.39	0.41	0.37	0.38	0.39	12	0.60	0.37	0.45
	pH 値	7.31	7.28	7.27	7.17	7.18	7.18	7.25	7.20	7.35	7.37	7.25	7.38	12	7.38	7.17	7.27
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 基 準 項 目	残 留 塩 素	0.75	0.74	0.68	0.75	0.80	0.74	0.70	0.71	0.74	0.76	0.74	0.75	12	0.80	0.68	0.74
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.3	0.7	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	0.3	1.3	12	1.7	0.0	0.6
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	電 気 伝 導 率	16.6	16.6	17.0	17.6	16.0	16.8	14.9	17.7	17.5	17.0	16.4	16.4	12	17.7	14.9	16.7
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2300	1600	3400	2800	2300	3200	3400	1400	1700	1300	1900	3300	12	3400	1300	2400
	（3.0μm以上7.0μm未満）	3.6	10	5.2	8.0	5.7	3.1	4.3	4.3	2.0	2.1	2.7	5.1	12	10	2.0	4.7
	（7.0μm以上）	0.8	5.9	0.9	1.6	2.7	0.7	0.8	0.8	1.3	0.4	0.7	0.7	12	5.9	0.4	1.4

3. 給水地点
2) 相模原浄水場系統
淵野辺給水地点

項 目		4月21日 10:40	5月11日 10:30	6月9日 10:15	7月14日 10:40	8月11日 10:20	9月17日 10:10	10月13日 10:10	11月19日 10:15	12月17日 10:10	1月12日 10:15	2月9日 10:15	3月16日 10:10	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		19.0	18.8	21.4	31.5	29.9	20.3	21.0	15.6	13.3	2.8	8.8	9.4	12	31.5	2.8	17.7
水 温		15.0	19.4	19.9	24.7	24.0	20.3	19.3	17.4	14.7	11.2	10.2	11.7	12	24.7	10.2	17.3
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.90	0.81	0.82	0.77	1.0	0.96	1.1	1.0	1.1	1.1	0.88	12	1.1	0.77	0.95
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	12	0.09	0.06	0.08
	ハウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.02未満	0.05	0.05	0.06	0.03	0.05	0.02	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.06	0.02未満	0.03
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	12	0.006	0.002	0.004
	ジクロロ酢酸		0.004			0.004			0.002			0.002未満		4	0.004	0.002未満	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	12	0.008	0.004	0.006
	トリクロロ酢酸		0.004			0.004			0.002			0.002未満		4	0.004	0.002未満	0.003
	ブロモジクロロメタン	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	12	0.003	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		4	0.001	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.01			0.06			0.03	4	0.06	0.01	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	6.6	7.2	6.3	6.2	6.6	6.1	5.8	10	7.8	8.3	8.6	7.7	12	10	5.8	7.3
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.45	0.49	0.46	0.47	0.44	0.35	0.38	0.39	0.41	0.39	0.40	0.43	12	0.49	0.35	0.42
	pH 値	7.22	7.06	7.08	7.14	7.09	7.14	7.12	7.44	7.62	7.69	7.60	7.37	12	7.69	7.06	7.30
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.86	0.82	0.78	0.78	0.77	0.71	0.72	0.73	0.69	0.71	0.71	0.72	12	0.86	0.69	0.75
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0	0.0	2.7	0.0	1.7	0.7	1.7	0.3	0.0	0.7	1.7	3.0	12	3.0	0.0	1.0
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	電 気 伝 導 率	16.6	17.3	16.8	16.7	17.7	15.7	16.3	17.9	16.4	17.2	17.5	15.5	12	17.9	15.5	16.8
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	5100	1500	1200	1600	1700	770	1500	1300	4200	4800	4400	4500	12	5100	770	2700
	（3.0μm以上7.0μm未満）	12	3.2	14	2.5	3.5	3.4	6.1	4.9	6.6	6.5	5.0	2.2	12	14	2.2	5.8
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	1.6	0.3	1.1	0.2	0.6	0.2	0.6	0.4	0.4	0.8	0.7	0.2	12	1.6	0.2	0.6

3. 給水地点
2) 相模原浄水場系統
上和田給水地点

項 目		4月13日 11:40	5月7日 11:45	6月1日 12:15	7月2日 11:55	8月3日 12:10	9月8日 12:15	10月6日 11:30	11月9日 11:35	12月7日 11:35	1月5日 11:15	2月2日 11:40	3月7日 12:20	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.5	26.0	29.1	24.0	35.2	19.6	22.6	22.8	13.4	14.8	8.6	15.2	12	35.2	8.6	20.2
水 温		12.9	17.0	20.4	20.1	25.7	21.6	20.1	17.0	13.3	12.3	10.5	13.0	12	25.7	10.5	17.0
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.93	0.84	0.78	0.84	0.96	1.0	1.2	1.1	1.1	0.98	1.0	12	1.2	0.78	0.98
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	12	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.03	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.03	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.08	0.02未満	0.03
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.006	0.006	0.009	0.008	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	12	0.009	0.004	0.006
	ジクロロ酢酸		0.006			0.008			0.003			0.004		4	0.008	0.003	0.005
	ジプロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.009	0.010	0.013	0.011	0.014	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	12	0.014	0.006	0.009
	トリクロロ酢酸		0.006			0.008			0.003			0.004		4	0.008	0.003	0.005
	プロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.002	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.06			0.04	4	0.06	0.02	0.04
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.2	7.1	7.2	7.0	6.3	6.1	5.7	11	8.3	8.1	8.5	6.7	12	11	5.7	7.4
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.49	0.39	0.54	0.50	0.40	0.45	0.39	0.37	0.39	0.38	0.44	0.38	12	0.54	0.37	0.43
	pH 値	7.23	7.17	7.03	7.12	7.11	7.04	7.11	7.47	7.65	7.67	7.61	7.37	12	7.67	7.03	7.30
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 設 定 管 理 項 目 標	残 留 塩 素	0.73	0.77	0.70	0.69	0.65	0.64	0.64	0.65	0.68	0.63	0.63	0.63	12	0.77	0.63	0.67
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
独 自 設 定 項 目	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.4	17.4	17.8	18.4	16.8	17.5	16.3	17.9	17.9	17.2	16.5	17.0	12	18.4	16.3	17.3
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2300	940	5200	1300	670	2400	2200	600	2000	3500	5200	3400	12	5200	600	2500
	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.5	2.1	18	3.5	1.3	2.9	2.6	1.4	3.7	5.9	5.7	3.6	12	18	1.3	4.4
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	0.1	0.2	1.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.7	0.5	0.3	12	1.4	0.1	0.4

3. 給水地点
2) 相模原浄水場系統
上鶴間給水地点

項 目		4月21日 11:45	5月11日 11:40	6月9日 11:20	7月14日 11:50	8月11日 11:35	9月17日 11:10	10月13日 11:10	11月19日 11:20	12月17日 11:10	1月12日 11:25	2月9日 11:15	3月16日 11:15	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		19.6	20.0	20.8	31.4	30.5	18.6	21.4	18.0	13.6	3.4	10.8	10.9	12	31.4	3.4	18.3
水 温		14.1	18.1	19.8	23.4	25.3	19.8	18.1	17.1	13.9	11.2	9.7	10.5	12	25.3	9.7	16.8
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.94	0.85	0.84	0.79	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	0.89	12	1.1	0.79	0.97
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	12	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.02未満	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02未満	0.02未満	12	0.09	0.02未満	0.03
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.004	0.007	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	12	0.008	0.003	0.005
	ジクロロ酢酸		0.004			0.007			0.003			0.002		4	0.007	0.002	0.004
	ジプロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.007	0.006	0.010	0.011	0.013	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	12	0.013	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸		0.005			0.006			0.003			0.002		4	0.006	0.002	0.004
	プロモジクロロメタン	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001未満			0.003			0.001			0.001		4	0.003	0.001未満	0.001
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.01			0.05			0.03	4	0.05	0.01	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満※2			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満※2			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	6.6	7.2	6.5	6.5	6.8	6.5	5.9	10	8.0	8.4	8.4	8.2	12	10	5.9	7.4
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.45	0.43	0.47	0.44	0.42	0.36	0.36	0.37	0.39	0.45	0.38	0.42	12	0.47	0.36	0.41
	pH 値	7.24	7.07	7.08	7.13	7.08	7.09	7.13	7.46	7.61	7.63	7.60	7.34	12	7.63	7.07	7.29
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満※1	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.79	0.76	0.71	0.72	0.69	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.68	12	0.79	0.66	0.70
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満※1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	12	0.3	0.0	0.0
独 自 設 定 項 目	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.6	17.4	17.1	16.9	17.9	16.0	16.6	18.2	16.7	17.7	17.6	15.3	12	18.2	15.3	17.0
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	5100	1400	900※1	2400	2300	550	1600	1400	3500	3700	3300	4300	12	5100	550	2500
	（3.0μm以上7.0μm未満）	11	12	2.2※1	22	15	1.9	2.8	7.0	6.0	14	5.9	10	12	22	1.9	9.2
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	0.5	0.8	0.2※1	1.8	1.4	0.2	0.4	0.7	0.5	1.7	0.8	1.3	12	1.8	0.2	0.9

※1 6月9日15:45採水

※2 6月18日採水

3. 給水地点
2) 相模原浄水場系統
西谷給水地点

項 目		4月13日 10:40	5月7日 10:50	6月1日 11:00	7月2日 10:50	8月3日 11:10	9月8日 11:05	10月6日 10:30	11月9日 10:40	12月7日 10:40	1月5日 10:20	2月2日 10:40	3月7日 11:15	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.7	23.6	26.8	22.4	30.7	21.0	20.2	22.4	11.5	12.5	6.1	15.3	12	30.7	6.1	18.6
水 温		13.3	17.3	18.6	20.6	23.6	22.2	19.6	15.5	13.1	11.7	10.1	12.5	12	23.6	10.1	16.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	0.92	0.83	0.80	0.83	0.96	0.98	1.1	1.1	1.1	0.96	1.0	12	1.1	0.80	0.96
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	12	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.02	0.04	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.07	0.02未満	0.03
	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.006	0.006	0.011	0.009	0.009	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	12	0.011	0.004	0.006
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.005	0.006	0.009	0.009	0.007	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	12	0.009	0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.009	0.009	0.015	0.013	0.013	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	12	0.015	0.006	0.010
	トリクロロ酢酸	0.006	0.006	0.010	0.010	0.008	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	12	0.010	0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.06			0.04	4	0.06	0.02	0.04
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.1	7.0	7.1	6.9	6.1	6.1	5.7	11	8.2	8.1	8.7	6.6	12	11	5.7	7.4
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.48	0.40	0.56	0.56	0.38	0.41	0.36	0.34	0.41	0.37	0.45	0.36	12	0.56	0.34	0.42
	pH 値	7.25	7.17	7.03	7.15	7.11	7.07	7.08	7.39	7.64	7.65	7.57	7.33	12	7.65	7.03	7.29
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		

3. 給水地点
2) 相模原浄水場系統
西谷給水地点

項 目		4月13日 10:40	5月7日 10:50	6月1日 11:00	7月2日 10:50	8月3日 11:10	9月8日 11:05	10月6日 10:30	11月9日 10:40	12月7日 10:40	1月5日 10:20	2月2日 10:40	3月7日 11:15	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.7	23.6	26.8	22.4	30.7	21.0	20.2	22.4	11.5	12.5	6.1	15.3	12	30.7	6.1	18.6
水 温		13.3	17.3	18.6	20.6	23.6	22.2	19.6	15.5	13.1	11.7	10.1	12.5	12	23.6	10.1	16.5
水質管理 目標設定項目	アンチモン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	トルエン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		4	0.005未満		
	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロール	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.004	0.001	0.002
	残留塩素	0.67	0.78	0.68	0.65	0.66	0.64	0.64	0.65	0.66	0.63	0.64	0.64	12	0.78	0.63	0.66
	遊離炭酸		6.2			6.2			4.5			2.5		4	6.2	2.5	4.9
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従属栄養細菌	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.1
	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独自設定項目	ブロモクロロ酢酸		0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002	0.002未満	0.002未満
	ブロモ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ジブロモ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	キシレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	硫酸イオン	21	26	30	30	26	30	25	14	13	12	11	18	12	30	11	21
	総アルカリ度	40	42	38	42	40	39	40	53	58	55	51	50	12	58	38	46
	電気伝導率	16.3	17.3	17.6	18.2	16.6	17.4	16.2	18.0	17.8	17.0	16.2	16.9	12	18.2	16.2	17.1
	紫外線吸光度（260nm）	0.039	0.027	0.037	0.033	0.025	0.036	0.027	0.026	0.035	0.032	0.038	0.033	12	0.039	0.025	0.032
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2900	850	1800	990	770	2400	1800	680	1900	3000	5800	3300	12	5800	680	2200
	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.8	2.4	4.5	2.8	1.1	1.6	1.7	1.4	4.2	7.3	6.8	4.1	12	7.3	1.1	3.4
	（7.0μm以上）	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.0	0.6	0.6	0.8	0.4	12	0.8	0.0	0.4

3. 給水地点
3) 西長沢浄水場系統
鷺沼給水地点

項 目		4月13日 10:10	5月7日 9:35	6月1日 10:30	7月2日 10:10	8月3日 10:40	9月8日 10:10	10月6日 10:10	11月9日 10:30	12月7日 9:55	1月5日 10:00	2月2日 10:10	3月7日 10:40	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.1	19.8	26.1	22.5	33.2	20.5	22.6	21.7	11.4	11.6	7.6	14.1	12	33.2	7.6	18.4
水 温		12.6	16.7	20.7	21.2	23.7	21.9	19.1	17.1	12.2	11.7	9.0	12.0	12	23.7	9.0	16.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.1
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.90	0.85	0.83	0.84	0.97	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	12	1.2	0.83	0.99
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	12	0.10	0.06	0.08
	ハウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.03	0.02未満	0.02未満
	クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	クロロホルム	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	12	0.006	0.002	0.004
	ジクロロ酢酸		0.003			0.004			0.002未満			0.002未満		4	0.004	0.002未満	0.002未満
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.005	0.005	0.009	0.008	0.006	0.009	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	12	0.009	0.003	0.006
	トリクロロ酢酸		0.003			0.004			0.002未満			0.002		4	0.004	0.002未満	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02			0.03	4	0.03	0.02	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.5	6.6	6.8	7.2	6.4	7.1	6.4	7.1	6.9	6.9	7.9	7.7	12	7.9	6.4	7.0
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.43	0.43	0.50	0.47	0.36	0.50	0.36	0.35	0.33	0.31	0.37	0.36	12	0.50	0.31	0.40
	pH 値	7.29	7.31	7.28	7.25	7.20	7.25	7.31	7.30	7.25	7.25	7.27	7.42	12	7.42	7.20	7.28
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 基 準 項 目	残 留 塩 素	0.71	0.78	0.77	0.78	0.79	0.76	0.79	0.74	0.77	0.74	0.73	0.74	12	0.79	0.71	0.76
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.3	12	0.7	0.0	0.2
独 自 設 定 項 目	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.1	15.4	17.4	17.7	16.5	16.5	16.2	17.9	17.9	17.2	16.9	16.4	12	17.9	15.4	16.8
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	3100	3300	2500	2800	1600	3400	4000	1800	1800	1800	2400	3700	12	4000	1600	2700
	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.7	8.3	12	3.7	3.3	5.5	7.6	0.9	1.2	2.9	4.7	4.9	12	12	0.9	4.8
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	0.6	0.6	0.8	0.6	1.0	0.9	0.8	0.3	0.5	0.9	0.4	0.7	12	1.0	0.3	0.7

3. 給水地点
3) 西長沢浄水場系統
恩田給水地点

項 目		4月21日 10:50	5月11日 10:55	6月9日 10:35	7月14日 11:00	8月11日 10:35	9月17日 11:45	10月13日 10:50	11月19日 10:45	12月17日 10:00	1月12日 10:45	2月9日 10:45	3月16日 10:45	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		19.1	19.6	20.1	31.7	30.6	20.0	22.0	16.9	11.9	3.3	11.0	11.3	12	31.7	3.3	18.1
水 温		13.6	17.1	19.4	22.6	24.4	19.9	18.1	17.5	14.2	11.3	10.2	11.0	12	24.4	10.2	16.6
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97	0.90	0.84	0.90	0.73	1.0	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	12	1.3	0.73	1.0
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.06	0.09	0.09	0.08	12	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02未満	0.02	0.02未満	12	0.04	0.02未満	0.02未満
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	12	0.007	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸		0.004			0.006			0.003			0.003		4	0.006	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.007	0.008	0.010	0.010	0.012	0.009	0.006	0.007	0.007	0.004	0.005	0.005	12	0.012	0.004	0.008
	トリクロロ酢酸		0.005			0.005			0.003			0.003		4	0.005	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001			0.002			0.001			0.001		4	0.002	0.001	0.001
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.2	7.1	6.9	6.6	6.7	7.4	6.4	7.9	7.5	7.5	8.3	8.6	12	8.6	6.4	7.3
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.42	0.36	0.43	0.44	0.37	0.33	0.34	0.36	0.34	0.33	0.41	0.39	12	0.44	0.33	0.38
	pH 値	7.41	7.24	7.18	7.23	7.26	7.18	7.26	7.25	7.23	7.24	7.28	7.38	12	7.41	7.18	7.26
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.67	0.71	0.71	0.75	0.71	0.71	0.79	0.71	0.74	0.74	0.71	0.65	12	0.79	0.65	0.72
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満※1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0※	0.0	0.0	0.0	0.0※2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	電 気 伝 導 率	15.9	16.3	16.1	16.5	17.4	15.6	16.5	18.5	17.0	17.5	17.5	15.7	12	18.5	15.6	16.7
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	4300	3400	4300	5600	1400※1	640	2100	2300	2500	2700	1700	1900	12	5600	640	2700
	（3.0μm以上7.0μm未満）	3.9	7.6	30	21	1.9※1	1.1	4.8	5.5	6.1	1.2	1.0	3.2	12	30	1.0	7.3
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	0.8	0.7	2.1	2.9	0.4※1	0.3	0.8	0.6	0.7	0.2	0.5	0.2	12	2.9	0.2	0.9

※ 4月24日採水

※1 8月13日採水

※2 8月19日採水

3. 給水地点
3) 西長沢浄水場系統
川井給水地点

項 目		4月21日 11:40	5月11日 12:00	6月9日 11:25	7月14日 11:45	8月11日 11:35	9月17日 12:35	10月13日 11:40	11月19日 11:30	12月17日 10:45	1月12日 11:30	2月9日 11:50	3月16日 11:30	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		19.2	21.9	21.3	32.1	31.0	18.8	23.0	11.2	11.6	3.4	11.4	11.4	12	32.1	3.4	18.0
水 温		13.7	17.3	19.1	22.4	23.4	20.2	18.2	17.1	13.9	11.3	10.2	11.1	12	23.4	10.2	16.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	0.90	0.87	0.90	0.80	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	12	1.3	0.80	1.0
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.06	0.09	0.09	0.08	12	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.04	0.02未満	0.02未満
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.006	0.005	0.008	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	12	0.009	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸		0.004			0.005			0.003			0.003		4	0.005	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.009	0.008	0.011	0.013	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	12	0.013	0.004	0.008
	トリクロロ酢酸		0.005			0.005			0.004			0.003		4	0.005	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		4	0.001	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	7.3	6.8	6.7	6.6	6.6	7.4	6.7	7.1	7.2	7.3	8.2	7.6	12	8.2	6.6	7.1
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.42	0.39	0.46	0.46	0.41	0.36	0.34	0.36	0.35	0.35	0.37	0.37	12	0.46	0.34	0.39
	pH 値	7.34	7.26	7.14	7.19	7.26	7.07	7.23	7.34	7.28	7.26	7.33	7.42	12	7.42	7.07	7.26
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.63	0.69	0.65	0.69	0.70	0.65	0.76	0.71	0.77	0.74	0.68	0.67	12	0.77	0.63	0.70
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	従 属 栄 養 細 菌	0.0※	0.0	0.0	0.0	0.0※	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
独 自 設 定 項 目	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.0	16.6	16.2	16.6	17.5	15.6	16.7	18.1	17.1	17.3	17.4	16.2	12	18.1	15.6	16.8
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2700	2300	2500	13000	8000	740	1500	1100	1600	1900	2500	2100	12	13000	740	3300
	（3.0μm以上7.0μm未満）	18	9.2	23	40	68	1.7	5.4	2.7	1.9	1.8	1.6	2.2	12	68	1.6	15
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	5.2	0.7	2.3	4.0	8.2	0.6	0.9	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	12	8.2	0.4	2.0

※ 4月24日採水

※ 8月19日採水

3. 給水地点
3) 西長沢浄水場系統
末吉給水地点

項 目		4月13日 11:15	5月7日 10:55	6月1日 11:50	7月2日 11:25	8月3日 11:45	9月8日 11:20	10月6日 11:20	11月9日 11:35	12月7日 11:10	1月5日 10:55	2月2日 11:10	3月7日 12:10	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.2	20.5	26.8	22.7	33.1	20.2	21.1	22.4	10.7	13.6	9.4	11.4	12	33.1	9.4	18.5
水 温		13.0	18.2	21.1	22.2	24.4	23.3	20.7	17.9	13.3	11.7	9.2	11.6	12	24.4	9.2	17.2
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.90	0.90	0.83	0.86	0.99	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	12	1.2	0.83	0.99
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	12	0.10	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.03	0.02未満	0.02未満
	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	12	0.007	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002	12	0.006	0.002未満	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.006	0.008	0.010	0.012	0.010	0.012	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	12	0.012	0.004	0.008
	トリクロロ酢酸	0.005	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	12	0.008	0.002	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02			0.03	4	0.03	0.02	0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.0	6.8	7.1	7.3	6.3	6.4	6.4	7.0	6.9	6.7	8.0	7.3	12	8.0	6.3	7.0
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.43	0.42	0.48	0.46	0.37	0.43	0.35	0.32	0.35	0.31	0.40	0.37	12	0.48	0.31	0.39
	pH 値	7.30	7.29	7.19	7.15	7.17	7.23	7.17	7.24	7.19	7.23	7.28	7.38	12	7.38	7.15	7.24
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		

3. 給水地点
3) 西長沢浄水場系統
末吉給水地点

項 目		4月13日 11:15	5月7日 10:55	6月1日 11:50	7月2日 11:25	8月3日 11:45	9月8日 11:20	10月6日 11:20	11月9日 11:35	12月7日 11:10	1月5日 10:55	2月2日 11:10	3月7日 12:10	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.2	20.5	26.8	22.7	33.1	20.2	21.1	22.4	10.7	13.6	9.4	11.4	12	33.1	9.4	18.5
水 温		13.0	18.2	21.1	22.2	24.4	23.3	20.7	17.9	13.3	11.7	9.2	11.6	12	24.4	9.2	17.2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	トルエン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		4	0.005未満		
	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロール	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
	残留塩素	0.69	0.72	0.69	0.67	0.77	0.75	0.74	0.69	0.71	0.71	0.70	0.68	12	0.77	0.67	0.71
	遊離炭酸		4.9			5.7			5.8			5.3		4	5.8	4.9	5.4
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従属栄養細菌	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	12	0.7	0.0	0.2
	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	ブロモクロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ブロモ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ジブロモ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	キシレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	硫酸イオン	20	23	27	30	26	28	24	25	26	24	21	21	12	30	20	25
	総アルカリ度	39	40	39	41	38	40	38	44	44	43	40	41	12	44	38	41
	電気伝導率	16.2	16.0	17.3	18.0	16.4	17.5	16.0	17.9	17.9	17.3	16.5	16.2	12	18.0	16.0	16.9
	紫外線吸光度（260nm）	0.035	0.027	0.038	0.038	0.034	0.036	0.031	0.029	0.031	0.029	0.034	0.032	12	0.038	0.027	0.033
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2600	3000	2100	2800	1700	2900	2200	1100	970	1400	2700	2700	12	3000	970	2200
	（3.0μm以上7.0μm未満）	4.3	9.6	6.3	8.9	5.2	7.0	2.9	1.8	3.3	1.9	5.4	3.1	12	9.6	1.8	5.0
	（7.0μm以上）	0.3	0.6	0.5	0.8	1.4	1.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	12	1.9	0.3	0.8

3. 給水地点
3) 西長沢浄水場系統
港北給水地点

水質基準項目

項 目	5月7日 12:05	8月3日 12:55	11月9日 12:35	2月2日 12:15	回数	最 高	最 低	平 均
ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.004	0.007	0.003	0.002	4	0.007	0.002	0.004
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.004	0.006	0.002	0.002	4	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.007	0.011	0.007	0.004	4	0.011	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	0.005	0.006	0.003	0.003	4	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.003	0.002	4	0.003	0.002	0.003
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満		

水質管理目標設定項目

項 目	5月7日 12:05	8月3日 12:55	11月9日 12:35	2月2日 12:15	回数	最 高	最 低	平 均
ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満		
抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001

3．給水地点
4）綾瀬浄水場系統
上今泉給水地点

項 目		4月21日 9:50	5月11日 9:30	6月9日 9:30	7月14日 9:45	8月11日 10:00	9月17日 9:40	10月13日 9:25	11月19日 9:50	12月17日 9:35	1月12日 9:40	2月9日 9:20	3月16日 9:40	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		18.3	19.7	19.3	30.4	29.7	18.4	20.6	15.6	12.6	3.2	12.2	13.0	12	30.4	3.2	17.8
水 温		13.8	17.2	20.1	23.0	24.3	19.6	18.7	17.2	13.1	10.3	9.3	10.5	12	24.3	9.3	16.4
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	1.1	0.83	0.85	0.93	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	12	1.4	0.83	1.1
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	12	0.09	0.06	0.07
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02未満	12	0.07	0.02未満	0.04
	クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	クロロホルム	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	12	0.007	0.002	0.004
	ジクロロ酢酸		0.004			0.004			0.002			0.002未満		4	0.004	0.002未満	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.006	0.009	0.012	0.012	0.011	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	12	0.012	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸		0.004			0.005			0.003			0.002未満		4	0.005	0.002未満	0.003
	ブロモジクロロメタン	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001			0.003			0.002			0.001		4	0.003	0.001	0.002
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.07			0.03			0.03			0.03	4	0.07	0.03	0.04
	鉄 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅 及 び そ の 化 合 物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.2	9.8	10	9.3	10	7.4	7.8	7.9	8.1	7.9	9.4	8.5	12	10	7.4	8.7
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.52	0.54	0.56	0.53	0.49	0.38	0.35	0.40	0.39	0.52	0.46	0.54	12	0.56	0.35	0.47
	pH 値	7.49	7.67	7.67	7.48	7.47	7.28	7.47	7.46	7.42	7.55	7.46	7.43	12	7.67	7.28	7.49
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.73	0.73	0.72	0.86	0.77	0.78	0.68	0.70	0.68	0.71	0.72	0.70	12	0.86	0.68	0.73
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.0
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	電 気 伝 導 率	15.7	15.9	16.1	16.3	16.3	13.5	15.7	17.1	17.3	17.5	17.8	16.1	12	17.8	13.5	16.3
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2600	2700	1900	890	550	650	980	1100	1100	1600	3100	2100	12	3100	550	1600
	（3.0μm以上7.0μm未満）	6.8	11	4.9	6.2	2.0	2.8	2.6	1.8	10	1.6	3.3	2.2	12	11	1.6	4.6
	（7.0μm以上）	0.5	0.9	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	1.8	0.3	0.3	0.4	12	1.8	0.2	0.5

3. 給水地点
4) 綾瀬浄水場系統
大和給水地点

項 目		4月21日 11:05	5月11日 10:40	6月9日 10:20	7月14日 10:30	8月11日 10:40	9月17日 10:40	10月13日 10:10	11月19日 10:55	12月17日 10:15	1月12日 10:30	2月9日 10:05	3月16日 10:40	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		19.1	22.1	19.7	30.3	31.5	18.8	20.8	16.8	12.9	3.3	12.1	11.3	12	31.5	3.3	17.7
水 温		13.7	17.2	20.6	22.7	24.7	20.6	19.2	17.5	13.4	10.9	10.2	9.8	12	24.7	9.8	16.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	0.96	0.85	0.89	0.91	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	12	1.4	0.85	1.1
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	12	0.09	0.05	0.07
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02未満	12	0.06	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.005	0.010	0.011	0.006	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	12	0.011	0.003	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.004			0.004			0.003			0.002		4	0.004	0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.009	0.016	0.017	0.012	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	12	0.017	0.006	0.010
	トリクロロ酢酸		0.004			0.004			0.004			0.003		4	0.004	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	12	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001			0.001			0.001			0.001		4	0.001	0.001	0.001
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.07			0.03			0.03			0.02	4	0.07	0.02	0.04
	鉄及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.0	9.3	9.9	8.5	9.7	7.4	7.4	7.7	7.9	8.2	9.3	8.9	12	9.9	7.4	8.5
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.56	0.44	0.54	0.54	0.36	0.38	0.38	0.41	0.43	0.43	0.49	0.53	12	0.56	0.36	0.46
	pH 値	7.45	7.69	7.70	7.47	7.56	7.41	7.55	7.48	7.44	7.54	7.63	7.31	12	7.70	7.31	7.52
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 項 目 標	残 留 塩 素	0.69	0.68	0.67	0.75	0.75	0.75	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	12	0.75	0.64	0.69
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	12	1.0	0.0	0.2
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.0	15.9	16.2	16.2	16.5	13.5	15.7	17.2	17.4	17.5	17.7	14.9	12	17.7	13.5	16.2
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1500	1800	2400	1300	510	730	1000	1100	700	2700	1500	1500	12	2700	510	1400
独 自 設 定 項 目	（3.0μm以上7.0μm未満）	4.3	7.0	5.5	8.8	4.6	6.9	3.4	11	3.5	11	2.7	7.7	12	11	2.7	6.4
	（7.0μm以上）	0.3	0.7	0.9	0.7	0.5	1.1	0.4	1.3	0.7	1.2	0.4	1.0	12	1.3	0.3	0.8

3. 給水地点
4) 綾瀬浄水場系統
 稲荷給水地点

項 目		4月21日 13:20	5月11日 12:20	6月9日 11:40	7月14日 12:10	8月11日 12:30	9月17日 11:55	10月13日 11:55	11月19日 13:00	12月17日 11:50	1月12日 12:45	2月9日 11:35	3月16日 12:00	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		20.5	20.0	20.7	28.1	33.8	18.2	22.5	17.3	13.3	4.2	13.8	13.7	12	33.8	4.2	18.8
水 温		13.7	17.1	21.1	22.8	24.7	20.6	18.9	17.5	13.5	10.8	10.2	9.9	12	24.7	9.9	16.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.7	0.0	0.1
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.98	0.85	0.89	0.91	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	12	1.4	0.85	1.1
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	0.08	0.06	0.05	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	12	0.09	0.05	0.08
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02未満	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02未満	12	0.07	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.005	0.009	0.010	0.006	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	12	0.009	0.002	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.004			0.004			0.003			0.002		4	0.005	0.003	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.009	0.015	0.016	0.012	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	12	0.016	0.006	0.009
	トリクロロ酢酸		0.004			0.004			0.004			0.003		4	0.004	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.002			0.002			0.001			0.001		4	0.002	0.001	0.002
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.07			0.03			0.03			0.02	4	0.07	0.02	0.04
	鉄及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.0	9.2	9.7	8.5	9.9	7.4	7.2	7.7	7.9	7.8	9.2	8.8	12	9.9	7.2	8.4
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.50	0.45	0.62	0.53	0.40	0.39	0.34	0.39	0.37	0.50	0.48	0.51	12	0.62	0.34	0.46
	pH 値	7.48	7.64	7.61	7.47	7.45	7.33	7.47	7.40	7.40	7.46	7.47	7.36	12	7.64	7.33	7.46
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 基 準 項 目	残 留 塩 素	0.70	0.68	0.65	0.76	0.75	0.75	0.64	0.66	0.65	0.67	0.67	0.64	12	0.76	0.64	0.69
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.1
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	15.8	15.9	16.2	16.2	16.4	13.4	15.6	17.2	17.2	17.4	17.7	15.0	12	17.7	13.4	16.2
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	2900	2100	2300	1300	690	770	1300	880	940	2300	2000	1900	12	2900	690	1600
独 自 設 定 項 目	（3.0μm以上7.0μm未満）	10	3.6	1.8	2.5	2.6	1.3	1.5	2.6	5.8	3.2	2.4	2.1	12	10	1.3	3.3
	（7.0μm以上）	1.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.8	0.8	0.4	0.3	0.2	12	1.5	0.1	0.5

3．給水地点
4）綾瀬浄水場系統
金沢給水地点

項 目		4月13日 12:40	5月7日 12:30	6月1日 12:20	7月2日 12:40	8月3日 13:35	9月8日 12:35	10月6日 13:10	11月9日 12:20	12月7日 12:30	1月5日 12:50	2月2日 12:20	3月7日 13:55	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.6	24.5	24.0	21.9	31.4	21.2	18.8	21.0	13.2	14.2	9.4	14.9	12	31.4	9.4	18.8
水 温		12.5	16.6	20.8	21.4	23.1	22.4	19.3	17.1	12.7	11.5	9.3	11.8	12	23.1	9.3	16.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアニ化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.91	0.88	0.78	0.96	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	12	1.3	0.78	1.1
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.05	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	12	0.09	0.05	0.07
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベ ン ゼ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.03	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	12	0.06	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.005	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.011	0.002	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.004			0.005			0.003			0.002未満		4	0.005	0.002未満	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.009	0.018	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007	0.007	0.004	0.006	12	0.018	0.004	0.009
	トリクロロ酢酸		0.004			0.005			0.004			0.002		4	0.005	0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.08			0.04			0.03			0.04	4	0.08	0.03	0.05
	鉄及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.0	9.7	9.2	11	7.6	9.4	6.9	8.1	8.0	8.4	8.9	8.8	12	11	6.9	8.7
	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.51	0.44	0.60	0.49	0.36	0.47	0.37	0.44	0.40	0.41	0.34	0.55	12	0.60	0.34	0.45
	pH 値	7.54	7.76	7.75	7.50	7.52	7.50	7.50	7.52	7.54	7.48	7.51	7.57	12	7.76	7.48	7.56
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 設 定 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.77	0.81	0.80	0.82	0.84	0.82	0.78	0.78	0.81	0.77	0.78	0.81	12	0.84	0.77	0.80
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	12	0.7	0.0	0.1
独 自 設 定 項 目	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.1	15.9	16.0	17.1	14.8	16.1	14.8	17.3	17.7	17.6	17.0	17.1	12	17.7	14.8	16.5
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1100	1600	1900	730	1100	1300	1500	1200	900	1300	4000	3200	12	4000	730	1700
	（3.0μm以上7.0μm未満）	1.7	3.3	3.1	2.1	3.6	2.6	3.1	1.1	1.3	5.6	23	4.3	12	23	1.1	4.6
	（7.0μm以上）	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	6.7	0.6	12	6.7	0.2	0.8

3. 給水地点
4) 綾瀬浄水場系統
久木給水地点

項 目		4月13日 10:50	5月7日 11:45	6月1日 11:35	7月2日 11:55	8月3日 12:55	9月8日 11:50	10月6日 12:10	11月9日 10:40	12月7日 11:45	1月5日 12:00	2月2日 11:40	3月7日 12:35	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		9.6	23.6	26.3	21.8	31.7	20.3	22.2	21.6	13.2	15.1	9.2	14.9	12	31.7	9.2	19.1
水 温		12.3	16.8	21.0	21.6	23.2	22.5	19.4	17.0	12.9	10.7	9.6	11.3	12	23.2	9.6	16.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.91	0.88	0.77	0.97	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	12	1.3	0.77	1.1
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	12	0.09	0.05	0.07
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.02未満	0.03	0.02未満	12	0.07	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.005	0.011	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.011	0.002	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.004			0.005			0.003			0.002未満		4	0.005	0.002未満	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001未満
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.009	0.017	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.007	0.007	0.004	0.006	12	0.017	0.004	0.009
	トリクロロ酢酸		0.004			0.006			0.004			0.002		4	0.006	0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.002	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.08			0.04			0.03			0.04	4	0.08	0.03	0.05
	鉄及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.0	9.8	9.3	11	7.5	9.4	6.8	8.1	8.2	8.5	9.0	8.7	12	11	6.8	8.7
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルインボルネオール		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.52	0.44	0.60	0.48	0.36	0.40	0.37	0.43	0.39	0.43	0.33	0.54	12	0.60	0.33	0.44
	pH 値	7.45	7.66	7.69	7.47	7.47	7.39	7.47	7.45	7.47	7.46	7.43	7.52	12	7.69	7.39	7.49
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.79	0.84	0.80	0.82	0.83	0.81	0.78	0.76	0.79	0.75	0.78	0.82	12	0.84	0.75	0.80
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.1
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電 気 伝 導 率	16.0	15.8	16.0	17.1	14.8	16.2	14.8	17.3	17.7	17.5	17.0	17.1	12	17.7	14.8	16.4
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	960	1300	1700	930	1500	1200	1300	2100	2000	1100	1300	3100	12	3100	930	1500
独 自 設 定 項 目	（3.0μm以上7.0μm未満）	2.1	3.5	4.2	3.0	6.6	3.0	2.9	11	9.7	3.0	4.8	6.1	12	11	2.1	5.0
	（7.0μm以上）	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6	12	0.8	0.1	0.4

3. 給水地点
4) 綾瀬浄水場系統
港南台給水地点

項 目		4月13日 9:55	5月7日 10:05	6月1日 10:05	7月2日 10:00	8月3日 10:10	9月8日 10:15	10月6日 10:10	11月9日 10:05	12月7日 10:30	1月5日 9:55	2月2日 10:15	3月7日 10:20	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		11.1	20.5	25.3	23.8	30.1	20.3	20.5	22.7	10.3	13.0	5.6	14.9	12	30.1	5.6	18.2
水 温		12.1	17.5	19.7	21.5	23.4	22.4	19.9	17.8	16.1	11.7	9.9	11.5	12	23.4	9.9	17.0
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.89	0.91	0.78	0.97	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	12	1.3	0.78	1.1
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	12	0.08	0.06	0.07
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベ ン ゼ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.03	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02未満	0.04	0.02未満	12	0.06	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.005	0.007	0.011	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	0.003	0.002	0.003	12	0.011	0.002	0.006
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.005			0.005			0.004			0.002		4	0.005	0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.012	0.018	0.017	0.011	0.012	0.010	0.011	0.013	0.007	0.004	0.006	12	0.018	0.004	0.011
	トリクロロ酢酸		0.005			0.005			0.004			0.003		4	0.005	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.002	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.07			0.04			0.03			0.04	4	0.07	0.03	0.05
	鉄及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.3	10	9.3	11	7.8	9.4	6.9	8.0	7.9	8.3	9.9	8.7	12	11	6.9	8.8
	ジ ャ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.47	0.47	0.59	0.50	0.36	0.39	0.39	0.49	0.40	0.40	0.33	0.54	12	0.59	0.33	0.44
	pH 値	7.45	7.68	7.70	7.56	7.46	7.39	7.42	7.53	7.49	7.43	7.43	7.51	12	7.70	7.39	7.50
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		
水 質 管 理 目 標	残 留 塩 素	0.76	0.79	0.75	0.76	0.81	0.81	0.76	0.75	0.61	0.73	0.77	0.77	12	0.81	0.61	0.76
	臭気強度（TON）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁度（レーザー光式）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従属栄養細菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	12	3.0	0.0	0.3
独 自 設 定 項 目	キシレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	電気伝導率	16.1	16.1	16.0	17.2	14.9	17.0	14.8	17.4	17.5	17.5	16.8	17.0	12	17.5	14.8	16.5
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	1300	1600	2300	710	1700	1300	1500	940	790	1400	1100	3000	12	3000	710	1500
	（3.0μm以上7.0μm未満）	5.1	4.4	6.3	0.8	7.7	5.6	4.4	1.0	1.0	1.1	1.2	5.0	12	7.7	0.8	3.6
	（7.0μm以上）	0.6	0.4	0.3	0.1	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.7	12	0.7	0.0	0.3

3. 給水地点
4) 綾瀬浄水場系統
太田和調整池

項 目		4月13日 10:10	5月7日 10:10	6月1日 10:10	7月2日 14:25	8月3日 11:05	9月8日 10:15	10月6日 15:00	11月9日 10:00	12月7日 10:20	1月5日 10:05	2月2日 10:00	3月7日 10:15	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.9	21.3	25.0	22.1	34.3	21.1	21.5	21.9	9.8	12.9	6.0	15.0	12	34.3	6.0	18.5
水 温		12.6	18.4	19.9	22.2	23.9	23.6	20.7	18.5	15.0	13.1	11.2	13.5	12	23.9	11.2	17.7
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
	カドミウム及びその化合物			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	4	0.0003未満		
	セレン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	鉛 及 び そ の 化 合 物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	六価クロム化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満		
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.87	0.89	0.78	0.97	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	12	1.3	0.78	1.1
	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	12	0.08	0.06	0.07
	ホウ素及びその化合物			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	4	0.02未満		
	四 塩 化 炭 素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	1,4- ジ オ キ サ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	ベ ン ゼ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	塩 素 酸	0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.04	0.07	0.04	0.03	0.02	0.04	0.02未満	12	0.07	0.02未満	0.04
	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満		
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.004	0.007	0.011	0.010	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	12	0.011	0.002	0.006
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.007	0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001
	臭 素 酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.008	0.013	0.018	0.017	0.012	0.014	0.010	0.011	0.009	0.008	0.004	0.008	12	0.018	0.004	0.011
	トリクロロ酢酸	0.005	0.005	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	12	0.008	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.005	0.002	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物			0.07			0.04			0.03			0.04	4	0.07	0.03	0.05
	鉄及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	銅及びその化合物			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	4	0.01未満		
	マンガン及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	塩 化 物 イ オ ン	8.4	10	9.3	11	7.7	9.4	7.0	8.1	8.2	8.3	11	8.5	12	11	7.0	8.9
	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						6	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.46	0.46	0.56	0.50	0.36	0.40	0.38	0.39	0.40	0.42	0.35	0.51	12	0.56	0.35	0.43
	pH 値	7.57	7.73	7.76	7.61	7.54	7.56	7.47	7.53	7.57	7.51	7.44	7.54	12	7.76	7.44	7.57
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
	色 度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満		
	濁 度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	12	0.2未満		

3. 給水地点
4) 綾瀬浄水場系統
太田和調整池

項 目		4月13日 10:10	5月7日 10:10	6月1日 10:10	7月2日 14:25	8月3日 11:05	9月8日 10:15	10月6日 15:00	11月9日 10:00	12月7日 10:20	1月5日 10:05	2月2日 10:00	3月7日 10:15	回数	最 高	最 低	平 均
気 温		10.9	21.3	25.0	22.1	34.3	21.1	21.5	21.9	9.8	12.9	6.0	15.0	12	34.3	6.0	18.5
水 温		12.6	18.4	19.9	22.2	23.9	23.6	20.7	18.5	15.0	13.1	11.2	13.5	12	23.9	11.2	17.7
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ウラン及びその化合物			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	4	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	4	0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		4	0.0002未満		
	ト ル エ ン		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		4	0.002	0.001未満	0.001未満
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		4	0.005未満		
	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.005	0.001	0.002
	残 留 塩 素	0.74	0.77	0.75	0.84	0.87	0.81	0.86	0.81	0.74	0.72	0.74	0.74	12	0.87	0.72	0.78
	遊 離 炭 酸		2.2			1.8			2.2			1.8		4	2.2	1.8	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	臭 気 強 度 （ T O N ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
	濁 度 （ レ ー ザ ー 光 式 ）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満		
	従 属 栄 養 細 菌	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.3	0.0	0.1
	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
独 自 設 定 項 目	ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ブ ロ モ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	ジ ブ ロ モ 酢 酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		4	0.002未満		
	キ シ レ ン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		4	0.001未満		
	硫 酸 イ オ ン	22	14	15	20	20	23	21	23	24	23	21	20	12	24	14	21
	総 ア ル カ リ 度	37	45	49	42	35	41	40	42	42	42	38	42	12	49	35	41
	電 気 伝 導 率	16.2	15.8	16.0	17.2	14.7	17.2	14.8	17.4	17.7	17.0	16.6	16.6	12	17.7	14.7	16.4
	紫外線吸光度（260nm）	0.030	0.029	0.033	0.033	0.027	0.034	0.026	0.029	0.031	0.029	0.045	0.037	12	0.045	0.026	0.032
	粒子数（0.5μm以上3.0μm未満）	830	1100	1800	760	1300	1500	1200	680	1100	1600	1800	5800	12	5800	680	1600
	（3.0μm以上7.0μm未満）	1.2	2.3	3.1	1.6	5.5	6.0	3.0	1.2	1.6	1.7	4.7	26	12	26	1.2	4.8
	（ 7.0 μ m 以 上 ）	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	2.1	0.2	0.3	0.3	0.3	1.1	1.9	12	2.1	0.2	0.6

農 薬 試 験

試験担当区分

農薬試験

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. 相模湖 | 広域水質管理センター |
| 2. 酒匂川 | 飯泉取水管理事務所及び広域水質管理センター |
| 2. 相模川 | 広域水質管理センター |
| 3. 原水 | 広域水質管理センター及び飯泉取水管理事務所 |
| 4. 浄水場出口水 | 広域水質管理センター |

1. 相模湖
1) 桂川橋

No.	使用 区分	農薬名	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日
			9:50	9:50	9:40	11:50	9:50	9:45
検出指標値			0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2,2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2,4-D (2,4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

1. 相模湖
1) 桂川橋

No.	使用 区分	農薬名	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日
			9:50	9:50	9:40	11:50	9:50	9:45
検出指標値			0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.1	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

1. 相模湖
2) 弁天橋 (沼本調整池)

No.	使用 区分	農薬名	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日
			9:40	10:30	9:45	10:30	10:40	10:20
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンブロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

1. 相模湖
2) 弁天橋 (沼本調整池)

No.	使用 区分	農薬名	5月18日	6月10日	7月22日	8月12日	9月10日	10月14日
			9:40	10:30	9:45	10:30	10:40	10:20
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ペノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

1) 酒匂川 (飯泉橋上流)

(飯泉1377番地先)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日
			9:40	9:30	9:35	9:50	9:30
検出指標値			0.001	0.008	0.002	0.001	0.001
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	－	－	－	－	－
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	0.1	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンブロックス	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシソ銅 (有機銅)	－	－	－	－	－
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	－	－	－	－	－
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	－	－	－	－	－
25	殺菌剤	キャプタン	－	－	－	－	－
26	除草剤	クロメブロップ	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	－	－	－	－	－
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	－	－	－	－	－
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	－	－	－	－	－
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソ	－	－	－	－	－
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	－	－	－	－	－
51	除草剤	ナプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ピペロホス	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	－	－	－	－	－
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

1) 酒匂川 (飯泉橋上流)

(飯泉1377番地先)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日
			9:40	9:30	9:35	9:50	9:30
検出指標値			0.001	0.008	0.002	0.001	0.001
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシソンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシソンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	0.06	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキシソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.2	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブロモ	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.4	0.2	0.2
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロニル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミプリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキシソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

2) 狩川

(狩川橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日
			9:25	9:10	9:10	9:35	9:15
検出指標値			0.024	0.006	0.004	0.004	0.001
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	－	－	－	－	－
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンブロックス	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	－	－	－	－	－
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	－	－	－	－	－
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル(NAC)	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	－	－	－	－	－
25	殺菌剤	キャプタン	－	－	－	－	－
26	除草剤	クロメブロップ	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン(CNP)	－	－	－	－	－
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	－	－	－	－	－
30	除草剤	シアナジン	0.07	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン(DCMU)	0.13	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル(DBN)	－	－	－	－	－
33	殺虫剤	ジクロロボス(DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン(CAT)	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキソン	－	－	－	－	－
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ(MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロロホン(DEP)	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	－	－	－	－	－
51	除草剤	ナプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン(MEP)	－	－	－	－	－
58	酸化物	フェニトロチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

2) 狩川

(狩川橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日
			9:25	9:10	9:10	9:35	9:15
検出指標値			0.024	0.006	0.004	0.004	0.001
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	0.09	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート (PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	0.08	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.4	0.3	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.2	0.2	0.2
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロンル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	0.08	0.05	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

3) 金瀬川

(酒匂川合流前 飯泉1083番地先)

(国)外(自)産(調)製		
--	--	--

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

3) 金瀬川

(酒匂川合流前 飯泉1083番地先)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日
			9:50	9:40	9:45	10:00	9:40
検出指標値			0.037	0.003	0.025	0.012	0.003
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.3	0.9	0.2	nd
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	0.13	0.13	0.09
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.7	0.4	0.4
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロンル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	0.05	0.10	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

4) 酒匂川 (峰下橋) (鮎沢川系)

No.	使用 区分	農薬名	4月16日	5月14日	6月11日	7月23日	8月5日
			9:30	9:40	10:15	9:10	10:15
検出指標値			0.000	0.013	0.003	0.002	0.001
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	-	-	-	-	-
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	-	-	-	-	-
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	-	-	-	-	-
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	-	-	-	-	-
25	殺菌剤	キャプタン	-	-	-	-	-
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	-	-	-	-	-
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	-	-	-	-	-
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	-	-	-	-	-
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	0.05	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキソン	-	-	-	-	-
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	0.1	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロロホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	-	-	-	-	-
51	除草剤	ナプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ピペロホス	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリプチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	-	-	-	-	-
58	酸化物	フェニトロチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

2. 酒匂川

4) 酒匂川 (峰下橋) (鮎沢川系)

No.	使用 区分	農薬名	4月16日	5月14日	6月11日	7月23日	8月5日
			9:30	9:40	10:15	9:10	10:15
検出指標値			0.000	0.013	0.003	0.002	0.001
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	1.2	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	0.1	0.3	0.4	0.2
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロンル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミプリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	0.10	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川

1) 相模川

(座架依橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			9:30	9:30	10:05	9:40	10:20
検出指標値			0.000	0.000	0.003	0.000	0.001
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	-	-	-	-	-
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	-	-	-	-	-
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	-	-	-	-	-
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	-	-	-	-	-
25	殺菌剤	キャプタン	-	-	-	-	-
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	-	-	-	-	-
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	-	-	-	-	-
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	-	-	-	-	-
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキソン	-	-	-	-	-
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロロホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	-	-	-	-	-
51	除草剤	ナプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ピペロホス	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリプチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	-	-	-	-	-
58	酸化物	フェニトロチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川

1) 相模川

(座架依橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			9:30	9:30	10:05	9:40	10:20
検出指標値			0.000	0.000	0.003	0.000	0.001
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	0.2	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	0.2
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロンル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	0.2	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川
2) 中津川
(第一鮎津橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			10:35	10:04	10:35	10:00	9:40
検出指標値			0.000	0.000	0.078	0.004	0.001
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	-	-	-	-	-
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	0.1	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	-	-	-	-	-
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	-	-	-	-	-
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	-	-	-	-	-
25	殺菌剤	キャプタン	-	-	-	-	-
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	-	-	-	-	-
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	-	-	-	-	-
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	-	-	-	-	-
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	0.07	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキソン	-	-	-	-	-
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	-	-	-	-	-
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ピペロホス	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリプチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	-	-	-	-	-
58	酸化物	フェニトロチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川
2) 中津川
(第一鮎津橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			10:35	10:04	10:35	10:00	9:40
検出指標値			0.000	0.000	0.078	0.004	0.001
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシソンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシソンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキシソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	0.5	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	0.2	0.2
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツ	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロニル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	0.14	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニューロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキシソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスフロンメチル	nd	nd	0.14	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川

3) 小鮎川

(第二鮎津橋)

No.			使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
					10:10	10:24	11:00	11:40	9:20
検出指標値					0.000	0.003	0.068	0.004	0.007
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)			－	－	－	－	－
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)			nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN			nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキソン			nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA			nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム			nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート			nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン			nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール			nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン			nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキソン			nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス			nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)			nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)			nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ			nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス			nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)			nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)			－	－	－	－	－
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン			－	－	－	－	－
20	殺虫除草剤	カフェンストロール			nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル(NAC)			nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド			nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン			nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)			－	－	－	－	－
25	殺菌剤	キャプタン			－	－	－	－	－
26	除草剤	クロメプロップ			nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン(CNP)			－	－	－	－	－
28	殺虫剤	クロルピリホス			nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)			－	－	－	－	－
30	除草剤	シアナジン			nd	nd	0.08	nd	nd
31	除草剤	ジウロン(DCMU)			nd	0.05	0.08	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル(DBN)			－	－	－	－	－
33	殺虫剤	ジクロロボス(DDVP)			nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)			nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル			nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン(CAT)			nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン			nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート			nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン			nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート			nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン			nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキソン			－	－	－	－	－
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン			nd	nd	0.3	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ			nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ			nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ(MBPMC)			nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル			nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロロホン(DEP)			nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール			nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン			－	－	－	－	－
51	除草剤	ナプロバミド			nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス			nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン			nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ			nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン			nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル			nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン(MEP)			－	－	－	－	－
58	酸化物	フェニトロチオンオキソン			nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川
3) 小鮎川
(第二鮎津橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			10:10	10:24	11:00	11:40	9:20
検出指標値			0.000	0.003	0.068	0.004	0.007
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	0.26	0.07	0.06
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	0.07	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	0.8	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	0.3	0.9
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツ	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロニル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	0.05	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニューロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスフロンメチル	nd	nd	0.3	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川

4) 貫抜川

(貫抜橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			9:05	11:05	8:55	9:05	9:00
検出指標値			0.001	0.000	0.080	0.019	0.027
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	-	-	-	-	-
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	-	-	-	-	-
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	-	-	-	-	-
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	-	-	-	-	-
25	殺菌剤	キャプタン	-	-	-	-	-
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	-	-	-	-	-
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	-	-	-	-	-
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	0.07	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	0.17	0.05	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	-	-	-	-	-
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	0.05	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキソン	-	-	-	-	-
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	-	-	-	-	-
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ピペロホス	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリプチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	-	-	-	-	-
58	酸化物	フェニトロチオンオキソン	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

3. 相模川

4) 貫抜川

(貫抜橋)

No.	使用 区分	農薬名	4月1日	5月19日	6月3日	7月9日	8月5日
			9:05	11:05	8:55	9:05	9:00
検出指標値			0.001	0.000	0.080	0.019	0.027
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	0.46
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	-	-	-	-	-
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	-	-	-	-	-
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	プレチラクロール	nd	nd	0.11	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	-	-	-	-	-
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	1.6	0.5	0.1
79	酸化物	プロモブチドデブプロモ	nd	nd	nd	0.18	0.11
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	0.2	nd	0.1	1.4	1.9
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	-	-	-	-	-
87	除草剤	ベンフレセート	-	-	-	-	-
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メブロンル	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	0.07	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスフロン	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	-	-	-	-	-
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	-	-	-	-	-
112	除草剤	ハロスフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスフロンメチル	nd	nd	0.36	0.07	nd
115	殺菌剤	ホセチル	-	-	-	-	-

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

1) 飯泉取水管理事務所
(導水管)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.001	0.004	0.004	0.001	0.001	0.003
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	0. 1	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシソ銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャブタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	0. 05
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

1) 飯泉取水管理事務所
(導水管)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.001	0.004	0.004	0.001	0.001	0.003
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.4	0.3	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.2	0.2	0.2	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	0.06	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

1) 飯泉取水管理事務所
(導水管)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

1) 飯泉取水管理事務所
(導水管)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ペノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水
2) 社家取水管理事務所
(吸水井)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.053	0.001	0.001	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	0.06	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

2) 社家取水管理事務所
(吸水井)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.053	0.001	0.001	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	0.9	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.2	0.1	0.2	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	0.08	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	0.05	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	0.12	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水
2) 社家取水管理事務所
(吸水井)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

2) 社家取水管理事務所
(吸水井)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブromo	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水
3) 西長沢浄水場
(着水井)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシソ銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャブタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水
3) 西長沢浄水場
(着水井)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.3	0.2	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ペノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.2	0.2	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水
3) 西長沢浄水場
(着水井)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシソ銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

4. 原水

3) 西長沢浄水場
(着水井)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブromo	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

1) 伊勢原浄水場

(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.001	0.008	0.004	0.000	0.000
1	除草剤	2,2-DPA(ダラポン)	nd	nd	0.4	0.3	nd	nd
2	除草剤	2,4-D (2,4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシソ銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャブタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロロホソ (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソ	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

1) 伊勢原浄水場

(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.001	0.008	0.004	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート (PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.1	0.3	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデブromo	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

1) 伊勢原浄水場

(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA (ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロパミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

1) 伊勢原浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
2) 相模原浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.003	0.004	0.001	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
2) 相模原浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.003	0.004	0.001	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.3	0.3	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.2	0.2	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
2) 相模原浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンブロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
2) 相模原浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ペノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
3) 西長沢浄水場
(浄水池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.002	0.004	0.001	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
3) 西長沢浄水場
(浄水池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.002	0.004	0.001	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	0.2	0.3	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.2	0.1	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メトラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
3) 西長沢浄水場
(浄水池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2,2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2,4-D (2,4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャブタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ピペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ピリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ピリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水
3) 西長沢浄水場
(浄水池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ベノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマゾスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラゾスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満
検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

4) 綾瀬浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャプタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

4) 綾瀬浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	0.5	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ペノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	0.1	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

4) 綾瀬浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	除草剤	2, 2-DPA(ダラポン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3	殺虫剤	EPN	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4	酸化物	EPNオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
5	除草剤	MCPA	nd	nd	nd	nd	nd	nd
6	除草剤	アシュラム	nd	nd	nd	nd	nd	nd
7	殺虫殺菌剤	アセフェート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8	除草剤	アトラジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
9	除草剤	アラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
10	殺虫剤	イソキサチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
11	酸化物	イソキサチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12	殺菌剤	イソフェンホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
13	殺虫殺菌植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
14	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15	除草剤	エスプロカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
16	殺虫殺菌剤	エトフェンプロックス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
17	殺菌剤	エトリジアゾール (エクロメゾール)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
18	殺虫殺菌剤	オキシシン銅 (有機銅)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
19	殺虫殺菌剤	オリサストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
20	殺虫除草剤	カフェンストロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
21	殺虫剤	カルバリル (NAC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
22	殺虫殺菌剤	カルプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
23	代謝物	カルボフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
24	除草剤	キノクラミン (ACN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25	殺菌剤	キャブタン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
26	除草剤	クロメプロップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
27	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
28	殺虫剤	クロルピリホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
29	殺虫殺菌剤	クロロタロニル (TPN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
30	除草剤	シアナジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
31	除草剤	ジウロン (DCMU)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
32	除草剤	ジクロベニル (DBN)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
33	殺虫剤	ジクロルボス (DDVP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
34	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
35	除草剤	ジチオピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
36	除草剤	シマジン (CAT)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
37	除草剤	ジメタメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
38	殺虫剤	ジメトエート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
39	除草剤	シメトリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
40	除草剤	ジメピペレート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	殺虫殺菌剤	ダイアジノン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
42	酸化物	ダイアジノンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
43	殺虫殺菌除草剤	ダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
44	殺虫剤	チオジカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45	除草剤	チオベンカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
46	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
47	除草剤	トリクロピル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
48	殺虫剤	トリクロルホン (DEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
49	殺虫殺菌植物成長調整剤	トリシクラゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
50	除草剤	トリフルラリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
51	除草剤	ナプロバミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
52	除草剤	ビペロホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
53	殺虫剤	ビリダフェンチオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
54	除草剤	ビリブチカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	殺虫殺菌剤	ピロキロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
56	殺虫殺菌剤	フィプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	殺虫殺菌植物成長調整剤	フェニトロチオン (MEP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	酸化物	フェニトロチオンオキシソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値 : 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

5. 浄水場出口水

4) 綾瀬浄水場
(調整池出口)

No.	使用 区分	農薬名	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
検出指標値			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	殺虫殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
60	殺虫剤	フェンチオン(MPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	酸化物	MPPスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	酸化物	MPPスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	酸化物	MPPオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	酸化物	MPPオキシンスルホキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	酸化物	MPPオキシンスルホン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
66	殺虫殺菌剤	フェントエート(PAP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
67	除草剤	フェントラザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
68	除草剤	ブタクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
69	除草剤	ブタミホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
70	酸化物	ブタミホスオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
71	殺虫殺菌剤	ブプロフェジン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
72	除草剤	ブレチラクロール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
73	殺菌剤	プロシミドン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
74	殺虫剤	プロチオホス	nd	nd	nd	nd	nd	nd
75	殺菌剤	プロピコナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
76	除草剤	プロピザミド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
77	殺虫殺菌剤	プロベナゾール	nd	nd	nd	nd	nd	nd
78	殺虫除草剤	プロモブチド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
79	酸化物	プロモブチドデプロモ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
80	殺菌剤	ペノミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
81	殺虫殺菌剤	ペンシクロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
82	除草剤	ベンゾフェナップ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
83	除草剤	ベンタゾン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
84	除草植物成長調整剤	ペンディメタリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
85	殺虫殺菌剤	ベンフラカルブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
86	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
87	除草剤	ベンフレセート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
88	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
89	酸化物	マラオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
90	除草剤	メコプロップ(MCPP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
91	殺虫剤	メソミル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
92	殺虫殺菌剤	メタラキシル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
93	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
94	除草剤	メチルダイムロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
95	除草剤	メフェナセツト	nd	nd	nd	nd	nd	nd
96	殺虫殺菌剤	メプロニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
97	除草剤	モリネート	nd	nd	nd	nd	nd	nd
98	殺虫殺菌剤	アセタミブリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
99	殺虫殺菌剤	イミダクロプリド	nd	nd	nd	nd	nd	nd
100	除草剤	テフリルトリオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
101	殺虫除草剤	イマズスルフロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
102	殺虫殺菌剤	ジノテフラン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
103	除草剤	ピラズスルフロンエチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
104	除草剤	ピリミノバックメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
105	除草剤	リニュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
106	殺菌剤	アゾキシストロビン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
107	殺菌剤	イプロジオン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
108	殺菌剤	クロロネブ	nd	nd	nd	nd	nd	nd
109	除草剤	シデュロン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
110	殺菌剤	トルクロホスメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
111	酸化物	トルクロホスメチルオキソン	nd	nd	nd	nd	nd	nd
112	除草剤	ハロスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
113	殺菌剤	フルトラニル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
114	除草剤	ベンスルフロンメチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd
115	殺菌剤	ホセチル	nd	nd	nd	nd	nd	nd

単位 : $\mu\text{g/L}$, - : 未測定 , nd : 最小数値未満

検出指標値: 酸化物等は原体の目標値を用いて算出し、検出指標値に合算した。

生 物 試 験

(植物プランクトン・流下生物及び原虫)

試験担当区分

生物試験

1. 丹沢湖
 - 1) 堰堤側湖心…………… 広域水質管理センター
 - 2) 取水口側湖心…………… 広域水質管理センター
 - 3) 丹沢湖放流口(三保ダム常用放流設備 分水槽) …… 飯泉取水管理事務所
2. 宮ヶ瀬湖放流口(石小屋ダム湛水域) …… 広域水質管理センター
3. 山中湖・河口湖…………… 広域水質管理センター
4. 相模湖…………… 広域水質管理センター
5. 津久井湖…………… 広域水質管理センター
6. 原水
 - 1) 飯泉取水管理事務所(導水管) …… 飯泉取水管理事務所
 - 2) 西長沢浄水場(着水井) …… 西長沢浄水場
 - 3) 社家取水管理事務所(吸水井) …… 広域水質管理センター
7. 浄水場出口水及び給水地点
 - 1) 伊勢原浄水場…………… 伊勢原浄水場及び広域水質管理センター
 - 2) 相模原浄水場…………… 相模原浄水場及び広域水質管理センター
 - 3) 西長沢浄水場…………… 西長沢浄水場及び広域水質管理センター
 - 4) 綾瀬浄水場…………… 綾瀬浄水場及び広域水質管理センター
8. 原虫試験
 - 1) 原水…………… 広域水質管理センター
 - 2) 相模川支流…………… 広域水質管理センター

1. 丹沢湖

1) 堰堤側湖心 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月16日			6月11日			8月6日		
			採水時間	10:20			9:00			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	160	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	30	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	230	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	-	-	-	200	-	-	90	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	20	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	530	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	40	-	-
鞭毛藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	20	-	-	190	-	-	250	-	-
		その他珪藻類	細、群	15	-	-	15	-	-	50	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		小型球形緑藻	細	30	-	-	90	-	-	30	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	25	-	5	660	-	30	120	-	20
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	20	-	-	15	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	45	-	-	10	-	-	5	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物	臭	<i>Uroglana</i> spp.	細、群	370	-	20	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	150	-	-	310	-	-	10	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	15	-	-	75	-	-	30	-	-
	* 1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	7.9E+04	-	-	2.2E+04	-	-	1.4E+05	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		纖毛虫類	細	-	-	-	40	-	-	20	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		1240	0	25	1850	0	30	885	0	20
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		575	-	0	645	-	0	645	-	0
		緑藻類		55	0	5	750	0	30	150	0	20
		鞭毛藻類		610	-	20	415	-	0	65	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	5	-	0
		原生動物		0	-	-	40	-	-	20	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	0
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

1) 堰堤側湖心(表層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月15日			12月10日			2月18日		
			採水時間	10:25			10:15			11:55		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	90	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	30	-	-	30	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	10	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	25	-	-	35	-	-	10	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	45	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	5	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	100	-	-	-	-	-	40	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	25	-	-	10	-	-	160	-	-
	*1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.0E+04	-	-	5.8E+03	-	-	1.3E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	5	-	-	5	-	-	15	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	70	-	-	55	-	-	5
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		305	0	0	155	0	0	295	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		160	-	0	95	-	0	75	-	0
		緑藻類		5	0	0	45	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		135	-	0	10	-	0	205	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		5	-	-	5	-	-	15	-	-
		その他生物 *2		-	-	70	-	-	55	-	-	5

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖
2) 取水口側湖心 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月16日			6月11日			8月6日		
			採水時間	10:45			9:00			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	260	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	60	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	80	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	30	-	-	400	-	-	10	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	320	-	-	5	-	-	15	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	55	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	45	-	-	15	-	-	95	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	25	-	-	15	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	40	-	-	20	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	970	-	55	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	15	-	-	15	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	360	-	5	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	130	-	-	30	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-	-	230	-	-	-	-	-
	*1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.0E+05	-	-	2.0E+04	-	-	1.6E+05	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		纖毛虫類	細	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	5
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		1255	0	5	1915	0	55	405	0	10
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		405	-	0	650	-	0	400	-	0
		緑藻類		40	0	0	990	0	55	0	0	0
		鞭毛藻類		790	-	5	275	-	0	0	-	10
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		20	-	-	0	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	5

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖
2) 取水口側湖心(表層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月15日			12月10日			2月18日		
			採水時間	10:45			10:35			11:55		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	55	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	10	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	15	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	25	-	-	20	-	-	5	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	55	-	-	40	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	5	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	5	-	-	20	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	15	-	-	-	-	-	15	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	20	-	-	65	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	15	-	-	80	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	35	-	-	5	-	-	20	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	50	-	-	5	-	-	50	-	-
	*1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.0E+04	-	-	7.6E+03	-	-	1.7E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		纖毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	120	-	-	45	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		315	5	5	275	0	5	105	0	0
		藍藻類		0	5	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		175	-	0	90	-	0	20	-	0
		緑藻類		20	0	5	20	0	5	15	0	0
		鞭毛藻類		120	-	0	165	-	0	70	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	120	-	-	45	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

2) 取水口側湖心 (5 m層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月16日			6月11日			8月6日		
			採水時間	10:45			9:00			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	130	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	15	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	110	-	-	100	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	30	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	50	-	-	200	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	15	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	80	-	-	20	-	-	20	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	320	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	170	-	-	130	-	-	70	-	-
		その他珪藻類	細、群	60	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	15	-	-	85	-	5	100	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	15	-	-	10	-	-	5	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	430	-	-	340	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	690	-	10	320	-	5	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
原生動物		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	40	-	-	25	-	-	5	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	230	-	-	380	-	-	35	-	-
	* 1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.4E+05	-	-	3.2E+04	-	-	3.5E+05	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		纖毛虫類	細	10	-	-	5	-	-	35	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	20	-	-	20
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	10	-	-	10
		総生物数 *3		2295	0	10	1685	0	10	450	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		850	-	0	515	-	0	235	-	0
		緑藻類		15	0	0	85	0	5	135	0	0
		鞭毛藻類		1405	-	10	1080	-	5	45	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		25	-	-	5	-	-	35	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	35	-	-	30

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

2) 取水口側湖心 (5 m層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月15日			12月10日			2月18日		
			採水時間	10:45			10:35			11:55		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	55	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	60	-	-	35	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	15	-	-	10	-	-	30	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	30	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	20	-	-	40	-	-	20	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	60	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	60	-	-	25	-	-	20	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	50	-	-	30	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	15	-	-	70	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	10	-	-	10	-	-	25	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	35	-	-	45	-	-	50	-	-
	* 1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	7.6E+03	-	-	7.2E+03	-	-	1.6E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		纖毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		太陽虫類	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	150	-	-	15	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		総生物数 *3		395	0	0	360	0	0	205	0	5
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
備考		珪藻類		215	-	0	120	-	0	90	-	0
		緑藻類		60	0	0	85	0	0	20	0	5
		鞭毛藻類		110	-	0	155	-	0	75	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		10	-	-	0	-	-	20	-	-
		その他生物 *2		-	-	150	-	-	15	-	-	15

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖
2) 取水口側湖心 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月16日			6月11日			8月6日		
			採水時間	10:45			9:00			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	15	-	-	15	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	30	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	10	-	-	20	-	-	-	-	-
	* 1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	9.0E+02	-	-	5.2E+04	-	-	1.6E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	250	-	-	180
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		65	0	0	90	0	0	5	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		40	-	0	35	-	0	0	-	0
		緑藻類		0	0	0	5	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		20	-	0	50	-	0	0	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		5	-	-	0	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	250	-	-	180

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖
2) 取水口側湖心(底層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月15日			12月10日			2月18日		
			採水時間	10:45			10:35			11:55		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	70	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	25	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	40	-	-	5	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	35	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	25	-	-	60	-	-	10	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	40	-	-	15	-	-	50	-	-
	*1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	0	-	-	6.0E+03	-	-	9.4E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		纖毛虫類	細	-	-	-	5	-	-	10	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	130	-	-	45	-	-	5
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		総生物数 *3		85	0	0	280	0	0	100	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		15	-	0	195	-	0	30	-	0
		緑藻類		5	0	0	5	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		65	-	0	75	-	0	60	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		0	-	-	5	-	-	10	-	-
		その他生物 *2		-	-	130	-	-	45	-	-	10

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

3) 丹沢湖放流口 (三保ダム常用放流設備分水槽)

類別	障害性	生物名	採水日	4月16日			5月14日			6月11日		
			採水時間	9:45			10:00			10:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群					-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群					-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群					-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細	70	-	-	-	-	-	35	-	-
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-	-	30	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	35	-	-	10	-	-	35	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細		-	-	15	-	-	60	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細									
		<i>Cocconeis</i> spp.	細		-	-	20	-	-		-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭疑	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	10		-	80	-	-	240	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-		-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-		-	-		-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	15	-	-	10	-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細		-	-		-	-	15	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	280	-	-	140	-	-	15	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	20	-	-	20	-	-	200	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	20	-	-	45	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	20	-	-	70	-	-		-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群		-	-		-	-	80	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	25	-	-	5	-	-		-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	35	-	-	10	-	-	40	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-	-	55	-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	1500	-	1400	30	-	30	45	-	45
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-	5	-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	35	-	-	10	-	-	15	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群		-	-	200	-	-	330	-	-
* 1	漏	その他藻類	細、群		-	-		-	-		-	-
原生動物		ピコプランクトン	細	1.1E+05	-	-	8.2E+04	-	-	4.5E+04	-	-
		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-	20	-	-
		太陽虫類	細		-	-	5	-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-	130	-	-
その他生物		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		2060	0	1400	705	0	30	1345	0	45
		藍藻類		70	0	0	0	0	0	35	0	0
		珪藻類		375	-	0	320	-	0	640	-	0
		緑藻類		20	0	0	70	0	0	80	0	0
		鞭毛藻類		1595	-	1400	310	-	30	440	-	45
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		0	-	-	5	-	-	150	-	-
		その他生物 *2		-	-	15	-	-	0	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群體欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

3) 丹沢湖放流口 (三保ダム常用放流設備分水槽)

類別	障害性	生物名	採水日	7月23日			8月6日			9月24日		
			採水時間	9:30			10:05			10:05		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	35	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	35	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	180	-	-	10	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	55	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	10	-	-	5	-	-	10	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	60	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	30	-	-	5	-	-	30	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	65	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	110	-	-	250	-	-	180	-	-
* 1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	漏	ピコプランクトン	細	1.1E+04	-	-	1.7E+05	-	-	4.7E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		165	0	0	640	35	0	300	0	0
		藍藻類		0	0	0	35	35	0	0	0	0
		珪藻類		20	-	0	270	-	0	20	-	0
		緑藻類		0	0	0	60	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		145	-	0	265	-	0	275	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	10	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	100
備考												

*1: その他藻類

*2: 個体数を群体系欄に記載

*3: ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

3) 丹沢湖放流口 (三保ダム常用放流設備分水槽)

類別	障害性	生物名	採水日	10月15日			11月12日			12月15日		
			採水時間	9:55			10:05			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	70	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭疑	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	15	-	-	45	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	20	-	-	20	-	-	30	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	15	-	-	20	-	-	15	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	5	-	-	15	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	10	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	55	-	-	45	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	70	-	-	200	-	-	65	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	50	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	65	-	65	-	-	-	15	-	15
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	10	-	-	35	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	170	-	-	130	-	-	110	-	-
* 1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	漏	ピコプランクトン	細	2.7E+04	-	-	2.9E+04	-	-	1.8E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	70	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	170	-	-	5	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		525	0	75	645	0	5	275	20	15
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	20	0
		珪藻類		145	-	0	115	-	0	85	-	0
		緑藻類		55	0	10	45	0	5	0	0	0
		鞭毛藻類		320	-	65	415	-	0	190	-	15
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		5	-	-	70	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	170	-	-	5	-	-	0

*1: その他藻類

*2: 個体数を群体系に記載

*3: ピコプランクトン及びその他生物は含まない

1. 丹沢湖

3) 丹沢湖放流口 (三保ダム常用放流設備分水槽)

類別	障害性	生物名	採水日	1月14日			2月18日			3月10日		
			採水時間	9:50			9:30			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭疑	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	10	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	30	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	25	-	-	-	-	-	100	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		その他緑藻類	細、群	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	25	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	15	-	15
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	10	-	-	5	-	-	10	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	15	-	-	20	-	-	110	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1		その他鞭毛藻類	細、群	180	-	-	190	-	-	270	-	-
	漏	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ピコプランクトン	細	5.8E+03	-	-	1.2E+04	-	-	1.2E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	5	-	-	5	-	-	10	-	-
		太陽虫類	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	120	-	-	15	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		290	0	5	295	0	0	585	0	15
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
集計		珪藻類		30	-	0	65	-	0	40	-	0
		緑藻類		25	0	5	10	0	0	100	0	0
		鞭毛藻類		225	-	0	215	-	0	435	-	15
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		10	-	-	5	-	-	10	-	-
その他生物 *2				-	-	120	-	-	15	-	-	5
備考												

*1: その他藻類

*2: 個体数を群体系に記載

*3: ピコプランクトン及びその他生物は含まない

2. 宮ヶ瀬湖放流口
(石小屋ダム湛水域)

類別	障害性	生物名	採水日	4月1日			5月19日			6月3日		
			採水時間	10:00			10:05			10:10		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	95	-	-	20	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	120	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	65	-	-	370	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	240	-	-	240	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	40	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	10	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	30	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	25	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	25	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	60	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	20	-	-	10	-	-	-	-	-
*1	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	160	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	60	-	5	25	-	-	-	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	3.0E+04	-	-	2.2E+04	-	-	1.2E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		総生物数 *3		525	0	5	940	0	0	275	15	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	15	0
		珪藻類		265	-	0	805	-	0	270	-	0
		緑藻類		0	0	0	0	0	0	5	0	0
		鞭毛藻類		250	-	5	120	-	0	0	-	0
		その他藻類		30000	-	0	5	-	0	0	-	0
備考		原生動物		10	-	-	10	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	-	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

2. 宮ヶ瀬湖放流口
(石小屋ダム湛水域)

類別	障害性	生物名	採水日	7月9日			8月5日			9月10日		
			採水時間	10:05			10:00			10:30		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	15	-	-	15	-	-	5	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	15	-	-	15	-	-	10	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	20	-	-	20	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	130	-	-	85	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	35	-	-	5	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	20	-	-	5	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	100	-	-	150	-	-	5	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	5	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	10	-	-	20	-	5
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	20	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	10	-	5	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-	-	10	-	-	20	-	-
	*1	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.8E+04	-	-	2.4E+04	-	-	1.2E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	5	-	-	0	-	-	0
		総生物数 *3		430	0	10	370	0	5	125	5	5
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		325	-	0	350	-	0	45	-	0
		緑藻類		5	0	5	10	0	5	30	5	5
		鞭毛藻類		95	-	5	10	-	0	50	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		5	-	-	0	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	-	-	-	0	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

2. 宮ヶ瀬湖放流口
(石小屋ダム湛水域)

類別	障害性	生物名	採水日	10月7日			11月18日			12月15日		
			採水時間	9:55			10:15			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	5	-	-	30	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	15	-	-	140	-	-	55	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	95	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	15	-	-	10	-	-	25	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	15	-	-	55	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	40	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	15	-	-	10	-	5	25	-	5
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-	-	40	-	5	-	-	-
*1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	3.3E+05	-	-	4.3E+04	-	-	2.1E+04	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	5
集計		総生物数 *3		200	0	0	345	0	25	220	0	5
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		80	-	0	270	-	0	185	-	0
		緑藻類		15	0	0	0	0	15	0	0	0
		鞭毛藻類		105	-	0	70	-	10	25	-	5
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	5	-	0
		原生動物		0	-	-	5	-	-	5	-	-
備考		その他生物 *2		-	-	-	-	-	0	-	-	5

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

2. 宮ヶ瀬湖放流口
(石小屋ダム湛水域)

類別	障害性	生物名	採水日	1月6日			2月3日			3月2日		
			採水時間	9:45			10:00			9:55		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	130	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	30	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	35	-	-	20	-	-	90	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	30	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	85	-	-
緑藻類		その他珪藻類	細、群	-	-	-	5	-	-	10	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	漏	小型球形緑藻	細	5	-	-	60	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	10	-	-	10	-	-	5	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	10	-	-	20	-	-	110	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	4.8E+04	-	-	1.5E+04	-	-	1.1E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	10	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		85	0	0	145	0	0	535	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		40	-	0	35	-	0	405	-	0
		緑藻類		5	0	0	60	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		30	-	0	40	-	0	125	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		10	-	-	10	-	-	5	-	-
備考				-	-	5	-	-	0	-	-	5

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

3. 山中湖・河口湖

山中湖 (神奈川県企業庁の試験結果転記)

類別	障害性	採水日	4月7日		5月11日		6月8日		7月7日	
		生物名	採水時刻	10:25	採水時刻	10:00	採水時刻	9:50	採水時刻	10:00
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>								
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>					10		41	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>							310	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>								
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>					2800			
	漏	<i>Anabaena</i> spp.		0.017	7.854					
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.								
	漏	<i>Microcystis</i> spp.		0.007				0.012		0.054
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.								
	臭	<i>Phormidium</i> spp.								
	漏	小型球形藍藻								
珪藻類		糸状藍藻								
		その他藍藻類		0.005						0.004
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>			13		11		220	
		<i>Achnanthes</i> spp.								
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	160		26		60		4	
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	104		320		367		108	
		<i>Cocconeis</i> spp.	1							
	漏	<i>Cyclotella nana</i>								
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	64		35		69		6	
		<i>Cymbella</i> spp.	2		12		1			
		<i>Diatoma</i> spp.					3			
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	270		80		60		74	
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	12		53		6			
		<i>Gomphonema</i> spp.	3							
		<i>Melosira</i> spp.	9							
		<i>Navicula</i> spp.	17		9		5		3	
		<i>Nitzschia</i> spp.	180		66		15		1	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>								
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.								
	閉	<i>Synedra acus</i>	6		7				1	
	閉	<i>Synedra ulna</i>	1							
		<i>Synedra</i> spp.			5		1			
		<i>Urosolenia</i> spp.	8		36		28		170	
緑藻類		その他珪藻類	1		7		1		1	
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.								
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.			1					
		<i>Closterium</i> spp.								
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.				1				
		<i>Eudorina</i> spp.								
		<i>Kirchneriella</i> spp.								
	漏	<i>Pandorina morum</i>								
		<i>Pediastrum</i> spp.								
		<i>Pleodorina</i> spp.								
		<i>Scenedesmus</i> spp.				1		2		4
		<i>Spirogyra</i> spp.								
		<i>Staurastrum</i> spp.								
		<i>Volvox</i> spp.								
	漏	小型球形緑藻							320	
鞭毛藻類		糸状緑藻			170				35	
		その他緑藻類	13	0.38	6	0.036	6	0.018	2411	4.038
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	9		10		1		6	
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	120		120		720		130	
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	2							
	臭	<i>Synura</i> spp.								
	臭	<i>Uroglana</i> spp.								
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>								
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	7				3		1	
	臭	<i>Peridinium</i> spp.								
1 *		<i>Euglena</i> spp.					1			
		その他鞭毛藻類	1543		872		224	0.014	8	
		その他藻類								
	漏	ピコプランクトン	1.1E+04		6.3E+04		6.0E+04		1.1E+05	
	原生動物	根足虫類								
		繊毛虫類	16		5		10		5	
		太陽虫類	2						1	
		鞭毛虫類	4		2		10		10	
		その他原生動物								
	その他生物	甲殻類 *2					0.016			
集計		線虫類 *2								
		ワムシ類 *2	0.006				0.006			
		糸状分裂生物 *2								
		その他生物 *2								
		総生物数 *3	2581	0.409	1862,854	2.036	4412	2.044	3857	8.096
		藍藻類		0.029	7.854		2810	0.012	351	0.058
集計		珪藻類	838		669		627		588	
		緑藻類	40	0.38	177	2.036	6	2.018	2757	8.038
		鞭毛藻類	1681		1002		949	0.014	145	
		その他藻類								
		原生動物	22		7		20		16	
		その他生物 *2	0.006				0.022			

生物数は、左欄が試料水1mL中の細胞数を、右欄が群体数を示す。その他の生物は1mL中の個体数を示す。

*1:その他藻類 *2:個体数を示す *3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

3. 山中湖・河口湖

山中湖 (神奈川県企業庁の試験結果転記)

類別	障害性	採水日	8月5日		9月2日		10月6日		11月9日	
		生物名	採水時刻	10:15	採水時刻	10:30	採水時刻	10:10	採水時刻	9:50
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>								
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	390		6.1		0.15			
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>								
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>								
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	430		2800		11000		12	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.					1500			
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.								
	漏	<i>Microcystis</i> spp.		0.1		0.076		0.118		0.50
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.								
	臭	<i>Phormidium</i> spp.								
	漏	小型球形藍藻								
		糸状藍藻								
珪藻類		その他藍藻類			0.040		0.054			
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	11		120		16		65	
		<i>Achnanthes</i> spp.								
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	4		9		150		50	
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	59		180		1030		1924	
		<i>Cocconeis</i> spp.			1					
	漏	<i>Cyclotella nana</i>					37			
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	16		82		170		73	
		<i>Cymbella</i> spp.	1		8		3		1	
		<i>Diatoma</i> spp.							1	
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>			66		240		180	
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.					22			
		<i>Gomphonema</i> spp.					1		1	
		<i>Melosira</i> spp.								
		<i>Navicula</i> spp.	9		2		5		23	
		<i>Nitzschia</i> spp.	6		11		3		23	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>								
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.								
	閉	<i>Synedra acus</i>			2		2			
	閉	<i>Synedra ulna</i>							1	
		<i>Synedra</i> spp.	1		5				5	
		<i>Urosolenia</i> spp.	13		43		9		15	
		その他珪藻類					2			
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.								
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	3							
		<i>Closterium</i> spp.								
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.								
		<i>Eudorina</i> spp.								
		<i>Kirchneriella</i> spp.								
	漏	<i>Pandorina morum</i>								
		<i>Pediastrum</i> spp.							1	
		<i>Pleodorina</i> spp.								
		<i>Scenedesmus</i> spp.		12		6		2		6
		<i>Spirogyra</i> spp.								
		<i>Staurastrum</i> spp.								
		<i>Volvox</i> spp.								
	漏	小型球形緑藻	79		12					
鞭毛藻類		糸状緑藻	270		740		510		7	
		その他緑藻類	4	3.002	708	10	43	1.024	13	0.36
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	2		5		8		110	
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	140		13		1			
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.			1				1	
	臭	<i>Synura</i> spp.								
	臭	<i>Uroglana</i> spp.								
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>								
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	17		2		1		2	
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	12		3				46	
		<i>Euglena</i> spp.	1							
1 *		その他鞭毛藻類	388		183		15		8468	
		その他藻類								
原生動物	漏	ピコプランクトン	2.6E+05		2.0E+05		2.7E+04		3.5E+04	
		根足虫類								
		繊毛虫類	12		3		10		37	
		太陽虫類			1					
		鞭毛虫類	1		7		13		3	
その他生物		その他原生動物								
		甲殻類 *2		0.003		0.044		0.002		0.030
		線虫類 *2								
		ワムシ類 *2		4			1		5	
		糸状分裂生物 *2								
集計		その他生物 *2								
		総生物数 *3	1869	15.102	5013.1	16.116	14791.15	3.196	11061	7.86
		藍藻類	820	0.1	2806.1	0.116	12500.15	0.172	12	0.50
		珪藻類	120		529		1690		2362	
		緑藻類	356	15.002	1460	16	553	3.024	20	7.36
		鞭毛藻類	560		207		25		8627	
		その他藻類								
集計		原生動物	13		11		23		40	
		その他生物 *2	4.003		0.044		1.002		5.030	

生物数は、左欄が試料水1mL中の細胞数を、右欄が群体数を示す。その他の生物は1mL中の個体数を示す。

*1:その他藻類 *2:個体数を示す *3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

3. 山中湖・河口湖

山中湖 (神奈川県企業庁の試験結果転記)

類別	障害性	採水日	12月2日		1月6日		2月9日		3月2日	
		生物名	採水時刻	9:45	採水時刻	9:35	採水時刻	9:45	採水時刻	9:50
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>								
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>								
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>								
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>								
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>								
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	4.5		0.74					
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.								
	漏	<i>Microcystis</i> spp.		0.206		0.040		0.010		0.003
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.								
	臭	<i>Phormidium</i> spp.								
	漏	小型球形藍藻								
		糸状藍藻								
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	11							
		<i>Achnanthes</i> spp.					1			
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	170		230		100		160	
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	493		630		61		150	
		<i>Cocconeis</i> spp.			1					
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	60				4		9	
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	180		110		87		220	
		<i>Cymbella</i> spp.	3		5		1		7	
		<i>Diatoma</i> spp.	2		5				1	
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	180		530		58		44	
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.			27				21	
		<i>Gomphonema</i> spp.	4							
		<i>Melosira</i> spp.	1							
		<i>Navicula</i> spp.	8		12		18		1	
		<i>Nitzschia</i> spp.	11		50		3		20	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>								
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.								
	閉	<i>Synedra acus</i>	1		1		3		20	
	閉	<i>Synedra ulna</i>	1		1				1	
		<i>Synedra</i> spp.	1		10		18		12	
		<i>Urosolenia</i> spp.	9		40		81		120	
		その他珪藻類			1				3	
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.								
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	1							
		<i>Closterium</i> spp.							1	
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.								
		<i>Eudorina</i> spp.								
		<i>Kirchneriella</i> spp.								
	漏	<i>Pandorina morum</i>								
		<i>Pediastrum</i> spp.								0.01
		<i>Pleodorina</i> spp.								
		<i>Scenedesmus</i> spp.		6		5		7		2
		<i>Spirogyra</i> spp.								
		<i>Staurastrum</i> spp.								
		<i>Volvox</i> spp.								
	漏	小型球形緑藻					40			
鞭毛藻類		糸状緑藻					18		35	
		その他緑藻類	17	0.65	20	0.13	48	0.014	66	0.032
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	89		72		2		14	
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	1		43		7		10	
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	2		10		1			
	臭	<i>Synura</i> spp.								
	臭	<i>Uroglana</i> spp.								
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>			1					
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.			9				3	
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	8		3					
		<i>Euglena</i> spp.								
1 *		その他鞭毛藻類	1553		1536		178		39	
	漏	その他藻類								
原生動物		ピコプランクトン	1.8E+04		9.3E+04		4.4E+04		3.1E+04	
		根足虫類								
		繊毛虫類	35		21		11		6	
		太陽虫類								
		鞭毛虫類	2		16		11		61	
その他生物		その他原生動物								
		甲殻類 *2		0.006		0.004				
		線虫類 *2								
		ワムシ類 *2		0.012					3	
		糸状分裂生物 *2								
集計		その他生物 *2								
		総生物数 *3	2847.5	6.860	3384.74	5.170	751	7.024	1024	2.045
		藍藻類	4.5	0.210	0.74	0.040		0.010		0.003
		珪藻類	1135		1653		435		789	
		緑藻類	18	6.65	20	5.13	106	7.014	102	2.042
		鞭毛藻類	1653		1674		188		66	
集計		その他藻類								
		原生動物	37		37		22		67	
		その他生物 *2	0.018		0.004				3	

生物数は、左欄が試料水1mL中の細胞数を、右欄が群体数を示す。その他の生物は1mL中の個体数を示す。

*1:その他藻類 *2:個体数を示す *3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

3. 山中湖・河口湖

河口湖 (神奈川県企業庁の試験結果転記)

類別	障害性	採水日	4月7日		5月11日		6月8日		7月7日	
		生物名	採水時刻	10:55	採水時刻	10:30	採水時刻	10:20	採水時刻	10:35
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>								
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>								
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>								
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>								
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>								
	漏	<i>Anabaena</i> spp.								
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.								
	漏	<i>Microcystis</i> spp.		0.005		0.031		0.104		0.196
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.								
	臭	<i>Phormidium</i> spp.						0.002		
	漏	小型球形藍藻								
		糸状藍藻								
珪藻類		その他藍藻類				0.008		0.012		0.004
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	1						5	
		<i>Achnanthes</i> spp.	3		3					
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	62		110					
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	162		23		11		33	
		<i>Cocconeis</i> spp.			1				1	
	漏	<i>Cyclotella nana</i>			5					
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	16		2				6	
		<i>Cymbella</i> spp.	33		6		1		2	
		<i>Diatoma</i> spp.								
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	350		700		120		110	
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	7						22	
		<i>Gomphonema</i> spp.	2							
		<i>Melosira</i> spp.	3							
		<i>Navicula</i> spp.	32		3				8	
		<i>Nitzschia</i> spp.	52		28		1		6	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>								
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.			2					
	閉	<i>Synedra acus</i>							1	
	閉	<i>Synedra ulna</i>	2		1					
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	490		71		26		120	
		<i>Urosolenia</i> spp.								
		その他珪藻類								
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.								
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	7		2				1	
		<i>Closterium</i> spp.								
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.								
		<i>Eudorina</i> spp.								0.08
		<i>Kirchneriella</i> spp.								
	漏	<i>Pandorina morum</i>								
		<i>Pediastrum</i> spp.								0.012
		<i>Pleodorina</i> spp.								
		<i>Scenedesmus</i> spp.		1						3
		<i>Spirogyra</i> spp.								
鞭毛藻類		<i>Staurastrum</i> spp.	1		3		1			
		<i>Volvox</i> spp.						0.034		
	漏	小型球形緑藻	50		9					
		糸状緑藻								
		その他緑藻類	16	1	12		241	0.014	3	3.2
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	150		5		15		65	
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.			280		430		20	
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	2		2				4	
	臭	<i>Synura</i> spp.								
	臭	<i>Uroglena</i> spp.			6800				970	
* 1	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>								
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	11				1		15	
	臭	<i>Peridinium</i> spp.								
		<i>Euglena</i> spp.								
		その他鞭毛藻類	2638		1		280	0.006	625	
		その他藻類								
	漏	ピコプランクトン	1.1E+04		4.5E+04		1.9E+04		3.5E+05	
原生動物		根足虫類								
		繊毛虫類	25		1				8	
		太陽虫類	6		1				21	
		鞭毛虫類	2				7		9	
		その他原生動物								
その他生物		甲殻類 *2	0.021		0.010		0.006		0.004	
		線虫類 *2								
		ワムシ類 *2	0.003						0.072	
		糸状分裂生物 *2								
		その他生物 *2								
集計		総生物数 *3	4123	2.005	8071	0.039	1134	0.172	2055	6.492
		藍藻類		0.005		0.039		0.118		0.200
		珪藻類	1215		955		159		314	
		緑藻類	74	2	26		242	0.048	4	6.292
		鞭毛藻類	2801		7088		726	0.006	1699	
		その他藻類								
集計		原生動物	33		2		7		38	
		その他生物 *2	0.024		0.01		0.006		0.076	

生物数は、左欄が試料水1mL中の細胞数を、右欄が群体数を示す。その他の生物は1mL中の個体数を示す。

*1:その他藻類 *2:個体数を示す *3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

3. 山中湖・河口湖

河口湖 (神奈川県企業庁の試験結果転記)

類別	障害性	採水日	8月5日		9月2日		10月6日		11月9日	
		生物名	採水時刻	10:45	採水時刻	11:00	採水時刻	10:50	採水時刻	10:20
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>								
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>								
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>								
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>								
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>								
	漏	<i>Anabaena</i> spp.						0.64		
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.								
	漏	<i>Microcystis</i> spp.		0.065		0.122		0.048		0.234
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.								
	臭	<i>Phormidium</i> spp.								1
	漏	小型球形藍藻								
		糸状藍藻								
珪藻類		その他藍藻類		0.001		0.002	280			
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	21		14		8		110	
		<i>Achnanthes</i> spp.							2	
	閉	<i>Asterionella formosa</i>					230		63	
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.			110		55		477	
		<i>Cocconeis</i> spp.			2					
	漏	<i>Cyclotella nana</i>					13			
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	110		16		56		22	
		<i>Cymbella</i> spp.			2				3	
		<i>Diatoma</i> spp.								
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>			50		310		440	
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	28				80			
		<i>Gomphonema</i> spp.			1		1			
		<i>Melosira</i> spp.								
		<i>Navicula</i> spp.	2		2				1	
		<i>Nitzschia</i> spp.	3				1		4	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>								
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.								
	閉	<i>Synedra acus</i>	24		1		2			
	閉	<i>Synedra ulna</i>	3				1			
		<i>Synedra</i> spp.	15000		380		29		100	
		<i>Urosolenia</i> spp.	42		21		23		210	
		その他珪藻類			1		1			
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.								
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	4				2			
		<i>Closterium</i> spp.								
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.								
		<i>Eudorina</i> spp.				0.018				
		<i>Kirchneriella</i> spp.								
	漏	<i>Pandorina morum</i>								
		<i>Pediastrum</i> spp.								
		<i>Pleodorina</i> spp.								
		<i>Scenedesmus</i> spp.		30		20		6		46
		<i>Spirogyra</i> spp.								
		<i>Staurastrum</i> spp.	1						1	
		<i>Volvox</i> spp.								
	漏	小型球形緑藻	28		48					
鞭毛藻類		糸状緑藻					73		10	
		その他緑藻類	930	6.002	713	0.012	6	1.040	43	2.036
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	7				28		21	
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.			16		1600		20	
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	4						20	
	臭	<i>Synura</i> spp.								
	臭	<i>Uroglana</i> spp.							20	
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>								
		<i>Gymnodinium</i> spp.	1		1		3			
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	3		4		2		8	
*1		<i>Euglena</i> spp.			1				1	
		その他鞭毛藻類	254		134		113		1631	
		その他藻類								
	漏	ピコプランクトン	2.1E+05		3.2E+05		4.2E+04		7.4E+03	
原生動物		根足虫類								
		繊毛虫類			3		42		25	
		太陽虫類	2		25		4			
		鞭毛虫類	693		17		9		3	
		その他原生動物								
その他生物		甲殻類 *2		0.005		0.004		0.016		0.044
		線虫類 *2								
		ワムシ類 *2		2		1		1		1
		糸状分裂生物 *2								
		その他生物 *2								
集計		総生物数 *3	17160	36.068	1562	20.154	2972	7.088	3235.64	49.270
		藍藻類		0.066		0.124	280	0.048	0.64	1.234
		珪藻類	15233		600		810		1432	
		緑藻類	963	36.002	761	20.030	81	7.040	54	48.036
		鞭毛藻類	269		156		1746		1721	
		その他藻類								
集計		原生動物	695		45		55		28	
		その他生物 *2	2.005		1.004		1.016		1.044	

生物数は、左欄が試料水1mL中の細胞数を、右欄が群体数を示す。その他の生物は1mL中の個体数を示す。

*1:その他藻類 *2:個体数を示す *3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

3. 山中湖・河口湖

河口湖 (神奈川県企業庁の試験結果転記)

類別	障害性	採水日	12月2日		1月6日		2月9日		3月2日	
		生物名	採水時刻	10:30	採水時刻	10:00	採水時刻	10:15	採水時刻	10:20
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>								
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>								
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>								
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>								
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>								
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	0.11		0.42		0.030			
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.								
	漏	<i>Microcystis</i> spp.		0.156		0.056		0.020		0.015
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.								
	臭	<i>Phormidium</i> spp.		0.002						
	漏	小型球形藍藻								
珪藻類		糸状藍藻								
		その他藍藻類								
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	42		4					
		<i>Achnanthes</i> spp.	1				4			
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	27		160		2600		6000	
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	858		396		126		190	
		<i>Cocconeis</i> spp.					1		1	
	漏	<i>Cyclotella nana</i>					4			
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	50		15		28		10	
		<i>Cymbella</i> spp.	1		2		6		2	
		<i>Diatoma</i> spp.			1					
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	680		470		540		200	
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.					32			
		<i>Gomphonema</i> spp.	1							
		<i>Melosira</i> spp.			3				1	
		<i>Navicula</i> spp.	1		5		5		11	
		<i>Nitzschia</i> spp.	6		15		43		9	
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	1							
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.								
	閉	<i>Synedra acus</i>	1		1		10		41	
	閉	<i>Synedra ulna</i>			2		1		4	
		<i>Synedra</i> spp.	180		55		180		500	
		<i>Urosolenia</i> spp.	81		69		190		27	
		その他珪藻類	1		3		3			
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.								
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.							2	
		<i>Closterium</i> spp.								
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.		1						
		<i>Eudorina</i> spp.								
		<i>Kirchneriella</i> spp.								
	漏	<i>Pandorina morum</i>								
		<i>Pediastrum</i> spp.								
		<i>Pleodorina</i> spp.								
		<i>Scenedesmus</i> spp.		11		4		3		
		<i>Spirogyra</i> spp.								
		<i>Staurastrum</i> spp.	2		1					
		<i>Volvox</i> spp.								
	漏	小型球形緑藻					8			
鞭毛藻類		糸状緑藻					95		75	
		その他緑藻類	25	1.376	21	0.05	262	43.010	50	3.025
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	24		28		59		49	
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	7		8		610		900	
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	3		11		3		5	
	臭	<i>Synura</i> spp.								
	臭	<i>Uroglana</i> spp.	50						1700	
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	1							
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	9		3		1			
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	1				3		3	
* 1		<i>Euglena</i> spp.								
		その他鞭毛藻類	4833		1314		924		65	
原生動物	漏	その他藻類								
		ピコプランクトン	1.1E+04		3.2E+04		1.0E+04		4.6E+03	
		根足虫類								
		繊毛虫類	21		16		51		12	
		太陽虫類	2							
その他生物		鞭毛虫類	15		1		42		70	
		その他原生動物								
		甲殻類 *2	0.016		0.004		0.002		0.001	
		線虫類 *2								
		ワムシ類 *2	1		5		1		2	
集計		糸状分裂生物 *2								
		その他生物 *2								
		総生物数 *3	7044.11	13.574	2658.42	4.106	5831.030	46.030	9927	3.040
		藍藻類	0.11	0.198	0.42	0.056	0.030	0.020		0.015
		珪藻類	1931		1201		3773		6996	
		緑藻類	147	13.376	76	4.05	365	46.010	127	3.025
		鞭毛藻類	4928		1364		1600		2722	
その他生物		その他藻類								
		原生動物	38		17		93		82	
		その他生物 *2	1.016		5.004		1.002		2.001	

生物数は、左欄が試料水1mL中の細胞数を、右欄が群体数を示す。その他の生物は1mL中の個体数を示す。

*1:その他藻類 *2:個体数を示す *3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

1) 弁天橋 (沼本調整池)

類別	障害性	生物名	採水日	4月15日			5月18日			6月10日		
			採水時間	9:50			9:40			10:30		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-		0.2	-	0.01
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細		-	-		-	-		-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群		-	-		-	-		-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	25	-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	10	-	-	340	-	-	160	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細		-	-		-	-	790	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	70	-	-	460	-	-	50	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	680	-	-	150	-	-	60	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	20	-	-		-	-	10	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-	25	-	-	200	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-	20	-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-		-	-		-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	5	-	-	20	-	-		-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	45	-	-	5	-	-	70	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	260	-	-	25	-	-	35	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	10	-	-	480	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細		-	-	5	-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-		-	-		-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	240	-	-	40	-	-	5	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-	-	15	-	-		-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群		-	-	5	-	-		-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	250	-	-	200	-	-	30	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	10	-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	15	-	-	5	-	-	5	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	340	-	-	60	-	-	40	-	-
*1		その他藻類	細、群		-	-	5	-	-	5	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	5.0E+03	-	-	3.7E+04	-	-	1.0E+04	-	-
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細	25	-	-		-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細	20	-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		2035	0	5	1860	0	0	1465.2	0	0.01
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0.2	0	0.01
		珪藻類		1375	-	0	1570	-	0	1385	-	0
		緑藻類		0	0	5	20	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		615	-	0	265	-	0	75	-	0
		その他藻類		0	-	0	5	-	0	5	-	0
		原生動物		45	-	-	0	-	-	0	-	-
備考												

*1: その他藻類

*2: 個体数を群体欄に記載

*3: ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

1) 弁天橋 (沼本調整池)

類別	障害性	生物名	採水日	7月22日			8月12日			9月10日		
			採水時間	9:45			10:30			10:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-		1.9	-	0.07		-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-		15	-	0.7	0.18	-	0.01
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	0.14	-	0.02		-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-		4.7	-	0.12		-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類	漏	小型球形藍藻	細		-			-			-	
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-	5	-	-		-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	25	-	-		-	-	10	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	20	-	-		-	-		-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細		-	-	2000	-	-		-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	35	-	-	280	-	-	20	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細		-	-	45	-	-		-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	25	-	-	5	-	-	50	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	15	-	-	35	-	-	35	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細		-	-	390	-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-		-	-		-	-
緑藻類	閉	<i>Synedra ulna</i>	細		-	-		-	-	10	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	75	-	-		-	-		-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	30	-	-	5	-	-	10	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	10	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-	-		-	-		-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群		-	-	440	-	55		-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細		-	-	10	-	-		-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	40	-	-		-	-		-	-
	漏	その他藻類	細、群		-	-		-	-		-	-
		ピコプランクトン	細	1.3E+03	-	-	1.1E+04	-	-	3.7E+03	-	-
	原生動物	根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	30	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		270.14	0	0.02	3236.6	0	65.89	140.18	0	0.01
		藍藻類		0.14	0	0.02	21.6	0	0.89	0.18	0	0.01
		珪藻類		230	-	0	2765	-	0	135	-	0
		緑藻類		0	0	0	440	0	65	0	0	0
		鞭毛藻類		40	-	0	10	-	0	5	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	30	-	-	35	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

1) 弁天橋 (沼本調整池)

類別	障害性	生物名	採水日	10月14日			11月11日			12月9日		
			採水時間	10:20			10:00			10:25		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	0.54		0.06		-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群					-			-	0.013
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細		-	-		-	-		-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	15	-		5	-	-	5	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	55	-	-		-	-	15	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細		-	-		-	-	15	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細		-	-	1200	-	-		-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	50	-	-		-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-		-	-	10	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-		-	-	15	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-		-	-	5	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-		-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	20	-	-	5	-	-	15	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	140	-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	10	-	-	5	-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細		-	-		-	-		-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	40	-		10	-		55	-	
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	5	-	-		-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-		-	-		-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	10	-	-		-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-		-	-		-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-	-		-	-	5	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-		-	-		-	-	-
		その他緑藻類	細、群		-			-			-	
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	10	-	-	5	-	-		-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
* 1	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	110	-		60	-		30	-	
		その他藻類	細、群		-			-			-	
	漏	ピコプランクトン	細	2.4E+04	-	-	8.1E+04	-	-	7.6E+03	-	-
		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細	5	-	-	10	-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
原生動物		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
		甲殻類 *2	個	-	-		-	-	0.033	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
集計		総生物数 *3		470.54	0	15.06	1310	0.002	0	180	0	0.013
		藍藻類		0.54	0	0.06	0	0.002	0	0	0	0.013
		珪藻類		345	-	0	1235	-	0	145	-	0
		緑藻類		0	0	15	0	0	0	5	0	0
		鞭毛藻類		120	-	0	65	-	0	30	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		5	-	-	10	-	-	0	-	-
その他生物		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0.033	-	-	0
		備考										

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

1) 弁天橋 (沼本調整池)

類別	障害性	生物名	採水日	1月13日			2月17日			3月9日		
			採水時間	10:40			10:40			10:25		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	0.075	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細		-	-		-	-		-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	35	-		60	-	-	5	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	260	-	-	860	-	-	20	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	10	-	-		-	-		-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	20	-	-		-	-	15	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	50	-	-	1500	-	-	30	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	320	-	-	8600	-	-	1800	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細		-	-	5	-	-	10	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-	5	-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-		-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細		-	-	110	-	-	10	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	85	-	-	25	-	-	60	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	55	-	-	10	-	-	45	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	10	-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	200	-	-	20	-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細		-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	120	-	-	65	-	-	20	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	300	-	-	10	-	-	5	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群		-	-		-	-	5	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	5	-	-		-	-	190	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	10	-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	5	-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-		-	-	5	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	60	-	-	140	-	-	20	-	-
*1		その他藻類	細、群		-	-	5	-	-	5	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.8E+03	-	-	3.4E+03	-	-	3.6E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細	10	-	-		-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-	5	-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-	5	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	10	-	-	40	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	5	-	-	15	-	-	-
集計		総生物数 *3		1565	0.075	0	11425	0	0	2270	0	0
		藍藻類		0	0.075	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		1170	-	0	11270	-	0	2020	-	0
		緑藻類		300	0	0	10	0	0	20	0	0
		鞭毛藻類		85	-	0	140	-	0	215	-	0
		その他藻類		0	-	0	5	-	0	5	-	0
		原生動物		10	-	-	0	-	-	10	-	-
備考												

*1: その他藻類

*2: 個体数を群体欄に記載

*3: ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

2) 相模湖大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月20日			5月12日			6月15日		
			採水時間	10:00			10:15			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	1.1	-	0.08
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	5900	-	0.05
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	150	-	-	15	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5300	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	110	-	-	190	-	-	50	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	150	-	-	65	-	-	25	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	970	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	15	-	-	30	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	10	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	35	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		その他珪藻類	細、群	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	220	-	-	250	-	-	40	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*1	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	420	-	-	250	-	-	110	-	-
		その他藻類	細、群	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.4E+04	-	-	1.4E+04	-	-	1.4E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.005	-	-	0.036	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	10
集計		総生物数 *3		965	0	0	1005	0.002	0	12451.1	0	0.13
		藍藻類		0	0	0	0	0.002	0	5901.1	0	0.13
		珪藻類		315	-	0	495	-	0	6365	-	0
		緑藻類		0	0	0	0	0	0	30	0	0
		鞭毛藻類		640	-	0	500	-	0	150	-	0
		その他藻類		10	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		0	-	-	10	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	0.005	-	-	0.036	-	-	10

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	7月15日			8月18日			9月16日		
			採水時間	10:00			10:25			10:15		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	96000	-	1800	42	-	1.6	0.14	-	0.003
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	30000	-	1000	700	-	17	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	7800	-	140	40	-	0.4	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	78	-	2.6	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	2600	-	6	39	-	0.1	23	-	0.073
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	35	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	100	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	280	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	10	-	-	25	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	30	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	15	-	-	360	-	-	15	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	35	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	55	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	50	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	140	-	-	450	-	-	5
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	50	-	-	5
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	430	-	20	250	-	-	690	-	5
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	75	-	-	-	-	-	160	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	40	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	210	-	-	40	-	-	120	-	-
*1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	2.1E+04	-	-	3.4E+03	-	-	1.3E+04	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	10	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		137835	0	3111	1794	1.8	541.7	1073.14	0	15.076
		藍藻類		136400	0	2946	899	0.8	21.7	23.14	0	0.076
		珪藻類		635	-	0	530	-	0	70	-	0
		緑藻類		430	0	165	305	1	520	690	0	15
		鞭毛藻類		360	-	0	45	-	0	285	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		10	-	-	15	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	15.05	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

2) 相模湖大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月19日			11月17日			12月14日		
			採水時間	10:20			9:50			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	0.31	-	0.017	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	0.098	-	0.005	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	0.013	-	0.003	0.44	-	0.017	0.01	-	0.003
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	0.003	-	-	0.025	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	0.008	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	0.025	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	30	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	380	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	2400	-	-	34000	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	120	-	-	20	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	15	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	30	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	30	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	55	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	10	-	-	-	-	-	10
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurostrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	960	-	-	15	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	15	-	-	50	-	10	5	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	30	-	-	75	-	-	80	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	110	-	-	360	-	-	35	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*1	ピコプランクトン	細	5.6E+04	-	-	3.2E+04	-	-	1.6E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	5	-	-	-	-	-	10	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	0.003	-	-	-	-	-	0.003
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		3040.11	0	10.011	35890.75	0	10.059	170.01	0.033	10.003
		藍藻類		0.111	0	0.011	0.75	0	0.059	0.01	0.033	0.003
		珪藻類		2815	-	0	34440	-	0	25	-	0
		緑藻類		20	0	10	1010	0	10	20	0	10
		鞭毛藻類		200	-	0	440	-	0	115	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		5	-	-	0	-	-	10	-	-
		その他生物 *2		-	-	0.003	-	-	0	-	-	0.023

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	1月25日			2月8日			3月15日		
			採水時間	9:50			9:40			9:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	25	-	-	15	-	-	40	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	890	-	-	810	-	-	15	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	24	-	-	850	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	530	-	-	470	-	-	3800	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	75	-	-	60	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	35	-	-	5	-	-	35	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	140	-	-	40	-	-	95	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		その他珪藻類	細、群	80	-	-	55	-	-	170	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	15	-	-	820	-	-	80	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	15	-	-	35	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	30	-	-	-	-	-	50	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	330	-	-	50	-	-	370	-	-
*1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.6E+03	-	-	9.0E+03	-	-	1.8E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	110	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	5	-	-	-	-	-	5
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		2230	0	0	2419	0.05	0	5635	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0.05	0	0	0	0
		珪藻類		1745	-	0	1534	-	0	5080	-	0
		緑藻類		15	0	0	835	0	0	120	0	0
		鞭毛藻類		360	-	0	50	-	0	430	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		110	-	-	0	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	15	-	-	0	-	-	5.008
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

2) 相模湖大橋 (5m層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月20日			6月15日			8月18日		
			採水時間	10:00			10:20			10:25		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	0.5	-	0.033	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	20	-	0.4
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	3100	-	0.033	-	-	0.005
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	5	-	-	90	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	6600	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	50	-	-	20	-	-	15	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	120	-	-	25	-	-	25	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	650	-	-	5	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	40	-	-	15	-	-	20	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	20	-	-	30	-	-	20	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	15	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	10	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	5	-	-	5
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	110	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	480	-	-	80	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	420	-	-	60	-	-	10	-	-
*1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	45	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.4E+03	-	-	1.7E+04	-	-	1.1E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.02	-	-	0.018	-	-	0.22
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	5	-	-	5	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		1175	0	0	10715.5	0	5.066	350	0	60.405
		藍藻類		0	0	0	3100.5	0	0.066	20	0	0.405
		珪藻類		275	-	0	7440	-	0	125	-	0
		緑藻類		0	0	0	0	0	5	135	0	60
		鞭毛藻類		900	-	0	155	-	0	15	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	45	-	0
備考		原生動物		0	-	-	20	-	-	10	-	-
		その他生物 *2		-	-	5.02	-	-	5.018	-	-	0.22

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

2) 相模湖大橋 (5m層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月19日			12月14日			2月8日		
			採水時間	10:20			10:20			9:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	0.018	-	0.003	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	0.18	-	0.015	0.28	-	0.023	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	55	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	750	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	3100	-	-	-	-	-	24	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	85	-	-	10	-	-	890	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	30	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	45	-	-	30	-	-	45	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	90	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	5	-	-	-	-	-	10	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	380	-	-	-	-	-	90	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		その他珪藻類	細、群	45	-	-	15	-	-	190	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	1700	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	20	-	5
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	130	-	-	65	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	40	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	10	-	-	40	-	-	90	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	6.0E+04	-	-	1.6E+03	-	-	1.2E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		繊毛虫類	細	10	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.008	-	-	0.01	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		3995.2	0	0.018	165.28	0	0.028	3940	0.04	10
		藍藻類		0.198	0	0.018	0.28	0	0.028	0	0.04	0
		珪藻類		3790	-	0	60	-	0	3815	-	0
		緑藻類		10	0	0	0	0	0	25	0	10
		鞭毛藻類		180	-	0	105	-	0	95	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		15	-	-	0	-	-	5	-	-
備考		その他生物 *2		-	-	0.008	-	-	0.01	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (15m層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月20日			6月15日			8月18日		
			採水時間	10:00			10:20			10:25		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.04
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	0.1	-	0.02	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.005
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	35	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	10	-	-	930	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	15	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	45	-	-	-	-	-	30	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	210	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	260	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	15	-	-	35	-	-	25	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	30	-	-	5	-	-	50	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	25	-	-	5	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	20	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	5	-	-
		その他珪藻類	細、群	140	-	-	45	-	-	20	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	330	-	-	95	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	530	-	-	35	-	-	5	-	-
* 1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.4E+03	-	-	1.7E+04	-	-	3.6E+02	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	15	-	-	-	-	-	10	-	-
		その他原生動物	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.013	-	-	-	-	-	0.035
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	5	-	-	5
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		1250	0	0	1710.1	0	0.02	341.5	0.02	5.045
		藍藻類		0	0	0	0.1	0	0.02	1.5	0.02	0.045
		珪藻類		495	-	0	1335	-	0	190	-	0
		緑藻類		5	0	0	340	0	0	130	0	5
		鞭毛藻類		730	-	0	35	-	0	5	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		20	-	-	0	-	-	15	-	-
		その他生物 *2		-	-	0.013	-	-	5	-	-	5.035
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (15m層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月19日			12月14日			2月8日		
			採水時間	10:20			10:20			9:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	0.078	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	0.006	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	30	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	15	-	-	5	-	-	390	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	35	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	15	-	-	10	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	920	-	-	-	-	-	31	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	120	-	-	15	-	-	600	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	10	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	10	-	-	30	-	-	20	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	25	-	-	10	-	-	10	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	240	-	-	-	-	-	85	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	150	-	-	40	-	-	80	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	590	-	-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	25	-	5
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	75	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	65	-	-	-	-	-	15	-	-
	漏	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ピコプランクトン	細	3.0E+04	-	-	1.1E+03	-	-	8.7E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	20	-	-	10	-	-	10	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	0.008	-	-	-	-	-	0.002
その他生物		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	20
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		1725.08	0	5.01	145	0	0	1920	0.006	5
		藍藻類		0.078	0	0.01	0	0	0	0	0.006	0
集計		珪藻類		1565	-	0	135	-	0	1865	-	0
		緑藻類		0	0	5	0	0	0	25	0	5
		鞭毛藻類		140	-	0	0	-	0	20	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		20	-	-	10	-	-	10	-	-
		その他生物 *2		-	-	0.008	-	-	0	-	-	20.002
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

2) 相模湖大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月20日			5月12日			6月15日		
			採水時間	10:00			10:15			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis & mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa & ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica & smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	25	-	-	30	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	30	-	-	-	-	-	440	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	5	-	-	10	-	-	10	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	260	-	-	40	-	-	90	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	150	-	-	240	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	50	-	-	30	-	-	60	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	20	-	-	20	-	-	40	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	85	-	-	35	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurostrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	75	-	-	10	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	240	-	-	10	-	-	35	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	3.6E+03	-	-	3.9E+04	-	-	5.6E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.008	-	-	0.5	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		840	0	0	375	0	0	965	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		490	-	0	320	-	0	930	-	0
		緑藻類		10	0	0	0	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		315	-	0	35	-	0	35	-	0
		その他藻類		0	-	0	20	-	0	0	-	0
備考		原生動物		25	-	-	0	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0.008	-	-	0.5	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	7月15日			8月18日			9月16日		
			採水時間	10:00			10:25			10:15		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	6.7	-	0.2	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	0.76	-	0.02	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.003
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	10	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	5	-	-	15	-	-	25	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	110	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	360	-	-	25	-	-	40	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	190	-	-	-	-	-	15	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	55	-	-	10	-	-	45	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	10	-	-	20	-	-	40	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	20	-	-	10	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	30	-	-	25	-	-	95	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	35	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-	-	15	-	-	60	-	-
* 1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.4E+03	-	-	1.6E+03	-	-	5.0E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	75	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		876.7	0	5.2	150.76	0	10.02	370.01	10	0.003
		藍藻類		6.7	0	0.2	0.76	0	0.02	0.01	10	0.003
		珪藻類		805	-	0	130	-	0	310	-	0
		緑藻類		35	0	5	0	0	10	0	0	0
		鞭毛藻類		20	-	0	15	-	0	60	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		10	-	-	5	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	75	-	-	0.005	-	-	0
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月19日			11月17日			12月14日		
			採水時間	10:20			9:50			10:20		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis & mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa & ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica & smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	0.15	-	0.02	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	5	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	15	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	5	-	-	10	-	-	5	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	60	-	-	-	-	-	100	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	590	-	-	18000	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	180	-	-	75	-	-	-	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	10	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	45	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	25	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	50	-	-	110	-	-	25	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	260	-	-	170	-	-	5	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	10	-	-	15	-	-	20	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	1400	-	-	110	-	-	20	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	15	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	10	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	280	-	-	15	-	-	30	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	15	-	-	20	-	-	-	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	2.9E+04	-	-	4.0E+03	-	-	1.8E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	10	-	-	10	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		2965.15	0	0.02	18655	5	5.004	230	0	0
		藍藻類		0.15	0	0.02	0	5	0.004	0	0	0
		珪藻類		2900	-	-	18610	-	0	225	-	0
		緑藻類		0	0	0	10	0	5	0	0	0
		鞭毛藻類		55	-	0	20	-	0	0	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		10	-	-	15	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	15	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
2) 相模湖大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	1月25日			2月8日			3月15日		
			採水時間	9:50			9:40			9:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis & mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa & ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica & smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	15	-	-	25	-	-	30	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	570	-	-	480	-	-	15	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	75	-	-	55	-	-	95	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	750	-	-	610	-	-	2600	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	5	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	25	-	-	35	-	-	110	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	65	-	-	60	-	-	55	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	5	-	-	-	-	-	15	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	200	-	-	65	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	10	-	-	5	-	-	5	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	30	-	-	100	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	480	-	-	100	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	5	-	-	5	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-	-	45	-	-	45	-	-
* 1		その他藻類	細、群	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	2.5E+03	-	-	1.0E+04	-	-	1.1E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	0.002	-	-	0.008
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		1915	0	0	1935	0	0	3250	0	10
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		1750	-	0	1385	-	0	3100	-	0
		緑藻類		0	0	0	490	0	0	105	0	10
		鞭毛藻類		150	-	0	45	-	0	45	-	0
		その他藻類		10	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		5	-	-	15	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	10.002	-	-	0.008

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
3) 桂川橋

類別	障害性	生物名	採水日	4月15日			5月18日			6月10日		
			採水時間	10:00			9:50			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	25	-	-	60	-	-	30	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	15	-	-	25	-	-	10	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	-	-	-	90	-	-	15	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	45	-	-	25	-	-	15	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	45	-	-	25	-	-	20	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	35	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	100	-	-	120	-	-	50	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	70	-	-	90	-	-	10	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	55	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	25	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	160	-	-	330	-	-	95	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	10	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-	-	20	-	-	5	-	-
*1	漏	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ピコプランクトン	細	1.5E+04	-	-	4.1E+04	-	-	6.1E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		纖毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	0.0025	-	-	0.002	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		780	0	0	825	0	0	325	0.002	0.002
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0.002	0.002
		珪藻類		755	-	0	795	-	0	310	-	0
集計		緑藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		20	-	0	25	-	0	15	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		5	-	-	5	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0.0025	-	-	0.002	-	-	0
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
3) 桂川橋

類別	障害性	生物名	採水日	7月22日			8月12日			9月10日		
			採水時間	9:40			11:50			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	0.72	-	0.07
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	25	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	-	-	-	30	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	25	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	15	-	-	200	-	-	45	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	140	-	-	45	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	170	-	-	40	-	-	5	-	-
緑藻類		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	50	-	-	5	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	-	-	-
*1	漏	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ピコプランクトン	細	1.3E+03	-	-	5.2E+03	-	-	6.5E+02	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		210	0	0	540	0	0	110.72	0	0.07
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0.72	0	0.07
		珪藻類		200	-	0	540	-	0	110	-	0
集計		緑藻類		5	0	0	0	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		5	-	0	0	-	0	0	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	0.01
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖

3) 桂川橋

類別	障害性	生物名	採水日	10月14日			11月11日			12月9日		
			採水時間	9:45			10:00			9:45		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	4.4	-	0.69	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	0.05	-	-	0.085	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	0.019	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	5	-	-	55	-	-	50	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	10	-	-	5	-	-	15	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	40	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	30	-	-	80	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	40	-	-	30	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	270	-	-	120	-	-	10	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	20	-	-	120	-	-	80	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	10	-	-	20	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	100	-	-	25	-	-	150	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	5	-	-	5	-	-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*1		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	15	-	-	20	-	-	5	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	2.7E+03	-	-	4.0E+03	-	-	2.3E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	0.0071	-	-	0.005
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	45	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		総生物数 *3		514.4	0	0.7	600	5.069	0	385	0.085	0
集計		藍藻類		4.4	0	0.7	15	0.069	0	0	0.085	0
		珪藻類		465	-	0	515	-	0	375	-	0
		緑藻類		5	0	0	25	5	0	5	0	0
		鞭毛藻類		40	-	0	40	-	0	5	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	5	-	-	0	-	-
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

4. 相模湖
3) 桂川橋

類別	障害性	生物名	採水日	1月13日			2月17日			3月9日		
			採水時間	10:05			9:45			9:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	0.018	-	-	9.3	-	-	0.032	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	40	-	-	25	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	15	-	-	20	-	-	15	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	20	-	-	530	-	-	15	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	10	-	-	25	-	-	50	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	20	-	-	40	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	50	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	15	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	90	-	-	140	-	-	250	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	5	-	-	25	-	-	170	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	10	-	-	20	-	-	20	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	65	-	-	270	-	-	90	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	65	-	-	10	-	-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*1		<i>Euglena</i> spp.	細	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	35	-	-
	漏	その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ピコプランクトン	細	2.7E+03	-	-	4.1E+03	-	-	3.3E+02	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	40	-	-	50
		その他生物 *2	個	-	-	15	-	-	40	-	-	50
		備考										
集計		総生物数 *3		240	0.018	0	1185	9.3	0	870	0.032	5
		藍藻類		0	0.018	0	0	9.3	0	0	0.032	0
		珪藻類		225	-	0	1120	-	0	790	-	0
		緑藻類		0	0	0	65	0	0	30	0	5
		鞭毛藻類		15	-	0	0	-	0	50	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
その他生物		その他生物 *2		-	-	15	-	-	40	-	-	50
		備考										

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月15日			5月18日			6月10日		
			採水時間	10:45			10:50			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis & mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa & ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	96	-	0.8	2	-	0.004
	漏臭	<i>Anabaena planctonica & smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	0.024
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	5	-	-	-	-	-	490	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	380	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	45	-	-	60	-	-	180	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	480	-	-	40	-	-	30	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	410	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	20	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	15	-	-	5	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	20	-	-	10	-	-	10	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	300	-	-	350	-	-	10	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	110	-	-	310	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	35	-	-	30	-	-	20	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	5.0E+03	-	-	4.5E+03	-	-	1.2E+04	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.02	-	-	0.16	-	-	0.004
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		975	0	5	711	0	0.8	1862	0	25.028
		藍藻類		0	0	0	96	0	0.8	2	0	0.028
		珪藻類		595	-	0	100	-	0	1495	-	0
		緑藻類		20	0	5	25	0	0	15	0	25
		鞭毛藻類		350	-	0	490	-	0	350	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		10	-	-	0	-	-	0	-	-
備考		その他生物 *2		-	-	0.02	-	-	0.16	-	-	0.004

*1:その他藻類

*2:個体数を群欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	7月22日			8月12日			9月10日		
			採水時間	10:25			10:20			10:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	1.2	-	0.03	-	-	-	0.27	-	0.02
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	18	-	0.49	30	-	2.4	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	3.0	-	0.09	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	1.8	-	0.19	12	-	1.6	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	0.01	800	-	2.2	41	-	0.12
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	40	-	5	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	130	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	35000	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	40	-	-	290	-	-	25	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	25	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	10	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	100	-	-	150	-	-	-	-	-
緑藻類	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	30	-	-	15	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	15	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	190	-	-	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	30	-	-	60	-	-	25	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	5	-	-	15	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	140	-	-	110	-	-	25	-	-
		その他藻類	細、群	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	6.9E+03	-	-	1.9E+05	-	-	2.6E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総生物数 *3		394	0	15.81	36877	0	16.2	221.27	0	0.14
		藍藻類		24	0	0.81	882	0	11.2	41.27	0	0.14
集計		珪藻類		165	-	0	35615	-	0	110	-	0
		緑藻類		0	0	15	190	0	5	0	0	0
		鞭毛藻類		175	-	0	175	-	0	70	-	0
		その他藻類		20	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		10	-	-	15	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	0.02
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月14日			11月11日			12月9日		
			採水時間	11:00			10:50			9:45		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	97	-	2.5	12	-	0.53	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	0.2	-	0.01	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	0.8	-	0.02	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	0.07	-	0.01	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.49
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	150	-	0.46	-	-	0.21	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	90	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	95	-	-	6400	-	-	100	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	320	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	80	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	340	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	50	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	45	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	30	-	-	10	-	-	50	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	20	-	-
* 1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.7E+04	-	-	5.1E+03	-	-	3.1E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.005
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		2402.8	0	52.98	6502.27	0	5.8	175	0	0.49
		藍藻類		247.8	0	2.98	12.27	0	0.8	0	0	0.49
		珪藻類		2075	-	0	6480	-	0	105	-	0
		緑藻類		50	0	50	0	0	5	0	0	0
		鞭毛藻類		30	-	0	10	-	0	70	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0.04	-	-	0.005
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (表層)

類別	障害性	生物名	採水日	1月13日			2月17日			3月9日		
			採水時間	11:20			10:40			10:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	0.34	-	0.002
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	0.24	-	-	2.0	-	-	3.1
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	30	-	-	440	-	-	50	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	40	-	-	-	-	-	15	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	15	-	-	850	-	-	45	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	640	-	-	5000	-	-	3800	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	10	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		その他珪藻類	細、群	25	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	漏	小型球形緑藻	細	35	-	-	-	-	-	75	-	-
		糸状緑藻	糸	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	30	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	40	-	-	10	-	-	25	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1		その他鞭毛藻類	細、群	100	-	-	30	-	-	1300	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	130	-	-
原生動物	漏	ピコプランクトン	細	1.6E+03	-	-	2.7E+03	-	-	4.5E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	25	-	-	15	-	-	15	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	10	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.038
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		その他生物 *2	個	-	-	10	-	-	5	-	-	5
		総生物数 *3		965	5.015	0.24	6395	0	2	5510.34	0	3.102
		藍藻類		0	0.015	0.24	0	0	2	0.34	0	3.102
		珪藻類		760	-	0	6325	-	0	3925	-	0
		緑藻類		35	5	0	0	0	0	110	0	0
		鞭毛藻類		145	-	0	40	-	0	1330	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	130	-	0
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	4月15日			5月18日			6月10日		
			採水時間	10:45			10:50			9:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	0.86	-	0.008	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	390	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	540	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	75	-	-	-	-	-	30	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	35	-	-	-	-	-	65	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	250	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	25	-	-	-	-	-	25	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	漏	小型球形緑藻	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	10	-	-	-	-	-	15	-	5
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	5	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	25	-	-	5	-	-	25	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	5.4E+03	-	-	1.0E+04	-	-	1.4E+04	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		甲殻類 *2	個	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
		ワムシ類 *2	個	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		220	0	0	265.86	0	0.008	1100	0	30.002
		藍藻類		0	0	0	0.86	0	0.008	0	0	0.002
		珪藻類		150	-	0	250	-	0	1050	-	0
		緑藻類		15	0	0	0	0	0	15	0	30
		鞭毛藻類		55	-	0	15	-	0	30	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
備考		原生動物		0	-	-	0	-	-	5	-	-
		その他生物 *2		-	-	5.005	-	-	0.002	-	-	0.002

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	7月22日			8月12日			9月10日		
			採水時間	10:25			10:20			10:50		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	1.6	-	0.1	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	8.2	-	0.16	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	0.58	-	0.02	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	0.0025	12	-	0.04
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	-	-	-	-	-	-	40	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	-	-	-	30	-	-	140	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	5	-	-	85	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	5	-	-	60	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	5	-	-	10	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	5	-	-	20	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	-	-	-	50	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	10	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	-	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	50	-	10	-	-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 1	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	15	-	-	15	-	-	5	-	-
		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.5E+03	-	-	4.3E+03	-	-	1.8E+03	-	-
		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原生動物		繊毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		73.2	0	5.16	337.18	0	10.1225	232	0	0.04
		藍藻類		8.2	0	0.16	2.18	0	0.1225	12	0	0.04
		珪藻類		25	-	0	270	-	0	205	-	0
		緑藻類		0	0	5	50	0	10	0	0	0
		鞭毛藻類		40	-	0	15	-	0	15	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	10月14日			11月11日			12月9日		
			採水時間	11:00			10:50			9:45		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	5.4	-	0.24	6.7	-	0.19	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	0.39	-	0.044	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	17	-	0.1	-	-	0.14	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	65	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	90	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	60	-	-	1300	-	-	170	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	35	-	-	10	-	-	5	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	75	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	320	-	-	10	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	25	-	-	-	-	-	20	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	50	-	-	10	-	-	-	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	95	-	-	15	-	-	-	-	-
*1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	1.4E+04	-	-	1.2E+04	-	-	7.6E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		繊毛虫類	細	15	-	-	-	-	-	5	-	-
		太陽虫類	細	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		802.4	0	10.34	1457.09	0	0.374	210	0	0
		藍藻類		22.4	0	0.34	7.09	0	0.374	0	0	0
		珪藻類		610	-	0	1420	-	0	200	-	0
		緑藻類		0	0	10	0	0	0	0	0	0
		鞭毛藻類		150	-	0	30	-	0	0	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		20	-	-	0	-	-	10	-	-
備考		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

5. 津久井湖
三井大橋 (底層)

類別	障害性	生物名	採水日	1月13日			2月17日			3月9日		
			採水時間	11:20			10:40			10:40		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-	1.6	-	-	0.56	-	-	2.4
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形藍藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状藍藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他藍藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珪藻類		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	25	-	-	230	-	-	-	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	55	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	40	-	-	550	-	-	10	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	910	-	-	4200	-	-	5600	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-	-	-	-	-	-	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	15	-	5
鞭毛藻類	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	10	-	-	-	-	-	20	-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	45	-	-	35	-	-	870	-	-
* 1		その他藻類	細、群	-	-	-	-	-	-	85	-	-
	漏	ピコプランクトン	細	2.7E+03	-	-	4.7E+03	-	-	2.6E+03	-	-
原生動物		根足虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		繊毛虫類	細	-	-	-	15	-	-	60	-	-
		太陽虫類	細	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		鞭毛虫類	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他原生動物	細	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	0.014	-	-	0.067
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		1125	0	1.6	5040	0	5.56	6675	0	12.4
		藍藻類		0	0	1.6	0	0	0.56	0	0	2.4
		珪藻類		1070	-	0	4980	-	0	5615	-	0
		緑藻類		0	0	0	0	0	5	15	0	10
		鞭毛藻類		55	-	0	40	-	0	900	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	85	-	0
		原生動物		0	-	-	20	-	-	60	-	-
		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0.014	-	-	15.067
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

1) 飯泉取水管理事務所(導水管)

類別	障害性	生物名	採水日	4月8日			5月20日			6月17日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-	-		-	-	
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-		-		-		-	-
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
	その他藍藻類	細、群		-			-			-		
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-		-			-	-
		Achnanthes spp.	細	140	-	-	5	-	-	80	-	-
	閉	Asterionella formosa	細		-	-		-	-	10	-	-
	閉	Aulacoseira spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Cocconeis spp.	細	40	-	-	15		-	60	-	-
	漏	Cyclotella nana	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	75	-	-	5		-	130	-	-
		Cymbella spp.	細	20	-	-	15		-	25	-	-
		Diatoma spp.	細		-	-		-	-	50	-	-
	閉	Fragilaria crotonensis	細	85		-		-	-		-	-
	閉	Fragilaria spp.	細	130	-	-		-	-	390	-	-
		Gomphonema spp.	細	10	-	-		-	-	55	-	-
		Melosira spp.	細	260	-	-	75		-	90	-	-
		Navicula spp.	細	20		-	45	-	-	210	-	-
		Nitzschia spp.	細	200		-	30		-	95	-	-
		Rhoicosphenia curvata	細	25		-	5		-	15	-	-
	漏	Skeletonema spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Synedra acus	細	5	-	-		-	-	5	-	-
	閉	Synedra ulna	細	55	-	-	20		-	30	-	-
		Synedra spp.	細		-	-		-	-	10	-	-
		Urosolenia spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
		その他珪藻類	細、群	270	-		270	-		680	-	
緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Closterium spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Dictyosphaerium spp.	群	-		-		-	-		-	-
		Eudorina spp.	群	-	-		-	-	-		-	-
		Kirchneriella spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Pandorina morum	群	-		-		-	-		-	-
		Pediastrum spp.	群	-	-		-	-	-		-	-
		Pleodorina spp.	群	-		-		-	-		-	-
		Scenedesmus spp.	群	-	-		-	-	-		-	5
		Spirogyra spp.	糸	-		-		-	-		-	-
		Staurastrum spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Volvox spp.	群	-	-		-		-		-	-
	漏	小型球形緑藻	細	15	-	-	25	-	-	5	-	-
	糸状緑藻	糸	-		-		-	-		-	-	
	その他緑藻類	細、群	5	-			-			-		
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Dinobryon spp.	細	5	-	-	5	-	-	45	-	-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細		-	-	15		-	5		-
	臭	Synura spp.	群	-	-		-		-		-	-
	臭	Uroglena spp.	細、群		-		5		5		-	
	臭	Ceratium hirundinella	細		-	-		-	-		-	-
		Gymnodinium spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Peridinium spp.	細	5	-	-		-	-		-	-
		Euglena spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群		-		25	-	-	30	-	
*1	その他藻類	細、群		-			-			-		
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-	5	-	-
		太陽虫類	細		-	-	10		-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		線虫類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		ワムシ類 *2	個	-	-		-	-	10	-	-	
		糸状分裂生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		その他生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	
集計	総生物数 *3			1365	0	0	570	0	5	2030	0	5
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			1335	-	0	485	-	0	1940	-	0
	緑藻類			20	0	0	25	0	0	5	0	5
	鞭毛藻類			10	-	0	50	-	5	80	-	0
	その他藻類			0	-	0	0	-	0	0	-	0
	原生動物			0	-	-	10	-	-	5	-	-
その他生物 *2			-	-	-	0	-	10	-	-	0	
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

1) 飯泉取水管理事務所(導水管)

類別	障害性	生物名	採水日	7月8日			8月19日			9月8日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-		40	-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-	10	-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-			-			-	
珪藻類		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-			-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	35		-	20	-	-	15	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	20	-	-	5	-	-	15	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	35		-	10		-	10	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細		-	-	15	-	-	10	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	25		-	10		-	5	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細	40		-		-	-	30	-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	20	-	-	40	-	-	20	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	30	-	-	45	-	-	35	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	60	-	-	45	-	-	20	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	5	-	-	5	-	-	5	-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	5	-	-	5	-	-	5	-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	5	-	-	5	-	-		-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-	5	-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	110	-	-	250	-	-	140	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-		5	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-		5	-	-	10
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-		-	-		-
	漏	小型球形緑藻	細	60	-	-	20	-	-	20	-	-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-		-	-		-	-		-
		その他緑藻類	細、群									
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細	60		-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-		-	-		-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-	-	5	-	5		-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	15		-	10	-	-	25	-	-
	*1	その他藻類	細、群		-			-			-	
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-	5	-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		525	10	0	540	0	15	355	0	10
		藍藻類		0	10	0	40	0	0	0	0	0
		珪藻類		390	-	0	460	-	0	310	-	0
		緑藻類		60	0	0	20	0	10	20	0	10
		鞭毛藻類		75	-	0	15	-	5	25	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	5	-	-	0	-	-
備考		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	5

*1:その他藻類

*2:個体数を群體欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

1) 飯泉取水管理事務所 (導水管)

類別	障害性	生物名	採水日	10月15日			11月4日			12月2日			
			採水時間	9:00			9:00			9:00			
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群	
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-		
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-		
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-		
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-		
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-		
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-		
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-			-			
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-		
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-	
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-	
	漏	小型球形藍藻	細		-		-		-		-	-	
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-		-	-	
	その他藍藻類	細、群		-			-			-			
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-			-		-	-	
		Achnanthes spp.	細	45	-	-		-	-	20	-	-	
	閉	Asterionella formosa	細		-	-		-	-		-	-	
	閉	Aulacoseira spp.	細		-	-		-	-		-	-	
		Cocconeis spp.	細	20	-	-	5		-	35	-	-	
	漏	Cyclotella nana	細		-	-		-	-		-	-	
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	90		-		-	-	110	-	-	
		Cymbella spp.	細	15	-	-		-	-	20	-	-	
		Diatoma spp.	細		-	-		-	-		-	-	
	閉	Fragilaria crotonensis	細		-	-		-	-		-	-	
	閉	Fragilaria spp.	細	15	-	-		-	-		-	-	
		Gomphonema spp.	細		-	-		-	-		-	-	
		Melosira spp.	細	20	-	-		-	-		-	-	
		Navicula spp.	細	50		-		-	-	25	-	-	
		Nitzschia spp.	細	25		-		-	-	60		-	
		Rhoicosphenia curvata	細		-	-		-	-		-	-	
	漏	Skeletonema spp.	細		-	-		-	-		-	-	
	閉	Synedra acus	細	5		-		-	-		-	-	
	閉	Synedra ulna	細	5		-		-	-	5	-	-	
		Synedra spp.	細		-	-		-	-		-	-	
		Urosolenia spp.	細		-	-		-	-		-	-	
		その他珪藻類	細、群	95		-		10		-	110		-
	緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細		-	-			-		-	-
漏		Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-			-		-	-	
		Closterium spp.	細		-	-			-		-	-	
漏		Dictyosphaerium spp.	群	-		-			-		-	-	
		Eudorina spp.	群	-		-			-		-	-	
		Kirchneriella spp.	細		-	-			-		-	-	
漏		Pandorina morum	群	-		-			-		-	-	
		Pediastrum spp.	群	-		-			-		-	-	
		Pleodorina spp.	群	-		-			-		-	-	
		Scenedesmus spp.	群	-		-			-		-	-	
		Spirogyra spp.	糸	-		-			-		-	-	
		Staurastrum spp.	細		-	-			-		-	-	
		Volvox spp.	群	-		-			-		-	-	
漏		小型球形緑藻	細	25		-			-		-	-	
	糸状緑藻	糸	-		-			-		-	-		
	その他緑藻類	細、群		-				-		-	-		
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細		-	-			-		-	-	
	臭	Dinobryon spp.	細		-	-			-		-	-	
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細		-	-			-		-	-	
	臭	Synura spp.	群	-		-			-		-	-	
	臭	Uroglena spp.	細、群		-	-			-		-	-	
	臭	Ceratium hirundinella	細		-	-			-		-	-	
		Gymnodinium spp.	細		-	-			-		-	-	
	臭	Peridinium spp.	細		-	-			-		-	-	
		Euglena spp.	細		-	-			-		-	-	
		その他鞭毛藻類	細、群	35		-			-		-	-	
*1	その他藻類	細、群		-				-	30				
原生動物		根足虫類	細		-	-			-		-	-	
		繊毛虫類	細		-	-			-		-	-	
		太陽虫類	細		-	-			-		-	-	
		鞭毛虫類	細	5	-	-	10		-		-	-	
		その他原生動物	細		-	-			-		-	-	
その他生物		甲殻類 *2	個	-					-		-		
		線虫類 *2	個	-					-		-		
		ワムシ類 *2	個	-					-		-		
		糸状分裂生物 *2	個	-					-		-		
		その他生物 *2	個	-					-		-		
集計	総生物数 *3			450	0	0	25	0	0	415	0	0	
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	珪藻類			385	-	0	15	-	0	385	-	0	
	緑藻類			25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	鞭毛藻類			35	-	0	0	-	0	0	-	0	
	その他藻類			0	-	0	0	-	0	30	-	0	
	原生動物			5	-	-	10	-	-	0	-	-	
その他生物 *2			-	-	-	0	-	0	-	-	0		
備考													

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

1) 飯泉取水管理事務所(導水管)

類別	障害性	生物名	採水日	1月20日			2月16日			3月23日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-			-			-	
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
珪藻類		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-			-			-	
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	45		-	30	-	-	30	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細		-			-		20	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細		-			-			-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	10		-		-		25	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細		-			-			-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	30				-		50	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	5		-	15	-	-	5	-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	10			5	-		5	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-			-			-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-			-			-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	5		-		-			-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	75			5	-	-	30	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	45		-	15	-		5	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	30		-	5	-		15	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細	10		-	10	-			-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細		-			-			-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細	5		-		-			-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細	25		-	10	-		10	-	-
緑藻類		<i>Synedra</i> spp.	細	25		-		-			-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-			-			-	-
		その他珪藻類	細、群	200		-	120	-		110	-	
		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-			-			-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-			-			-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-			-			-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-			-			-		-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-			-			-		-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-			-			-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-			-			-		-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-			-	-		-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-			-	-		-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-			-		-	-	-
鞭毛藻類		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-			-		20	-	-
		糸状緑藻	糸	-			-			-		-
		その他緑藻類	細、群									
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細		-			-			-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細		-			-			-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-		5	-			-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-			-			-		-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-			-		20	-	20
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-		5	-			-	-
*1	臭	<i>Gymnodinium</i> spp.	細		-			-			-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細		-		5	-		5	-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-			-			-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	25			20	-		35	-	
		その他藻類	細、群		-			-			-	
原生動物		根足虫類	細		-			-			-	-
		繊毛虫類	細		-			-			-	-
		太陽虫類	細		-			-			-	-
		鞭毛虫類	細		-			-			-	-
		その他原生動物	細		-			-			-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-			-	-		-	-	
		線虫類 *2	個	-			-	-		-	-	
		ワムシ類 *2	個	-			-	-		-	-	
		糸状分裂生物 *2	個	-			-	-		-	-	
		その他生物 *2	個	-			-	-		-	-	
集計		総生物数 *3		545	0	0	250	0	0	385	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		520	-	0	215	-	0	305	-	0
		緑藻類		0	0	0	0	0	0	20	0	0
		鞭毛藻類		25	-	0	35	-	0	60	-	0
		その他藻類		0	-	0	0	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
備考		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	0

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

2) 西長沢浄水場 (着水井)

類別	障害性	生物名	採水日	4月27日			5月20日			6月23日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-			-			-	
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
珪藻類		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	20		-		-	-		-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	10	-	-	350	-	-		-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細			-	130	-	-	10	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細		-	-	30	-	-	20	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	120		-	300		-	60		-
		<i>Cymbella</i> spp.	細		-	-	30	-	-		-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	10		-	20	-	-	10	-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細			-	130	-	-	120	-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	10	-	-	40	-	-	30	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	20	-	-	140	-	-	20	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	50	-	-	170	-	-	70	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	30	-	-	50	-	-	40	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細			-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細		-	-	10	-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細		-	-	10	-	-		-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細	20	-	-		-	-		-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	90	-		200	-		60	-	
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細			-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-		-	-		-	-		-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-		-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-		-	-		-	-	-	10
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細			-	60		-	-		-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-		-	-		-	-		-
		その他緑藻類	細、群		-			-			-	
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	40		-	10		-		-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細			-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細			-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-		-	-		-	-		-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-			-			-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細			-		-	-		-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細	10		-	20		-		-	-
		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20		-	40		-	30		-
	*1	その他藻類	細、群	50	-		10	-		60	-	
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
		その他生物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-		-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-		-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-		-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-		-	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-		-	-	-	-	-	-	-
		備考										
集計		総生物数 *3		500	0	0	1750	0	0	530	0	10
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		380	-	0	1610	-	0	440	-	0
		緑藻類		0	0	0	60	0	0	0	0	10
		鞭毛藻類		70	-	0	70	-	0	30	-	0
		その他藻類		-	-	0	10	-	0	60	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
その他生物		その他生物 *2		-	-	0	-	-	0	-	-	0
		備考										

*1:その他藻類

*2:個体数を群體欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

2) 西長沢浄水場(着水井)

類別	障害性	生物名	採水日	7月8日			8月24日			9月24日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群									
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群					-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-	-		-	-	
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-			-		-	
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-			-		-	
	漏	小型球形藍藻	細			-		-		-		-
		糸状藍藻	糸	-		-			-		-	
	その他藍藻類	細、群		-			-			-		
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-			-		-	-
		Achnanthes spp.	細	20		-	10	-	-	10	-	-
	閉	Asterionella formosa	細			-		-	-		-	-
	閉	Aulacoseira spp.	細	10		-		-	-		-	-
		Cocconeis spp.	細	30		-		-	-		-	-
	漏	Cyclotella nana	細		-	-	10	-		-	-	-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	200		-	170	-	-	50	-	-
		Cymbella spp.	細		-	-		-	-	10	-	-
		Diatoma spp.	細	10		-		-	-		-	-
	閉	Fragilaria crotonensis	細			-		-	-		-	-
	閉	Fragilaria spp.	細			-		-	-		-	-
		Gomphonema spp.	細			-			-			-
		Melosira spp.	細	30		-	20	-	-	20	-	-
		Navicula spp.	細	40		-	100	-	-	30	-	-
		Nitzschia spp.	細	70			70	-	-	30	-	-
		Rhoicosphenia curvata	細	20		-			-		-	-
	漏	Skeletonema spp.	細			-		-	-		-	-
	閉	Synedra acus	細			-		-	-		-	-
	閉	Synedra ulna	細			-	10	-	-	10	-	-
		Synedra spp.	細			-		-	-		-	-
		Urosolenia spp.	細			-	10		-		-	-
		その他珪藻類	細、群	190	-		110	-		10	-	
緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細			-		-	-		-	-
	漏	Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Closterium spp.	細			-			-			-
	漏	Dictyosphaerium spp.	群	-			-	-		-	-	
		Eudorina spp.	群	-			-	-		-	-	
		Kirchneriella spp.	細			-		-	-			-
	漏	Pandorina morum	群	-			-			-	-	
		Pediastrum spp.	群	-		-		-		-	-	
		Pleodorina spp.	群	-						-	-	
		Scenedesmus spp.	群	-		-	-	-	10	-	-	
		Spirogyra spp.	糸	-		-				-		-
		Staurastrum spp.	細			-			-			-
		Volvox spp.	群	-		-	-			-	-	
	漏	小型球形緑藻	細			-		-	-		-	-
		糸状緑藻	糸	-			-		-	-		-
		その他緑藻類	細、群		-			-		30	-	
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細			-		-	-	10	-	-
	臭	Dinobryon spp.	細			-	10	-	-		-	-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細			-	10		-		-	-
	臭	Synura spp.	群	-			-	-		-	-	
	臭	Uroglena spp.	細、群		-			-		-	-	
	臭	Ceratium hirundinella	細			-		-	-		-	-
		Gymnodinium spp.	細			-		-	-		-	-
	臭	Peridinium spp.	細			-		-	-		-	-
		Euglena spp.	細			-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群					-	-		-	-
*1	その他藻類	細、群	50	-		10	-		40	-		
原生動物		根足虫類	細		-	-	20	-	-	10	-	-
		繊毛虫類	細			-			-		-	-
		太陽虫類	細			-			-		-	-
		鞭毛虫類	細			-		-	-		-	-
		その他原生動物	細			-			-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-			-	-		-	-	
		線虫類 *2	個	-		-	-	-		-	-	
		ワムシ類 *2	個	-			-	-		-	-	
		糸状分裂生物 *2	個	-		-	-	-		-	-	
		その他生物 *2	個	-	-		-	-	0	-	-	10
集計	総生物数 *3			670	0	0	550	0	10	260	0	0
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			620	-	0	510	-	0	170	-	0
	緑藻類			0	0	0	0	0	10	30	0	0
	鞭毛藻類			0	-	0	20	-	0	10	-	0
	その他藻類			50	-	0	0	-	0	40	-	0
	原生動物			0	-	-	20	-	-	10	-	-
その他生物 *2			-	-		-	-	0	-	-	10	
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

2) 西長沢浄水場(着水井)

類別	障害性	生物名	採水日	10月21日			11月24日			12月15日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-	-		-	-	
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-		-		-		-	-
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
	その他藍藻類	細、群		-			-			-		
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-			-		-	-
		Achnanthes spp.	細		-	-		-	-	10	-	-
	閉	Asterionella formosa	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Aulacoseira spp.	細		-	-	160		-		-	-
		Cocconeis spp.	細	30	-	-	20		-		-	-
	漏	Cyclotella nana	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細		-	-	50		-		-	-
		Cymbella spp.	細	20	-	-		-	-		-	-
		Diatoma spp.	細	20	-	-	10		-		-	-
	閉	Fragilaria crotonensis	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Fragilaria spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Gomphonema spp.	細		-	-		-	-	20	-	-
		Melosira spp.	細		-	-	20		-		-	-
		Navicula spp.	細	100	-	-	100		-	50	-	-
		Nitzschia spp.	細	30	-	-	50		-	20	-	-
		Rhoicosphenia curvata	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Skeletonema spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Synedra acus	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Synedra ulna	細		-	-		-	-		-	-
		Synedra spp.	細		-	-	10		-	10	-	-
	Urosolenia spp.	細		-	-		-	-		-	-	
	その他珪藻類	細、群	80	-		140		-	80	-		
緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Closterium spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Dictyosphaerium spp.	群	-		-		-	-		-	-
		Eudorina spp.	群	-		-		-	-		-	-
		Kirchneriella spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Pandorina morum	群	-		-		-	-		-	-
		Pediastrum spp.	群	-		-		-	-		-	-
		Pleodorina spp.	群	-		-		-	-		-	-
		Scenedesmus spp.	群	-		-		-	20		-	-
		Spirogyra spp.	糸	-		-		-	-		-	-
		Staurastrum spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Volvox spp.	群	-		-		-	-		-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-	-		-	-		-	-
	糸状緑藻	糸	-		-		-	-		-	-	
	その他緑藻類	細、群		-	40		-			-		
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Dinobryon spp.	細		-	-	10		-		-	-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Synura spp.	群	-		-		-	-		-	-
	臭	Uroglena spp.	細、群		-	-		-	-		-	-
	臭	Ceratium hirundinella	細		-	-		-	-		-	-
		Gymnodinium spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Peridinium spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Euglena spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	20	-			-	-	10	-	
*1	その他藻類	細、群	40	-		10		-	10	-		
原生動物		根足虫類	細	10	-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		線虫類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		ワムシ類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		糸状分裂生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	210
		その他生物 *2	個	-	-	0	-	-	0	-	-	
集計	総生物数 *3			350	0	40	580	0	20	210	0	0
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			280	-	0	560	-	0	190	-	0
	緑藻類			0	0	40	0	0	20	0	0	0
	鞭毛藻類			20	-	0	10	-	0	10	-	0
	その他藻類			40	-	0	10	-	0	10	-	0
	原生動物			10	-	-	0	-	-	0	-	-
その他生物 *2			-	-	0	-	-	0	-	-	210	
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

2) 西長沢浄水場(着水井)

類別	障害性	生物名	採水日	1月20日			2月16日			3月23日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-			-		
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-		-		-		-	-
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-		-	-
	その他藍藻類	細、群		-			-			-		
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-		-	-		-	-
		Achnanthes spp.	細	20	-	-	20	-	-		-	-
	閉	Asterionella formosa	細	140		-	60		-		-	-
	閉	Aulacoseira spp.	細			-			-	130		-
		Cocconeis spp.	細	10	-	-	10		-	10		-
	漏	Cyclotella nana	細			-			-	30		-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	30	-	-	570	-	-	2400		-
		Cymbella spp.	細	10	-	-			-			-
		Diatoma spp.	細	70		-	10		-			-
	閉	Fragilaria crotonensis	細			-			-			-
	閉	Fragilaria spp.	細	30	-	-			-			-
		Gomphonema spp.	細	30		-			-			-
		Melosira spp.	細	40	-	-	50		-			-
		Navicula spp.	細	290		-	250	-	-	70	-	-
		Nitzschia spp.	細	120		-	80		-	130		-
		Rhoicosphenia curvata	細			-			-	20		-
	漏	Skeletonema spp.	細			-			-			-
	閉	Synedra acus	細	40		-			-			-
	閉	Synedra ulna	細			-	10		-			-
		Synedra spp.	細	10		-	10		-	20		-
		Urosolenia spp.	細			-			-			-
		その他珪藻類	細、群	160		-	240	-	20	180		-
緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細			-			-			-
	漏	Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細			-			-			-
		Closterium spp.	細			-			-			-
	漏	Dictyosphaerium spp.	群	-		-	-		-	-		-
		Eudorina spp.	群	-		-	-		-	-		-
		Kirchneriella spp.	細			-			-			-
	漏	Pandorina morum	群	-		-	-		-	-		-
		Pediastrum spp.	群	-		-	-		-	-		-
		Pleodorina spp.	群	-		-	-		-	-		-
		Scenedesmus spp.	群	-		-	-		-	-		-
		Spirogyra spp.	糸	-		-	-		-	-		-
		Staurastrum spp.	細			-			-			-
		Volvox spp.	群	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形緑藻	細			-			-			-
	糸状緑藻	糸	-		-	-		-	-		-	
	その他緑藻類	細、群			-	10		-			-	
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細			-			-			-
	臭	Dinobryon spp.	細			-			-			-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細			-			-			-
	臭	Synura spp.	群	-		-	-		-	-		-
	臭	Uroglena spp.	細、群			-			-			-
	臭	Ceratium hirundinella	細			-			-			-
		Gymnodinium spp.	細			-			-			-
	臭	Peridinium spp.	細			-			-			-
		Euglena spp.	細			-			-			-
		その他鞭毛藻類	細、群	10		-			-			-
*1	その他藻類	細、群	60		10	50		-	30		-	
原生動物		根足虫類	細			-			-			-
		繊毛虫類	細			-			-			-
		太陽虫類	細			-			-			-
		鞭毛虫類	細			-			-			-
		その他原生動物	細			-			-			-
その他生物		甲殻類 *2	個	-		-	-		-	-		-
		線虫類 *2	個	-		-	-		-	-		-
		ワムシ類 *2	個	-		-	-		-	-		-
		糸状分裂生物 *2	個	-		-	-		-	-		10
		その他生物 *2	個	-		-	10		-	-		10
集計	総生物数 *3			1070	0	20	1360	0	20	3020	0	0
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			1000	-	0	1310	-	20	2990	-	0
	緑藻類			0	0	10	0	0	0	0	0	0
	鞭毛藻類			10	-	0	0	-	0	0	-	0
	その他藻類			60	-	10	50	-	0	30	-	0
	原生動物			0	-	-	0	-	-	0	-	-
その他生物 *2			-	-	10	-	-	0	-	-	20	
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

3) 社家取水管理事務所 (吸水井)

類別	障害性	生物名	採水日	4月8日			5月20日			6月17日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-	-		-	-	
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-			-			-	-
		糸状藍藻	糸	-	5	-	-		-	-		-
	その他藍藻類	細、群		-			-			-		
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-		-			-	-
		Achnanthes spp.	細	10	-	-	55	-	-	15	-	-
	閉	Asterionella formosa	細		-	-	25		-		-	-
	閉	Aulacoseira spp.	細	15		-		-	-	40	-	-
		Cocconeis spp.	細	15	-	-	20		-	30	-	-
	漏	Cyclotella nana	細		-	-	110		-		-	-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	290	-	-	110	-	-	70	-	-
		Cymbella spp.	細	10	-	-	10	-	-	15	-	-
		Diatoma spp.	細	180	-	-	240	-	-	20	-	-
	閉	Fragilaria crotonensis	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Fragilaria spp.	細	10	-	-		-	-		-	-
		Gomphonema spp.	細	35	-	-	10	-	-		-	-
		Melosira spp.	細	35	-	-	130	-	-	100	-	-
		Navicula spp.	細	300		-	410	-	-	140	-	-
		Nitzschia spp.	細	500		-	310	-	-		-	-
		Rhoicosphenia curvata	細	25		-	10	-	-		-	-
	漏	Skeletonema spp.	細		-	-	35	-	-		-	-
	閉	Synedra acus	細	5		-		-	-		-	-
	閉	Synedra ulna	細	40	-	-	15	-	-		-	-
		Synedra spp.	細		-	-	10	-	-		-	-
		Urosolenia spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	5	-		20	-		95	-	20
緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Closterium spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Dictyosphaerium spp.	群	-		-	-		-		-	-
		Eudorina spp.	群	-	-	-	-		-		-	-
		Kirchneriella spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Pandorina morum	群	-		-	-		-		-	-
		Pediastrum spp.	群	-	-	-	-		-		-	-
		Pleodorina spp.	群	-		-	-		-		-	-
		Scenedesmus spp.	群	-	-	-	-		5	-	-	10
		Spirogyra spp.	糸	-		-	-		-		-	-
		Staurastrum spp.	細		-	-	-		-		-	-
		Volvox spp.	群	-	-	-	-		-		-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-	-	10	-	-		-	-
	糸状緑藻	糸	-		-	-		-		-	-	
	その他緑藻類	細、群		-		20	-	5		-		
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細	10	-	-		-	-		-	-
	臭	Dinobryon spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Synura spp.	群	-	-		-		-		-	-
	臭	Uroglena spp.	細、群		-		-		-		-	-
	臭	Ceratium hirundinella	細		-	-		-	-		-	-
		Gymnodinium spp.	細		-	-	5		-		-	-
	臭	Peridinium spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Euglena spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群		-		10	-	-	15	-	
*1	その他藻類	細、群		-		5	-		10	-		
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		線虫類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		ワムシ類 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		糸状分裂生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	
		その他生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	
集計	総生物数 *3			1485	5	0	1570	0	10	550	0	30
	藍藻類			0	5	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			1475	-	0	1520	-	0	525	-	20
	緑藻類			0	0	0	30	0	10	0	0	10
	鞭毛藻類			10	-	0	15	-	0	15	-	0
	その他藻類			0	-	0	5	-	0	10	-	0
	原生動物			0	-	-	0	-	-	0	-	-
その他生物 *2			-	-	0	-	-	0	-	-	0	
備考												

*1: その他藻類

*2: 個体数を群体系に記載

*3: ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

3) 社家取水管理事務所(吸水井)

類別	障害性	生物名	採水日	7月8日			8月19日			9月2日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	<i>Anabaena affinis</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena circinalis</i> & <i>mucosa</i>	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Anabaena crassa</i> & <i>ucrainica</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena mendotae</i>	細、群		-			-			-	
	漏臭	<i>Anabaena planctonica</i> & <i>smithii</i>	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Anabaena</i> spp.	細、群		-			-			-	
	漏	<i>Aphanizomenon</i> spp.	群	-	-		-	-		-	-	
	漏	<i>Microcystis</i> spp.	細、群		-			-			-	
	臭	<i>Oscillatoria</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	<i>Phormidium</i> spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-			-			-	
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
珪藻類		その他藍藻類	細、群		-			-			-	
		<i>Acanthoceras zachariasii</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Achnanthes</i> spp.	細	10		-		-	-	95	-	-
	閉	<i>Asterionella formosa</i>	細	10	-	-		-	-	5	-	-
	閉	<i>Aulacoseira</i> spp.	細	150	-	-		-	-	20	-	-
		<i>Cocconeis</i> spp.	細	10	-	-	5	-	-	5	-	-
	漏	<i>Cyclotella nana</i>	細	70	-	-	65	-	-	25	-	-
	閉漏臭凝	<i>Cyclotella</i> spp. & <i>Stephanodiscus</i> spp.	細	10	-	-	30	-	-	260	-	-
		<i>Cymbella</i> spp.	細	10	-	-	15	-	-		-	-
		<i>Diatoma</i> spp.	細	10		-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria crotonensis</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Fragilaria</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gomphonema</i> spp.	細	20	-	-	10	-	-	25	-	-
		<i>Melosira</i> spp.	細	110	-	-	35	-	-	60	-	-
		<i>Navicula</i> spp.	細	65	-	-	65	-	-	160	-	-
		<i>Nitzschia</i> spp.	細	25	-	-	40	-	-	35	-	-
		<i>Rhoicosphenia curvata</i>	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Skeletonema</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra acus</i>	細		-	-		-	-		-	-
	閉	<i>Synedra ulna</i>	細		-	-	20	-	-		-	-
		<i>Synedra</i> spp.	細		-	-		-	-	5	-	-
		<i>Urosolenia</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	55	-	10	5	-	-	200	-	-
緑藻類		<i>Ankistrodesmus</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Carteria</i> spp. & <i>Chlamydomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Closterium</i> spp.	細		-	-	5	-	-		-	-
	漏	<i>Dictyosphaerium</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Eudorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Kirchneriella</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	漏	<i>Pandorina morum</i>	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pediastrum</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pleodorina</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Scenedesmus</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Spirogyra</i> spp.	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Staurastrum</i> spp.	細		-	-		-	-	20	-	-
		<i>Volvox</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漏	小型球形緑藻	細		-	-		-	-	40	-	-
鞭毛藻類		糸状緑藻	糸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		その他緑藻類	細、群	5	-	-	40	-	5		-	-
	泡	<i>Cryptomonas</i> spp.	細	5	-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Dinobryon</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	<i>Mallomonas</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Synura</i> spp.	群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭	<i>Uroglena</i> spp.	細、群		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Ceratium hirundinella</i>	細		-	-		-	-		-	-
		<i>Gymnodinium</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	<i>Peridinium</i> spp.	細		-	-	5	-	-		-	-
*1		<i>Euglena</i> spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群	5	-	-		-	-	5	-	-
		その他藻類	細、群		-	-	5	-	-		-	-
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-	50	-	-	-	-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集計		総生物数 *3		570	0	10	345	0	5	960	0	0
		藍藻類		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻類		555	-	10	290	-	0	895	-	0
		緑藻類		5	0	0	45	0	5	60	0	0
		鞭毛藻類		10	-	0	5	-	0	5	-	0
		その他藻類		0	-	0	5	-	0	0	-	0
		原生動物		0	-	-	0	-	-	0	-	-
その他生物 *2				-	-	50	-	-	0	-	-	0
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群體欄に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

3) 社家取水管理事務所(吸水井)

類別	障害性	生物名	採水日	10月21日			11月4日			12月2日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-	-		-	-	
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-		-		-		-	-
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
	その他藍藻類	細、群		-			-			-	-	
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細	5	-	-		-			-	-
		Achnanthes spp.	細	25	-	-		-	-	50	-	-
	閉	Asterionella formosa	細	10	-	-	5	-	-		-	-
	閉	Aulacoseira spp.	細		-	-	35	-	-	60	-	-
		Cocconeis spp.	細		-	-		-	-	10	-	-
	漏	Cyclotella nana	細	25	-	-		-	-	20	-	-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	75	-	-	45	-	-	75	-	-
		Cymbella spp.	細	5	-	-	10	-	-	5	-	-
		Diatoma spp.	細	25				-	-	30		
	閉	Fragilaria crotonensis	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Fragilaria spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Gomphonema spp.	細		-	-		-	-	20	-	-
		Melosira spp.	細	25	-	-	20	-	-	320	-	-
		Navicula spp.	細	95		-	200	-	-	160	-	-
		Nitzschia spp.	細		-	-	30			75		-
		Rhoicosphenia curvata	細		-	-		-	-		-	-
	漏	Skeletonema spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉	Synedra acus	細	15	-	-	15	-	-		-	-
	閉	Synedra ulna	細		-	-		-	-	5	-	-
		Synedra spp.	細	5	-	-		-	-	10	-	-
		Urosolenia spp.	細	5		-		-	-		-	-
		その他珪藻類	細、群	130	-		260	-		55	-	
	緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細		-	-		-	-		-
漏		Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Closterium spp.	細		-	-		-	-		-	-
漏		Dictyosphaerium spp.	群	-			-			-	-	-
		Eudorina spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
		Kirchneriella spp.	細		-	-		-	-		-	-
漏		Pandorina morum	群	-			-	-		-	-	-
		Pediastrum spp.	群	-	-		-	-		-	-	-
		Pleodorina spp.	群	-			-			-	-	-
		Scenedesmus spp.	群	-	-	5	-	-		-	-	5
		Spirogyra spp.	糸	-			-		-	-		-
		Staurastrum spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Volvox spp.	群	-			-			-	-	-
漏		小型球形緑藻	細		-	-		-	-	10	-	-
	糸状緑藻	糸	-		-	-		-	-		-	
	その他緑藻類	細、群	5	-			-		5	-		
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細		-	-		-	-	10	-	-
	臭	Dinobryon spp.	細		-	-		-	-		-	-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Synura spp.	群	-			-			-	-	-
	臭	Uroglena spp.	細、群		-			-		-	-	-
	臭	Ceratium hirundinella	細		-	-		-	-		-	-
		Gymnodinium spp.	細		-	-		-	-		-	-
	臭	Peridinium spp.	細		-	-		-	-		-	-
		Euglena spp.	細		-	-		-	-		-	-
		その他鞭毛藻類	細、群		-			-	-	15	-	
*1	その他藻類	細、群		-			-		5	-		
原生動物		根足虫類	細		-	-		-	-		-	-
		繊毛虫類	細		-	-		-	-	10	-	-
		太陽虫類	細		-	-		-	-		-	-
		鞭毛虫類	細		-	-		-	-		-	-
		その他原生動物	細		-	-		-	-		-	-
その他生物		甲殻類 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		線虫類 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		ワムシ類 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		糸状分裂生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
		その他生物 *2	個	-	-		-	-		-	-	-
集計	総生物数 *3			450	0	5	620	0	0	950	0	5
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			445	-	0	620	-	0	895	-	0
	緑藻類			5	0	5	0	0	0	15	0	5
	鞭毛藻類			0	-	0	0	-	0	25	-	0
	その他藻類			0	-	0	0	-	0	5	-	0
	原生動物			0	-	-	0	-	-	10	-	-
その他生物 *2			-	-	0	-	-	0	-	-	0	
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

6. 原水

3) 社家取水管理事務所(吸水井)

類別	障害性	生物名	採水日	1月20日			2月16日			3月23日		
			採水時間	9:00			9:00			9:00		
			計数単位	細	糸	群	細	糸	群	細	糸	群
藍藻類	漏	Anabaena affinis	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena circinalis & mucosa	細、群		-			-			-	
	臭	Anabaena crassa & ucrainica	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena mendotae	細、群		-			-			-	
	漏臭	Anabaena planctonica & smithii	細、群		-			-			-	
	漏	Anabaena spp.	細、群		-			-			-	
	漏	Aphanizomenon spp.	群	-			-	-		-	-	
	漏	Microcystis spp.	細、群		-			-			-	
	臭	Oscillatoria spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	臭	Phormidium spp.	糸	-		-	-		-	-		-
	漏	小型球形藍藻	細		-		-		-		-	-
		糸状藍藻	糸	-		-	-		-	-		-
	その他藍藻類	細、群		-			-			-	-	
珪藻類		Acanthoceras zachariasii	細		-	-		-			-	-
		Achnanthes spp.	細	30	-	-	30	-	-	35	-	-
	閉	Asterionella formosa	細		-	-	95		-	35		-
	閉	Aulacoseira spp.	細	25		-			-	40		-
		Cocconeis spp.	細	10	-	-	10		-	15	-	-
	漏	Cyclotella nana	細		-	-	20		-			-
	閉漏臭凝	Cyclotella spp. & Stephanodiscus spp.	細	430	-	-	1600	-	-	120	-	-
		Cymbella spp.	細	20	-	-	25		-	5	-	-
		Diatoma spp.	細	65		-	65		-	20		-
	閉	Fragilaria crotonensis	細			-			-			-
	閉	Fragilaria spp.	細			-			-			-
		Gomphonema spp.	細			-	25		-			-
		Melosira spp.	細	85	-	-	110	-	-	15	-	-
		Navicula spp.	細	400		-	520	-	-	80	-	-
		Nitzschia spp.	細	270		-	200		-	220		-
		Rhoicosphenia curvata	細			-			-			-
	漏	Skeletonema spp.	細			-			-			-
	閉	Synedra acus	細	5		-			-			-
	閉	Synedra ulna	細	20	-	-	15	-	-		-	-
		Synedra spp.	細			-			-			-
		Urosolenia spp.	細			-			-			-
		その他珪藻類	細、群	40	-		50	-		110	-	
緑藻類		Ankistrodesmus spp.	細	5		-			-			-
	漏	Carteria spp. & Chlamydomonas spp.	細		-	-	5	-	-		-	-
		Closterium spp.	細			-			-			-
	漏	Dictyosphaerium spp.	群	-		-			-			-
		Eudorina spp.	群	-		-			-			-
		Kirchneriella spp.	細			-			-			-
	漏	Pandorina morum	群	-		-			-			-
		Pediastrum spp.	群	-		-			-			-
		Pleodorina spp.	群	-		-			-			-
		Scenedesmus spp.	群	-		-			5		-	5
		Spirogyra spp.	糸	-		-			-			-
		Staurastrum spp.	細			-			-			-
		Volvox spp.	群	-		-			-			-
	漏	小型球形緑藻	細			-			-	35	-	-
	糸状緑藻	糸	-		-			-			-	
	その他緑藻類	細、群	5	-		40	-	10		-		
鞭毛藻類	泡	Cryptomonas spp.	細	5	-	-	5	-	-			-
	臭	Dinobryon spp.	細			-			-			-
	閉漏臭	Mallomonas spp.	細			-			-			-
	臭	Synura spp.	群	-		-			-			-
	臭	Uroglena spp.	細、群			-			-			-
	臭	Ceratium hirundinella	細			-			-			-
		Gymnodinium spp.	細			-			-			-
	臭	Peridinium spp.	細			-	5		-			-
		Euglena spp.	細			-			-			-
		その他鞭毛藻類	細、群	10	-		20	-		15	-	
*1	その他藻類	細、群			-			-			-	
原生動物		根足虫類	細		-	-			-			-
		繊毛虫類	細			-	5		-	5		-
		太陽虫類	細			-	10		-			-
		鞭毛虫類	細			-			-			-
		その他原生動物	細			-	10		-	5		-
その他生物		甲殻類 *2	個	-		-	-		-	-		-
		線虫類 *2	個	-		-	-		-	-		-
		ワムシ類 *2	個	-		5	-		-	-		5
		糸状分裂生物 *2	個	-		30	-		-	15		-
		その他生物 *2	個	-		-	-		-	-		-
集計	総生物数 *3			1425	0	0	2865	0	15	755	0	5
	藍藻類			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	珪藻類			1400	-	0	2765	-	0	695	-	0
	緑藻類			10	0	0	45	0	15	35	0	5
	鞭毛藻類			15	-	0	30	-	0	15	-	0
	その他藻類			0	-	0	0	-	0	0	-	0
	原生動物			0	-	-	25	-	-	10	-	-
その他生物 *2			-	-	35	-	-	15	-	-	5	
備考												

*1:その他藻類

*2:個体数を群体系に記載

*3:ピコプランクトン及びその他生物は含まない

7. 浄水場出口水及び給水地点

1) 伊勢原浄水場

浄水場出口水(調整池出口)

採水月日		4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
類別	生物名称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	ミクロキスチス spp.												
	オシロトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
珪藻類	その他藍藻類												
	アクナンテス												
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ												
	ニッチア												
	スケレトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
緑藻類	シネドラ ウルナ												
	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類												
	アンキストロデスミス												
緑藻類	クラミドモナス group												
	クロステリウム												
	コックミクサ												
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスミス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
	ボルボックス												
	小型球形緑藻												
その他藻類	その他緑藻類												
	クリプトモナス group												
	ジノブリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
	ユーグレナ group												
	その他藻類												
その他	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
	ワムシ類												
	糸状分裂生物												
その他	その他生物												

※いずれの採水日においても、生物は不検出であった。

5. 浄水場出口水及び給水地点

1) 伊勢原浄水場

給水地点(吉沢給水地点)

採 水 月 日		4月13日	5月7日	6月1日	7月2日	8月3日	9月8日	10月6日	11月9日	12月7日	1月5日	2月2日	3月7日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	マイクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類												
珪藻類	アクナンテス		0.6	0.6	0.4	1.7		0.1	0.4			0.6	0.2
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ			0.1					0.2				
	ニッチア			0.1			0.8		0.1				0.2
	スケレトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
	シネドラ ウルナ												
	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類			0.1			0.4						
緑藻類	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group												
	クロステリウム												
	コッコミクサ												
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスムス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
	ボルボックス												
	小型球形緑藻			0.1				2.2					0.2
	その他緑藻類												
その他藻類	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
	ユーグレナ group												
その他	その他藻類												
	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
	ワムシ類												
その他	糸状分裂生物												
	その他生物												

7. 浄水場出口水及び給水地点

2) 相模原浄水場

給水地点(西谷給水地点)

採 水 月 日		4月13日	5月7日	6月1日	7月2日	8月3日	9月8日	10月6日	11月9日	12月7日	1月5日	2月2日	3月7日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	ミクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類												
珪藻類	アクナンテス	0.5		0.5		0.6		0.4	0.1			1.1	0.3
	アステリオネラ												0.2
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ			0.2			0.4						0.2
	ニッチア												
	スケルトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
	シネドラ ウルナ												
緑藻類	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.										1.7		
	その他珪藻類				0.1	0.6						0.6	
	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group												
	クロスデリウム												
	コッコミクサ												
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスムス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
その他藻類	ボルボックス												
	小型球形緑藻	0.1	6.6				5.0	0.4		0.3			
	その他緑藻類	0.1						0.4					
	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
その他	ユーグレナ group												
	その他藻類												
	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
その他	ワムシ類												
	糸状分裂生物												
	その他生物												

7. 浄水場出口水及び給水地点

2) 相模原浄水場

浄水場出口水(調整池出口)

採 水 月 日		4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	ミクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類									0.1			
珪藻類	アクナンテス	0.7		0.5	0.6	1.1	1.1	0.4	1.0	0.5	0.1	0.7	0.4
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンペラ										0.2	0.1	
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ									0.1	0.4	0.1	
	ニッチア		0.1								0.5	0.1	
	スケルトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種										0.1		
	シネドラ ウルナ												
	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス										0.1		
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類	0.2								0.4		0.1	
緑藻類	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group		0.1	0.1							0.1		
	クロスデリウム												
	コッコミクサ	0.6		0.2							0.6		
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group										0.2		
	セネデスムス					0.5							
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
	ボルボックス												
	小型球形緑藻	1.1	6.0	0.2	1.9	1.6	0.8	7.7	0.6	0.1	6.6	2.6	3.4
	その他緑藻類	0.5	4.0	2.9	1.1	0.4	0.1	0.2	0.6	0.8	1.8	3.0	0.2
その他藻類	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
	ユーグレナ group												
	その他藻類								0.1		0.6		
その他	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
	ワムシ類												
	糸状分裂生物										5.8		
	その他生物												

7. 浄水場出口水及び給水地点

3) 西長沢浄水場

浄水場出口水(浄水池出口)

採 水 月 日		4月27日	5月20日	6月23日	7月8日	8月24日	9月24日	10月21日	11月24日	12月15日	1月20日	2月16日	3月23日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	ミクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類												
珪藻類	アクナンテス	0.1		0.2	0.4	2.1		0.2	0.1			0.2	0.5
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ		0.1										
	ニッチア							0.1					
	スケルトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
	シネドラ ウルナ												
	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類							0.6					
緑藻類	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group												
	クロスデリウム												
	コッコミクサ	3.7	0.6		1.4	1.4	0.6	4.1	0.2		0.4		
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスムス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
	ボルボックス												
	小型球形緑藻		10	0.4	0.9	0.1	0.2	6.3			13	0.5	3.6
	その他緑藻類			2.7		0.1			0.1			0.2	
その他藻類	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
	ユーグレナ group												
	その他藻類	0.5	0.4	0.1		0.4	0.6	1.1	0.4	0.2			0.1
その他	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
	ワムシ類												
	糸状分裂生物 その他生物										0.5		0.1

7. 浄水場出口水及び給水地点

3) 西長沢浄水場

給水地点(末吉給水地点)

採 水 月 日		4月13日	5月7日	6月1日	7月2日	8月3日	9月8日	10月6日	11月9日	12月7日	1月5日	2月2日	3月7日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	マイクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類												
珪藻類	アクナンテス	0.2	0.6		0.1			0.2					0.2
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ										0.6		
	ニッチア												
	スケルトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
	シネドラ ウルナ												
	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類					0.6							
緑藻類	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group												
	クロスデリウム												
	コッコミクサ												
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスムス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
	ボルボックス												
	小型球形緑藻		2.2		1.6			0.4					0.5
	その他緑藻類							0.1					
その他藻類	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
	ユーグレナ group												
その他	その他藻類												
	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
	ワムシ類												
その他	糸状分裂生物												
	その他生物												

7. 浄水場出口水及び給水地点

4) 綾瀬浄水場

浄水場出口水(調整池出口)

採 水 月 日		4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月19日	9月2日	10月21日	11月4日	12月2日	1月20日	2月16日	3月23日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	マイクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類												
珪藻類	アクナンテス		0.2						0.1			0.3	
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group	0.1											
	キンペラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ	0.2											
	ニッチア												
	スケルトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
	シネドラ ウルナ												
	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類	0.1											
緑藻類	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group												
	クロスデリウム												
	コッコミクサ												
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスムス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
	ボルボックス												
	小型球形緑藻					0.2							
	その他緑藻類												
その他藻類	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
	ユーグレナ group												
	その他藻類	0.4											
その他	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
	ワムシ類												
	糸状分裂生物 その他生物												

7. 浄水場出口水及び給水地点

4) 綾瀬浄水場

給水地点(太田和調整池)

採 水 月 日		4月13日	5月7日	6月1日	7月2日	8月3日	9月8日	10月6日	11月9日	12月7日	1月5日	2月2日	3月7日
類別	生 物 名 称												
藍藻類	アナベナ spp.												
	ミクロキスチス spp.												
	オシラトリア												
	フォルミジウム												
	小型球形藍藻												
	糸状藍藻												
	その他藍藻類												
珪藻類	アクナンテス			0.1									
	アステリオネラ												
	オーラコセイラ												
	キクロテラ group												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	フラギラリア クロトネンシス												
	フラギラリア spp.												
	メロシラ												
	ナビクラ										0.6		
	ニッチア												
	スケレトネマ												
	シネドラ アクス												
	シネドラ アクス変種												
	シネドラ ウルナ												0.2
緑藻類	シネドラ ウルナ変種オキシリンクス												
	シネドラ spp.												
	その他珪藻類												
	アンキストロデスムス												
	クラミドモナス group												
	クロステリウム												
	コッコミクサ												
	キルクネリエラ												
	パンドリナ group												
	セネデスムス												
	スピロギラ												
	スタウラストラム												
その他藻類	ボルボックス												
	小型球形緑藻							1.2					
	その他緑藻類	0.1											
	クリプトモナス group												
	ジノプリオン												
	マロモナス												
	シヌラ												
	ウログレナ												
	ケラチウム												
	ペリジニウム group												
その他	ユーグレナ group												
	その他藻類												
	根足虫類												
	繊毛虫類												
	線虫類												
その他	ワムシ類												
	糸状分裂生物												
	その他生物												

8. 原虫試験

1) 原水

飯泉取水管理事務所(導水管)

採水月日	4月6日	5月12日	6月2日	7月6日	8月10日	9月3日	10月1日	11月10日	12月1日	1月4日	2月8日	3月1日
採水時刻	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
クリプトスポリジウム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジアルジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西長沢浄水場(着水井)

採水月日	5月11日	8月10日	11月10日	2月9日
採水時刻	9:00	9:00	9:00	9:00
クリプトスポリジウム	0	0	0	1
ジアルジア	0	0	0	0

社家取水管理事務所(吸水井)

採水月日	4月6日	5月7日	6月2日	7月13日	8月10日	9月3日	10月1日	11月10日	12月1日	1月4日	2月8日	3月1日
採水時刻	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	13:00	9:00
クリプトスポリジウム	0	1	0	0	0	0	2	2	4	7	2	9
ジアルジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2) 相模川支流

中津川 第一鮎津橋

採水月日	4月6日	5月7日	6月2日	7月13日	8月10日	9月3日	10月1日	11月10日	12月1日	1月4日	2月8日	3月1日
採水時刻	9:25	11:35	11:25	10:50	9:30	9:55	9:35	9:45	9:35	9:20	14:00	9:35
クリプトスポリジウム	1	0	0	0	1	0	0	4	8	34	10	48
ジアルジア	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0

小鮎川 第二鮎津橋

採水月日	4月6日	5月7日	6月2日	7月13日	8月10日	9月3日	10月1日	11月10日	12月1日	1月4日	2月8日	3月1日
採水時刻	9:10	11:55	11:45	11:15	9:10	9:25	9:15	9:35	9:20	9:10	14:20	9:50
クリプトスポリジウム	0	1	0	0	0	0	0	19	1	0	120	76
ジアルジア	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2

そ の 他 試 験

試験担当区分

その他試験

- | | |
|--------------|--|
| 1. 水処理薬品品質試験 | 伊勢原浄水場
相模原浄水場
西長沢浄水場
綾瀬浄水場
飯泉取水管理事務所
広域水質管理センター(一部外部委託) |
| 2. 変異原性試験 | 広域水質管理センター |
| 3. アスベスト試験 | 広域水質管理センター(外部委託) |
| 4. 放射性物質の測定 | 広域水質管理センター |

1. 水処理薬品品質試験

1) ポリ塩化アルミニウム(納入規格に対する品質確認試験結果)

日本水道協会規格による測定結果

納入場所	西長沢浄水場	綾瀬浄水場	規 格
納入月日	6月16日	11月2日	
製造業者	A社	B社	
外 観	異常なし	異常なし	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
比重	1.21	1.22	1.19以上
酸化アルミニウム	10.4 ※1	10.3 ※2	10.0～11.0
塩 基 度	47	51	45～65
pH 値	4.1	4.4	3.5～5.0
硫 酸 イ オ ン	2.8	2.5	3.5以下

※1 6月24日納入品について測定

※2 11月17日納入品について測定

2) 次亜塩素酸ナトリウム(納入規格に対する品質確認試験結果)

日本水道協会規格による測定結果

納入場所	伊勢原浄水場	相模原浄水場	規 格
納入月日	6月16日	6月16日	
製造業者	B社	C社	
有効塩素	13.0	13.3	12以上
外 観	異常なし	異常なし	淡黄色の透明な液体
密度(比重)	1.12	1.12	1.16以下
遊離アルカリ	0.2	0.1	2以下
臭 素 酸	5未満	5未満	10以下
塩 素 酸	300未満	300未満	2000以下
塩化ナトリウム	0.35	0.71	2以下
液 温	17.5	25.6	

3) 粉末活性炭(納入規格に対する品質確認試験結果)

日本水道協会規格による測定結果

納入場所	横道導水路活性炭注入施設		社家取水管理事務所		規 格
納入月日	7月22日	1月25日	5月29日	11月5日	
製造業者	D社	E社	F社	G社	
乾燥減量 ※3	3.9	2.0	3.2	3.1	湿式：50以下 乾式：5以下※4
ふるい残分	0.01未満	7.5	0.01未満	1.1	10以下
pH 値	10.0	10.8	10.0	10.1	4～11
電気伝導率	190	330	170	180	900以下
塩化物イオン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下
フェノール価	18	15	21	23	25以下
A B S 価	49	49	48	48	50以下
メチレンブルー脱色力	160	170	170	180	150以上
ヨウ素吸着性能	950	970	940	970	900以上
2 - M I B 価	4	3	3	4	-

納入場所	伊勢原浄水場		相模原浄水場		規 格
納入月日	8月7日	3月8日	8月26日	12月10日	
製造業者	H社	I社	J社	H社	
乾燥減量 ※3	1.6	3.3	48.0	45.4	湿式：50以下 乾式：5以下※4
ふるい残分	0.01未満	1.0	0.01未満	0.37	10以下
pH 値	10.1	8.2	9.2	8.8	4～11
電気伝導率	190	240	140	220	900以下
塩化物イオン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.5以下
フェノール価	20	24	18	21	25以下
A B S 価	49	49	49	49	50以下
メチレンブルー脱色力	160	160	160	170	150以上
ヨウ素吸着性能	970	970	900	940	900以上
2 - M I B 価	3	10	3	2	-

※3 相模原浄水場は湿式、

伊勢原浄水場、社家取水管理事務所及び横道監視坑導水路活性炭注入施設は乾式粉末活性炭を納入

※4 企業団規格

4) 濃硫酸(納入規格に対する品質確認試験結果)

日本水道協会規格による測定結果

納入場所	伊勢原浄水場		相模原浄水場		企業団規格
納入月日	4月30日	10月8日	4月13日	10月9日	
製造業者	K社	L社	K社	M社	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
硫酸分	98.8	98.3	98.8	98.6	98以上※

※ 冬期(12月～3月)に限り95以上

納入場所	西長沢浄水場		綾瀬浄水場		企業団規格
納入月日	4月30日	10月26日	4月15日	10月19日	
製造業者	M社	K社	L社	K社	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
硫酸分	97.9	98.4	99.3	99.0	98以上※

※ 冬期(12月～3月)に限り95以上

2. 変異原性試験

1) 原水

採 水 箇 所			飯泉取水管理事務所 導水管			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	不検出	不検出	不検出	不検出
		復帰菌数	不検出	不検出	不検出	不検出
	TA98	AF-2換算値	不検出	13	不検出	8.0
		復帰菌数	不検出	73	不検出	32

採 水 箇 所			西長沢浄水場 着水井			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	不検出	不検出	不検出	不検出
		復帰菌数	不検出	不検出	不検出	不検出
	TA98	AF-2換算値	10	不検出	不検出	不検出
		復帰菌数	47	不検出	不検出	不検出

採 水 箇 所			社家取水管理事務所 吸水井			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	不検出	不検出	不検出	不検出
		復帰菌数	不検出	不検出	不検出	不検出
	TA98	AF-2換算値	不検出	不検出	不検出	不検出
		復帰菌数	不検出	不検出	不検出	不検出

2) 浄水

採 水 箇 所			伊勢原浄水場 調整池出口			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	23	14	12	14
		復帰菌数	510	450	450	400
	TA98	AF-2換算値	15	不検出	15	11
		復帰菌数	71	不検出	88	43

採 水 箇 所			相模原浄水場 調整池出口			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	19	14	8.7	12
		復帰菌数	440	460	320	330
	TA98	AF-2換算値	17	不検出	9.9	不検出
		復帰菌数	81	不検出	56	不検出

採 水 箇 所			西長沢浄水場 浄水池出口			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	25	15	8.2	9.2
		復帰菌数	570	480	300	260
	TA98	AF-2換算値	19	不検出	不検出	不検出
		復帰菌数	90	不検出	不検出	不検出

採 水 箇 所			綾瀬浄水場 調整池出口			
採 水 月 日			5月20日	8月19日	11月4日	2月16日
採 水 時 刻			9:00	9:00	9:00	9:00
変異原性	TA100	AF-2換算値	25	不検出	不検出	9.9
		復帰菌数	560	不検出	不検出	280
	TA98	AF-2換算値	10	不検出	10	20
		復帰菌数	49	不検出	57	79

- ・原水は濁質をろ過除去したものを試料とした。
西長沢浄水場の着水井には、横道導水路活性炭が注入されている場合がある。
- ・変異原性数値(換算値)は用量－反応関係が相関係数の有意水準表で $p < 0.05$ (95%)あり、かつ倍率要件で1.4倍ラインをクリアしたものである。さらに2.0倍ラインをクリアしたものには*印を付した。
- ・数値の単位はAF-2換算値：ng/L、復帰菌数：net rev./L。

3. アスベスト試験 (平成27年度)

原水及び浄水中のアスベスト繊維数の測定を実施した。

1) 原 水

採 水 地 点		飯泉取水管理事務所 導水管		社家取水管理事務所 吸水井	
採 水 月 日		7月8日	1月20日	7月8日	1月20日
検 水 量 (ml)		50			
アスベストの長さ	5 μ m ~ 10 μ m 未満	0本	0本	0本	0本
	10 μ m 以上	0本	0本	0本	0本
	総計	0本	0本	0本	0本
	(参考) 1 μ m ~ 5 μ m 未満	0本	0本	0本	0本
備 考	フィルター有効面積	$2.04 \times 10^8 \mu\text{m}^2$			
	観察視野の面積	$1.350 \times 10^5 \mu\text{m}^2$			
水質項目	水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.8	7.6	7.6
	酸消費量 (pH4.8) (CaCO ₃ mg/L)	55	57	49	53
	カルシウム硬度 (CaCO ₃ mg/L)	37	40	36	44
	侵食指数 (AI値)	11.1	11.2	10.8	11.0

2) 浄 水

採 水 地 点		伊勢原浄水場 調整池出口		相模原浄水場 調整池出口		西長沢浄水場 浄水池出口		綾瀬浄水場 調整池出口	
採 水 月 日		7月8日	1月20日	7月8日	1月20日	7月8日	1月20日	7月8日	1月20日
検 水 量 (ml)		500							
アスベストの長さ	5 μ m ~ 10 μ m 未満	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本
	10 μ m 以上	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本
	総計	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本
	(参考) 1 μ m ~ 5 μ m 未満	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本	0本
備 考	フィルター有効面積	$2.04 \times 10^8 \mu\text{m}^2$							
	観察視野の面積	$1.350 \times 10^5 \mu\text{m}^2$							
水質項目	水素イオン濃度 (pH)	7.0	7.1	7.0	7.5	7.0	7.1	7.2	7.2
	酸消費量 (pH4.8) (CaCO ₃ mg/L)	40	38	38	51	37	41	37	38
	カルシウム硬度 (CaCO ₃ mg/L)	38	38	43	40	40	39	38	39
	侵食指数 (AI値)	10.2	10.3	10.2	10.8	10.2	10.3	10.3	10.4

水質項目の測定方法

項目	測定方法
水素イオン濃度 (pH)	上水試験方法 (2011) II-3 9.2
酸消費量 (pH4.8)	上水試験方法 (2011) II-3 14.2.1
カルシウム硬度	上水試験方法 (2011) II-3 15.3
侵食指数 (AI値)	上水試験方法 (2011) II-3 23.2.2.4). (3). ⑧. f 備考 注13

※測定は委託で行った。

測定結果:水道原水、浄水場出口水からアスベストは検出されておらず、安全性に問題ありません。

4. 放射性物質の測定

神奈川県内広域水道企業団では、東京電力福島第一原子力発電所における放射性物質漏えい事故に伴い、管理・運営している4浄水場から供給される水道水及び取水管理事務所における原水の放射性物質の測定を実施した。平成27年度は月1回の頻度で測定を行った。浄水場及び取水管理事務所の試料からは放射性物質は検出されなかった。

放射性物質測定結果

1) 原水

検出限界値の単位はBq/kg

採水地点	検査項目		H27.4～H28.3 (月1回)
飯泉取水 管理事務所	放射 性 物 質	セシウム134(¹³⁴ Cs)	不検出 (検出限界値0.5～0.9)
		セシウム137(¹³⁷ Cs)	不検出 (検出限界値0.6～0.9)
		ヨウ素131(¹³¹ I)	不検出 (検出限界値0.6～0.7)
社家取水 管理事務所	放射 性 物 質	セシウム134(¹³⁴ Cs)	不検出 (検出限界値0.5～0.8)
		セシウム137(¹³⁷ Cs)	不検出 (検出限界値0.7～1.0)
		ヨウ素131(¹³¹ I)	不検出 (検出限界値0.5～0.8)

2) 浄水

検出限界値の単位はBq/kg

採水地点	検査項目		H27.4～H28.3 (月1回)
伊勢原 浄水場	放射 性物 質	セシウム134 (^{134}Cs)	不検出 (検出限界値0.6～0.9)
		セシウム137 (^{137}Cs)	不検出 (検出限界値0.7～0.9)
		ヨウ素131 (^{131}I)	不検出 (検出限界値0.6～0.7)
相模原 浄水場	放射 性物 質	セシウム134 (^{134}Cs)	不検出 (検出限界値0.6～0.8)
		セシウム137 (^{137}Cs)	不検出 (検出限界値0.6～1.0)
		ヨウ素131 (^{131}I)	不検出 (検出限界値0.6～0.8)
西長沢 浄水場	放射 性物 質	セシウム134 (^{134}Cs)	不検出 (検出限界値0.5～0.8)
		セシウム137 (^{137}Cs)	不検出 (検出限界値0.6～0.9)
		ヨウ素131 (^{131}I)	不検出 (検出限界値0.5～0.8)
綾瀬 浄水場	放射 性物 質	セシウム134 (^{134}Cs)	不検出 (検出限界値0.5～0.8)
		セシウム137 (^{137}Cs)	不検出 (検出限界値0.7～0.9)
		ヨウ素131 (^{131}I)	不検出 (検出限界値0.6～0.8)

検出限界値及び国の目標値(参考)

放射性物質	国の目標値 (Bq/kg)
セシウム134 (^{134}Cs)	合計で 10以下
セシウム137 (^{137}Cs)	
ヨウ素131 (^{131}I)	—

「検出限界値」は、放射能の特性として同じ機器で測定しても検体ごとに変動するため、より適切に表記するため、測定ごとに検出限界値を示した。「不検出」とは、それぞれの検体に示されている検出限界値未満であることを意味する。

Ⅱ 臨 時 試 験

試験担当区分

1. 法律に基づく届出試験及び臨時試験等 広域水質管理センター及び各浄水場
2. 水源水質情報及び対応状況 広域水質管理センター及び各場所

1. 法律に基づく届出試験及び臨時試験等

1) 水道法13条第1項に規定する給水開始前届に関する水質検査関係(水道技術管理者による水質検査について)

番号	試験名称	目的	試験実施日	試験項目	試験結果
1	淵野辺調整池耐震補強工事完了に伴う水質検査 (淵野辺調整池1号池にて実施)	水質基準に適合することの確認	9月3日	全項目、遊離残留塩素	当該測定項目は 水質基準に適合している。
2	相模原浄水場沈でん池耐震補強工事(その1)完了に伴う水質検査(相模原浄水場調整池出口にて実施)	水質基準に適合することの確認	12月2日	全項目、遊離残留塩素	当該測定項目は 水質基準に適合している。
3	朝比奈調整池耐震補強工事完成に伴う水質検査 (朝比奈調整池1号池出口にて実施)	水質基準に適合することの確認	1月7日	全項目、遊離残留塩素	当該測定項目は 水質基準に適合している。
4	相模原浄水場浄水池耐震補強工事完成に伴う水質検査 (相模原浄水場浄水池出口にて実施)	水質基準に適合することの確認	3月7日	全項目、遊離残留塩素	当該測定項目は 水質基準に適合している。
5	社家ポンプ場沈砂池及び調圧水槽耐震補強工事一部完成(沈砂池1系)に伴う水質検査(綾瀬浄水場調整池出口にて実施)	水質基準に適合することの確認	3月1日	全項目、遊離残留塩素	当該測定項目は 水質基準に適合している。
6	小雀調整池耐震補強工事完成に伴う水質検査(小雀調整池2号池出口にて実施)	水質基準に適合することの確認	3月15日	全項目、遊離残留塩素	当該測定項目は 水質基準に適合している。

2) 水道法第20条に基づく臨時の水質検査

水質基準に適合しないおそれがあるとき、水質基準に関する省令に定められた項目について行う検査で、具体的には次のような場合に行うこととなっている。

(健水第010001号)

- ①水源の水質が著しく悪化したとき
- ②水源に異常があったとき
- ③水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- ④浄水過程に異常があったとき
- ⑤配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- ⑥その他特に必要があると認められたとき

<該当なし>

2. 水源水質情報及び対応状況

平成 27 年度、広域水質管理センターとして対応した水源水質情報件数は、酒匂川水系 26 件、相模川水系 37 件、合計 63 件であった。当企業団の取水堰下流やダム上流での事故を除くと、合計 48 件であり、そのうち、当企業団の水処理上影響のあったものは、酒匂川水系で 8 件、相模川水系で 7 件であった。

水質汚染原因別では、油流出・油浮遊が最も多く、54%と半数以上を占めていた。

酒匂川水系 水源水質情報及び対応状況一覧

番号	年月日	河川等	発生場所 (発見場所)	種類	事故の状況	原因者	広域センター の対応
1	H27.4.30	(鮎沢川)	東名高速道路足柄SA付近	油流出のおそれ	大型トラックが横転し、雨水マスに軽油が流出した。県西地域県政総合センターから河川への流出はないとの情報から、取水に影響しないことから情報収集で対応した。	特定	情報収集
2	H27.5.14	鬼柳排水路 (金瀬川)	(小田原市成田)	油流出	鬼柳排水路で油膜が見られたが、排水路及び本川合流前で油様臭なし。行政がオイルマットを設置した。	不明	現地調査
3	H27.5.22	金瀬川	小田原市飯泉	その他 (排水流出)	食品加工事業場から污水处理系統のポンプ故障により、雑排水が金瀬川に流入した。現場付近の河川で臭気等に異常はなかった。	特定	現地調査
4	H27.6.4	狩川	(南足柄市狩野)	油流出	狩川系の用水路で油膜が見られたが、臭気は異常なし。飯泉がオイルマットを設置した。	不明	現地調査 オイルマット設置
5	H27.6.19	金瀬川	小田原市飯泉	油流出	河川内で作業中の重機から油が流出し、取水堰で油の浮遊が見られた。作業を停止させ、流入はなくなった。取水口での臭気は異常なし。	特定	現地調査
6	H27.6.25	川音川	(松田町)	油流出のおそれ	川音川籠場橋で車から10L程度の油が漏れたが、消防が油を回収したため、河川への流入はなかった。	不明	現地調査
7	H27.7.2	狩川	(南足柄市狩野)	油流出	狩川系の用水路で油膜が見られたが、臭気は異常なし。行政がオイルマットを設置した。	不明	現地調査
8	H27.7.8	酒匂川	小田原市成田	その他 (排水流出)	外食事業場の浄化槽清掃時に排水が農業用水路に流出した。現場付近に異常はなかった。	特定	現地調査
9	H27.9.7	狩川	山北町、南足柄市	油流出	山北町から南足柄市まで県道に油が見られるとの情報があり、現地調査の結果、狩川に油が流入していた。下流では臭気に異常はなかった。	不明	現地調査
10	H27.9.19	(鮎沢川)	御殿場市東田中	油流出のおそれ	乗用車が水路に転落しエンジンオイルが40流れ、オイルマット吸着中との情報があり、現地調査の結果、下流で臭気に異常はなかった。	特定	現地調査
11	H27.9.30	鬼柳排水路 (金瀬川)	大井町西大井	魚斃死	ドジョウが数十匹死亡しているとの情報があり、現地確認した結果、現場の溶存酸素が低く、現場下流では特に異常はないため、酸欠による死亡と判断した。	不明	現地調査
12	H27.11.5	(狩川)	南足柄市千津島	魚斃死	用水路で腐敗臭がするとの市民通報があり、その後の県の調査で11月3日に発生した工場火災の消火排水が流入し、魚が死亡しているとの情報があつた。現地調査の結果、用水路は滞留しており、当該事業者が排水を回収するため、下流への影響はなかった。	特定	現地調査
13	H27.11.10	(鮎沢川)	小山町竹之下	油流出のおそれ	駐車場の車両の燃料タンクが破損し、ガソリンが流出し、河川への流出のおそれがあるとの連絡があつた。現地調査した結果、河川への流出がないことが確認され、現場下流でも臭気等異常はなかった。	特定	現地調査
14	H27.11.24	酒匂川 (尺里川)	山北町岸	油流出	食品加工会社の排水ポンプ故障により、油を含む排水が用水路に流出したとの情報があり現地調査の結果、尺里川への流入は殆ど見られず、下流への影響はなかった。	特定	現地調査

番号	年月日	河川等	発生場所 (発見場所)	種類	事故の状況	原因者	広域センター の対応
15	H27.12.8	(狩川 (要定川))	足柄上郡開成町 吉田島	油流出のおそれ	タンクローリーから油が漏れているとの連絡があったため、現地調査した結果、水路への流入がないことを確認したため、河川への流入はなかった。	特定	現地調査
16	H27.12.11	鮎沢川	小山町生土	油流出	国道246号線交差点で車両事故が発生し、油が河川に流入した。現地調査した結果、油臭が感知されたが、取水地点での監視強化では油臭は感知されなかった。	特定	現地調査
17	H27.12.17	狩川	南足柄市大雄町	その他 (火災)	家屋兼店舗で火災があり、消火排水が流入するおそれがあるため、現地調査を行なった。排水は流入したが、本川合流前で異常はなかった。	特定	現地調査
18	H27.12.25	(狩川)	(飯泉取水管理事務所)	油流出	職員が沈砂池で油臭を感知したため、現地調査を行なった。狩川で弱い油様臭を感知したが原因不明であった。	不明	現地調査
19	H27.12.30	五ヶ村排水路 (狩川)	小田原市蓮正寺	その他 (火災)	小田原厚木道路で車両火災が発生し、消火排水が河川に流入するおそれがあるとの連絡があった。現地調査した結果、河川において臭気異常・発泡は確認されなかった。	特定	現地調査
20	H28.1.7	仙了川 (狩川)	(小田原市栢山)	魚斃死	用水路で魚が死んでいるとの情報があり、現地確認した結果、簡易水質検査では異常は無く、下流への影響はなかった。	不明	現地調査
21	H28.1.23	穴部用水路 (酒匂川)	小田原市穴部	油流出のおそれ	用水路に乗用車が転落し、ガソリンが30L流出したとの情報があり、現地確認した結果、現場にオイルマットが設置されており、下流には影響はなかった。(実際の合流点は取水より下流であった)	特定	現地調査
22	H28.1.31	(狩川)	(南足柄市竹松)	その他 (白濁水)	用水路が乳白色に濁っているとの情報があり、現地確認をした結果、狩川では白濁は確認されなかった。	不明	現地調査
23	H28.2.1	酒匂川	(小田原市下大井)	油流出のおそれ	井戸に油が見られるとの情報があり、現地確認をした結果、油膜は確認されたが微量であり、取水上流への影響はなかった。	不明	現地調査
24	H28.2.3	酒匂川	東名高速道路都 夫良野トンネル～ 山北バス停付近	油流出	トラックの燃料タンクから最大150L軽油が流出したとの情報があり、現地確認した結果、河川で異常はなかった。	特定	現地調査
25	H28.3.2	(森戸川)	(小田原市高田)	その他 (白濁水)	河川で白濁水が流れているとの情報があったが、酒匂川には流入しない河川であることから、情報収集で対応した。	不明	情報収集
26	H28.3.9	要定川	南足柄市塚原	魚斃死	コイが数匹死亡しているとの情報があったが、水路の水が干上がったことによるものと判明したことから、情報収集で対応した。	特定	情報収集

相模川水系 水源水質情報及び対応状況一覧


当企業団の取水堰下流またはダム上流での事故

番号	年月日	河川等	発生場所 (発見場所)	種類	事故の状況	原因者	広域センター の対応
1	H27.4.8	鳩川	(相模原市下溝)	油様臭	産業廃棄物処理業者の敷地内の油が降雨により流出し、排水口から姥川に流入した(中ノ沢橋で臭気強度20)。原因者が敷地の油をふき取り除去した。	特定	現地調査
2	H27.4.9	恩曾川	厚木市温水	油流出	T大学内の重油ボイラー tanks の配管から油が漏洩し、農業用水路を経由し、恩曾川に流入した(亀の子橋で臭気強度200)。行政がオイルマットを設置した。	特定	現地調査
3	H27.4.10	恩曾川	厚木市温水	油流出	恩曾川高坪橋付近で油膜が見られたが、臭気は異常なし。行政がオイルマットを設置した。	不明	現地調査
4	H27.4.14	善明川	厚木市下川入	油流出	重機レンタル会社の道路ローラー車が散油する油、約10Lが善明川に流入した(長坂境橋 臭気強度100)。行政がオイルマットを設置した。	特定	現地調査
5	H27.4.20	不明(玉川)	厚木市酒井	油流出のおそれ	県道交差点において乗用車2台の衝突事故があり、エンジンオイル2Lが流出した。周辺に油膜等が確認されたが、下流の玉川新宿橋では油様臭なし。行政がオイルマットを設置した。	特定	現地調査
6	H27.6.3	玉川	(厚木市森の里)	発泡	若宮公園内の調整池(玉川上流の細田川)で発泡が見られた。流入する玉川では発泡が見られなかった。	不明	現地調査
7	H27.6.8	八瀬川	相模原市中央区 田名塩田	油流出	トラック配送業者の高圧洗浄機用燃料(灯油)数リットルが雨水マスに漏洩し、八瀬川こぶし橋付近に流入した。行政がオイルマットを設置した。	特定	現地調査
8	H27.6.8	玉川	厚木市愛甲	発泡	玉川(小田急小田原線高架橋下下流)で発泡が見られ、約10m上流の排水口から多量の泡が流入していた。	不明(後に#9と同一原因と判明)	現地調査
9	H27.6.9	玉川	厚木市船子	発泡	コンクリート用化学混和剤メーカーから流出した界面活性剤が雨水管を通じて玉川に流入し、発泡が見られた。	特定	現地調査
10	H27.7.3	道志川	相模湖町	魚斃死	前日の晩に道志川弁天橋付近でアユが大量に死んでいたとの市民情報があり、県谷ヶ原、横浜市青山水源事務所が現地確認したが異常は見られなかった。	不明	現地調査
11	H27.8.30	釜坂川 (永池川)	(海老名市大谷南)	油流出	河川に油が流れているとの住民情報があり、警察が油流出を確認した。現地調査の結果、永池川方面への流れがなく、目久尻川方面へ流れたものと見られた。	不明	現地調査
12	H27.8.31	釜坂川 (永池川)	(海老名市大谷南)	発泡	県央地域県政センターが前日の事故現場調査の際に発泡を発見した。近隣の住宅排水が原因と判明し、取水に影響しないことから情報収集で対応した。	特定	情報収集
13	H27.9.1	相模川	厚木市金田	その他 (工場火災)	産廃処理業者の廃棄物が燃えたため、消防が消火を行い、消火排水が排水路を経由して一部本川に流入した。	特定	現地調査
14	H27.9.2	相模川	愛川町中津工業 団地	油流出	側溝に油膜が確認あるとの情報があり、愛川町が確認した。現地調査の結果、相模川本川への流入はなく、その後油膜は見られなくなった。	不明	現地調査
15	H27.9.10	相模川	海老名市河原口	油流出のおそれ	相模大橋をはさんだ路上に油漏れの痕跡があるとの情報から現地調査を実施した。油の痕跡は見られたが、オイルマットが布設されており、河川への流出がなかった。	不明	現地調査
16	H27.9.13	相模川	相模原市下溝	油流出	姥川に油が流れているとの消防から情報があり、現地で油膜及び油が流入してくる排水口を確認した。現地調査の結果、油臭は弱く、流出量も減少した。行政がオイルマットを設置した。原因は解体業者の排水管等の破損による油混入であった。	特定	現地調査
17	H27.9.22	釜坂川 (永池川)	(海老名市大谷南)	油流出	河川に油が流れているとの住民情報があり、消防が確認し、行政がオイルマットを設置した。現地調査の結果、オイルマット下流では油様臭はなく、新たな流出もなかった。	不明	現地調査
18	H27.10.2	永池川	(海老名市門沢橋)	油流出	河川に油が流れているとの住民情報があり、現地調査した結果、油膜が確認されたが、下流で臭気に異常はなかった。	不明	現地調査

番号	年月日	河川等	発生場所 (発見場所)	種類	事故の状況	原因者	広域センター の対応
19	H27.10.21	貫抜川	海老名市中新田	魚斃死	コイが数匹死亡しているとの住民情報があり、現地確認した結果、フナ、ウグイ、ザリガニ等数十匹死亡しているのを確認。上流の工事現場で地下ビット汚水を雨水マスに排水し、流入したことが原因と判明した。現場より数100m下流では異常はなかった。	特定	現地調査
20	H27.10.29	荻野川	厚木市上荻野	その他 (薬品流入のおそれ)	河川に薬品を投棄したとの情報があり、現地調査の結果、河川に異常はなかった。また情報収集の結果、投棄されたものは入浴剤と塩素系洗剤で少量であることが判明した。	特定	現地調査
21	H27.10.31	鳩川	(相模原市中央区上溝)	その他 (白濁水)	河川に乳白色の物質が浮遊しているとの住民情報があり、現地調査の結果、久保橋下の排水口から白濁水の流入と油様臭が確認された(久保橋で臭気強度20)。本川合流前では異常はなかった。	不明 (2/15特定)	現地調査
22	H27.12.9	鳩川	(相模原市中央区上溝)	油流出	行政職員が久保橋下の排水口から油膜・白濁水が流入しているところを発見したため、オイルマットを設置した。現地調査の結果、久保橋で臭気強度400であったが、本川合流前では異常はなかった。	不明 (2/15特定)	現地調査
23	H27.12.10	相模川	愛川町中津	その他 (工場火災)	リサイクル工場で火災があり、消火排水が本川に流入するおそれがあるため、現地調査を行なった。排水は河川敷で滞留しており本川には流入していなかった。	特定	現地調査
24	H28.1.13	相模湖	中央道小仏トンネル付近	その他 (車輛火災)	車輛火災があり、泡消火剤による消火が行われ、消火排水が流入するおそれがあるため、現地調査を行った。消火排水は河川に流出していなかった。	特定	現地調査
25	H28.1.14	相模湖	中央道相模湖インター付近	油流入のおそれ	トラック2台の衝突事故があり、油が漏出したが、雨水マスに油は留まっており、道路管理事業者が回収し河川への影響が無いとため、情報収集で対応した。	特定	情報収集
26	H28.1.18	善明川	厚木市下川入	油流入	社家沈砂池で油膜・油様臭を感知したため、上流調査したところ、善明川に流入する排水口から油の流出を発見した。産廃業者・車両解体業者の敷地から油の流出が確認されたため、行政がオイルマットを敷設した。	特定	現地調査
27	H28.2.14	鳩川	相模原市中央区上溝	油流出	道路に油膜があるとの住民情報があり、現地調査の結果、久保橋下の排水口より下流で油膜が確認された(久保橋オイルマット下流で臭気強度5)。本川合流前では異常はなかった。産廃業者・車両解体業者の敷地から油の流出が確認されたため、行政がオイルマットを敷設した。	特定	現地調査
28	H28.2.23	目久尻川	綾瀬市吉岡	その他 (赤水)	行政が河川で赤水を発見し、金属加工業者の浄化槽から赤水が流入していることを確認した。原因は廃液が処理されずに直接流出したためであった。河川は寒川下流で本川に合流するため、情報収集で対応した。	特定	情報収集
29	H28.2.26	小鮎川	厚木市吾妻町	その他 (濁水)	河川に濁水及び泡が流れているとの市民情報があり、現地調査の結果、真平田橋上流で行なわれている河川工事が原因であった。	特定 (事故性なし)	現地調査
30	H28.2.27	相模川	愛川町中津	その他 (火災)	本川河川敷で火災があり、消火活動を行ったとの行政からの情報があった。消失したものは雑草であり、水による消火であったことから、情報収集で対応した。	特定 (事故性なし)	情報収集
31	H28.3.1	鳩川	相模原市南区麻溝台	その他 (排水流出)	光学機器部品製造事業場から工程排水が場外に漏洩したとの連絡が行政にあった。行政の情報では河川に影響はなく、現地調査においても異常はなかった。	特定	現地調査
32	H28.3.4	永池川	海老名市大谷北	その他 (白濁水)	河川に白濁水が流れているとの情報があり、現地調査の結果、白濁は確認されたが範囲は限定的であり、下流の水質にも異常はなかった。	不明	現地調査
33	H28.3.4	(釜坂川)	東名高速道路海老名SA(下り)	油流出のおそれ	トラックから燃料の軽油が流出したとの情報があり、現地調査した結果、雨水マスへの流入は見られたが、オイルマット等により吸着回収され、敷地外への流出はなかった。	特定	現地調査
34	H28.3.9	鳩川	(相模原市下溝)	油流出	産業廃棄物処理業者の敷地内の油が降雨により流出し、排水口から姥川に流入した(排水口で臭気強度200)。流入した鳩川では異常はなかった。	特定	現地調査
35	H28.3.29	中津川	厚木市金田	その他 (工場火災)	廃棄物処理業者で火災があり、消火排水が河川に流入するおそれがあるため、現地調査を行なった。排水は河川に流入しており行政がオイルマットを布設した。	特定	現地調査
36	H28.3.29	貫抜川	海老名市中新田	その他 (白濁)	河川が白濁しているとの情報があり、行政が調査を実施。水質調査の結果、異常なしとの連絡があった。翌日現場調査を実施。海老名高校が排出したベンキが原因と判明。河川に異常がないことを確認した。	特定	現地調査
37	H28.3.31	中津川	厚木市金田	その他 (工場火災)	3/29の火災現場から再発火したと連絡を受け、現地調査を実施。再発火ではなく、蒸気のみであることを確認。河川の異常がないことも確認した。	特定	現地調査

Category	Number of Cases
油流出・浮遊	34 件
発泡	4 件
魚へい死	6 件
その他	19 件

276

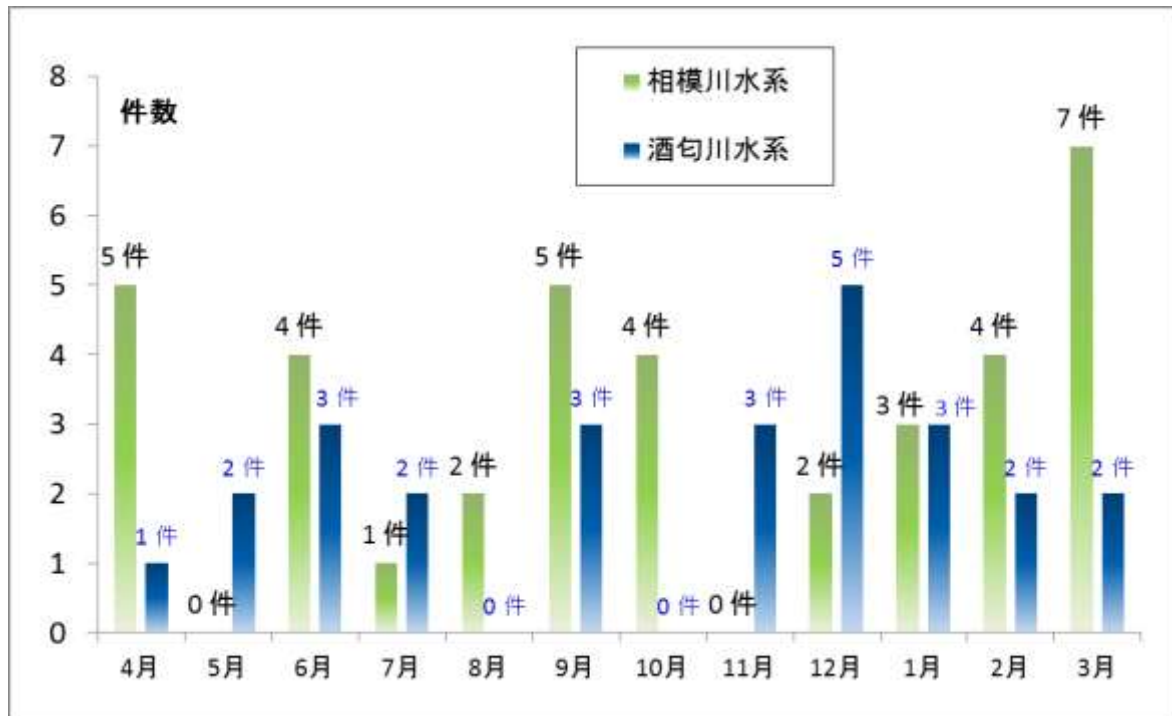

月別 水源水質情報対応事例件数

Ⅲ 調査研究等に関する報告

調査研究等に関する報告表題

(文責者のみ記載)

1. ピコプランクトンカウンタを用いた浄水場内の藻類調査…………… 岡村 朗夫
2. 相模川・酒匂川の水道原水における農薬検出状況の推移…………… 佐藤 大悟
3. 酒匂川流域及び相模川流域における無機物の検出状況についての考察…………… 笠原 典秀
4. アナベナ起因のジェオスミン対策について…………… 田中 真佐恵

ピコプランクトンカウンタを用いた浄水場内の藻類調査

1. はじめに

平成24年4月に当企業団の西長沢浄水場でろ過水濁度の上昇があり、調査の結果、排水処理施設の濃縮槽及び排泥池で増殖したピコプランクトンが原因と判断された。当企業団では、「水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を基に、ろ過水濁度の処理目標値を0.05度として濁度管理を行っていることから、以降、排水処理施設由来のピコプランクトンへの対応を行っている。^{1) 2) 3) 4)}

現在、当企業団にはピコプランクトンを連続的に短時間で計測するシステムは導入されておらず、ピコプランクトンの監視は顕微鏡を用いた目視での計数で行っているが、今回、ピコプランクトンを他の微細な粒子と区別して測定可能な装置として開発されたピコプランクトンカウンタを借受ける機会を得たことから、この装置を用いて浄水場内の様々な工程水について、顕微鏡観察による計数結果(以下、顕鏡結果という)との比較や連続測定を行った。

今回の報告では、ピコプランクトンカウンタによる測定結果が良好であった排水処理施設の濃縮槽とろ過水について、顕鏡結果との比較、及びろ過水の連続測定結果について報告する。

2. ピコプランクトンカウンタについて

ピコプランクトンカウンタ(以下、PPCという)は、粒子の粒径算出に必要な散乱光と植物プランクトンが持つ自家蛍光を並行して測定可能なため、自家蛍光を有する粒子(以下、蛍光粒子という)とその他の粒子を識別して計数することができる。ピコプランクトンカウンタを用いた調査については、国立保健医療科学院及び川崎市上下水道局による実証研究⁵⁾などがある。

3. 調査方法

地 点：西長沢浄水場浄水処理施設(ろ過池出口) 及び 排水処理施設(濃縮槽 No.1 及び No.2)

期 間：平成27年4月15日～7月28日

方 法：PPCによる測定 及び 顕微鏡によるピコプランクトンの計数

本報告で使用したPPCは、制御ソフト上で設定された任意の粒径範囲(4区分+最大粒径以上)ごとに測定結果を出力することができるが、今回の調査では以下のように設定し測定を行った。

Largeモード(選択範囲1.0～8.0 μ m)：1.0～2.0、2.0～3.0、3.0～5.0、5.0～8.0、8.0～

Smallモード(選択範囲0.5～2.0 μ m)：0.5～0.7、0.7～1.0、1.0～1.5、1.5～2.0、2.0～

※顕鏡結果との比較にはSmallモードの測定結果を使用。

※連続測定ではLargeモードの測定結果を使用。

4. 結果と考察

微粒子カウンタの特性として、処理水中のフロックなど、複数の微粒子が一塊となったものは一つの粒子としてカウントされるため、生物群体中の細胞数はPPCによる評価が難しい。そのため、生物群体中の細胞数はPPCによる評価が難しいことから、今回の報告では、PPCで確実に一つの粒子としてカウントできる単体で観察されるピコプランクトンに絞り、1 μ m前後の丸型のピコプランクトン(図1：以下、丸型という)と、同じく単体で観察される1 μ m以下の小豆型のピコプランクトン(図2：以下、小豆型という)で評価を行った。なお、丸型や小豆型以外に西長沢浄水場場内で検出される主なピコプランクトンには、発生頻度は高く群体で観察される球形の藻類(図3：西長沢浄水場では丸型(群体)として分別)や桿状型の藻類(図4)などがある。




図1 丸型(単体)




図2 小豆型




図3 球形(群体)




図4 桿状型

1) ピコプランクトンの発生状況

図5は、平成27年度4月から7月にかけて濃縮槽No.1とNo.2で発生した、図1～4のピコプランクトンの顕鏡結果を示している。濃縮槽No.1とNo.2では運用などによりピコプランクトンの発生状況が一部異なるが、丸型と球形(群体)の主な発生時期は4月から6月、小豆型と桿状型の発生時期は6月以降であった。

ろ過水に漏出し易いピコプランクトンは丸型、球形(群体)及び小豆型で、特に丸型と球形(群体)は濁度障害を起こし易いため、次亜散布といった増殖を抑制する対応を行った。一方小豆型は、同時期に複数のプランクトンが発生していたため、極端な増殖は見られなかった。

以上のような発生状況から、濃縮槽のデータは4/20～7/29の全期間と、小豆型が見られず丸型が主となっている4/20～6/2の期間(図6参照)に分けて評価することとした。

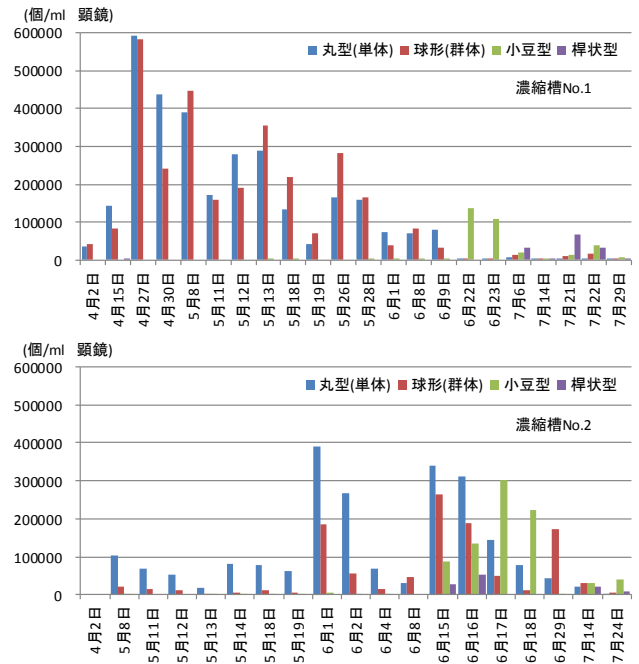


図5 濃縮槽のピコプランクトン発生状況

2) 濃縮槽で発生したピコプランクトンの測定結果

図7及び図8は、横軸に丸型及び小豆型の顕鏡結果の合計、縦軸に $0.7\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ 、 $1.0\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ 、 $0.7\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ の範囲で得られた各々のPPC測定結果(以下、蛍光粒子数という)を取り、蛍光粒子数と顕鏡結果の相関を示している。

図7は丸型が主に出現した4/20～6/2のデータを比較したもので、両濃縮槽とも、顕鏡結果と蛍光粒子数の間に高い相関が認められたことから、この期間の蛍光粒子の多くが丸型と考えられた。特に濃縮槽No.1の $0.7\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ の結果は、回帰直線の傾きが1.04となり、この期間の丸型ピコプランクトンの検出傾向はPPCでの蛍光粒子の傾向とほぼ一致した。また濃縮槽No.1の傾向から、この期間の丸型ピコプランクトンの3～4割が $0.7\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ 、6～7割が $1.0\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ の区分で計測されていると推定された。

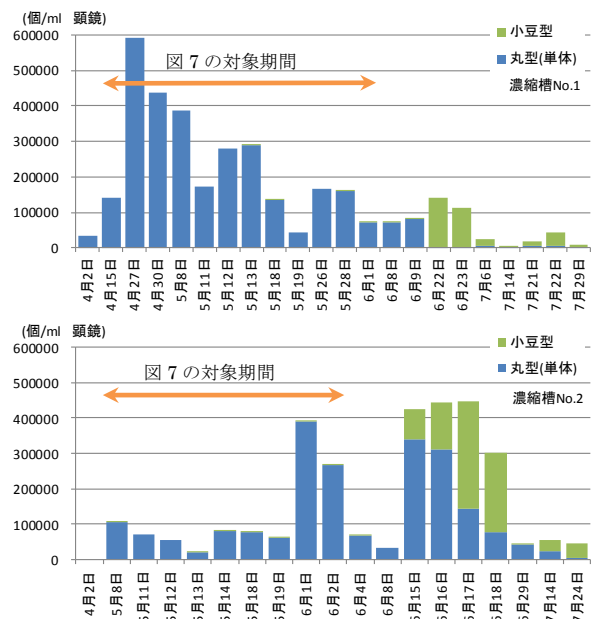


図6 濃縮槽のピコプランクトン発生状況(積み上げ図)

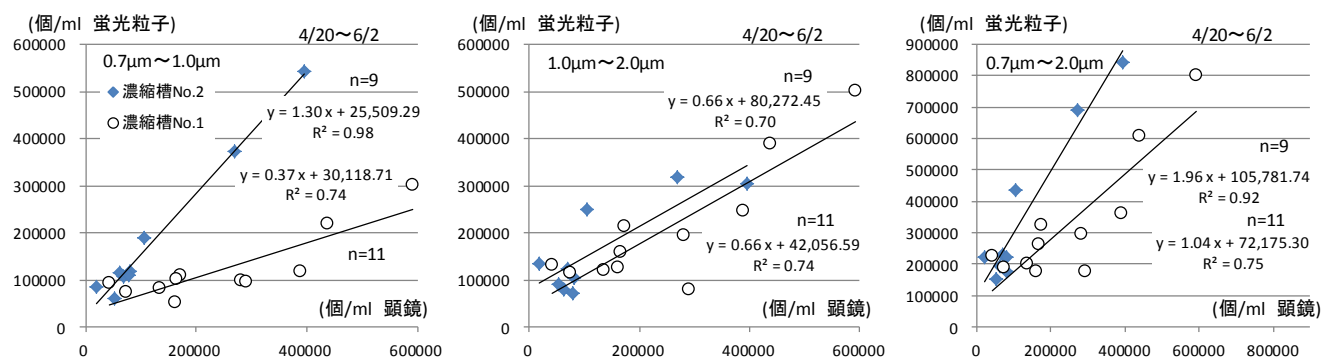


図7 蛍光粒子数と顕鏡結果の比較 (濃縮槽No.1・No.2 4/20～6/2)

一方濃縮槽 No. 2 の $0.7\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子数が、顕鏡結果の 2 倍程度検出されていた。No. 1 の顕鏡結果と比較すると、 $1.0\sim 2.0\mu\text{m}$ の比較結果は概ね同じであることから、 $0.7\sim 1.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子に丸型以外の蛍光粒子が存在していたと考えられた。

図 8 は 6 月中旬以降を含む全期間の結果を比較したもので、図 7 と比べて相関性の低下はあるが、概ね同じ傾向を示していた。但し、顕鏡結果で 10 万個/ml 前後の丸型及び小豆型の合計数に対して、蛍光粒子が 20～40 万個/ml 計測されていたケースが 11 試料中 4 試料見られ、これは、図 5 に示したピコプランクトンの発生状況から、小豆型と共に増加が見られた桿状の藻類の影響と考えられた。

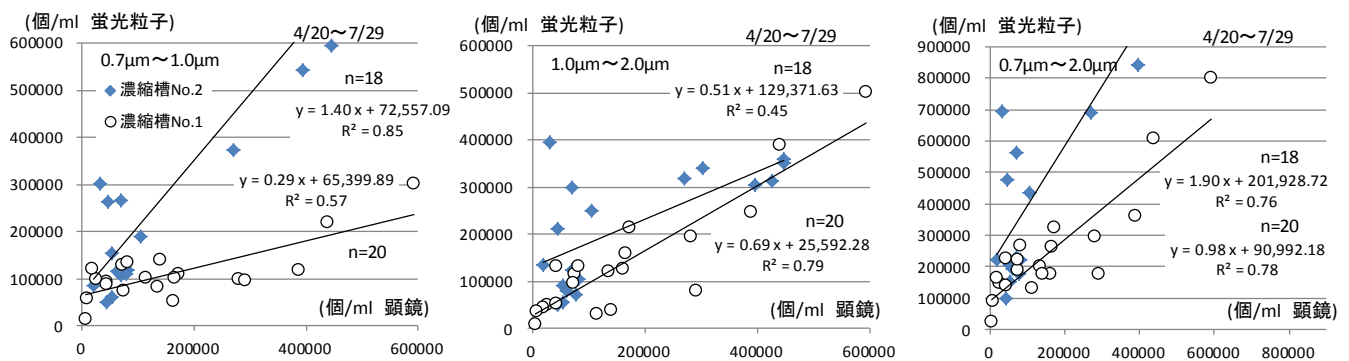


図 8 蛍光粒子数と顕鏡結果の比較 (濃縮槽 No.1・No.2 4/20~7/29)

以上、図 7 及び図 8 の結果から、濃縮槽で検出される丸型ピコプランクトンは $0.7\sim 2.0\mu\text{m}$ 、小豆型ピコプランクトンは $0.7\sim 1.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子として、PPC で計数されると考えられた。

3) ろ過水に漏出するピコプランクトンの測定結果

濃縮槽での調査結果から、丸型ピコプランクトンは $1.0\sim 2.0\mu\text{m}$ 、小豆型は $0.7\sim 1.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子との相関関係を確認したところ、それぞれの間に良好な関係が見られた (図 9)。一方 $0.7\mu\text{m}\sim 2.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子では、小豆型の影響が大きく、丸型のみでは良い相関が得られなかった。また、濃縮槽の場合と比較しピコプランクトンの粒径が小さく検出される傾向が見られ、PPC の実証研究⁵⁾でも「塩素処理によりピコプランクトンの蛍光強度分布が変化する (粒径が小さくなる)」といった報告と一致し、今回の検討からも、PPC を用いて浄水処理におけるピコプランクトンの処理性を評価する場合には、塩素処理前後の粒径の変化に注意が必要と考えられた。

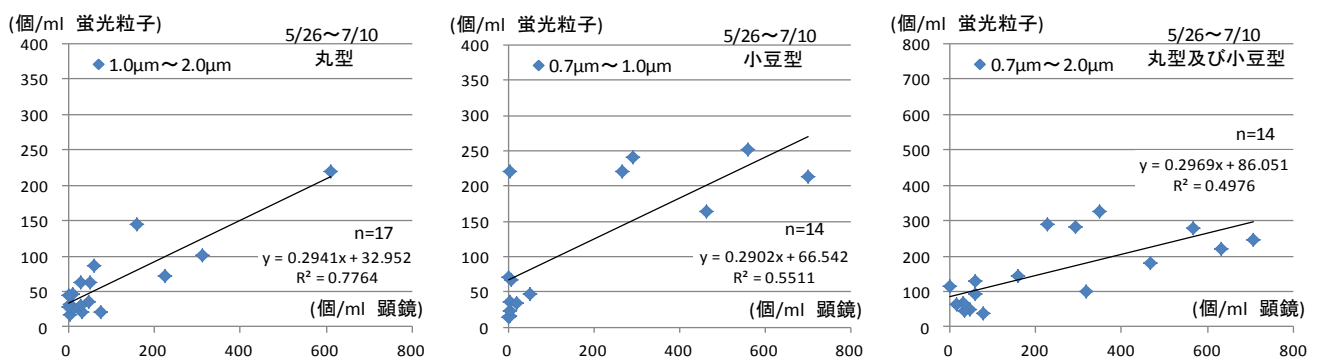


図 9 蛍光粒子数と顕鏡結果の比較 (ろ過水 5/26~7/10)

4) PPC によるろ過水の連続測定の結果

図 10 及び図 11 は、ろ過水中の $1\mu\text{m}$ 以上の蛍光粒子を連続測定した結果であり、どちらの場合も 11 時から返送水が流入した原水を処理している。図中の棒グラフ (左縦軸) は $1.0\mu\text{m}\sim 5.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子の総数を 100%とした場合の蛍光粒子の粒径分布 (相対度数) を示し、折れ線グラフ (右縦軸) は $1.0\mu\text{m}\sim 5.0\mu\text{m}$ の蛍光粒子数を示している。

図 10 は、返送水に濃縮槽の水を含まない原水を処理した日のデータで、蛍光粒子の総数は 5~40 個/ml と少なく、粒径分布は細かく変動していた。

一方図 11 は、返送水にピコプラクトンが増加した濃縮槽の水を含む原水を処理した日のデータで、当日は 10 時過ぎから 15 時まで排泥池に濃縮槽の水を移していた。この時の排泥池からろ過池までの流達時間は、水量等の計算では約 5 時間で、15 時頃に粒子数が上昇し始めると予測されたが、実際は 13 時頃よりろ過水の蛍光粒子の比率が変化し始め、蛍光粒子の比率は 15 時過ぎに安定した。蛍光粒子数は 14 時前後から上昇し始め、19 時の 300 個をピークに徐々に減少したが、翌日 1 時過ぎ頃から 50 個程度で平衡状態となっていた。

これらの結果から、ろ過水に漏出する濃縮槽由来の蛍光粒子の比率は、蛍光粒子の増減に関係なく安定していると考えられた。また、濃縮槽のピコプラクトンが排泥池に入りろ過水に到達するまでの所要時間は、水量等から想定される約 5 時間よりも 2 時間近く早いことが蛍光粒子の粒径分布の変化から確認された。この傾向は通常の濁度監視でも観察されていたが、今回の PPC による連続測定により明確な結果が得られた。そのほか、図 11 の事例のように一時的にろ過水の粒子数が増加していることから、濃縮槽の水を処理する場合は、最も影響の大きい時間帯を考慮した管理が重要であることが改めて確認された。

5. まとめ

PPC を使った今回の調査で得られた内容は、以下のとおりである。

- ①濃縮槽では、丸型の 3~4 割が $0.7\mu\text{m}$ ~ $1.0\mu\text{m}$ 、6~7 割が $1.0\mu\text{m}$ ~ $2.0\mu\text{m}$ の区分、小豆型は $0.7\mu\text{m}$ ~ $1.0\mu\text{m}$ の区分で計測されていると推定された。
- ②塩素処理により、PPC で測定されるピコプラクトンのサイズが小さく測定される傾向がある。
- ③PPC で測定される排水処理施設由来の蛍光粒子が、一定の比率でろ過水中に漏出することが確認された。

以上、今回の PPC を使った浄水場内のピコプラクトンの調査では、顕微鏡観察によらない簡易な操作で、濃縮槽のピコプラクトン数を把握できることが確認された。また、PPC による測定結果を詳細に解析し、出現頻度の高いピコプラクトンの粒径を絞り込み、PPC の測定区分をピコプラクトンの種類に応じて調整することで、より精度の高い測定が可能となると考えられた。一方で、群体で出現するピコプラクトンの PPC での管理方法や、複数種のピコプラクトンが混在する場合の評価方法などが課題となった。

その他、濃縮槽由来の単体丸型ピコプラクトンが優占する $1.0\mu\text{m}$ 前後の蛍光粒子に絞って追跡することで、ピ

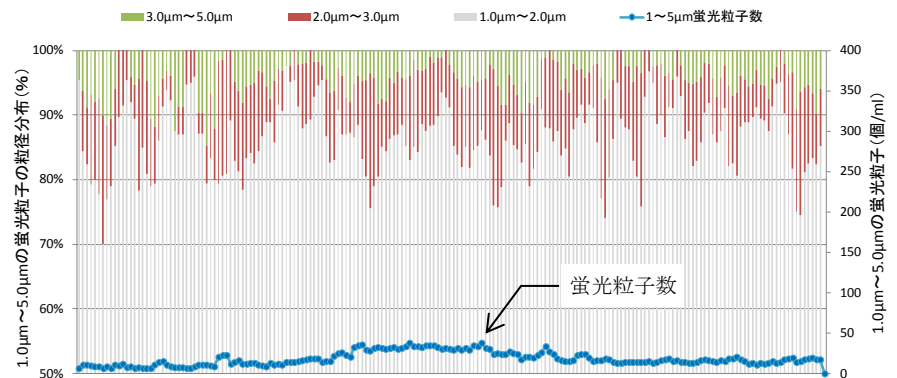


図 10 ろ過水中の蛍光粒子の粒径分布と濃度の推移
(濃縮槽から排泥池への移動なし)

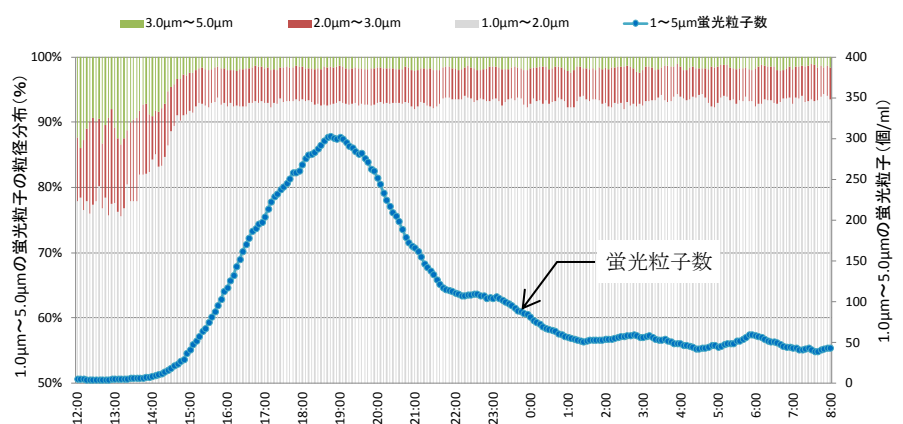


図 11 ろ過水中の蛍光粒子の粒径分布と濃度の推移
(濃縮槽から排泥池への移動あり)

コプランクトンがろ過水にどのように届くのか、これまで困難であったピコプランクトンの浄水処理工程内の挙動を評価できる可能性が示唆された。

6. 参考文献

- 1) 青木稔、原義和、畑中康義、高部弘：西長沢浄水場濃縮槽に発生した生物について、神奈川県内広域水道企業団水質試験並びに調査報告、37、p. 207-209 (2009)
- 2) 青木稔、鈴木善道、原義和、畑中康義、栗田志広：西長沢浄水場濃縮槽に出現したピコプランクトンについて、神奈川県内広域水道企業団水質試験並びに調査報告、40、p. 202～205 (2012)
- 3) 岡村朗夫、鈴木善道、原義和、栗田志広：西長沢浄水場濃縮槽に出現したピコプランクトンについて(その2)、神奈川県内広域水道企業団水質試験並びに調査報告、42、p. 208～211 (2014)
- 4) 栗田志広、勝山志乃、大島茂、鎌田智子：排水処理施設で増殖する小型藻類の特性とその対応策の検討、第63回全国水道研究発表会
- 5) 水道システムにおける生物障害の実態把握とその低減対策に関する研究、平成24～26年度総合研究報告書、p. 93-94

(担当 岡村朗夫、原義和、柳川茂、高部弘、栗田志広)

相模川・酒匂川の水道原水における農薬検出状況の推移

1. はじめに

当企業団の水源である相模川及び酒匂川流域には水田、畑、ゴルフ場などが多く存在するため、河川水や水道原水でしばしば農薬が検出される。当企業団では神奈川県内農薬出荷量及び過去における検出状況等の情報に基づき、監視対象とする農薬を毎年度選定し、監視を行っている。農薬が多く使用される時期には測定頻度を高めて監視体制を強化し、測定結果に基づいて粉末活性炭注入を行っている。本研究では、近年の監視対象農薬の検出状況及びその対応について報告する。

2. 農薬の検出状況及び農薬出荷量

表1に、両水系の原水において、平成20年度及び平成26年度に検出事例があった農薬の個別指標値の最大値を示す。

平成20年度は監視対象農薬のうちカルボフラン、フィプロニル、フェンチオンなどの32項目が検出されたが、平成26年度は14項目となり、検出項目数及び濃度ともに減少傾向がみられた。

図1には、農薬要覧を基に集計した平成20農薬年度から平成24農薬年度までの全国及び神奈川県内における総農薬出荷量の推移を参考データとして示す。図1より、全国、神奈川県ともに出荷量は概ね減少傾向がみられ、表1に示した当企業団の両水系での検出傾向とも一致した。

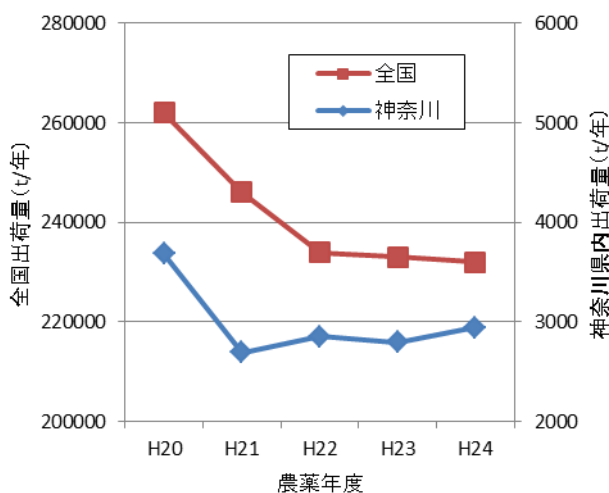


図1 全国及び神奈川県における農薬出荷量の総量の推移

表1 検出された農薬の個別指標値の最大値

	H20年度	H26年度
検出された項目数	32項目	14項目
2,4-D (2,4-PA)	0.0017	0.0033
MCPA	0.0100	0.0100
アシュラム	0.0009	nd
エスプロカルブ	0.0050	nd
カルプロパミド	0.0003	nd
カルボフラン	0.0540	nd
シアナジン	nd	0.0175
ジウロン(DCMU)	0.0095	0.0035
ジメタメトリン	0.0010	nd
シメトリン	0.0043	0.0033
ダイアジノン	0.0060	nd
ダイムロン	0.0005	nd
チオベンカルブ	0.0095	nd
トリクロルホン(DEP)	0.0120	nd
フィプロニル	0.0400	nd
フェントロチオン(MEP)	0.0267	nd
フェノブカルブ(BPMC)	0.0140	0.0073
フェンチオン(MPP)	0.0083	nd
MPPスルホキッド	0.0615	nd
MPPスルホン	0.0060	nd
フェントラザミド	nd	0.0080
プレチラクロール	0.0098	0.0028
プロモブチド	0.0230	0.0160
プロモブチド-デブト	0.0003	nd
ベノミル	0.0115	nd
ペンシクロン	0.0003	nd
ベンゾフェナップ	0.0025	nd
ペンタゾン	0.0035	0.0055
メコプロップ(MCPP)	0.0012	nd
メソミル	0.0007	nd
メフェナセット	0.0115	nd
モリネート	0.0100	nd
テフリルトリオン	未測定	0.0250
イマゾスルフロ	nd	0.0005
フルトラニル	0.0007	0.0005
ベンスルフロメチル	0.0003	0.0003

〔最新(H27年度)の目標値で指標値算出〕 nd: 最小数値未満
〔臨時測定データは含まない〕 網掛け: 0.01以上

3. 検出指標値(Σ値)の推移

図2には、両水系の原水における検出指標値(個別指標値の総和(以下、「Σ値」とする。))の平成20年度から平成26年度までの推移を示す。

相模川系ではΣ値に大きな変動はみられず、これら期間はΣ値0.1以下の低い値で推移している。

一方、酒匂川系では、平成21年度までは高いΣ値を示し、平成21年度にはΣ値が過去最高の0.889を示した。これは、7月中旬に酒匂川支川である金瀬川流域水田において、殺虫剤のバイジット粒剤(含有成分:フェンチオン)

が一斉散布され、それが原水のΣ値を上昇させる要因となっていたが、平成22年度以降は一斉散布が中止され、フエンチオンはほとんど検出されなくなったためΣ値の大きな上昇もみられなくなった。

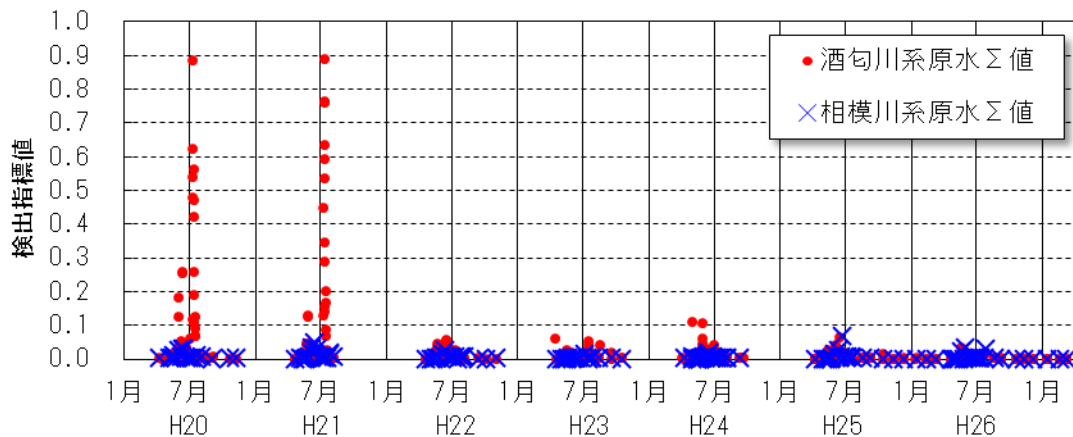


図2 原水Σ値の推移(平成20～26年度)

4. 農薬散布情報とそれに基づく測定結果の実例

水源域における水田や公園等への農薬散布状況を把握するために、神奈川県内の5水道事業者(神奈川県企業庁、横浜市水道局、川崎市上下水道局、横須賀市上下水道局及び当企業団)で構成する相模川・酒匂川水質協議会では、農業協同組合(以下「農協」とする。)及び公園を管理する行政機関などに対し、農薬散布情報などの情報提供を要請する啓蒙活動を行い、関係機関から情報提供を受けている。水源域における農薬散布の情報提供に基づき、当企業団では原水での農薬測定を適宜実施するとともに、散布後1週間以内に連続積算雨量5mm以上の降雨があった場合には、散布量に応じて粉末活性炭を注入している。

1) 農薬散布情報

表2には、平成27年4月から7月までの農薬散布情報等のうち散布量の最も多かった例を示す。

表2 水源域における主な散布情報

流域	散布地域	散布日	散布量(原体換算)
貫抜川 (相模川系)	海老名市内各地区	H27年 7月15日～	カルタップ:47kg フェノカルブ:54kg

なお、これ以外にも散布情報が2件あったが、調査の結果、散布農薬は検出されなかった。

表2に示す散布情報は、県農業技術センターの防除情報を参考に、農協が散布農薬や期間を推奨するものであり、特定の日に一斉に散布が行われるものではない。しかし仮に、同時に散布が行われ、全量が河川に短時間に流入したと仮定した場合について、取水への最大リスクを予測した。河川流量等のデータを基に、取水地点である社家吸水井における濃度を算出した結果、Σ値は最大で「17」と試算され、取水への影響が非常に大きいものと想定された。そこで、散布状況をできるだけ正確に把握するため、社家吸水井での測定に加え、散布地域で農業排水路としても使用されている貫抜川でも採水・調査を行った(図3)。



図3 農薬散布地域及び調査地点

2) 測定結果と考察

今回の農薬情報の散布推奨期間は7月15日からであったが、その前後は台風が接近していたため、実際に農家が散布を開始したのは7月24日ごろと推測した。

カルタップは貫抜川で検出されたが、個別指標値は最大で0.0013と低く、社家吸水井では検出されなかった。一

方、フェノブカルブの個別指標値は貫抜川で 0.031、社家取水管理事務所で 0.004 検出された (図 4)。

散布量に対して濃度が低かった理由は、散布が行われたと推測した時期以降、まとまった降雨がなかったためと考えられる。また、以前は散布時期に水田用水のかけ流しが行われていたが、近年は農協の指導が徹底され、水田管理が適切に行われるようになったことも理由の一つであると考えられる。

今回の事例のように、まとまった降雨がない場合でも低濃度ながら散布された農薬が検出されることから、今後も、農薬に対して適切な対応を行うため、散布情報を入手できるように流域の農協、行政機関等に情報提供を依頼する要望活動を継続することが重要である。

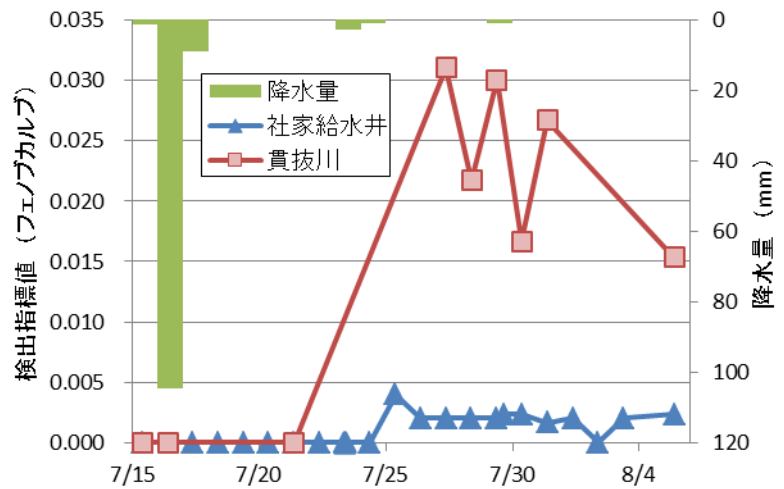


図4 貫抜川及び社家吸水井におけるフェノブカルブ測定結果
及び海老名市降水量

5. まとめ

- 1) 平成 26 年度に検出された農薬は、平成 20 年度と比べて種類、個別指標値ともに減少傾向であった。
- 2) 平成 22 年度以降は、それまで酒匂川流域で行われていた農薬の一斉散布が行われなくなったため、Σ値は大きく減少した。
- 3) 散布情報に基づく調査を行った結果、河川水及び原水で散布農薬が検出される事例があった。
今後も、できるだけ多くの農薬散布情報を収集するとともに、現地調査や農協へのヒアリングを実施するなどの監視体制の強化を行うことにより、活性炭注入等の適切な浄水処理対応を徹底したい。

(担当 佐藤大悟、 村田恵呉、 河村裕之)

酒匂川流域及び相模川流域における無機物の検出状況についての考察

1. はじめに

当企業団の浄水場は、凝集沈でん・急速ろ過で浄水処理を実施しており、一部を除く無機イオン類、金属類の除去には限界がある。これらの項目は、臭気異常等の水質異常時に有効な粉末活性炭処理での除去もあまり期待できない。その為、水源及び水道原水での濃度、経年変化等を把握することは水質管理上重要である。当企業団では、水道水の安全性確保のため、水質基準等に定められている無機イオン類、金属類を水源及び水道原水において定期的に測定し監視している。その検出状況及び原因について考察を行った。

2. 測定項目及び測定地点

当企業団では、酒匂川流域 8 地点及び相模川流域 4 地点において、無機イオン類 11 項目（亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、フッ素、塩素酸、ナトリウム、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム、アンモニア態窒素、硫酸イオン及び臭素イオン）、金属類 15 項目（カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、クロム、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、マンガン、アンチモン、ウラン、ニッケル、バリウム及びモリブデン）を定期的に測定しており、酒匂川の飯泉地点及び相模川の社家地点で取水し水道原水としている（図 1）。

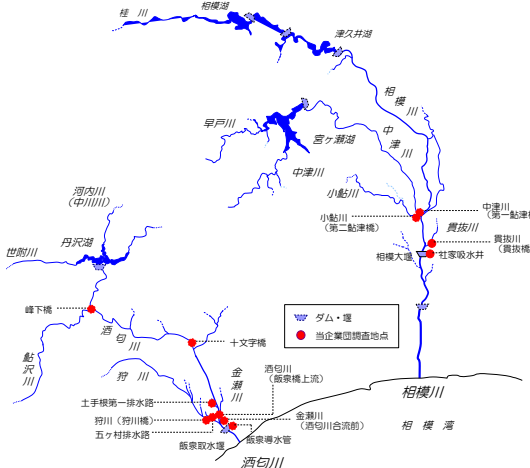


図1 酒匂川流域及び相模川流域図

3. 無機イオン類及び金属類の検出状況

平成 22 から 26 年度までの両水域での無機イオン類及び金属類の検出回数、最大値等を表 1 に示す。水道原水である飯泉導水管及び社家吸水井では、凝集沈でん・急速ろ過で処理可能な鉄、マンガン、アルミニウムを除き無機イオン類及び金属類は、水質基準値等と比較すると低濃度となっている。その中で特徴がみられた 3 点について考察を行った。

表1 酒匂川流域及び相模川流域における無機イオン類及び金属類の検出状況（平成22年度～26年度）

	項目名称	水質基準値等 (mg/L)	酒匂川流域						相模川流域					
			飯泉導水管 (水道原水)			河川7地点			社家吸水井 (水道原水)			河川3地点		
			検出回数	検体数	最大値 (mg/L)	検出回数	検体数	最大値 (mg/L)	検出回数	検体数	最大値 (mg/L)	検出回数	検体数	最大値 (mg/L)
基3	カドミウム	0.003	0	20	0.0003未満	0	140	0.0003未満	0	20	0.0003未満	0	60	0.0003未満
基5	セレン	0.01	0	20	0.001未満	0	140	0.001未満	0	20	0.001未満	0	60	0.001未満
基6	鉛	0.01	0	20	0.001未満	3	140	0.002	1	20	0.001	0	60	0.001未満
基7	ヒ素	0.01	0	20	0.001未満	0	140	0.001未満	0	20	0.001未満	1	60	0.002
基8	クロム	0.05	1	20	0.001	8	140	0.002	0	20	0.001未満	0	60	0.001未満
基9	亜硝酸態窒素	0.05	9	20	0.009	99	140	0.036	10	20	0.019	46	60	0.090
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	52	52	1.1				52	52	1.6			
基11	フッ素	0.8	52	52	0.19	140	140	0.24	52	52	0.13	29	60	0.13
基20	塩素酸	0.6	1	20	0.03				0	20	0.02未満			
基31	亜鉛	1.0	0	20	0.01未満	5	140	0.03	2	20	0.02	4	60	0.02
基32	アルミニウム	0.2	20	20	2.3	140	140	2.0	20	20	0.62	60	60	0.70
基33	鉄	0.3	20	20	2.8	140	140	3.7	20	20	0.53	60	60	1.3
基34	銅	1.0	0	20	0.01未満	3	140	0.03	0	20	0.01未満	0	60	0.01未満
基35	ナトリウム	200	20	20	11	140	140	27	20	20	7.8	60	60	43
基36	マンガン	0.05	20	20	0.040	140	140	0.063	20	20	0.026	59	60	0.095
基37	塩化物イオン	200	52	52	13	236	236	27	52	52	6.9	156	156	240
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	20	20	70	140	140	95	20	20	69	60	60	190
目1	アンチモン	0.015	0	20	0.0002未満				2	20	0.0004			
目2	ウラン	0.002	0	20	0.0002未満				0	20	0.0002未満			
目3	ニッケル	0.01	1	20	0.001	5	140	0.007	0	20	0.001未満	0	60	0.001未満
検2	バリウム	0.7	1	20	0.006				0	20	0.005未満			
検4	モリブデン	0.07	0	20	0.004未満				0	20	0.004未満			
他3	アンモニア態窒素	—	1	60	0.03	134	260	0.22	13	60	0.05	116	180	0.50
他9	硫酸イオン	—	52	52	11				52	52	18			
他13	硝酸態窒素	—	52	52	1.1	236	236	2.0				156	156	2.9
他14	臭素イオン	—	0	52	0.05未満	0	236	0.05未満	0	52	0.05未満	27	156	0.40

4. 考察

1) 酒匂川流域における硝酸態窒素の経年変化について

飯泉導水管における硝酸態窒素の平均値、最大値及び飯泉地点の年平均流量を図2に示す。硝酸態窒素濃度は年々減少傾向であり、飯泉地点での年平均流量に増加傾向が見られない。また、酒匂川上流域の丹沢湖放流口及び鮎沢川（峰下橋）、酒匂川中流域の十文字橋、酒匂川下流域の飯泉橋上流地点における平成22年度～26年度までの硝酸態窒素の平均値を図3に示す。いずれの地点においても硝酸態窒素は減少傾向が見られたことから、酒匂川流域の硝酸態窒素の負荷量が減少していると推測される。

2) 鉄、マンガン、アルミニウム以外の金属類の検出について

土壌成分に多く含有されている鉄、マンガン、アルミニウム以外の金属類に関しては検出されることが少ない。しかし、酒匂川流域では、鉛、クロム、亜鉛、銅、ニッケル、バリウム、相模川流域では、鉛、ヒ素、亜鉛、アンチモンが低頻度であるが検出されている。検出されたいずれの金属類も高濁度時の調査で検出されており、濁度に比例して濃度が上昇していることや溶存態では検出濃度が低いことが確認されている。したがって、これらの金属類は両水域の濁質成分に由来していると推測される。なお、水道水での金属類の検出については、アルミニウム以外はすべて水質基準値等の1/10未満となっている。

3) 相模川流域貫抜川でのヒ素検出について

平成23年2月に相模川流域の貫抜川でヒ素が検出された。貫抜川は、農業用水路としても使用されており、水門の開閉操作により農閑期の冬期には水量が減少し、滞留している地点も多く見られる。ヒ素の検出は冬期であったため、底泥からの溶出と推測し、貫抜川の底泥溶出試験を実施した。ヒ素は土壤中で比較的存在量が多く、土壌がアルカリ性になるとヒ素が溶出しやすい¹⁾との報告があるので、溶出試験はpHを3段階(pH7.6、8.5、10.0)に調整した貫抜川のサンプル水に貫抜川の底泥を加えて実施した。底泥溶出試験の結果を図4に示す。溶出試験開始2日後のpH10.0及び7日後のすべてのpHでヒ素濃度が上昇したことから、実際の河川の底泥からヒ素が溶出している可能性が示唆された。ただし、貫抜川の水量が減少している時期のみの検出であり、社家吸水井及び水道水からはヒ素は検出されていない。

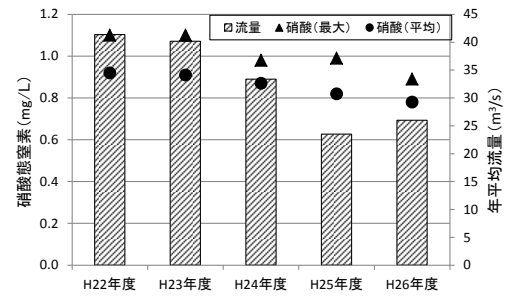


図2 硝酸態窒素及び年平均流量

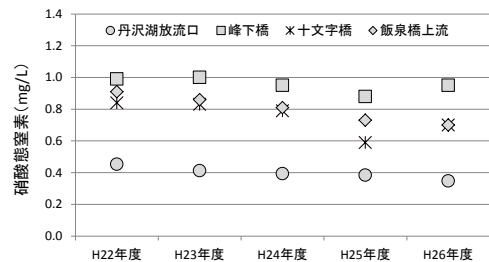


図3 酒匂川流域の硝酸態窒素

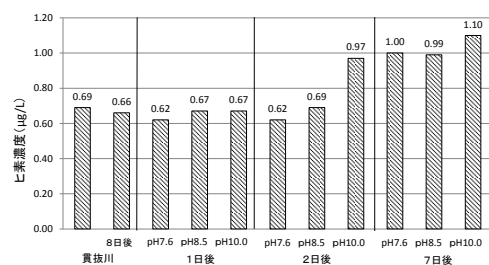


図4 ヒ素測定濃度

5. まとめ

平成22年から26年度までの酒匂川流域及び相模川流域での無機イオン類及び金属類の検出状況及びその原因について考察した。酒匂川流域では上流域から下流域まで硝酸態窒素が減少傾向であった。また、鉄、マンガン及びアルミニウム以外で検出された金属類については濁質及び土壌由来の可能性が推測されたが、いずれの金属類も水道水では水質基準値等を下回っていた。今後も水源水質検査データを検証し、水道水への影響を評価していく必要がある。

<参考文献>

1. 小口智久、植松えり子、大越弘美、常松哲：アルカリ性水溶液を使用した土壌溶出試験における溶解性ヒ素の挙動、第11回環境測定技術研究会発表原稿

(担当 笠原 典秀)

アナベナ起因のジェオスミン対策について

1. はじめに

相模川上流の相模湖及び津久井湖では、毎年、夏期にかび臭(ジェオスミン)の原因となる藍藻類のアナベナが発生し、社家取水管理事務所(以下「社家」と記す)及び西長沢浄水場に影響を与えている。平成27年7月にも津久井湖でアナベナが増殖し、7月14日にジェオスミン2100ng/L(総体)、190ng/L(溶存態)が検出された。その後、7月16日の台風による大雨で、津久井湖のゲート放流が行われた影響で、社家では高濁度とともに最大41.9ng/Lのジェオスミンが検出されたため、最大30mg/Lの導水路活性炭(以後、「活性炭」と記す)注入を行った。今後も同様な状況になる可能性があるため、高濁度時の活性炭によるジェオスミンの低減効果及びアナベナ藻体内のジェオスミン濃度が高い場合の活性炭によるジェオスミンの低減効果について、ジャーテストでの検討結果を報告する。

2. 背景—平成27年7月の状況

1) 社家のジェオスミン濃度、濁度、活性炭注入率

平成27年7月16日～17日の社家沈砂池のジェオスミン濃度(水質計器値)、濁度(水質計器値)、活性炭注入率を図1に示す。7月16日の6:00頃に津久井湖でゲート放流が開始され、それに伴い社家のジェオスミン濃度及び濁度が上昇した。ジェオスミンの最大濃度は41.9ng/L(7月16日20:00)であり、その時の濁度は55度であった。濁度はその後も上昇し、最大濁度は194度(7月17日18:00～20:00)であった。活性炭注入率は、ジェオスミン濃度の変化に応じて最大30mg/Lまで注入した。

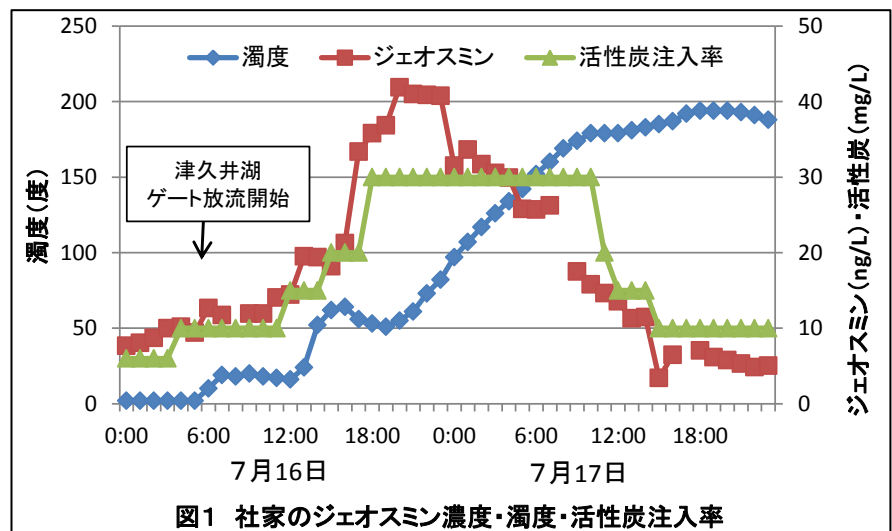


図1 社家のジェオスミン濃度・濁度・活性炭注入率

2) ジェオスミンの存在形態

アナベナ由来のジェオスミンは、生物活性が高い時期には大部分がアナベナの細胞内に存在している。生物活性の低下や物理的衝撃、次亜注入などにより生物細胞が破壊されると水中へジェオスミンが放出される。本報告ではジェオスミンの形態について、藻体細胞内に保持されたものを藻体内ジェオスミン、水中へ放出されたものを溶存態ジェオスミン、両者を合計したものを総体ジェオスミンとした。7月14日の津久井湖では9割程度のジェオスミンが藻体内ジェオスミンであり、7月16日の社家では、藻体内ジェオスミンが5割程度であった。

3. 高濁度時の活性炭によるジェオスミンの低減効果について

通常の浄水処理でジェオスミンを除去するためには、活性炭注入が必要となる。活性炭によるジェオスミン除去は、接触時間及び濁質等共存物質の存在に影響される。平成27年7月の事例では、ジェオスミン濃度とともに濁度も上昇した。そこで、濁度170度の社家実試料を用いて、高濁度時の活性炭によるジェオスミンの低減効果についてジャーテストを行い検証した。

ジャーテストは、取水地点で活性炭を注入する導水路活性炭注入を想定した条件で実施した。ジャーテスト条件を図2、結果を図3に示す。なお、ジェオスミンは標準液を添加して実施したため、ジェオスミンの存在形態は溶存態ジェオスミンのみである。

図3に示したとおり、濁度170度の原水においても活性炭を16mg/L注入すれば、溶存態ジェオスミン104ng/Lを3ng/Lまで低減できることが確認された。

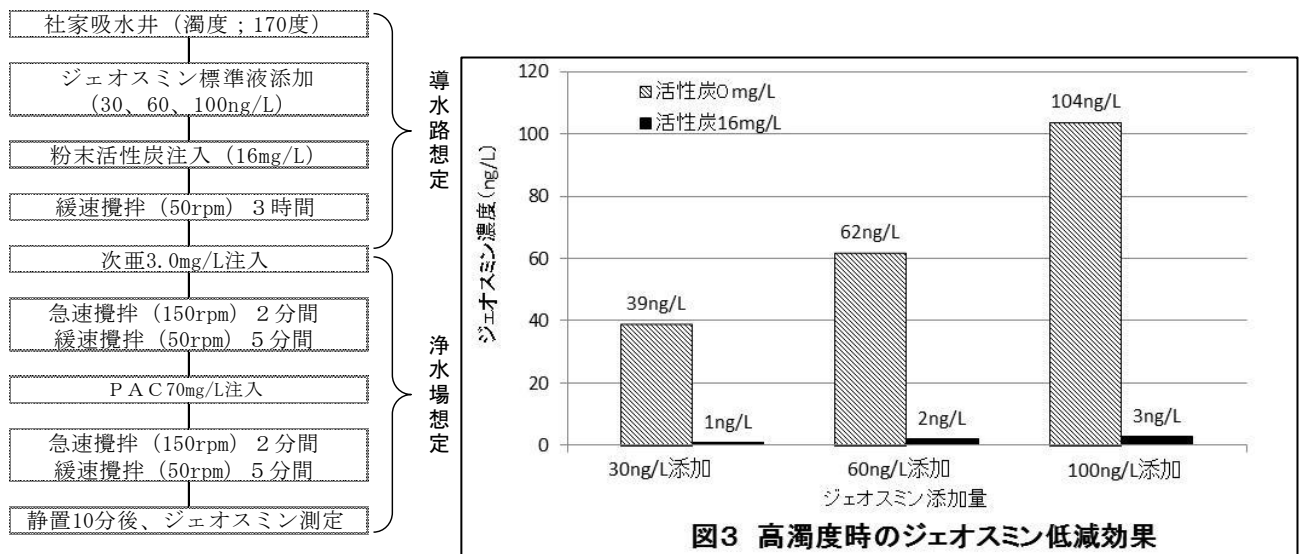


図2 ジャーテスト条件 (高濁度時)

4. 藻体内ジェオスミン濃度が高い場合の活性炭によるジェオスミン低減効果

藻体内ジェオスミン濃度が高いサンプルのジェオスミン低減効果をジャーテストで確認した。活性炭は他の物質を吸着していないほうが吸着能力は高いと考えられるため、総活性炭注入率は同量だが、注入方法を導水路のみと導水路と浄水場両方で注入することを想定した場合のジェオスミン低減効果について検証した。ジャーテスト条件を図4、結果を図5に示す。なお試料は、相模湖水と社家原水を混合し、総体ジェオスミン97ng/L、溶存態ジェオスミン43ng/L、濁度6.2度のサンプルを使用した。

導水路を想定した活性炭注入後 (図4手順③後) の溶存態ジェオスミンは、活性炭注入率20~50mg/Lすべてで不検出 (1ng/L未満) であった。しかし、浄水場想定でのジャーテスト後 (図4手順⑨後) では、すべてのパターンにおいて溶存態ジェオスミンが検出された。この結果より、導水路活性炭で原水中の溶存態ジェオスミンは低減されるが、浄水場で次亜注入することにより、藻体内ジェオスミンが細胞外に放出され、溶存態ジェオスミン (= 総体ジェオスミン) となるため、原水との接触時間が短い浄水場

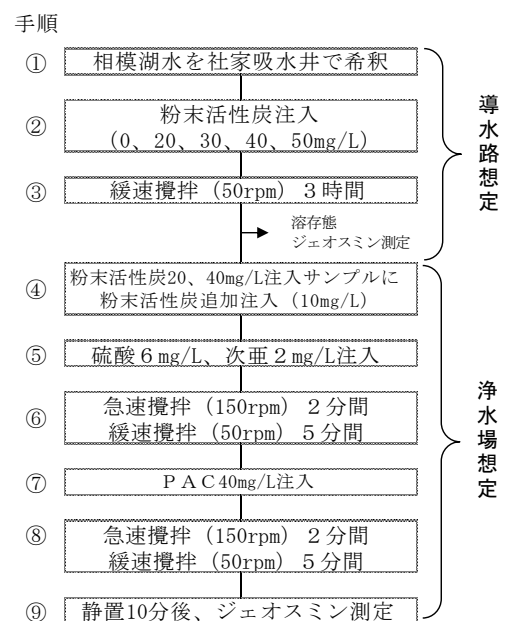


図4 ジャーテスト条件 (藻体内高濃度)

内での活性炭反応だけでは、ジェオスミン除去に限界があることが確認された。このことより、活性炭でジェオスミンを適切に除去するためには、総体ジェオスミン濃度とともに、ジェオスミンの存在形態ごとの濃度も把握することが重要であり、形態に合わせた浄水処理が必要であることがわかった。ジャーテストで確認された活性炭によるジェオスミンの除去イメージを図6に示す。

藻体内ジェオスミンが高い試料において、導水路活性炭注入だけの場合と、導水路活性炭に加え、浄水場で活性炭を追加注入した場合のジェオスミン低減効果の比較は、図4の手順④に示す2パターンで行った。いずれも浄水場で活性炭を追加注入した場合のほうが、ジェオスミン濃度が低減できることが確認された。この結果より、藻体内ジェオスミン濃度が高い場合の活性炭注入は、導水路だけでなく、浄水場で追加注入したほうが、より効率的にジェオスミンを低減できることが示唆された。しかし、十分な実験結果がないため、今後もデータを蓄積していく必要がある。

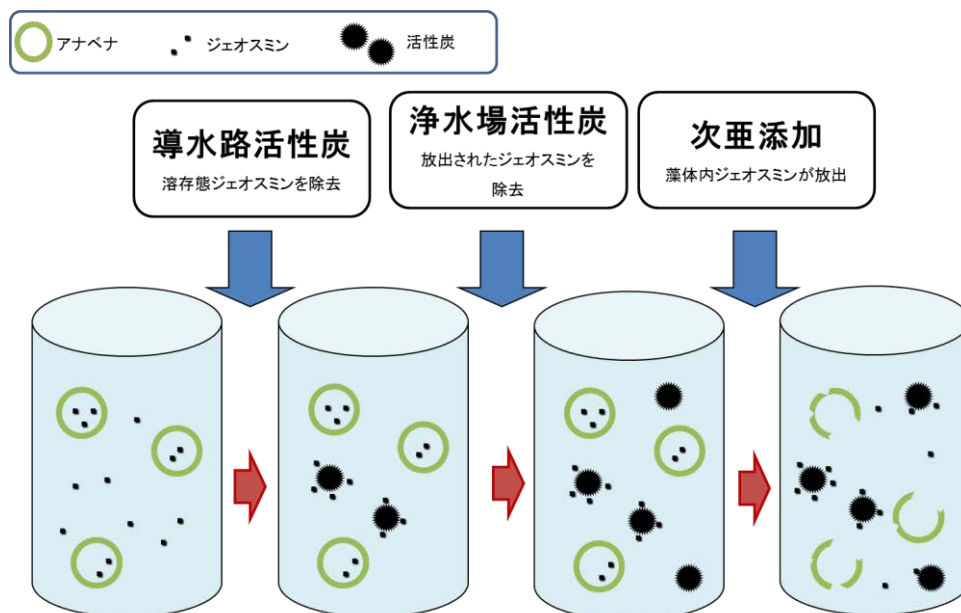
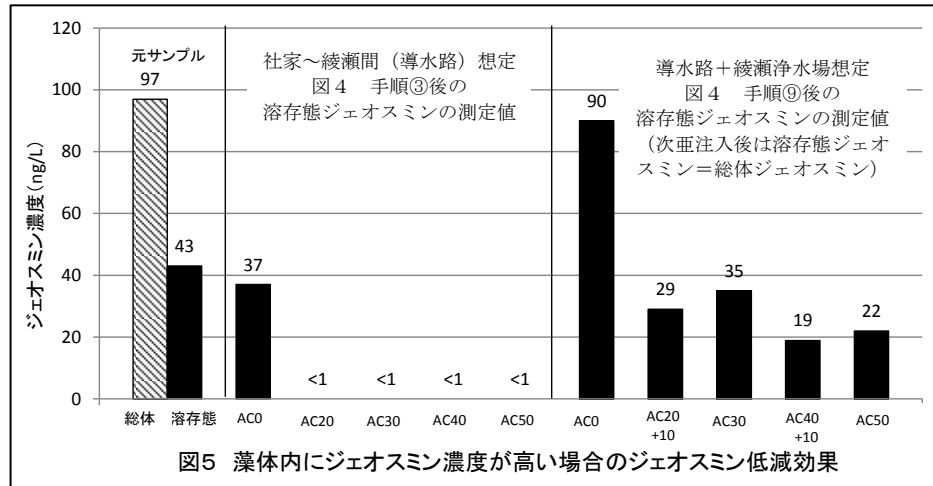


図6 活性炭によるジェオスミンの除去イメージ

5. まとめ

高濁度時の活性炭によるジェオスミン低減効果及びアナベナ藻体内のジェオスミン濃度が高い場合の活性炭によるジェオスミン低減効果について、ジャーテストを用いて検討した結果、下記のことが確認された。

- 高濁度(170度)でも導水路活性炭16mg/L注入で、試料中の溶存態ジェオスミンは104ng/Lから3 ng/Lまで低減可能であった。
- 藻体内ジェオスミンが高濃度である場合、導水路活性炭で溶存態ジェオスミンは低減されるが、浄水場での次亜注入により、藻体内ジェオスミンが放出されるため、ジェオスミン濃度を低減することはできなかった。
- 藻体内ジェオスミンが高濃度である場合、活性炭総注入率が同じでも、活性炭注入は導水路だけでなく浄水場で追加注入を行ったほうがジェオスミンの低減効果が高かった。

平成27年度より企業団で相模湖及び津久井湖の水質監視を行うこととなり、迅速にジェオスミン濃度の把握が可能になった。今後、水源域でジェオスミンが増加した場合には、取水地点における藻体内ジェオスミン、溶存態ジェオスミンの濃度把握も行い、より効率的な活性炭注入にこの結果を活用して行きたい。また、藻体内ジェオスミン濃度が高く、浄水で水質基準値の超過が予測される時には、他の水質状況も考慮しながら、浄水場での前次亜停止の検討や、新たな処理方法として、取水施設での次亜注入を検討する必要もあると考えられる。

(担当 田中 真佐恵、 笠原 典秀、 河村 裕之)

付

神奈川県内広域水道企業団技術部組織図（水質担当）

